



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ทมจ- ๖๒๙ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายนิวัฒน์ มาประจวบ
ชื่อผู้ส่ง นายนิธิ พิชาตุลย์

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้าท่าม่วง ๒ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	ไฟฟ้าดับจาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๒	๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ปป.ระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีท่าม่วง ๒	DISS TMV๒S - ๐๑	DISS ชั่วคราว หน้า โรงปุ๋ยเขาคันตอก	นายจิราวัฒน์ ฟักอ่อน ๐๘๐- ๖๕๖๕๓๗๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรีน ตำแหน่ง พชง.๖.กฟส.บ้านตลาดสำโรง โทร.๐๖๒-๕๐๗๔๑๓๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

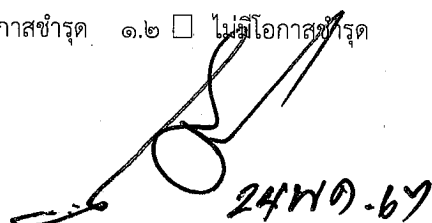
24พค-67
(นายนิธิ พิชาตุลย์)
ผจก.(๙) กฟส.ทมจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

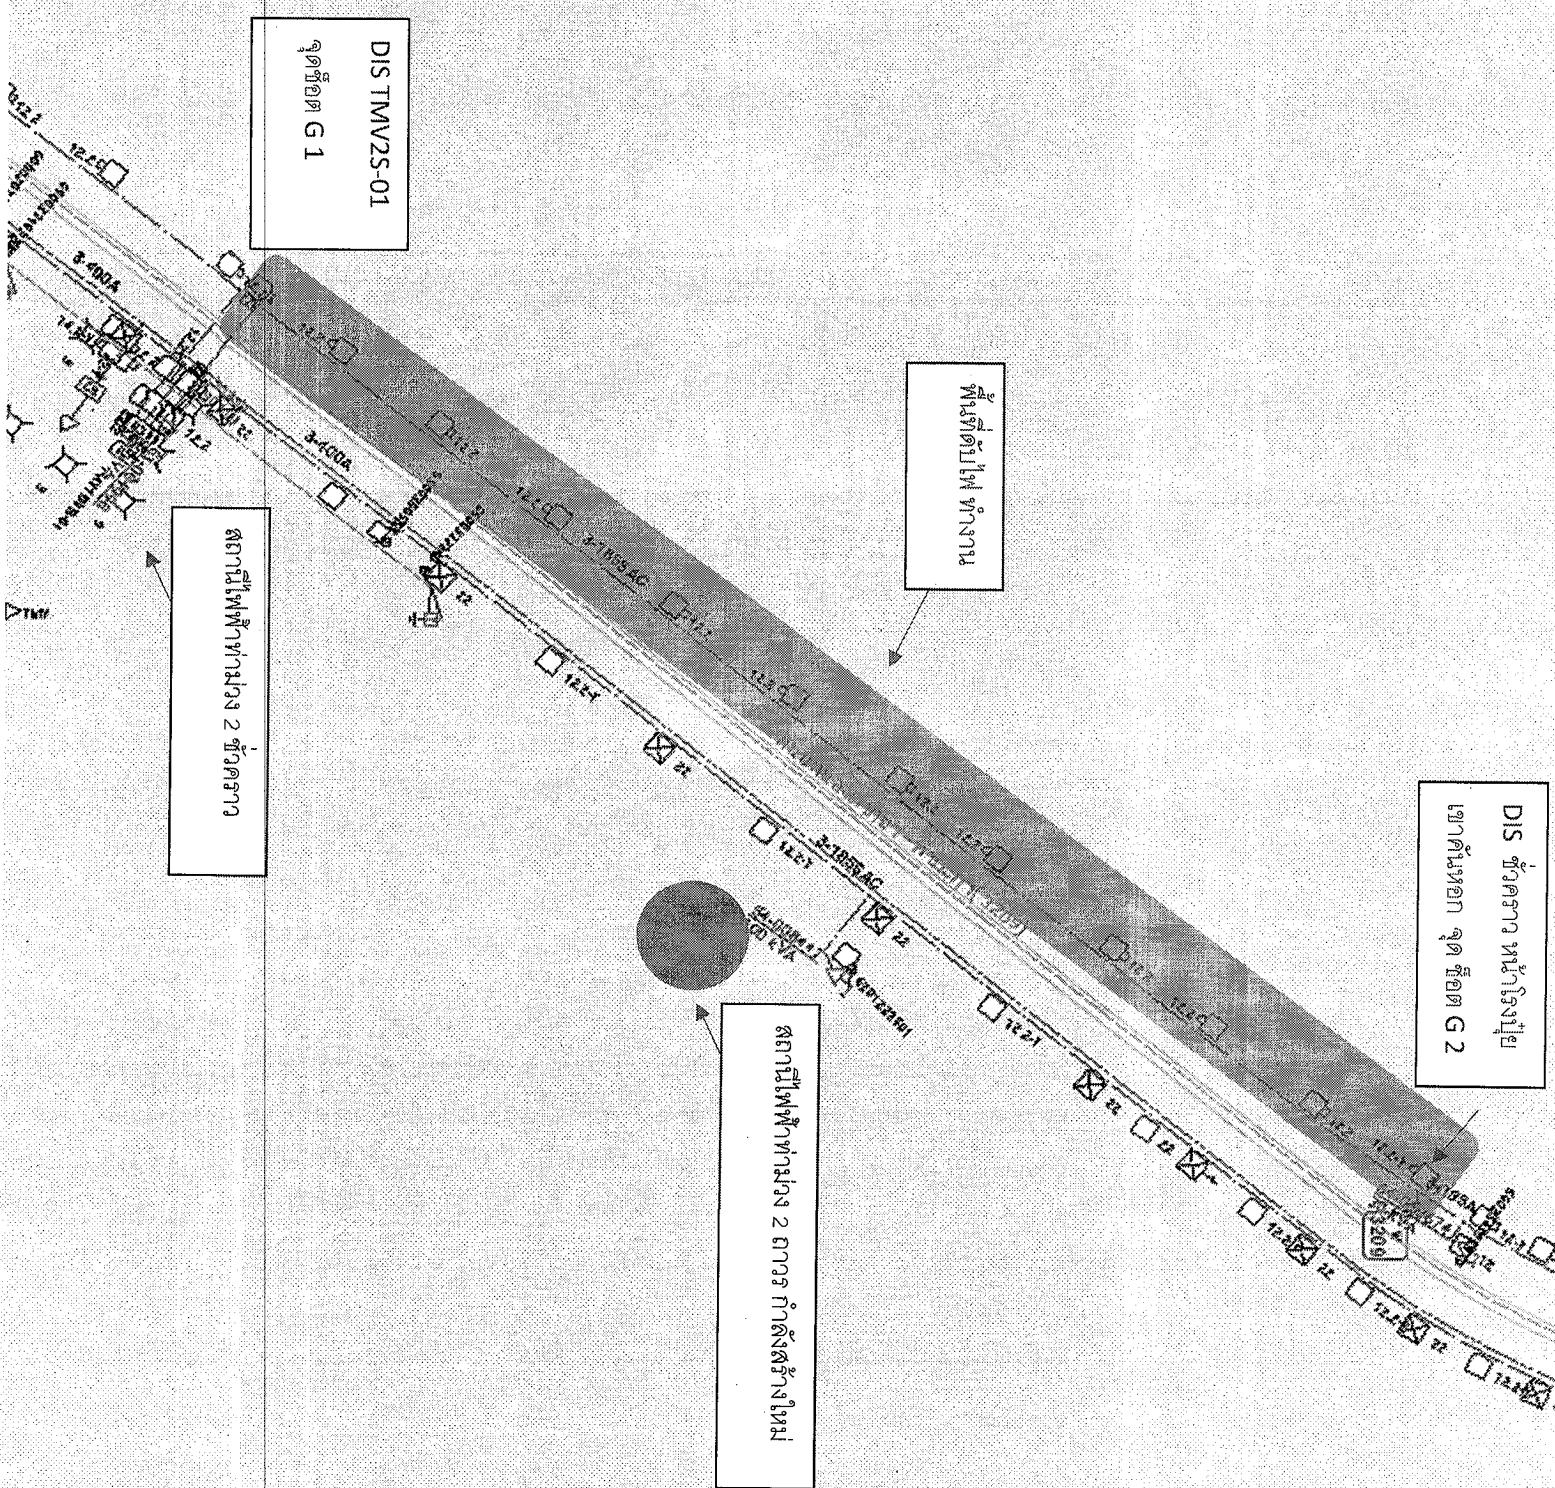

DIS TMV2S-01
จุดตัด G 1

สถานีไฟฟ้าแรงสูง 22 กิโลโวลต์

พื้นที่รับไฟฟ้าทำงาน

สถานีไฟฟ้าแรงสูง 22 กิโลโวลต์ กำลังสร้างใหม่

DIS 22 กิโลโวลต์ หน้าโรงปุ๋ย
เขตคันทรอก จุดตัด G 2