



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กส.พน.จ.(กป)-๗๗๐ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายนิวัฒน์ มาประจุบ

ชื่อผู้ส่ง นายนิธิ พิชาดุลย์

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๑๘. มิถุนายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.ก.๓

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ท่าม่วง ๒ ชั่วคราว
ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Fo4	๒๘ มิ.ย.๖๗	๐๘.๓๐น.	๑๗.๓๐น.	ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง หน้าวัดหนองสองห้อง - อบต.หนองยกยา	Dis ชั่วคราว ไร่เก็บตะวัน	DIS ชั่วคราว หน้าร้านไฝ	นายจิรวัฒน์ พักอ่อน โทร.๐๘๐- ๖๔๖๕๓๗๙๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณวัดหนองสองห้อง ถึง สวนเปี่ยมสุข

ผู้ประสานงานการดับไฟ.. นายจิรศักดิ์ ภู่ทอง ตำแหน่ง พชง.๔ โทร.๐๘๐-๓๓๒๐๑๖

ลงชื่อ

(นายนิธิ พิชาดุลย์)

ผจก.กฟส.ท่าม่วง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคพ.) กฟก.๓

เรียน อ ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสิวิชซิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสิวิชซิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสิวิชซิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสิวิชซิงเลขที่.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก.....

อ ก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสิวิชซิง..... แผ่น
แผนผังแนว..... แผ่น


ผจพ..... (สถานีฯ.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงชื่อนุญาตแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ສ່ວນເປົ້າມະນຸຍາ

DMA8S-06
ສ່ວນເປົ້າມະນຸຍາ

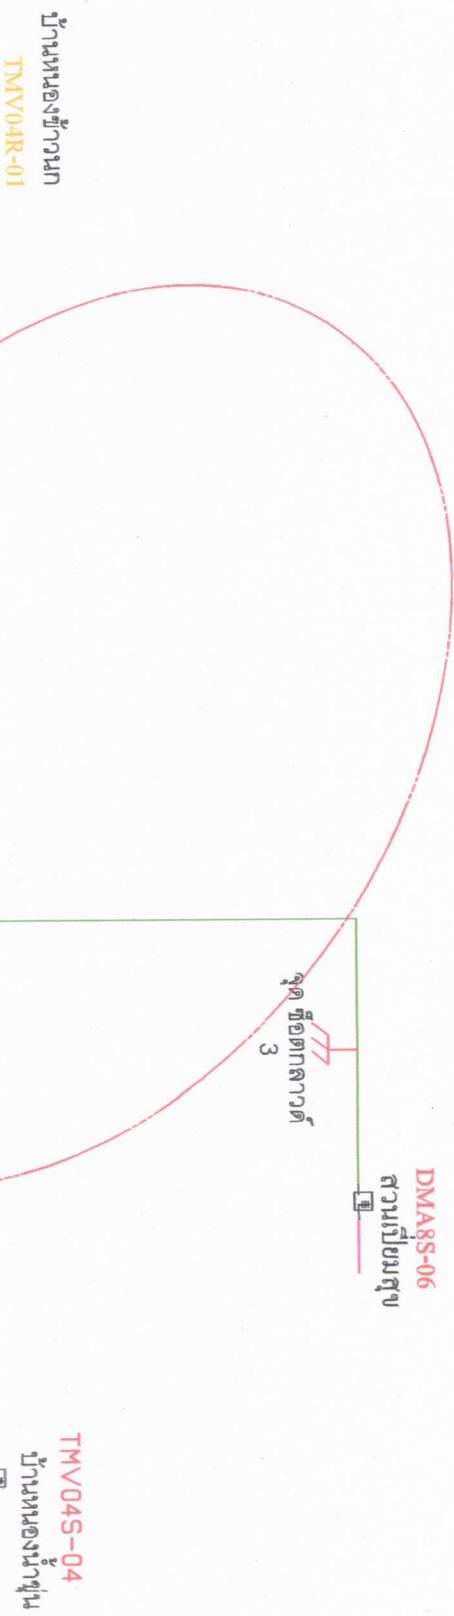

ກ່ອດຮ້າມແຂນເບີນຫົດຕາງ ກ່ອດ ທ່ານວັນ	ກາຣ ໄພືສ່ວນງົມງາດ	ພິມບັນ ບົດບານໄຫວ່າງ ເສີມເຫັນດີ ເມື 265°
ຜົນຍາ ນາຍກົມພົມ ດີເນີນຫົດຕາງ	ມີກ່າວ	ພິມບັນ ບົດບານໄຫວ່າງ ເສີມເຫັນດີ ເມື 265°
ຜົນຍາ _____	ເມືນເຕີມເຕີມຕຳຫັນເຫັນ ຮ່າງວັນສອງມາແລ້ວ ບັນຍາງ ຜົນຍາ ເຊັ່ນ ສີຂາງຕົ້ນ ຜົນຍາ ຂັ້ນກຳເຊີຍ	ພິມບັນ ບົດບານໄຫວ່າງ ເສີມເຫັນດີ ເມື 265°
ຜົນຍາທີ່ກ່າວຕົກຕາມ 3 ຕາມການ	HT SWITCHING DIAGRAM OF TRANSMISSION LINE 22 kV. THAMUANG 2 SUBSTATION	ເມືນເຕີມ OAI-A446/00001 ເມືນ 1 ຊອດນັບນີ້ 1 ເມືນ