



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .. ก.๓.นฐ.(ปบ.) ๗/๒ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิเชฐ อรุณมาศ

วันที่ .. ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง .. อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง .. ผจก. กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอ ดับไฟ ไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายเสาแรงสูง สถานีไฟฟ้า นครปฐม๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BPA07	2 กุมภาพันธ์ 2567	9.00 น.	17.00 น.	สับเปลี่ยน Dis เป็น SF๖ BPA๗S-๑๐ สะพานสี่แยก สนามกอล์ฟ และ ติดตั้ง SF6 ใหม่จุด G	DDE หน้า รพ. สด. บางแวม	DDE หน้าบ้าน หลังใหญ่	นายชัยยศ โพธิ์รัชต์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .. แยกสนามกอล์ฟ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัชต์ .. ตำแหน่ง .. ผจก. กฟจ.นครปฐม .. โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิเชฐ อรุณมาศ)

ตำแหน่ง .. ผจก. กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ .. ฟีดเดอร์ .. จาก .. ถึง ..

ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ..

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ .. ฟีดเดอร์ .. จาก .. ถึง ..

ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ..

พนักงานศูนย์ฯ นาย .. ประสานงานการขอดับไฟกับ ..

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ .. แผ่น

แผนผังแนบ .. แผ่น

ผจก. (สถานี ..)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ .. น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Line แทน DIS.
ม่เป็น NPW01S-04

สะพานสี่แยกสนามกอล์ฟ
BPA7S-09

สะพานสี่แยกสนามกอล์ฟ

สะพานสี่แยกสนามกอล์ฟ

BPA7S-10


จุด H2
ติดตั้ง DIS. TieLine (เข้ามาจาก H1)
กำหนดรหัสเป็น NPW02S-08

กำหนดรหัสใหม่เป็น NPW05S-07
สามแยกบางคู
BPA7S-11

จุด G
ติดตั้ง SF6 ตัดไลน์
กำหนดรหัสใหม่เป็น NPW05S-06

กำหนดรหัสเป็น NPW01S-05

จุด H1
ติดตั้ง SF6 ตัดไลน์ แทน DIS.(เข้าไป H2)
กำหนดรหัสใหม่เป็น NPW05S-05

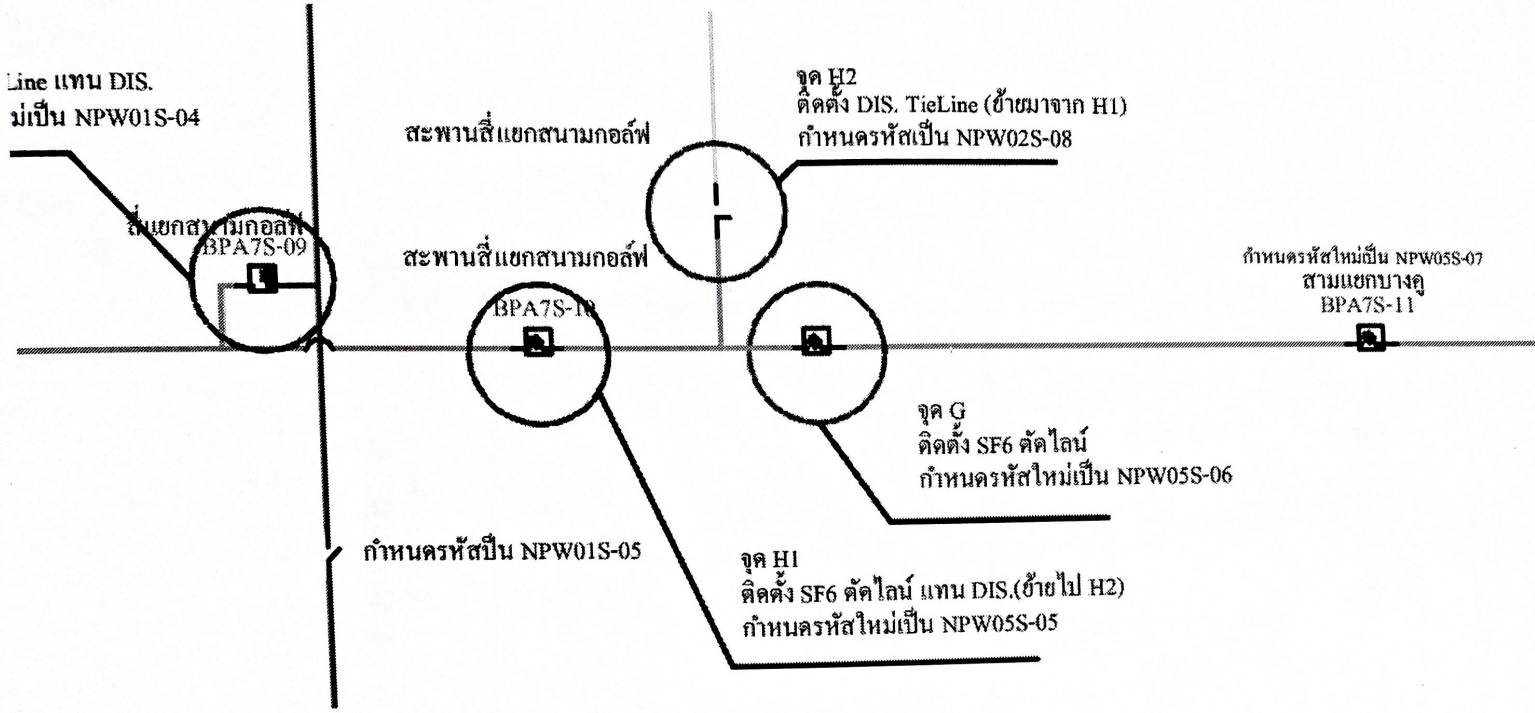

แผนผังขอดีบไฟฟ้างาน

สี่แยกสนามกอล์ฟ
BPA7S-09

G1

สะพานสี่แยกสนามกอล์ฟ

BPA7S-10

DDE หน้า รพ. สต. บางแจม

DDE หน้าบ้านหลังใหญ่

G2

สามแยกบึงคู
BPA7S-10

พืนที่ดับไฟ

พืนปฏิบัติงาน

จุดช็อคกรวด

สี่แยกสนามกอล์ฟ
BPA7S-09

BPA7S-09

สะพานสี่แยกสนามกอล์ฟ

BPA7S-10

จุดHI

จุดG

สามแยกบึงคู
BPA7S-10

แผนผังหลังจ่ายไฟ