



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กฟส.กทบ.(ปบ) - ๐๓๖/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอน ชนิด SF6 เพื่อทดแทน รหัสอุปกรณ์ KTA05S-10 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน=๒=..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTA ๐๕, KTA ๑๐, KTB ๐๒, KTB ๐๖	๓ มี.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	สับเปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอน ชนิด SF6 เพื่อทดแทน รหัสอุปกรณ์ KTA05S-10	ก่อนทางแยกเข้า ถ.สค. 4009 (ถ.แคทราย)	ฝั่งตรงข้ามซอยผู้ใหญ่ถึก (รหัสอุปกรณ์ KTA10S - 09) และ ฝั่งตรงข้าม TIP FACTORYLANDS	นายนพพร ชาวไชยศรี หน.ปบ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) **มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน จำนวน ๑๘๗ ราย**

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง หน.ปบ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

ผจก.....(สถานีฯ)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนดับไฟ** บริเวณ ปากทาง ถ.สค.4009 จนถึง ฝั่งตรงข้ามซอยผู้ใหญ่อีก

เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน สับเปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอน ชนิด SF6 เพื่อทดแทน รหัสอุปกรณ์ KTA05S-10

บริเวณ ก่อทางแยกเข้า ถ.สค. 4009 (ถ.แคราย) จนถึง ฝั่งตรงข้ามซอยผู้ใหญ่อีก (รหัสอุปกรณ์ KTA10S - 09) และ ฝั่งตรงข้าม TIP FACTORYLANDS

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

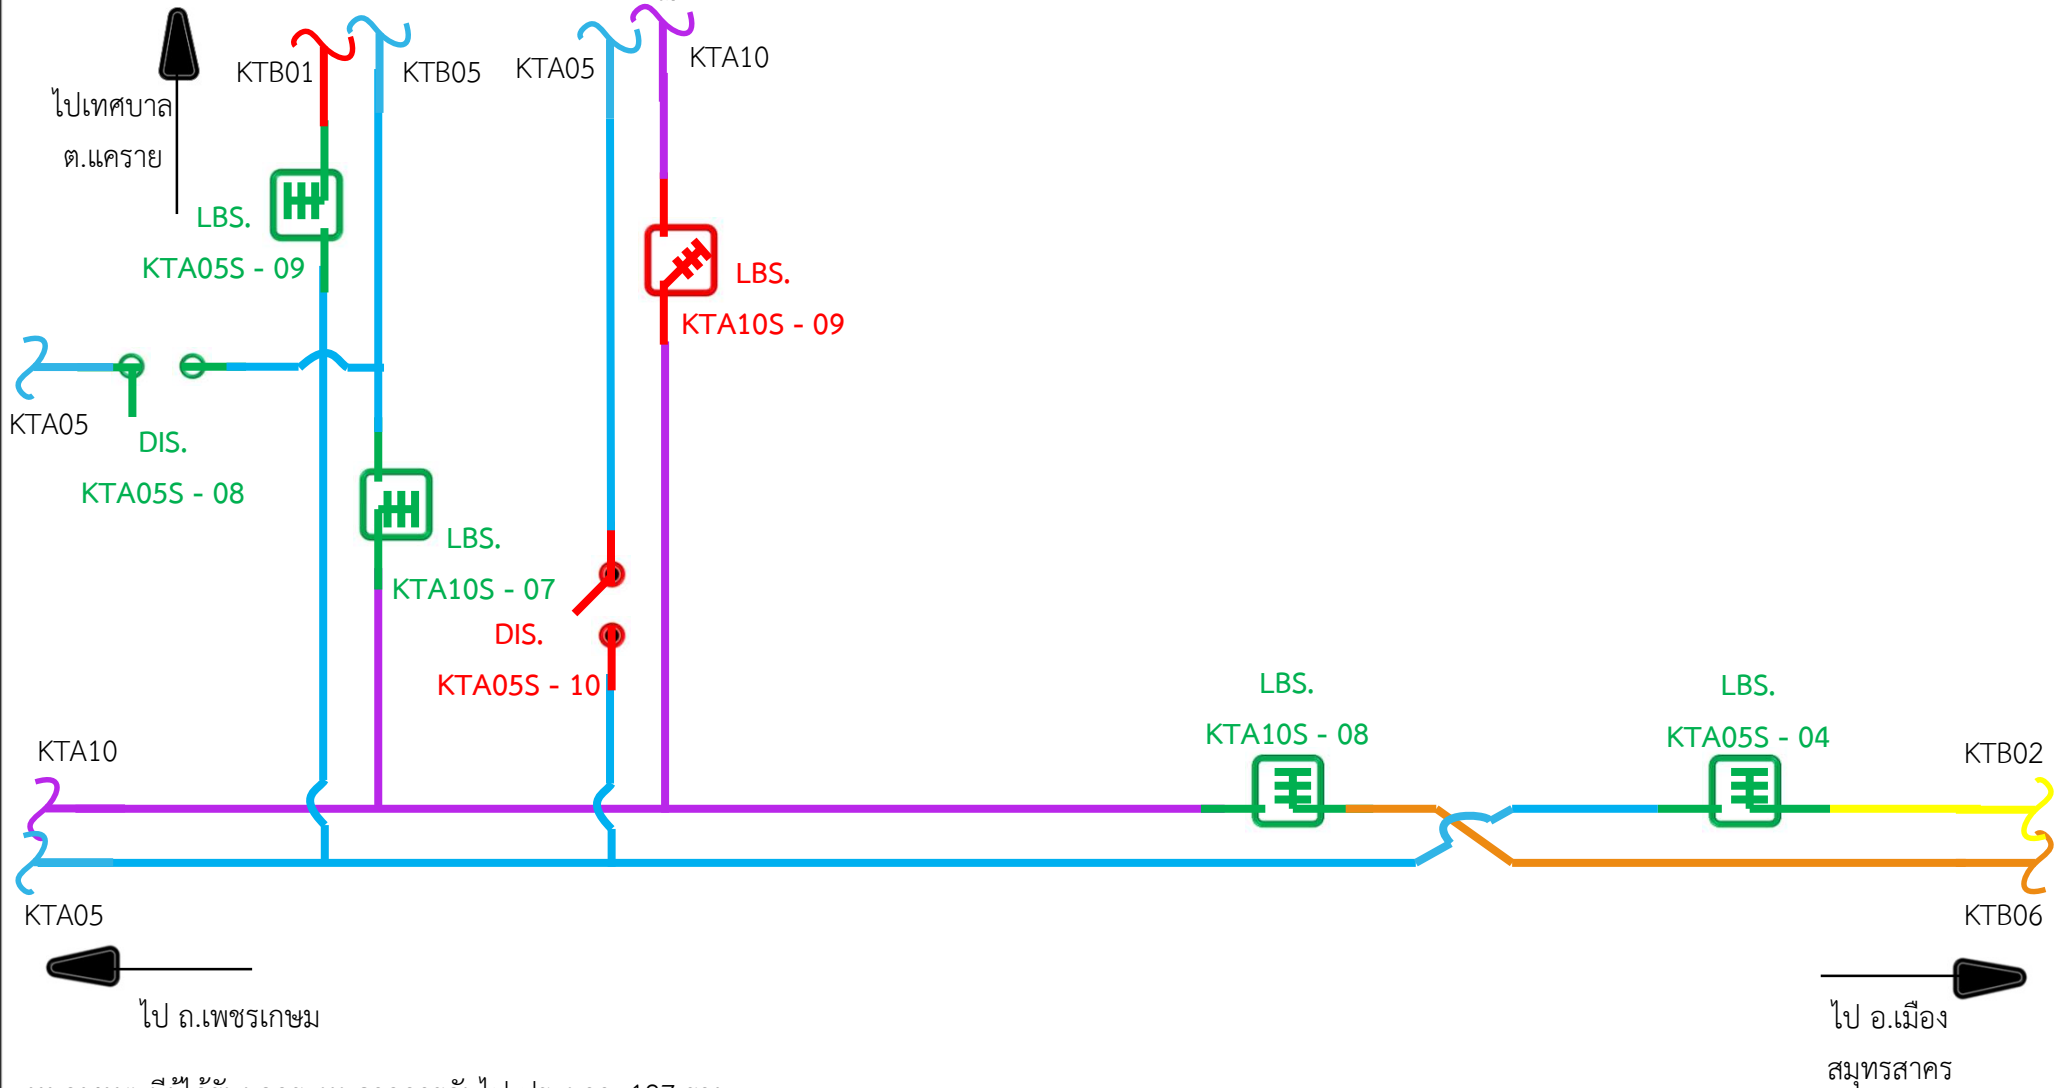

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 187 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังดับไฟ** บริเวณ ปากทาง ถ.ศค.4009 จนถึง ฟังตรงข้ามซอยผู้ใหญ่ถึก

เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน สับเปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอน ชนิด SF6 เพื่อทดแทน รหัสอุปกรณ์ KTA05S-10

บริเวณ ก่อทางแยกเข้า ถ.ศค. 4009 (ถ.แคราย) จนถึง ฟังตรงข้ามซอยผู้ใหญ่ถึก (รหัสอุปกรณ์ KTA10S - 09) และ ฟังตรงข้าม TIP FACTORYLANDS

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

