



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปน) - ๑๓๐/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณกุล  
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช วาสุกี

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ก่อสร้างระบบไฟฟ้าเส้น ถ.สายใยรัก ตั้งแต่ ปากซอยสายใยรัก - คลองมะเดื่อ ๓. จนถึง วิหารปู่ดำศิษย์พ่อแก่.....สถานีไฟฟ้า กระทบแบบ ๑ และ สมุทรสาคร ๑๑..... ตามแผนผังแนบ จำนวน ๒.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTA ๐๒ SMJ ๐๙	๑๔ ก.ค. ๒๕๖๗	๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าเส้น ถ.สายใยรัก ตั้งแต่ ปากซอยสายใยรัก - คลองมะเดื่อ ๓ จนถึง วิหารปู่ดำศิษย์พ่อแก่	ปากซอยสายใยรัก - คลองมะเดื่อ ๓	วิหารปู่ดำศิษย์พ่อแก่	นายนพพร ชาวไชยศรี ทพ.ปน. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ตั้งแต่ ปากซอยสายใยรัก - คลองมะเดื่อ ๓. จนถึง วิหารปู่ดำศิษย์พ่อแก่ จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ.....คือ ๓ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายนพพร ชาวไชยศรี.....ตำแหน่ง.....ทพ.ปน. กฟส.กทบ.....โทร.....๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๖๔๗๐๒๑.....Long: ๑๐๑.๒๘๐๖๓๔.....  
๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๖๔๕๕๖๑.....Long: ๑๐๑.๒๘๐๒๑๘.....

(.....นายมานิช วาสุกี.....)

ตำแหน่ง.....ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.....

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.วว.(ก๓), ผจก.

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

**อนุมัติ** และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจก.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนดับไฟ** บริเวณ ซอยสายใยรัก - คลองมะเตื่อ 3

ตั้งแต่ ปากซอยสายใยรัก - คลองมะเตื่อ 3 จนถึง วิหารปู่ดำศิษย์พ่อแก่

เพื่อให้ชุดงาน ผกส.ภพส.กทบ. ปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบไฟฟ้าเลียบ ถ.สายใยรัก บริเวณ หลังโครงการเอื้ออาทร เศรษฐกิจ 1 - สีแยกราษฎร์บำรุง

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

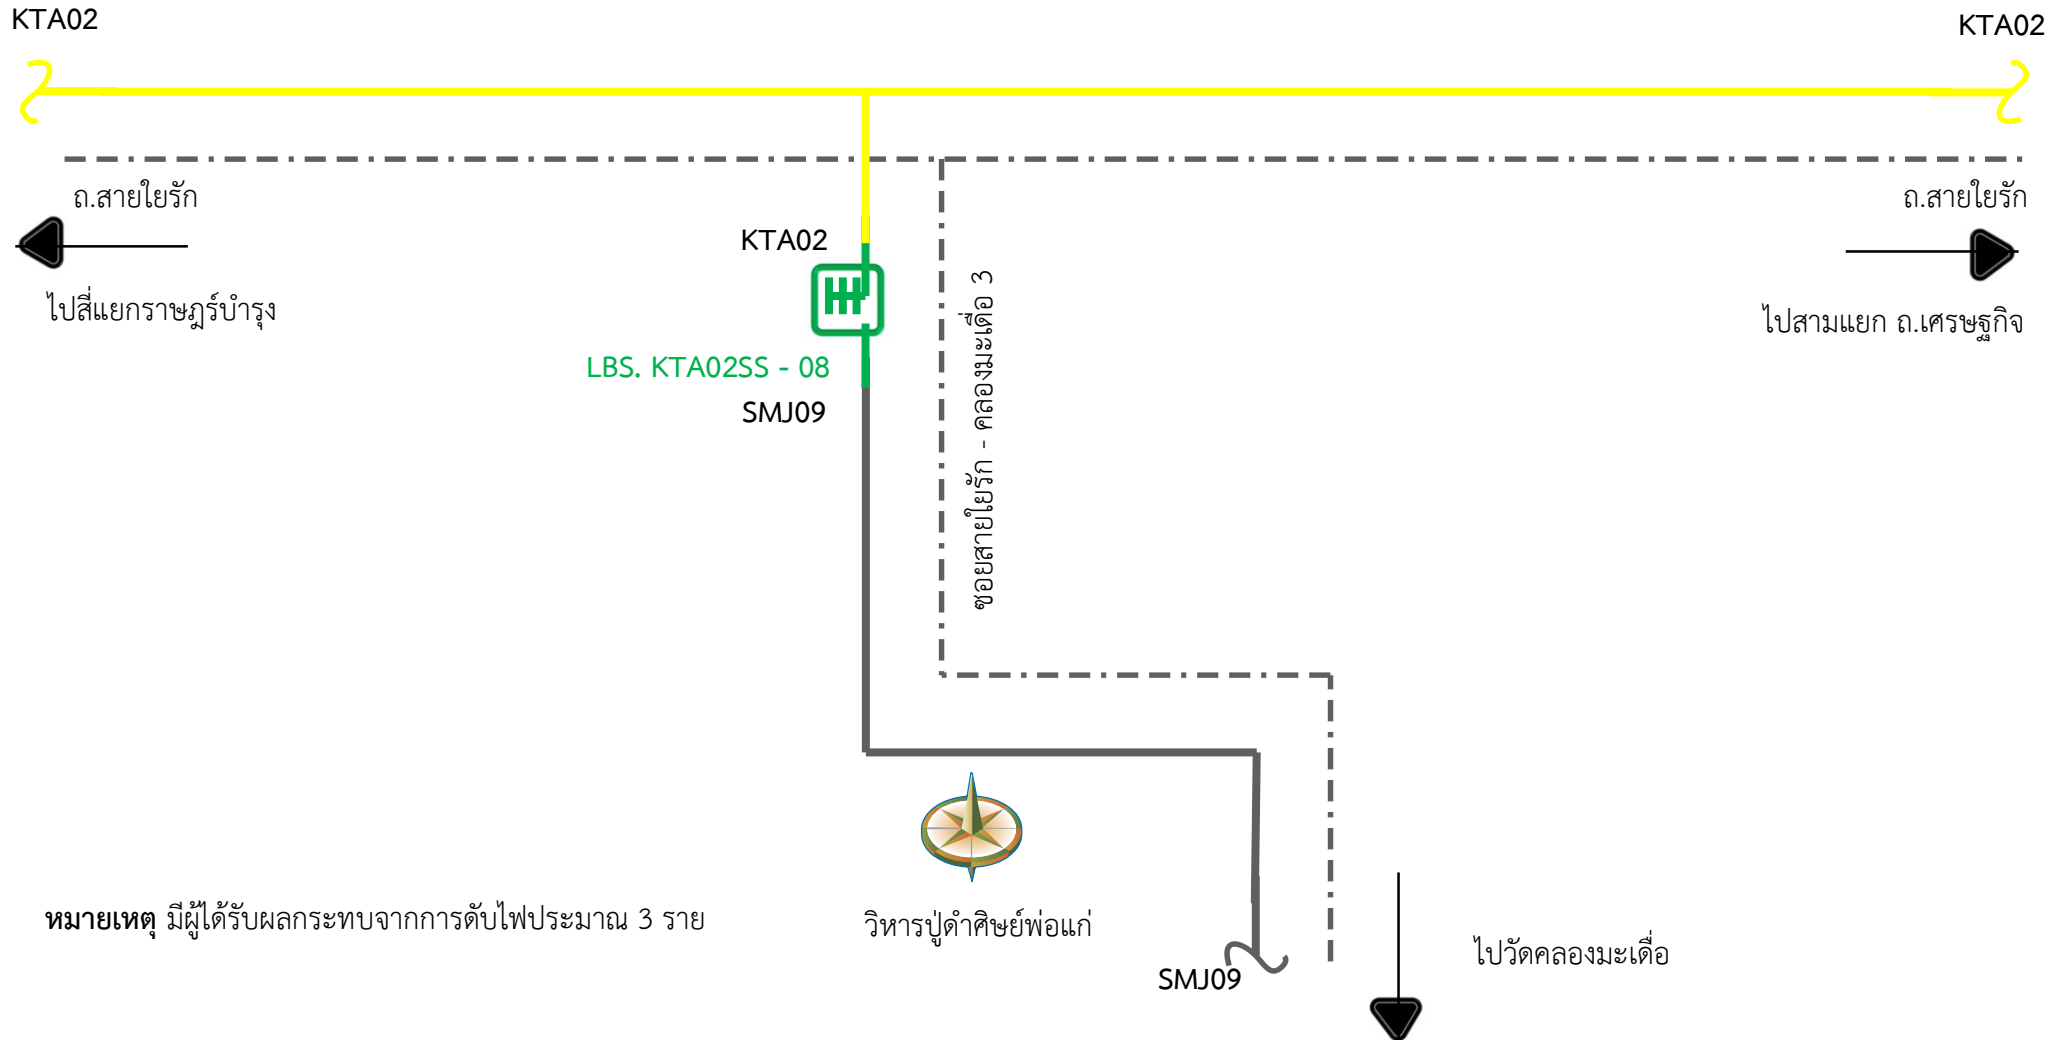

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังดับไฟ บริเวณ ซอยสายใยรัก - คลองมะเตื่อ 3

ตั้งแต่ ปากซอยสายใยรัก - คลองมะเตื่อ 3 จนถึง วิหารปู่ดำศิษย์พ่อแก่

เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบไฟฟ้าเลียบ ถ.สายใยรัก บริเวณ หลังโครงการเอื้ออาทร เศรษฐกิจ 1 - สีแยกราษฎร์บำรุง

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

