



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กฟส.กทบ.(ปป) - ๑๑๑๘/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบไฟฟ้า บริเวณ หน้าร้านเจ๊อ้อยข้าวมันไก่
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|-------------------|--------------|-------------|----------|---|--|--------------------------------|--|
| ๑ | KTU ๐๓ ,KTU ๐๕ | ๒๖ พ.ค. ๖๗ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | ย้ายแนวระบบไฟฟ้า บริเวณ หน้าร้านเจ๊อ้อย ข้าวมันไก่ | สี่แยกโรงเรียนบ้าน แครายเกษตรพันธุ์ พิทยาคาร | ร้าน ป.ประทีป ก่ายเตี้ยเวือ | นายนพพร ชาวไชยศรี ผ.ปป. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) **มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานจำนวน ๓๐๐ ราย**

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ผ.ปป. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

เรียน ผจก.....


อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

ผจก.....(สถานีฯ)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังดับไฟ** บริเวณ สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พืษาคาร จนถึง ร้าน ป.ประทีป กว๊ายเดี่ยวเรือ
 เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบไฟฟ้า บริเวณ หน้าร้านเจ๊อ้อยข้าวมันไก่
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

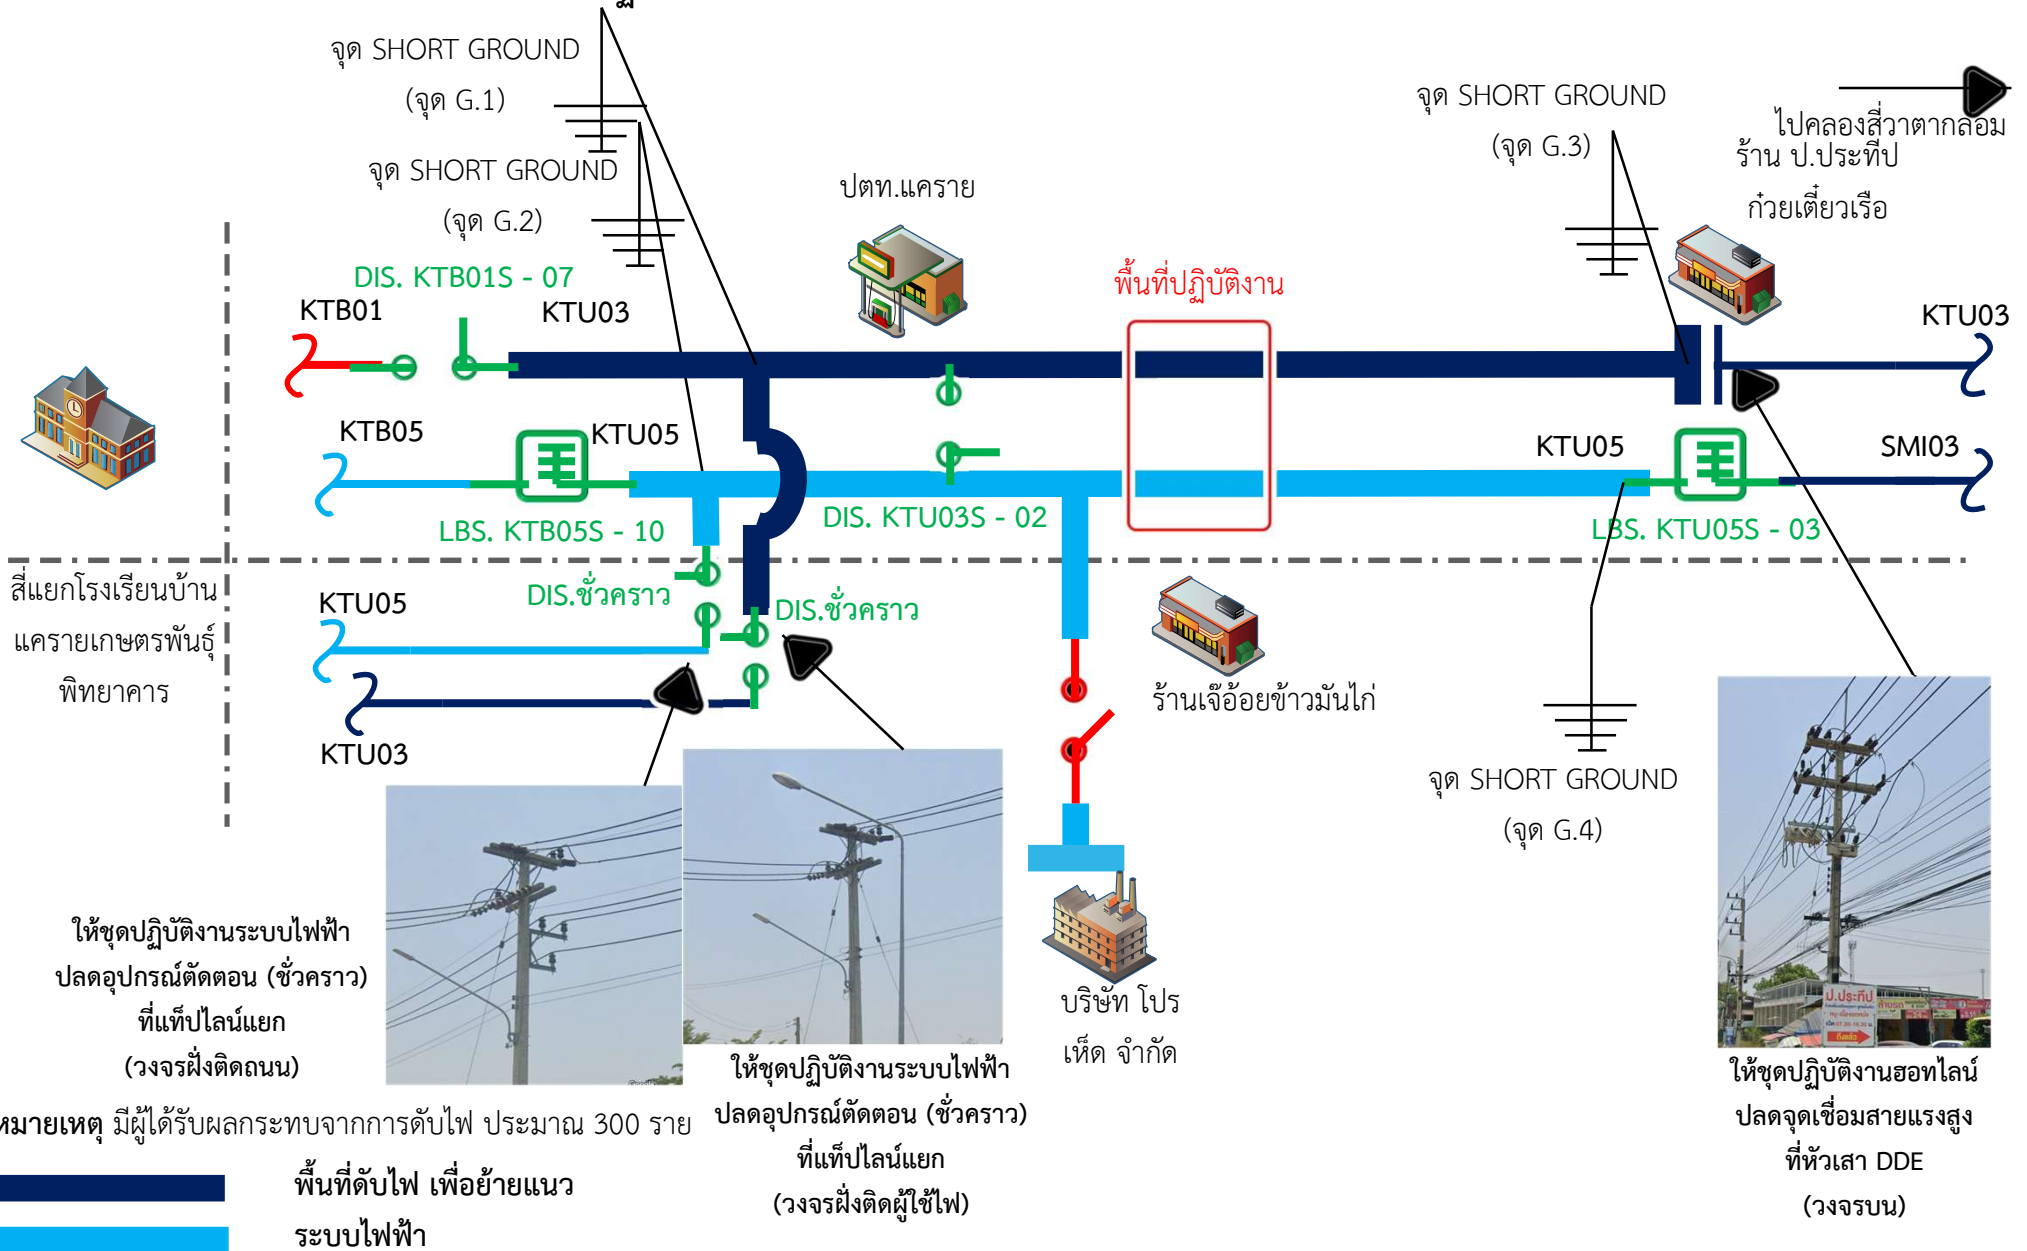

ให้ชุดปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า
 ปลดอุปกรณ์ตัดตอน (ชั่วคราว)
 ที่แท่งโบลท์แยก
 (วงจรฝั่งติดถนน)



ให้ชุดปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า
 ปลดอุปกรณ์ตัดตอน (ชั่วคราว)
 ที่แท่งโบลท์แยก
 (วงจรฝั่งติดผู้ใช้ไฟ)



บริษัท โปร
 เท็ด จำกัด



ให้ชุดปฏิบัติงานหอไลน์
 ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง
 ที่หัวเสา DDE
 (วงจรบน)

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 300 ราย

พื้นที่ดับไฟ เพื่อย้ายแนว
 ระบบไฟฟ้า