



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กฟส.กทบ.(ปบ).- ๓๐๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน.ติดตั้ง.SF๖.แทน.Dis.KTD.๐๘S-๐๓.ปากซอยกิจไพศาล.ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน.....=๒=.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๘ KTD	๑๑ ก.พ. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ชุดงาน ผจก.กทบ. ปฏิบัติงานติดตั้ง SF๖ แทน Dis KTD ๐๘S-๐๓ ปากซอยกิจไพศาล	Dis KTD ๐๘S-๐๓	Dis ชั่วคราวกลาง ซอยกิจไพศาล	นายฐิติพล อูปแก้ว พงษ.๖ กฟส.กทบ. โทร.๐๘๗-๒๓๔๐๖๓๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) **มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานประมาณ ๓๐ ราย**

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง หล.ปบ.กฟส.กทบ. โทร.๐๘๗-๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก.....(สถานีฯ)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนดับไฟ** บริเวณชอยกิจไฟฟ้า (ชอยวัดนางสาวชอย 2)

เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กทบ. ปฏิบัติงานติดตั้ง SF6 แทน Dis รหัส KTD 08S-03 บริเวณปากชอยกิจไฟฟ้า

ปฏิบัติงานวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. (กรณีจำเป็นเร่งด่วน)

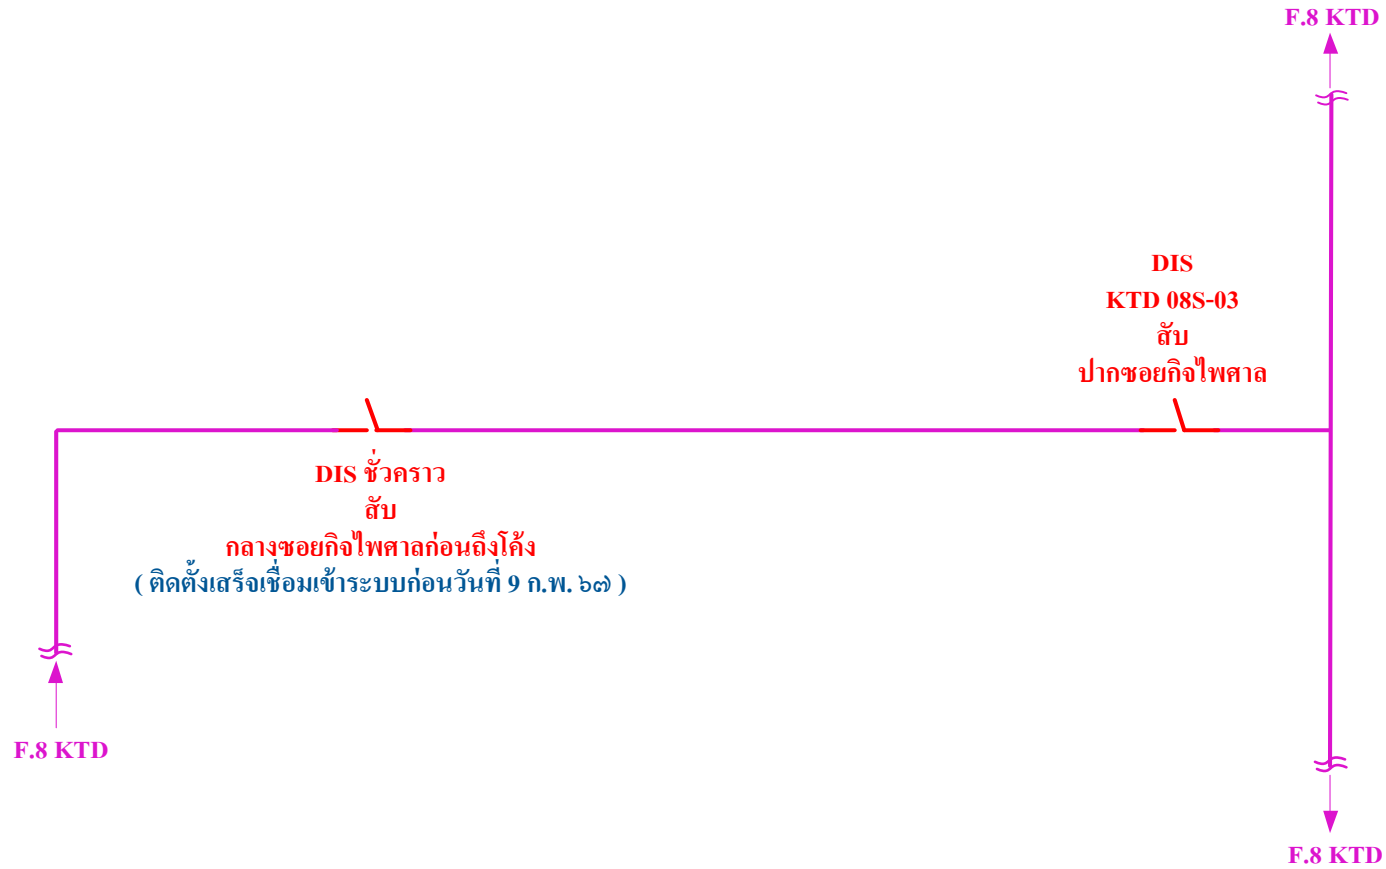


หมายเหตุ

มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟประมาณ ๓๐ ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังดับไฟ บริเวณชอยกิ่งไฟศาล (ชอยวัดนางสาวชอย 2)

เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กทบ. ปฏิบัติงานติดตั้ง SF6 แทน Dis รหัส KTD 08S-03 บริเวณปากชอยกิ่งไฟศาล
ปฏิบัติงานวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. (กรณีจำเป็นเร่งด่วน)

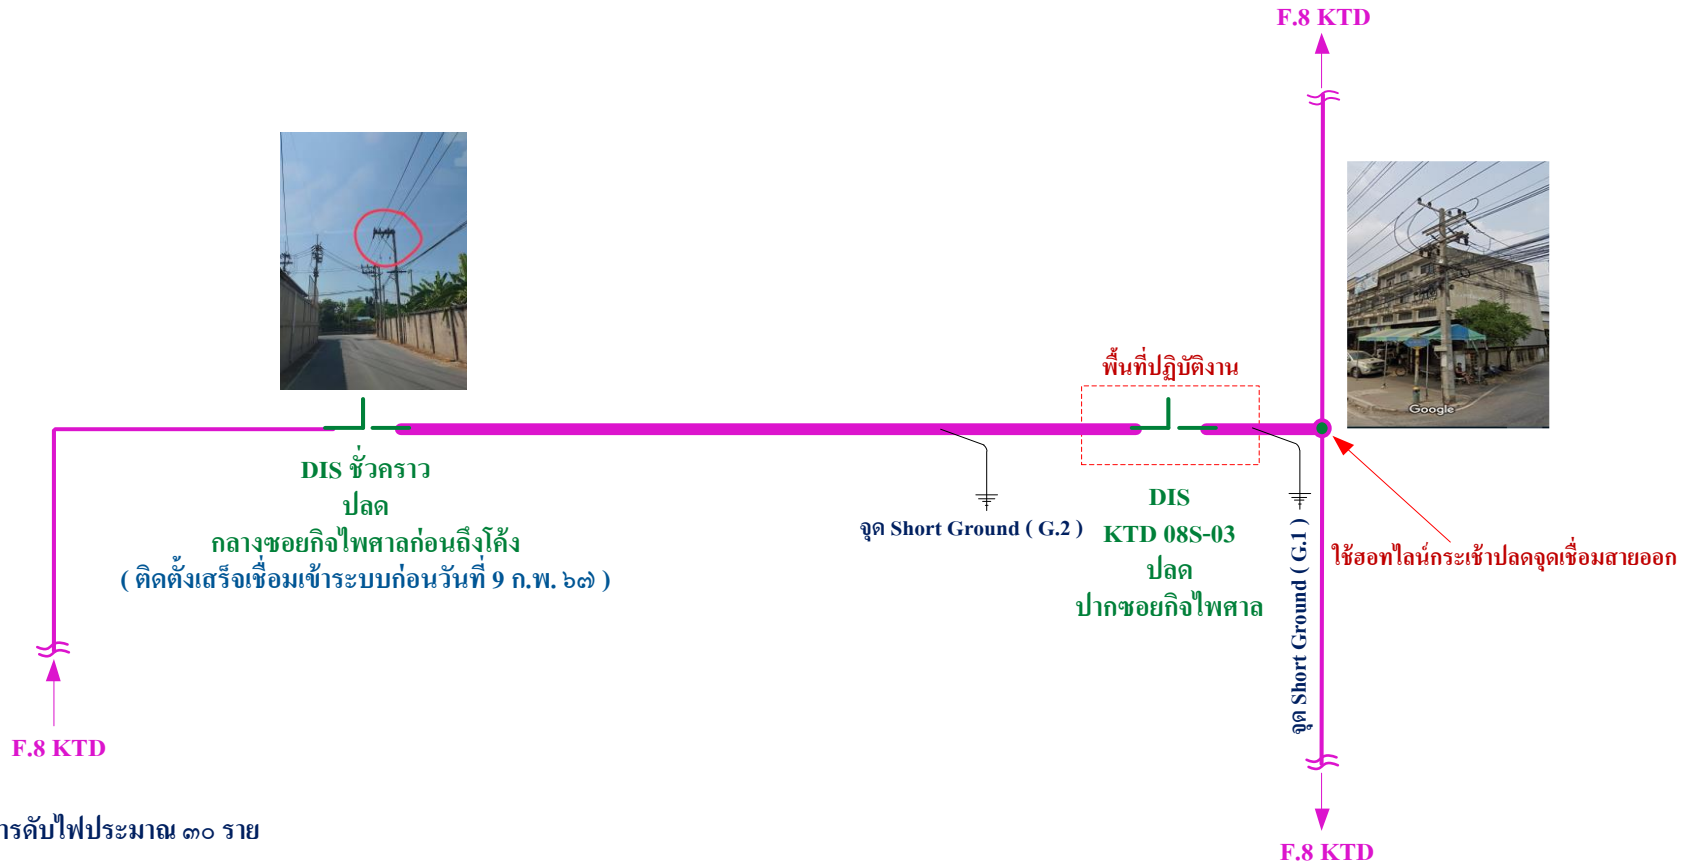

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟประมาณ ๓๐ ราย

— เส้นทึบสีชมพูไลน์ F.8 KTD ดับไฟปฏิบัติงาน

□ พื้นที่ปฏิบัติงาน

┆ จุด Short Ground (G.1 - G.2)