



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ส.พร.(ปบ.) 02298  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

## วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟพาดสาย ๑๑๕KV ช่วงหน้าบีม PT - ซ.คลองรางสังกะสี  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๑๔ ก.ค. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	-ดับไฟปักพาดสาย ๑๑๕KV ช่วง บีม PT - ปาก ซ.คลองรางสังกะสี	Dis ชค. บีมPT	Dis ชค. คลองราง สังกะสี	นายอนุยุทธ ชูโชติ ๐๘๘-๘๗๒๙๖๔๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่หน้า บีมPT - ซ.คลองรางสังกะสี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ม.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

( )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี )


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

# งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 พาดสาย 115KV

## ช่วงบับPT - ปากซอย คลองรางสังกะสี

W A	
22.20 107	
22.20 107	
22.20 107	
22.20 107	
22.20 107	
FRTU Open	

<b>C3-REC-1783</b>	
5.50 EMV	Mode Remote
0.70 EMV	Over Load Normal
80 A	Over Load Normal
80 A	Under Load Trips
85 A	
90.00 EMV	
90.00 EMV	
90.00 EMV	
90.00 EMV	
FRTU Close	

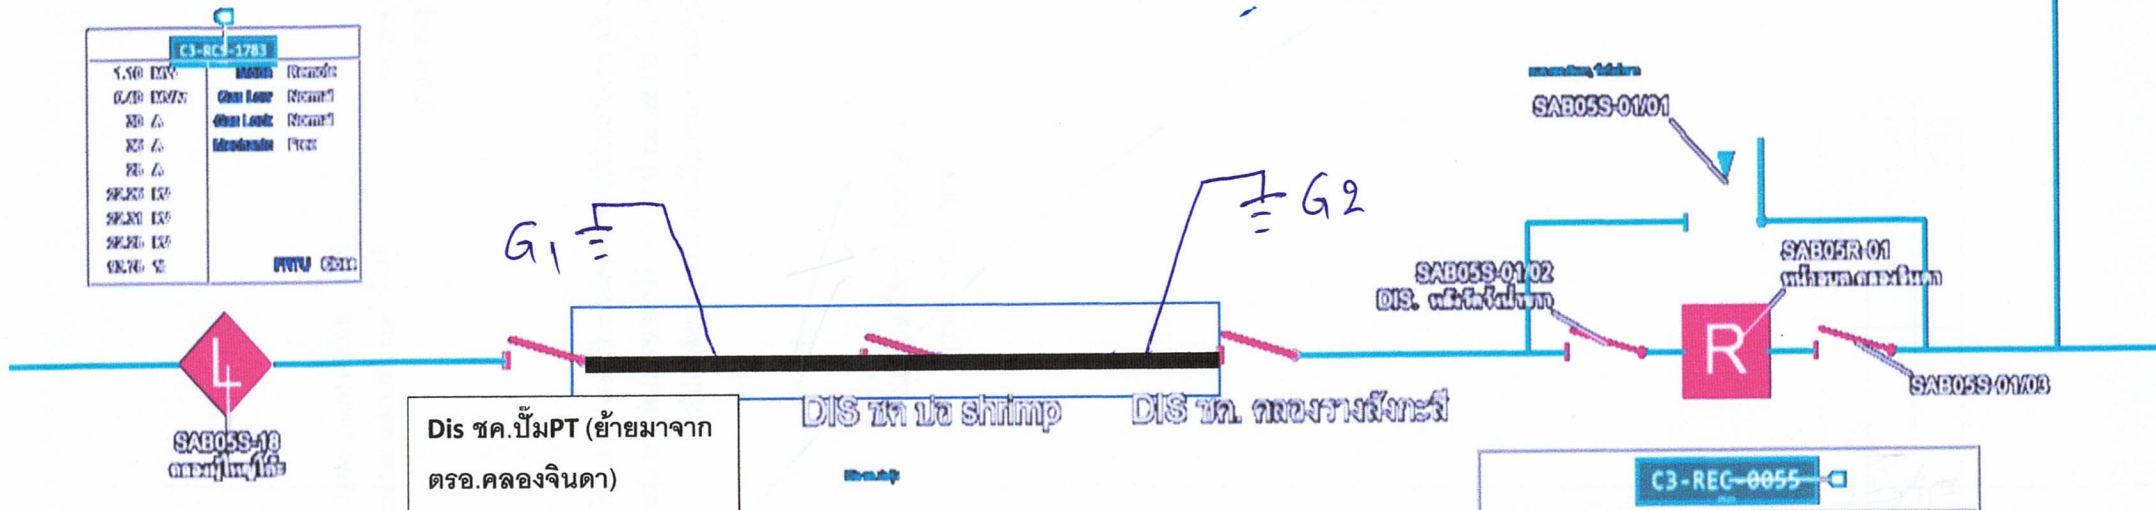

<b>C3-REC-0055</b>	
38 A	Mode Remote
41 A	AR On
36 A	GND Trip Normal
22.04 kV	Relay Off
FRTU Close	

D/O ฐานแปลงจันทา  
SAB05F-20