


แผนผังย้ายโหลด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง
วันที่ 27 มี.ค. 67 เวลา 09.00-15.00 น.
บริเวณ บ้านรางประทุน



หมายเหตุ ปฏิบัติงานโดยชุด ฮอทไลน์กระเช้า
สาเหตุที่ย้ายเนื่องจาก SF6 อยู่ในพื้นที่ กฟอ. ตู้ทองมากเกินไปไม่สะดวกต่อการ operate

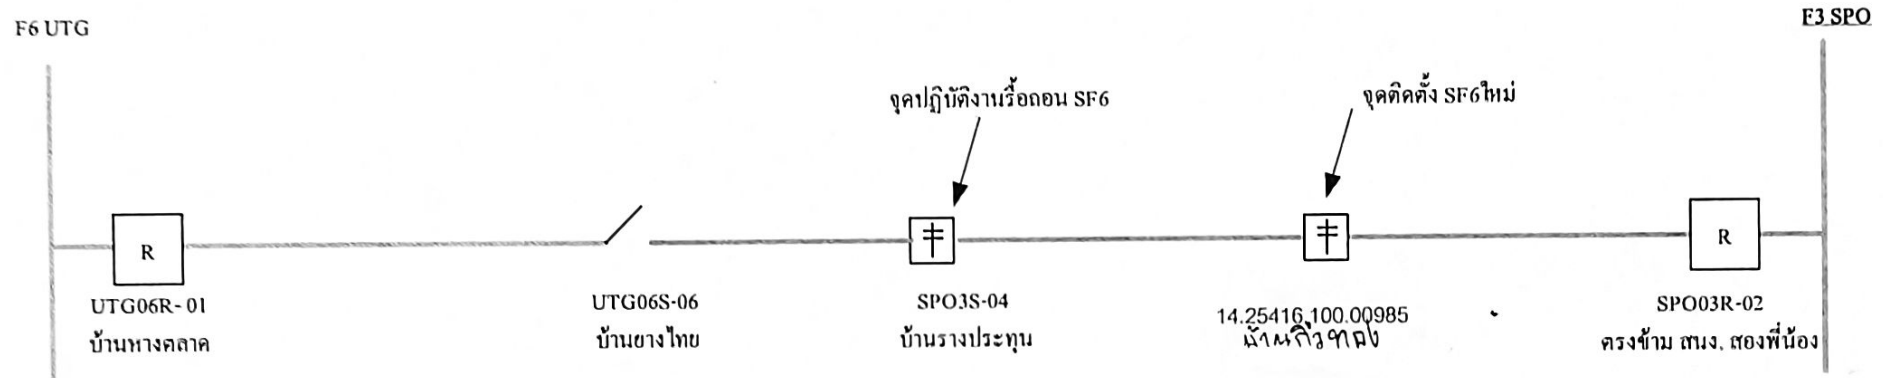

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพท.(กป.) ๑๙๕ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ผัดศิริ ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอย้ายโหนดเพื่อปฏิบัติงาน ย้าย SF6 บ้านรางประทุน ตามแผนผังสิ่งเชื่อมแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|-----------|--------------|-------------|---------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ๑. | F3(สพท.2) | 27 มี.ค. 67 | 09.00 | 15.00 | 1.ย้าย SF6 บ้านรางประทุนไปติดตั้งบริเวณบ้านกิวทอง | SPO03R-02 บ้านรางประทุน | UTG06S-06 บ้านยางไทย | นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๙๕-๒๑๕๗๖๕๔ |
| ๒. | | | | | | | | |
| ๓. | | | | | | | | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.สองพี่น้อง..... โทร ๐๙๑-๙๔๒-๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประเสริฐ ผัดศิริ)

ตำแหน่ง..... ผ.จก.กฟส.อ.สพท..

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก.....

อ.ก.บ.ช.(ก.๓),

อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผ.จก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th