



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ศปจ.(กป.)- ๑๖๐ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายไกรสร พวงหอม

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.ต)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ศรีประจันต์

ด้วย กฟส.อ.ศรีประจันต์ จะขอทำการย้ายโหลด F๔ สถานีศรีประจันต์บางส่วนเพื่อทำงานสับเปลี่ยน VT SF๖ SPC๐๔S-๐๗ บริเวณใต้สะพาน
เลี้ยงเมือง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SPC๐๔	๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗	๐๙.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ทำงานสับเปลี่ยน VT SF๖ SPC๐๔S-๐๗ บริเวณใต้ สะพานเลี้ยงเมือง	SPC๐๔S-๐๗ ใต้สะพานเลี้ยง เมือง	SPC๐๔S-๐๗ ใต้สะพานเลี้ยงเมือง	นายวีรพจน์ เรืองเดช อังกูร โทร.๐๘๘๘- ๗๖๑๑๐๑๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวสุพิชชา วรรณคาม ตำแหน่ง วิศวกร.๕ ผจก.กฟส.อ.ศรีประจันต์ โทร. ๐๘๗-๕๕๑๖๑๘๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไกรสร พวงหอม)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ศรีประจันต์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น


แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

งานย้ายโหลดเพื่อทำการสับเปลี่ยน VT SF6 SPC04S-07

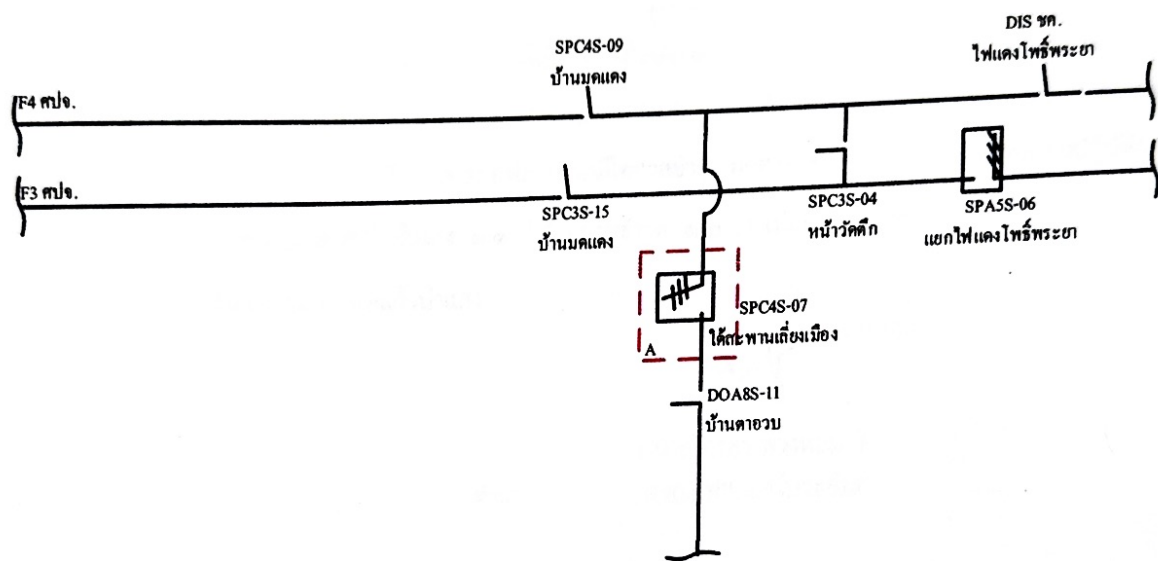

หมายเหตุ

ย้ายโหลดสับเปลี่ยน VT SF6 SPC04S-07

- วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น.-12.00 น.
- ชุดแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สปจ. ดำเนินการสับ Disconnecting Switch DOA08S-11
- ชุดแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สปจ. ดำเนินการ Open SF6 SPC04S-07
- ชุด Hotline สท.เข้าดำเนินการปลดแรงสูง
- ชุดซ่อมย่อย สปจ. ดำเนินการสับเปลี่ยน VT