



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพท.(กป.) ๑๙๖ /๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพิทธรณ์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ฝัดศิริ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รีดลอน SF6 บริเวณประตูระบายน้ำบางซอ ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F5(สพท.1)	26 มี.ค. 67	09.00	12.00	1.รีดลอน SF6 บริเวณประตูระบายน้ำบางซอ	SPN055-53 ประตูระบายน้ำ บ้านบางซอ	SPN055-50 ประตูระบายน้ำ บ้านบางซอ	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕-๒๑๕๖๖๕๔
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ประตูระบายน้ำบ้านบางซอ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายกรีกฤทธิ...หงษ์โต ตำแหน่ง...หม.กป.กฟส.อ.สองพี่น้อง.....โทร ๐๘๑-๙๔๒-๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กสร.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประเสริฐ ฝัดศิริ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.อ.สพท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
 เรียง อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียง ผจก.....
 อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น
 แผนผังแนบ..... แผ่น
 ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pca.co.th

แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง
วันที่ 26 มี.ค. 67 เวลา 09.00-12.00 น.
บริเวณ บ้านบางซอ

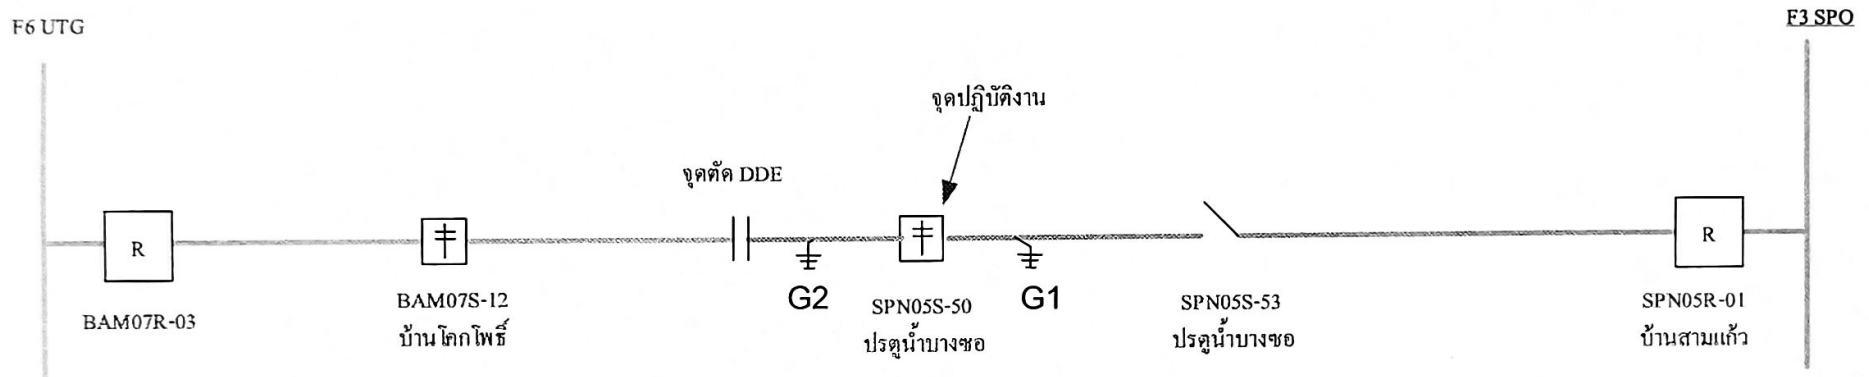

หมายเหตุ จุดตัด DDE ปฏิบัติงานโดยชุด ฮอทไลน์กระเช้า