



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๖๑๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิทณันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนนเนื่อ

วันที่ - ๘ พ.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ..อก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รัช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วย.....กรษ.....จะขอย้ายโหลด ๒๒, ๑๑๕ เควี เพื่อปฏิบัติงานในสถานีไฟฟ้า.....มทิตล
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สพท. มทิตล	๑๑-๑๒ พ.ค. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๘.๐๐	ขอย้ายโหลด ๒๒, ๑๑๕ เควี และรับไฟ ๒๒ เควี BY PASS กรษ.เข้าปฏิบัติงานปรับปรุงระบบดับเพลิงของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หนังสือที่ กรษ.(จบ.)๗๘๗/๒๕๖๗, ลว.๒๔ เม.ย.๒๕๖๗	SLY2YS-04	-	นายจ่างค์ วงศ์วิลา พชง.๖ ๐๙๒-๕๒๕๙๙๙๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ตำแหน่ง.....ชผ.ป.บ.....โทร ๐๙๐-๙๖๒๕๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมานิช แนนเนื่อ)
ผสค.ป.บ.ระดับ ๑๑) รัช.ผจก. (ระดับ ๑๐)
กฟส.พททอมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังงานย้ายโหลด ๒๒, ๑๑๕ เควี กระชปฏิบัติงานภายใน สฟพ.ม.หิตด
วันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

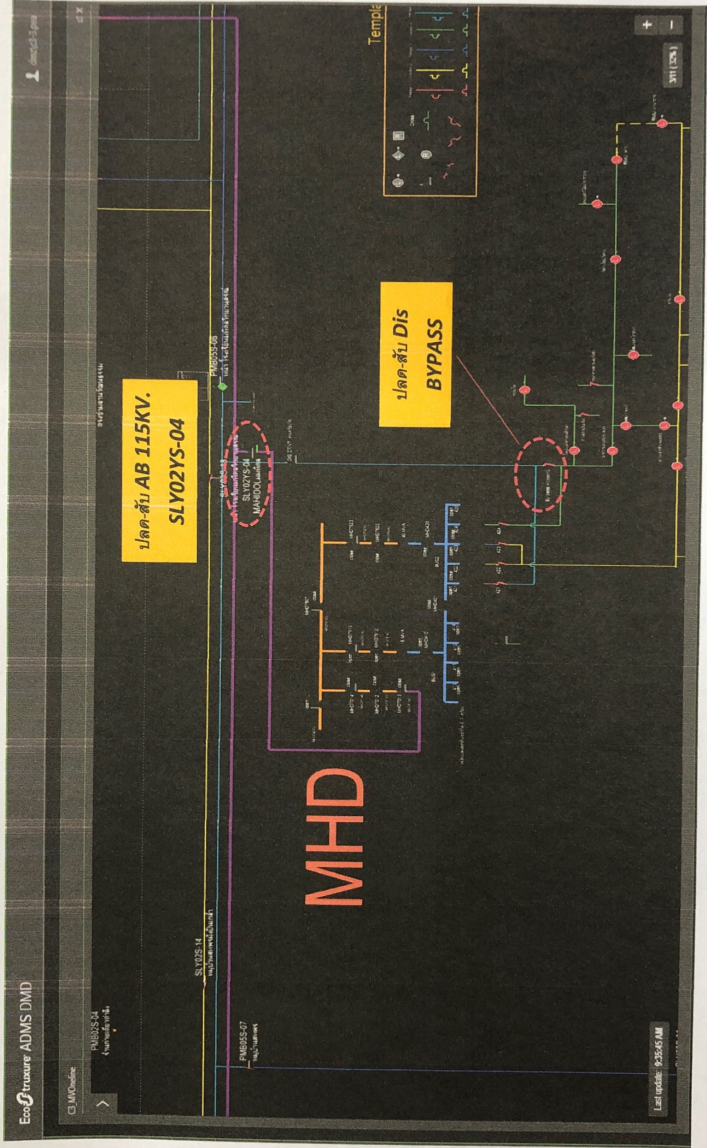



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กษ. ถึง กบ.บ.(ก.3) และ กฟส.พุทธมณฑล
เลขที่ กษ.(จบ.) ๖๘๖/ 2567 วันที่ 24 เม.ย. 2567
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการปลด-สับอุปกรณ์ 115 เควี Air Break Switch และถ่ายเทโหลด 22 เควี ของ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3) และ ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (มหาวิทยาลัยมหิดลฯ) ตกกล่าวจ้าง กฟท. ดำเนินการปรับปรุงระบบดับเพลิงหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อยของ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นั้น

ด้วย กษ. มีแผนที่จะเข้าดำเนินการปรับปรุงระบบดับเพลิงของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 115/22 เควี เครื่องที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ในกรณี กษ. ขอความอนุเคราะห์ให้ กบ.บ.(ก.3) และ กฟส.พุทธมณฑล แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการดังนี้

1. กษ. ขอความอนุเคราะห์ให้ กบ.บ.(ก.3) ดำเนินการออก Switching Order ระบบ 115 เควี และถ่ายเทโหลด 22 เควี ของสถานีไฟฟ้า 115/33 เควี ให้ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ และขอได้โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ กฟส.พุทธมณฑล ดำเนินการ ดังนี้

1.1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ดำเนินการถ่ายเทโหลด 22 เควี เพื่อ กษ. ดำเนินงานปรับปรุงระบบดับเพลิงฯ บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 115/22 เควี

1.2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น. ดำเนินการถ่ายเทโหลด 22 เควี กลับคืน ทั้งนี้เวลาในการถ่ายเทโหลดกลับคืน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

โดยผู้ควบคุมงานฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

2. การปลด-สับอุปกรณ์ 115 เควี Air Break Switch ของสถานีไฟฟ้า 115/22 เควี กษ. ขอให้ กบ.บ.(ก.3) ออก Switching Order และขอได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของ กฟส.พุทธมณฑล ดำเนินการ ดังนี้

2.1. วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ดำเนินการปลดอุปกรณ์ 115 เควี Air Break Switch

2.2. วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น. ดำเนินการสับคืนอุปกรณ์ 115 เควี Air Break Switch

ทั้งนี้เวลาในการสับคืนอุปกรณ์ 115 เควี Air Break Switch อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยผู้ควบคุมงานฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

โดย กบ.บ.(ก.3) และ กฟส.พุทธมณฑล สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้จากศูนย์ต้นทุน WBS เลขที่ C-66-I-PMNCS.5301.02.2 และ กษ. ได้มอบหมายให้ นายธำรงค์ วงศ์วิลา พง.6 (092-425-9994) เป็นผู้ประสานงานและควบคุมงานฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินการดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวราพร สิงห์ศิษย์)

อ.กษ.

ผจบ. กษ.

โทร 9564