



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๑๐๖๖ /๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายทัศนินท์ พงษ์สุวรรณรัชต์

ตำแหน่ง อ.ก.น.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แนบเนื่อ

ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รัช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า... อ.พุทธมณฑล... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า... สามพราน ๓ (ถาวร)  
ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน... ๒... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สายส่ง ๑๑๕ เควี	๑๐ ส.ค. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟส. พุทธมณฑล ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณหน้าบีม ปตท. ปากซอยกรวิฑิตย์	- SAC04YB-01	- OYM01YB-01 - PMB05YB-01	นายมานพ สรรพจิตร ๐๖๓-๙๔๕๕๕๑๑
๒	SAC๐๒	๑๐ ส.ค. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว โดยตัดคัสคัท เวอร์รี่	- SAC2S-05 - SAC2S-04	
๓	SAC๐๗	๑๐ ส.ค. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- SAC7S-04	- SAC7S-02 - SAC7S-05 - SAC7S-03 - PMB1S-04	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๕ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ตำแหน่ง ช.ผ.บ. โทร. ๐๙๐-๙๖๒๕๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมาโนช แนบเนื่อ)  
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รัช.ผจก.(ระดับ ๑๐)  
กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการดับไฟกับ.....

(.....)

ส่วนรับข้อมูล

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



แผนผัง ก่อนดับไฟ 11 KV. บริเวณ ปากซอยกวิวิทช์  
 \*\* วันที่ 10 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. \*\*

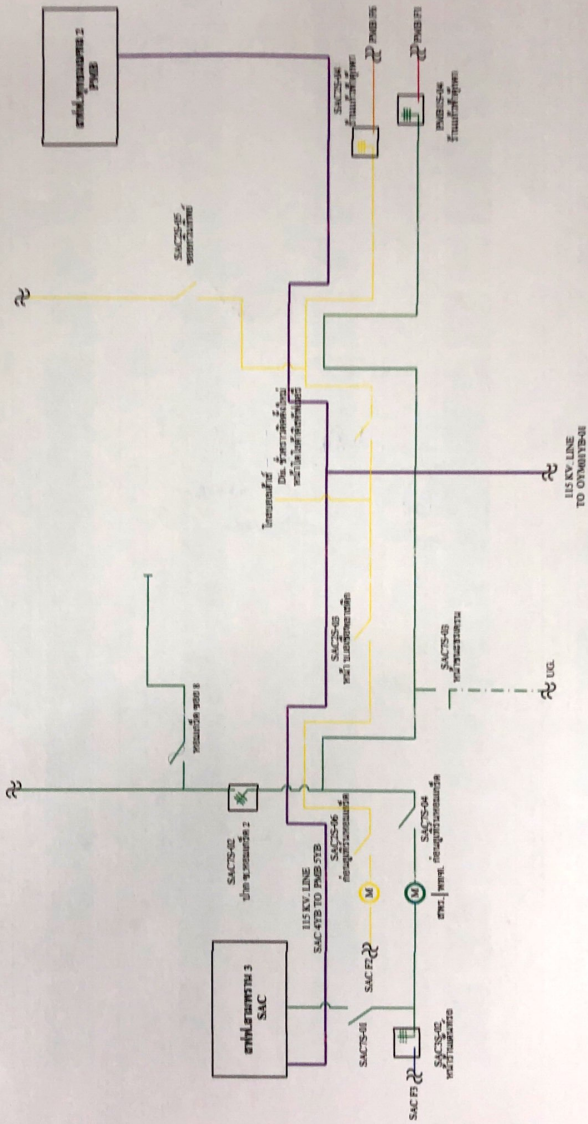



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.พุทธมณฑล

ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(กส) /๒๕๖๗

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  
สิ่งส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอติดตั้งกระแสไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ผกส.กฟส.พุทธมณฑล มีแผนงานติดตั้งกระแสไฟฟ้า งานย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณทางกสิกรรมใต้ถนนบรมราชชนนี (กม.ที่๒๒+๐๕๙) ช่วงปากทางลอด ถึง หน้าบึง ปตท. ตำบลทรงคนอง งานที่ปฏิบัติคือ เปลี่ยนสายเคเบิลอากาศ ๒๒kv ขนาด ๑๘๕ Sq.mm. พร้อมปรับปรุงหุ้มเสา(ทั้ง ๒ วงจร) ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร โดยจะต้องดำเนินการ ตัด/จ่าย กระแสไฟฟ้าด้าน  แรงสูง  แรงต่ำ (ตามผังแนบ)

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.พุทธมณฑล ขอให้ ผบ.กฟส.พุทธมณฑล พิจารณาการติดตั้งกระแสไฟฟ้าในครั้งนี้ สามารถดำเนินการตัดได้หรือไม่ เพื่อ ผกส.กฟส.พุทธมณฑล จะได้แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบ ผกส. ได้มอบหมายให้นายมานพ สำราญจิตร พชง.๗ ผกส.กฟส.พุทธมณฑล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓ ๙๔๘ ๕๕๑๑ เป็นผู้ควบคุมงานเพื่อประสานงานในการติดตั้งกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

นายสุชัย มิ่งศิลป์  
(นายสุชัย มิ่งศิลป์)  
ผ.กส.กฟส.พุทธมณฑล

ผบ. , ผกส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผบ. ตรวจสอบและประกาศติดตั้งกระแสไฟฟ้า
- ผกส. ประสานงาน ผบ.ต่อไป

นายขจรเดช นิยมศิริ

(นายขจรเดช นิยมศิริ)

รจก.(ท) ระดับ ๑๐ รช.ชจก.(ท) ระดับ ๙

ปฏิบัติงานแทน ผจก. (ระดับ ๑๑) รช.ผจก. (ระดับ ๑๐) กฟส.พุทธมณฑล


แผนก่อสร้าง ๑๕๙๕๐

## Check List

### ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระบบชุดงาน

ชื่องาน .....ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ ทางลัดกลับรถใต้ถนนบรมราชชนนี..... สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....หน้าบีม ปตท. ทางกรีนทิพย์ ริมนถนนบรมราชชนนี (ขาเข้า) วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗..... เริ่มเวลา ๐๔.๐๐ น. ....จ่ายไฟคืนเวลา.....๑๗.๐๐ น..... หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล..... ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดแปลงแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..... นายขจรเดช นิยมศิริ ตำแหน่ง..... รกจ.(ท) กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๖๒-๑๔๙๓๕๖๑..... ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ...นายมานพ.สำราญจิตร..... ตำแหน่ง.....พงษ.ศ. ผกส.กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๖๓-๙๔๕๕๕๑๑..... หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว ..... ชุดก่อสร้าง , ชุดซ่อมย่อย กฟส.พุทธมณฑล
๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ) ชื่อ ..นายปราโมทย์ เบลูจทรัพย์.....ตำแหน่ง.....ชม.ปบ..... เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๙๐-๙๖๒๕๑๑๒.....
๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ...ชุดแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง.....
๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวาดชั่วคราวจุดที่๑..... G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 ..... ผู้รับผิดชอบ..... ชุดเฉพาะกิจ ผ.ปบ. จุดที่๒ ..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๓..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔..... ผู้รับผิดชอบ.....
๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... หนังสือจาก ผกส.กฟส.พทท. ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗ ..... พร้อมแผนผัง Switching <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เหตุผล ..... <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ ตามบันทึกที่..... หนังสือจาก ผกส.กฟส.พทท. ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗
๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๑๒๙/๒๕๖๗ , ลว. ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... น.ส.จุฑาวรรณ ตูนาโป่ง (จป.๖) ๖ กฟส.พุทธมณฑล
๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่แจ้ง เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> แจ้ง จำนวน.....๕.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่..... ไม่
๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่จัดประชุม เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุมวันที่..... ๕ ส.ค. ๒๕๖๗..... สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม กฟส.พุทธมณฑล อาคาร ๒ ชั้น ๑ รายงานผู้เข้าร่วมประชุม..... ผ.กส. , ผ.ปบ. , ชม.ปบ. , จป.๖ , พงษ.ควบคุมงานก่อสร้าง
๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....จะชี้แจงในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๗ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน) <input type="checkbox"/> จัดชี้แจงวันที่..... รายงานผู้เข้าร่วมชี้แจง .....

# ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

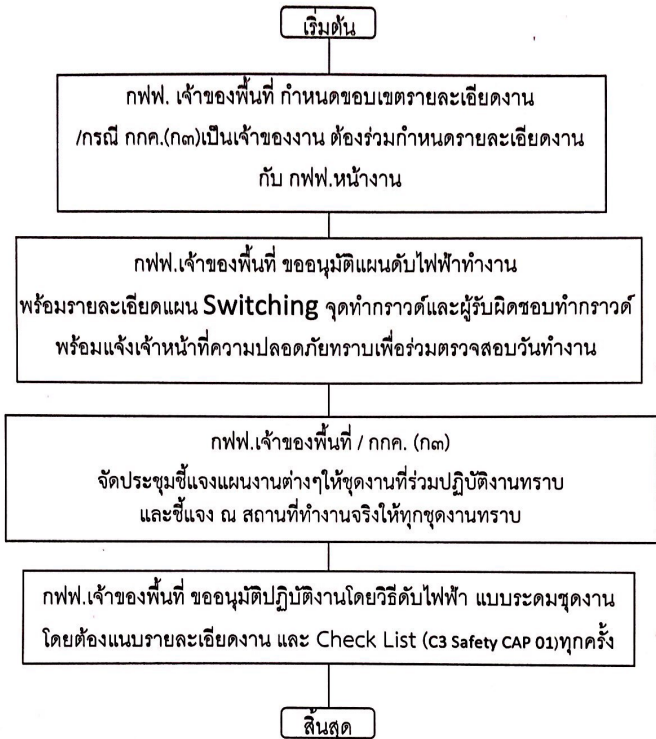



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟส.พุทธมณฑล

ถึง ผ.จก.กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปป.) ๑๒๙/๒๕๖๗


วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผ.จก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟส.พุทธมณฑล ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ ริมถนนบรมราชชนนี (ขาเข้า) หน้าปั้ม ปตท. ปากซอยกวินทิพย์ ซึ่งจะดำเนินการเปลี่ยนสายเคเบิลอากาศและอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ระยะทางรวมประมาณ ๓๐๐ เมตร โดยในวันดังกล่าว ก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการฯ จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาวรรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

  
(นายปราโมทย์ บุญจทรัพย์)  
ชม.ปบ.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ



(นายมานิช มานะเนื่อ)

ผ.จก. (ระดับ ๑๑) รัช.ผ.จก. (ระดับ ๑๐)  
กฟส.พุทธมณฑล

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

โทร ๑๕๙๕๕