



ก้าวใหม่สู่ความยั่งยืน

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
ପ୍ରଦେଶୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟାକ୍ସନ୍ (ପ୍ବ.) ୧୦୩୮ /୨୦୨୫୯

ສຶກສົ່ງ ມາຍເຫັນນີ້ ແລະ ວິວວະເລື່ອ

សិរីស្រុក នាយកដៃអាជីវកម្ម នគរបាល

卷之三

三

ទំនាក់ទំនង នគរបាល (ទ.ន)

ตัวแทน ผู้จัด(รวมทั้ง ๑๑)

Digitized by srujanika@gmail.com

ຫ້ວຍກາໄທເຫັນ.....ອ.ຖ່ວມຄອກ ຂະຊ້ອນໄປໃຫ້ເປົ້າຕິດຈາງໃນຮຽບຈໍາກ່ານຢ່າງເຂົ້າ ເກີ. ຄະດີໄທເຫັນກໍາງກວານ (ຕ່າງໆ) ຕາມແຜນຮັບເປົ້າປະເປົມ ຈຳນວນ.....ບ.ແຜ່ນ ດັ່ງນີ້

ลำดับ	พิกัด GPS	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วaktu	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓.	SAC07	๗๗ ถ.ก. ๒๖๙	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แผนกอ่อลรังส์ระบบไฟฟ้า ก่อสร้าง มนต์ฯ ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบ จ่ายไฟ ๒๖๙ เก维 บริเวณ วิภาวดีหมู่ เกรท - ศุภไลน์ - ห้องเกเร็คชั่น อ. , ๑๖๙	- SAC07S-04	- SAC07S-06	นางกิตติพร พันธ์เรือง ๐๘๖-๘๔๗๔๖๖๖๕๗

พื้นที่ที่ไม่ถูกไฟฟ้ารับผลกระทบไฟดับ หมายความว่า ๒,๔,๕,๖, จุดหมายทั้งสิ้น

ผู้ประสานงานการตั้งไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบญจทักษิร์ ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร. ๐๘๐-๙๗๖๔๒๑๒

พื้นที่ ที่ขอตั้งไฟปีกบดังงานมีสายเคเบิลไข้แก้วน้ำแสงของ กฟผ. (หากมี)การดำเนินการ (ก.๑) จะไปตรวจสอบก่อนปีกบดังงาน

๑. มีสายเคเบิลไปยังบ้าน ๑.๑ มีอุปกรณ์ชาร์จ ๑.๒ ไม่มีอุปกรณ์ชาร์จ

(...ນາຍມາໂນເຊ...ແນວໜີຄ...)
ຕໍ່ແກນ່ງ ພຈກ.(ຮະຕັບ ๑) ຮະ.ພງກ.(ຮະຕັບ ๑๐)
ກົງສ.ພທອມນູ້ອງ

สำหรับแผนกความคุ้มครองการจ่ายไฟ (ผู้ดูแล) กฟภ.๓

ເຈີນ ອກ.ປປ.(ຄ.ຕ)

ผศ.พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้บ้านพิมพ์ตามคำขอข้อ... พิพิธภัณฑ์... จำกัด... มีวันที่...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามเงื่อนไขที่...
หนังสืองานศูนย์ฯ นาม... ประจำงานการขอตั้งไฟบ้าน...

สำหรับผู้อ่อนน้อม

ສຶກສາ ຖະນາ (ຄພ.)

ເງິນ ໂດດ.

ຄົມ.ນາງ(ໜ.ສ), ຄົມ.ກວ(ໜ.ສ)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนตัวไฟล์ใน www.pea.co.th

.....


ชั้นตอนการสิวชั้ง..... แผ่น
แผ่นผ้า..... แผ่น

ผู้พนักงานชั้นปีกบินร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
เพื่อทราบ และตัดหนังงานเข้าปฎิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ดังแต่เวลา.....น. เป็นที่ไป ลงกว่างานของแล้วเสร็จ

แผนผังหลังดับไฟ บป.ระบบจำหน่าย 22 KV. บริเวณ วงศ์วิชัยหมู่กรรด - ปากช่องหมู่กรรด 12

* * วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ***


ԲԱՐՁՐԻՒԹԵ

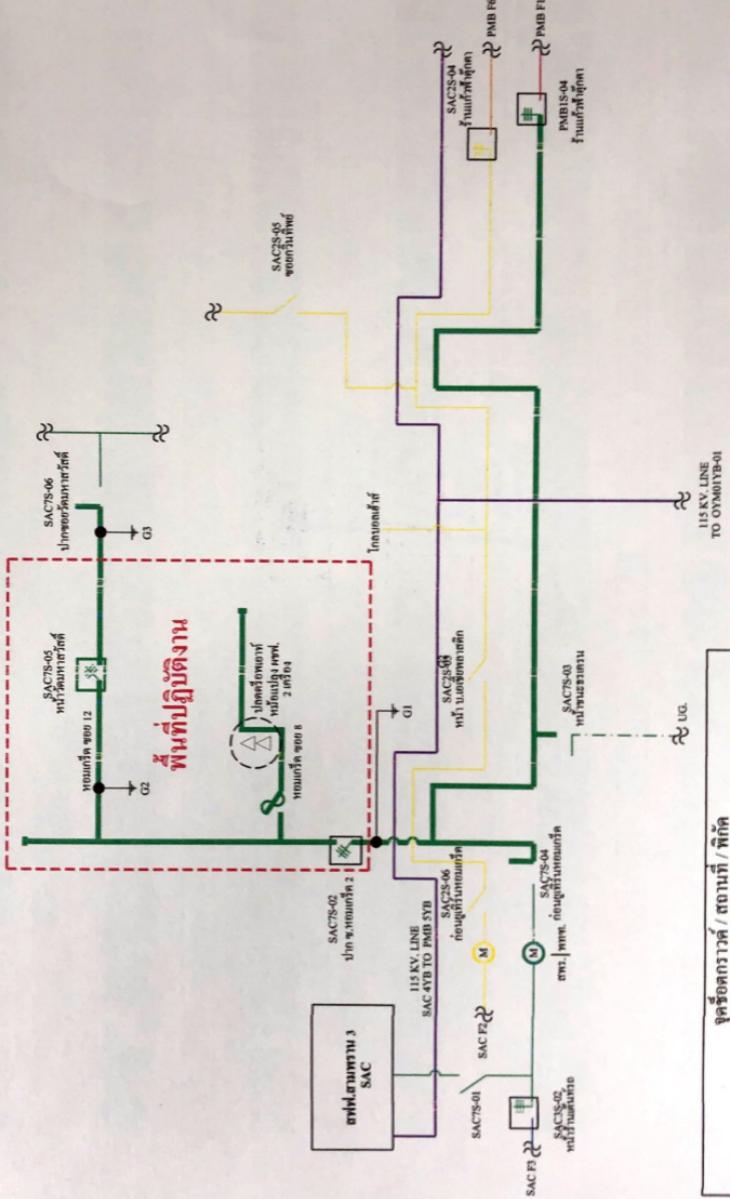

จัดซื้อครั้งการที่ / สถานที่ / พิริย จังหวัด		
G1	แบบเครื่องที่ VT SF6 SACU75-02	13.7845931,100.2470933
G2	แบบเครื่องที่ TR PEA-63-005206	13.7924705,100.2401199
G3	แบบเครื่องที่ ไม่มีเอกสารแนบท้าย	13.8050167,100.2492448

แผนผัง กองดับไฟ ระบบจำหน่าย 22 KV. บริเวณ วงเวียนหมอนกรรชี - ปากซอยหมอมกรรชี 12

** วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ***

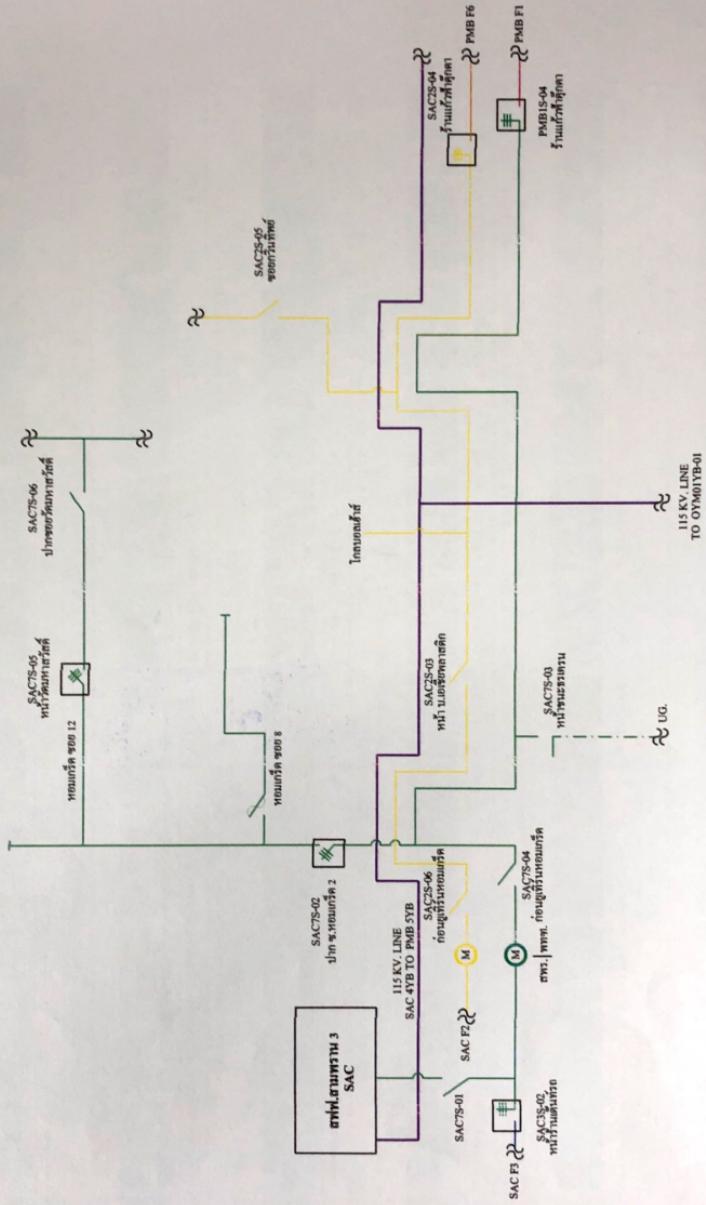



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.ทุ่มณฑล
เลขที่ ก.๓ พทท.(กส) /๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติตัดบกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอตัดกระแสไฟฟ้า
เรียน ผกส.กฟส.ทุ่มณฑล

ถึง ผกส.กฟส.ทุ่มณฑล
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กค. ๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.
ผกส.กฟส.พทท. มีแผนงานตัดกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน MV-SACorS-๐๖-
ปป.CTB-CCB จากวงเวียนห้อมเกร็ด - สุดโคนิค และ MV-NCA๐๓F-๑๐-ปป.CTB-CCB ห้อมเกร็ดซอย ๘
ม.๒ ดำเนินการโดย เนื่องจาก CTB เป็น CCB เพื่อความมั่นคงของระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า โดยจะต้องมีการตัด/จ่ายกระแสไฟฟ้าด้าน แรงสูง แรงต่ำ (ตามผังแนว)

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.ทุ่มณฑล ขอให้ ผปบ.กฟส.พทท. พิจารณาการตัดกระแสไฟฟ้าในครั้งนี้
สามารถดำเนินการตัดไปหรือไม่ เพื่อ ผกส.กฟส.พทท. จะได้แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบ โดย ผกส. ได้มอบหมาย
ให้ นายกิตติพงษ์ แก้วเรือง พชง.๔ ผกส. หมายเลขอรหัสที่ ๐๙๖ ๘๙๕ ๖๖๕๑ เป็นผู้ควบคุมงานและ
ประสานงานในการตัดกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ดูด ต่อ
(นายสุรชัย มังคลป)
ผกส.กฟส.ทุ่มณฑล

ผปบ. , ผกส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผปบ. ตรวจสอบและประกาศตัดกระแสไฟฟ้า
- ผกส. ประสานงาน ผปบ.ต่อไป

ไก่ด่าง

(นายชรเดช นิยมศิริ)

รจก.(ท) (ระดับ ๑๐) รช.รจก.(ท) (ระดับ ๙)

ปฏิบัติงานแทน ผกส. (ระดับ ๑) รช.ผกส. (ระดับ ๑๐) กฟส.ทุ่มณฑล

แผนกกำรส้าง
๑๕๕๕๒, ๑๕๕๕๓

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟท์แบบลดความชุดงาน

ข้อจราจร ..บันทึกแบบฟอร์ม ๒๖ เที่ย WBS WBS MV-SAC00-F-๐๘-ป.๑.CTB-CCB จากงานเรียนบทมรภ.สุกhoen และ WBS MV-NCA00-F-๐๘-ป.๑.CTB-CCB หน่วยงานที่๔.
สถานที่ดับไฟท์เพื่อทำงาน ...ช่องทางแก๊ส ๒ - สุดไลน์ - ห้องเก็บ ๙๐๙ ช่อง ๔ ,ห้องเก็บ ๙๐๙ ช่อง ๑๒
วันที่ดับไฟท์เพื่อทำงาน ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ .. เวลา.. ๐๘.๐๐ น..... สำปะกาศวารา... ๐๗.๐๐ น.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่พุทธรณ์พัฒนา
ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..... นายชัยรงค์ นิยมศิริ ตำแหน่ง..... รอง.ท. กฟส.พุทธรณ์พัฒนา .. เบอร์โทรศัพท์มือถือ... ๐๖๒-๕๔๘๗๕๕.
ชื่อผู้ช่วยผู้อำนวยการ.....
ตำแหน่ง..... พชง.๕.ผกส.กฟส.พุทธรณ์พัฒนา .. เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๙๒-๕๔๘๖๖๕.
หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว
ตัวแทนผู้รับจ้างเหมา บ.เจริญทองฯ ..

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ข้อมูลเชิงงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานเข้าทำงานได้) / เมืองงานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าศึกระบบ)

ชื่อ.....นายปรารามทย. เบญจพรพย..... ตำแหน่ง.....ชป.ปป..... เบอร์โทรศัพท์... ๐๙๐-๕๖๒๘๘๓๓๒.
๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ..ชุดแก้กระแสไฟฟ้าขั้ดข้อง.
๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำความสะอาดชุดเครื่องจักร..... G1 G2 G3 .. ผู้รับผิดชอบ. ชุดเดียวหากิจ ผปป.
จุดที่๒ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔..... ผู้รับผิดชอบ.....
๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.. หนสือจาก ผกส กฟส.พท. ลว. ๔ ก.ค. ๒๕๖๗ ..พร้อมแผนผัง Switching

ไม่อนุมัติ เหตุผล.....

อนุมัติ ตามบันทึกที่.. หนสือจาก ผกส กฟส.พท. ลว. ๔ ก.ค. ๒๕๖๗
๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.. ก.๓ พพท.(ปป.) ๑๓/๒๕๖๗, คว. ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ... น.ส.จุฬารัตน์ คงโน猩 (ปป.) บ. กฟส.พุทธรณ์พัฒนา
๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่แจ้ง เหตุผล.....

แจ้ง จำนวน ๕๐๐ ราย มีข้อห้ามห้ามจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไฟหรือไม่..... ไม่
๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่


ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมวันที่..... ๕ ส.ค. ๒๕๖๗ .. สถานที่ประชุม. ห้องประชุม กฟส.พุทธรณ์พัฒนา อาคาร ๒ ชั้น ๑
รายงานผู้เข้าร่วมประชุม .. หนบบ., ชป.ป., พชง.ควบคุมงานก่อสร้าง, ผู้รับจ้างเหมา บ.เจริญทองฯ
๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดซื้อจัดจ้างของหมายเลขงาน/จัดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันดับไฟฟ้าจ้างจริงหรือไม่

ไม่จัดซื้อจ้าง เหตุผล.. จะซื้อจ้างในวันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๗ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน)

จัดซื้อจัดจ้างวันที่..... รายงานผู้เข้าร่วมชี้แจง ..

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

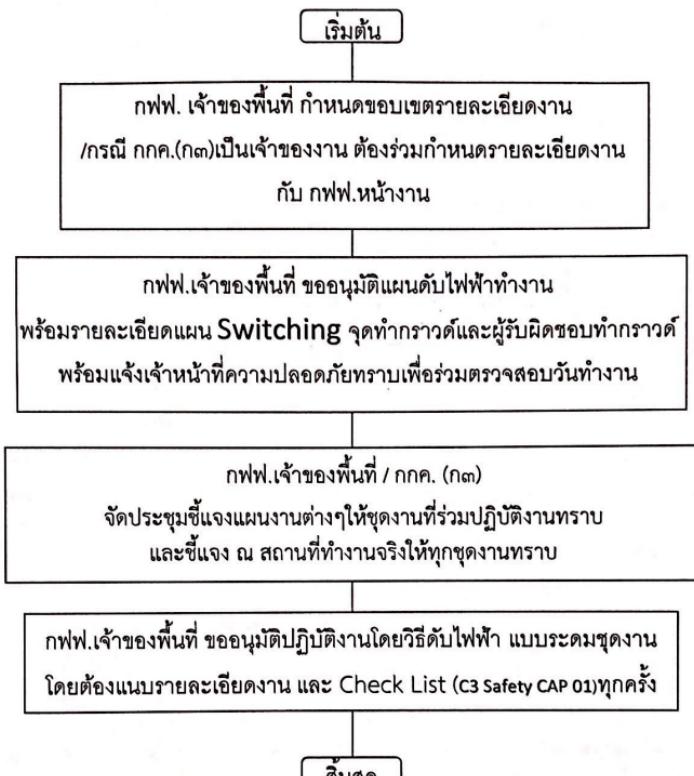



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผปบ.กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทพ.(ปบ.) ๑๒๕ /๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว เข้าร่วมประชุมซึ่งงานดับเบิร์กและไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. แผนกกำกับสิ่ง
ระบบไฟฟ้า กฟส.พุทธมณฑล ขออนุมัติดับเบิร์กและไฟฟ้าระบบชำหานาย ๒๒ เคร. เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบ
ชำหานาย ๒๒ เคร. WBS MV-SAC0๗S-๐๒-ปป.CTB-CCB จากงานเวียนห้องเครื่อง-สูดไลน์ และ WBS MV-
NCA0๗F-๑๐-ปป.CTB-CCB ห้องเครื่องซอย ๙ ซึ่งจะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเส่า ระยะทางรวม
ประมาณ ๑.๐๐๐ วงจร-กม. โดยในวันดังกล่าวอ่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมซึ่งงาน, พื้นที่ดังไปไฟ,
ตรวจสอบจุดเสียงจุดอันตราย ทำ Moto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น
แผนกปฏิบัติการฯ จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฬารรณ ศุนภากิ่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล เข้าร่วม
ประชุมซึ่งงานในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์)
ผปบ.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายจตุwan นิตยา chan)

ผอภ. (ระดับ ๑๑) รษ.ผอภ. (ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
โทร ๑๕๙๕๕