



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY BUREAU

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๓๓๕๕ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพิทักษ์ไนท์ พริษฐสุวรรณผล  
ชื่อผู้ส่ง นายมานะโช แนนเนื่อ

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา , บางเลน ๒ (ชค.)  
ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิด เคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแ่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY๐๘	๑๘-๒๐ มี.ค.๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ๒๒.๐๐ ม. เพื่อก่อสร้างสายส่ง ๑๑.๕ เควี หมายเลขงาน P-TDD02.3-I-PMNIA.0014 บริเวณ ปิมน้ำมัน ทิท - สะพาน มอเตอร์เวย์	- Dis ชั่วคราว ร่นก้วยเดียวไว้ มะระ	- SLY85-05	นายวิวัฒน์ นาคมัย ๐๘๑-๙๔๙๙๗๘๘
๒	SLY๐๙	๑๘-๒๐ มี.ค.๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว หน้าประปาไทย	- BEU25-07	
๓.	BEU๐๒	๑๘-๒๐ มี.ค.๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐		- BEU25-08	- BEU25-07	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผพ.ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบลูจทรัพย์ ตำแหน่ง ช.ม.ป.บ. โทร๙๐-๙๖๒๙๑๑๒๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.สร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมานะโช แนนเนื่อ...)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คฟ.) กฟอ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง หลังดับ ไฟ บริเวณ หน้า บ.ประปาไทย จก. - มอเตอร์เวย์ F8 F9 สฟฟ.ศาลาชา F2 สฟฟ.บางเลน 2

\*\*ชุดงาน กคค. ก.3 ปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาสายส่ง 115 KV. \*\*

\*\*วันที่ 18-20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น. (ตัดเข้าจ่ายเย็น)\*\*

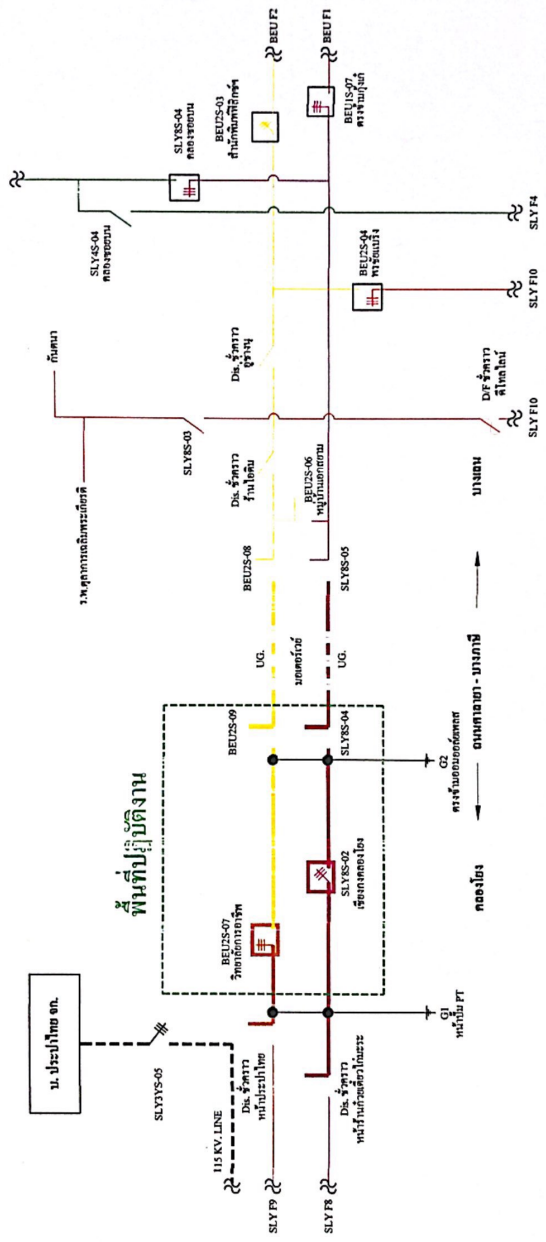


G1 หน้าบับ PT (13.8452547,100.3056678)  
 G2 ครัวหน้าหม้อต้มคดงโยน (13.8554794,100.3007786)

# แผนผัง ก่อนดับไฟ บริเวณ หน้า บ.ประปาไทย จก. - มอเตอร์เวย์ F8 F9 สฟพ.ศาลายา F2 สฟพ.บางเลน 2

\*\*ชุดงาน กคค. ก.3 ปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาสายส่ง 115 KV. \*\*

\*\*วันที่ 18-20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น. (ดับเข้าจ่ายเย็น)\*\*

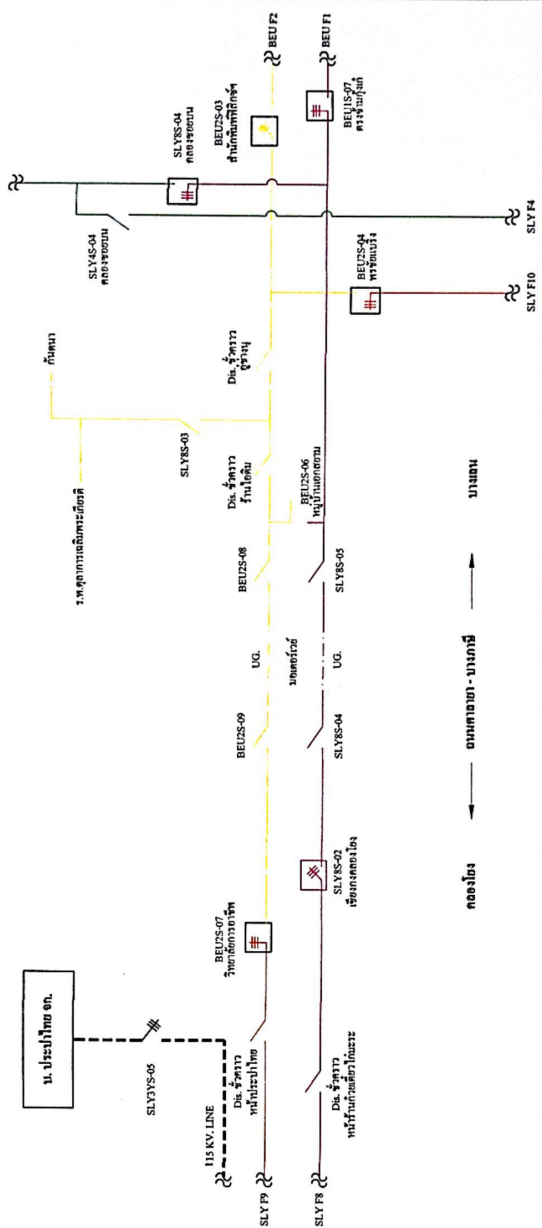



## Check List

### ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน .....ระบบจ่ายจ่าย ๒๒ เควี (ใต้แรงสายส่ง ๑๑๕ เควี) ช่วง ลพฟ.พุทธมณฑล ๓ - สถานีจ่ายน้ำคลองโมง (WBS P-TDD๐๒๓-I-PMNIA.๐๐๑๔).....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน .....แนวถนน ศาลา-บางมาชี ซากอก (ตั้งแต่หน้าบึง ทิศ - สะพานมอเตอริเวย์) ดับไฟเข้าจ่ายไฟขึ้น

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ..... ๑๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ..... เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ....จ่ายไฟคืนเวลา ๑๗.๐๐ น. ....

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดสันใจแก่ไขปัญหาได้) ชื่อ..... นายขจรเดช นิยมศิริ  
ตำแหน่ง..... รจก.(ท).ภพอ.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๖๒-๑๔๙๓๕๖๑.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ...นายวิรัตน์... นาคลัมย์.....  
ตำแหน่ง..... พชง.๖.ผกร.กรย.(ก.๓)..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว  
..... ชุดงาน กกค.(ก.๓)

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)  
ชื่อ ..นายปราโมทย์ บุญจรรย์.....ตำแหน่ง..... ชม.ปบ.....เบอร์โทรศัพท์ที่ ... ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ...ชุดแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่ ๑ ..... G1 G2 ..... ผู้รับผิดชอบ. ชุดแก่ไฟฟ้าขัดข้อง ผ.ป.  
จุดที่ ๒ ..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๓.....  
ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... หนังสือจาก พชง.๖ ผกร.กรย.(ก.๓) ลว. ๕ มี.ค. ๒๕๖๗. พร้อมแผนผัง Switching  
 ไม่อนุมัติ เหตุผล .....  
 อนุมัติ ตามบันทึกที่..... หนังสือจาก พชง.๖ ผกร.กรย.(ก.๓) ลว. ๕ มี.ค. ๒๕๖๗

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(ป.บ.)๐๕๐ /๒๕๖๗, ลว. - ๖ มี.ค. ๒๕๖๗  
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... น.ส.จุฑาวรรณ ตนาโป่ง นทน.(จป.๖) ๕ กพอ.พุทธมณฑล


๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่  
 ไม่แจ้ง เหตุผล..... ไม่มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากการดับไฟในช่วงวันและเวลาดังกล่าว  
 แจ้ง จำนวน..... ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่  
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....  
 จัดประชุมวันที่..... ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗ ..... สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม กพอ.พุทธมณฑล  
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม รจก.(ท) กพอ.พทท., ผ.ป.บ., ชม.ป.บ., จป.๖., พชง.ควบคุมงานก่อสร้าง

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่  
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... จัดให้ชี้แจงในวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗  
 จัดชี้แจงวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง .....

C3 Safety CAP 01

# ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

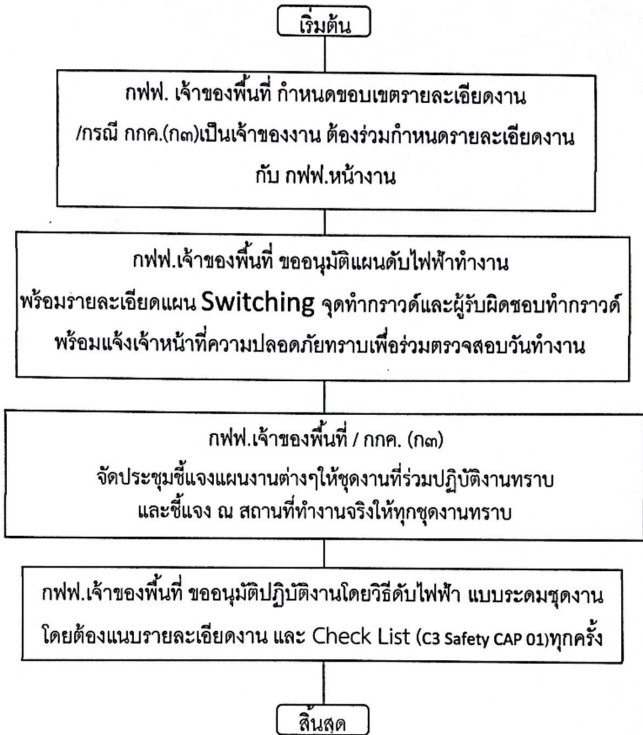



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟอ.พุทธมณฑล

ถึง ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๐๕๐ /๒๕๖๗

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

ด้วยในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ผกร.กรย. (ก.๓) ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. (ดับไฟเข้าจ่ายไฟกลับคืนเย็น) เพื่อปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ๒๒.๐๐ เมตร เพื่อก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี) แนวทางหลวงชนบท นธ ๓๐๐๔ (ศาลายา-บางเลน) ช่วง สฟฟ.พุทธมณฑล ๓ ถึง สถานีจ่ายน้ำคลองโยง (ฝั่งขวา) WBS P-TDD๐๒.๓-I-PMNIA.๐๐๑๔ (ตั้งแต่บิมน้ำมัน ทิท - สะพานมอเตอร์เวย์) ด้วยวิธีระดมชุดงาน โดยก่อนการปฏิบัติงานในวันดังกล่าวข้างต้น ผ.บ.กฟอ.พุทธมณฑล จะจัดให้มีการประชุมก่อนการดับไฟเพื่อชี้แจงงาน, พื้นที่ดับไฟ, ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย, การทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงาน ดังนั้น แผนปฏิบัติการฯ จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาวรรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง นทน.(จป.ว) ๕ กฟอ.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมก่อนการดับไฟในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายชูเชต อินเห่ง)

ผ.บ.กฟอ.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายมหาสิทธิ์ อินเห่ง)

จก.กฟอ.พุทธมณฑล

แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

โทร ๑๕๙๕๕