



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.พทท.(ป.บ.) ๘๖๑๖ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายทัศนัย พิริวสุวรรณผล  
ชื่อผู้ส่ง นายชจรเดช นิยมศิริ

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) ระดับ ๑๐ รช.ชจก.(ท) ระดับ ๙

รักษาการแทน ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พทท.มณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบอบจำหน่าย ๒๒ เครวี สถานีไฟฟ้า ศาลายา, บางเลน ๒ (ชค.) ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน .....๒..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY๐๘	๒ มิ.ย.๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	พาดสาย AL เบลือย ขนาด ๔๐๐ ต.ม.ม. ระยะทาง ๑.๒๐๐ วงจร-กม. งานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เครวี CUT&TURN หมายเลขงาน P-TDD02.1+PMNT0.0002 บริเวณ หน้า บ.ประปาไทย - สะพานมอเตอร์เวย์	- Dis ชั่วคราว ถ่วงเดียวไม่ระ	- BEU01S-07 - SLY04S-05	นายวิวัฒน์ นาคมัย ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑
๒.	SLY๐๙	๒ มิ.ย.๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว หน้าประปาไทย	- BEU02S-07	
๓.	BEU๐๒	๒ มิ.ย.๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐			- BEU02S-08 - BEU02S-07	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวถนนศาลายา-บางภาษี (ตั้งแต่ บ.ประปาไทย ถึง สะพานมอเตอร์เวย์)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบลอจทรัพย์ ตำแหน่ง ข.ผ.ป.บ. โทร. ๐๙๐-๙๖๒๕๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายชจรเดช นิยมศิริ...)

รจก.(ท) ระดับ ๑๐ รช.ชจก.(ท) ระดับ ๙

รักษาการแทน ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำเนาสำหรับผู้สมัคร

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

# แผนผัง ก่อนดับไฟ บริเวณ หน้า บ.ประปาไทย จก. - มอเตอร์เวย์ F8 F9 สฟฟ.ศาลายา F2 สฟฟ.บางเลน 2

**\*\*ชุดงาน ผกร.กรย. ก.3 ปฏิบัติงาน ปรับระบบจำหน่าย 22 KV. (ได้แนวสายส่ง 115 KV.) \*\***

**\*\*วันที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. \*\***

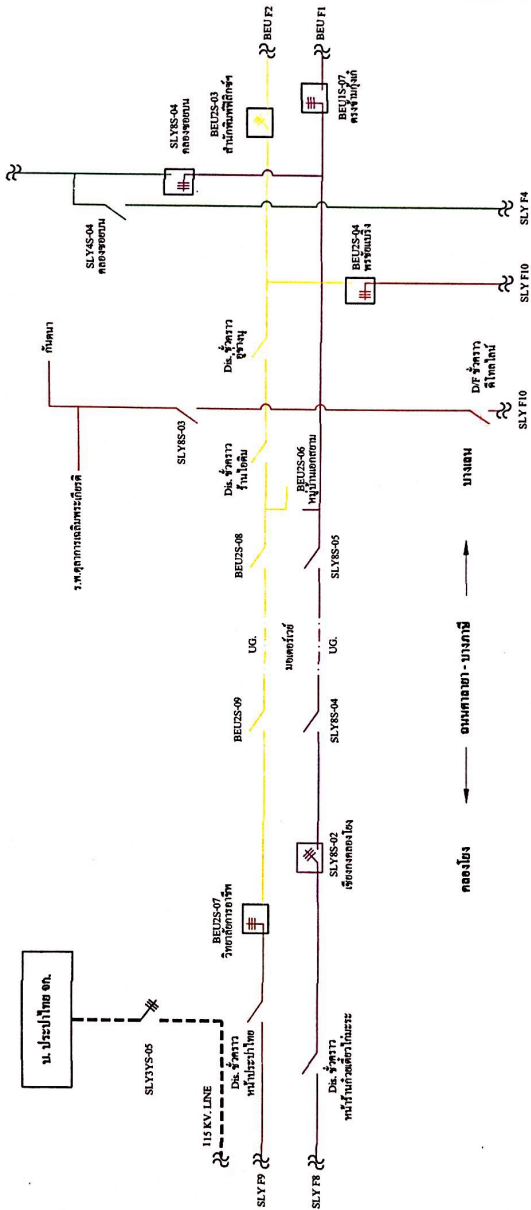





**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ควบคุมงาน ..... ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล  
เลขที่ 1 ..... วันที่ 17 พ.ค. 2567  
เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้า  
บางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พุทธมณฑล ๓) จ.นครปฐม  
เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ตามอนุมัติที่ กรฟ.ก(อส.๓ก)๕๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ให้แผนกก่อสร้างระบบ  
สายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒  
(พุทธมณฑล ๓) จ.นครปฐม WBS : P-TDD02.1-I-PMNT0.0002 โครงข่าย 6001159272 (TL-C-E) โดยมี  
นายวิวัฒน์ นาคลัมย์ พง.๖ ผกร.กรย.(ก๓) เป็นช่างควบคุมงาน ปัจจุบันได้เตรียมแผนงานเพื่อปฏิบัติงาน  
ดังนี้

- พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๔๐๐ ต.มม. ระยะทาง ๑.๒๐๐ วงจร-กม.

ในการดำเนินการและปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ KV.  
ในวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กฟส.พุทธมณฑล ดำเนินการดังนี้  
**กฟส.พุทธมณฑล**

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

- ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บั้ม PT ถึง มอเตอร์เวย์ ระบบจำหน่าย ๒๒ KV.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

ก.ทททท. (สน) ๖๗๕/๒๕๖๗  
อนุมัติตามเสนอ

(นายมาเิช แนบเนื่อ)  
ผจก. (ระดับ ๑๑) รช.ผจก. (ระดับ ๑๐)  
กฟส.พุทธมณฑล  
17 พ.ค. 2567

(นายวิวัฒน์ นาคลัมย์)  
พง.๖ ผกร.กรย.(ก๓)  
ผู้ควบคุมงาน

  
ทพ.๖.๕๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟส.พุทธมณฑล

ถึง ผ.จก.กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๐๘๒/๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว. เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผ.จก.กฟอ.พุทธมณฑล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ผ.กร.กรย.(ก.๓) ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี CUT&TURN (สฟฟ.บางเลน - สฟฟ.ศาลายา) - สฟฟ.บางเลน ๒ (พุทธมณฑล ๓) WBS P-TDD๐๒.๑-I-PMNT๐.๐๐๐๒ (ตั้งแต่ หน้า บ.ประปาไทย จก. - สะพานมอเตอร์เวย์) ซึ่งจะดำเนินการพาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๔๐๐ ต.มม. ระยะทาง ๑.๒๐๐ วงจร-กม. ด้วยวิธีระดมชุดงาน โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงาน นั้น แผนกปฏิบัติการจึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาวรรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายชูเดช อินทร์)

ผ.บ.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายชูเดช อินทร์)

รองก.(ท) ระดับ ๑๐ รช.จก.(ท) ระดับ ๘

รช.ผจก. (ระดับ ๑๑) รช.ผจก. (ระดับ ๑๐) กฟส.พุทธมณฑล

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

โทร ๑๕๕๕๕

## Check List

### ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน .....ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี CUT&TURN (สฟฟ.บางเลน - สฟฟ.ศาลายา) - สฟฟ.บางเลน ๒(พุทธมณฑล ๓) (WBS P-TDD๐๒๑-I-PMNT๐.๐๐๒)..... สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... แขวงนม ศาลายา-บางภาษี ซอออก (ตั้งแต่ หน้า บ ประปาไทย จก. - สะพานมอเดิร์นเวร์ - วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ..... ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ..... เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. ....จ่ายไฟคืนเวลา. ๑๗.๐๐ น.. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล..... ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..... นายจจรเดช นิยมศิริ ตำแหน่ง..... รจก.(ท) กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๖๒-๑๔๕๓๘๖๑..... ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ..นายวิรัตน์ นาคลัมย์..... ตำแหน่ง..... พงช.๖.มกร.กรย.(ก.๓)..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๑-๔๔๔๗๘๑..... หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว ..... ชุดงาน มกร.กรย.(ก.๓) และ ชุดงานระดม
๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า เป็นผู้รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ) ชื่อ ..นายปราโมทย์ บุญทรัพย์.....ตำแหน่ง.....ชม.ปบ.....เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒.....
๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ...ชุดแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง.....
๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่๑..... G1 G2 ..... ผู้รับผิดชอบ ..... ชุดแก่ไฟฟ้าขัดข้อง มปบ. จุดที่๒ ..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๓..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔..... ผู้รับผิดชอบ.....
๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... หนังสือจาก พงช.๖ มกร.กรย.(ก.๓) ลว. ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๗พร้อมแผนผัง Switching <input type="checkbox"/> ไม่นุมัติ เหตุผล ..... <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ ตามบันทึกที่..... หนังสือจาก พงช.๖ มกร.กรย.(ก.๓) ลว. ๘ พ.ค. ๒๕๖๗
๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(ปบ.) 0๘๒ /๒๕๖๗ ลว. ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... น.ส.จุฑาวรรณ ตนาโป่ง นทน.(จป.๖) ๕ กฟส.พุทธมณฑล
๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่แจ้ง เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> แจ้ง จำนวน ๖๐๐ ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ในพื้นที่ดับไปหรือไม่..... ไม่
๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่จัดประชุม เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุมวันที่..... ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗ ..... สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม กฟส.พุทธมณฑล วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม รจก.(ท) กฟส.พทท. , ชม.ปบ. , ชม.ปบ. , จป.๖. , พงช.ควบคุมงานก่อสร้าง
๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จัดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... จะชี้แจงในวันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๗ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน) <input type="checkbox"/> จัดชี้แจงวันที่..... วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง .....

# ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

