



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
EGAT

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๕๐๑ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายทัศนไนท์ พิชิตราสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายจรเดช นิยมศิริ

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟอ.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล ๒
ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB๐๔	๒๐ มี.ค. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ย้ายแนวระบบจำหน่าย นายอิทธิศักดิ์ อิทธิธรรมวิจิ บริเวณ แยก รพ.สมเด็จพระสวัสดิ์ WBS I-63-I-PMN66.MS.๑๐๑๐	- Dis ชั่วคราว หน้าบ่อทรายเก่า	- SF6 คลอง กำนันขาว PMB45-09	นายกิตติพงษ์ แก้วเรือง ๐๙๒-๙๓๕๖๖๕๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวถนนเทพนิมิตร-ลานตากฟ้า (ตั้งแต่คลองกำนันขาว - หน้าบ่อดิน)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ บุญจรรยาดี ตำแหน่ง ขณ.ปบ. โทร ๐๙๐-๙๖๒๙๑๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายจรเดช นิยมศิริ ...)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....


(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.....
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น
ผจฟ.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งเวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง หลักระบบไฟฟ้า บริเวณ แยก รพ.สต.มหาสารวิถี พีดเดอร์ 4 สฟฟ.พุทธมณฑล 2
 * ข้ายแนวระบบบจำหน่าย นายธีรยุตต์ อธิธิธรรมวินิจ WBS I-63-I-PMN66.MS.1010 *
 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น.

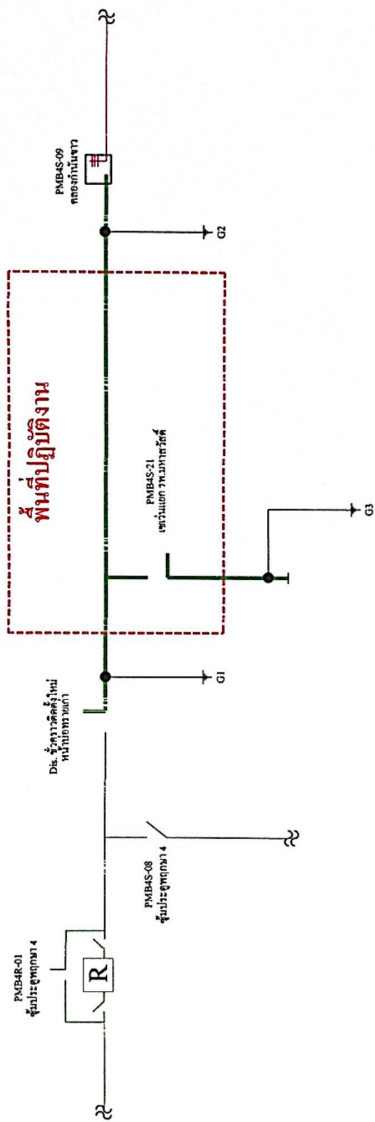

จุดชื่อโครงการ / สถานที่ / พิกัด	
G1	เบลแคสกับไฮนเคบอติคนตา 13.825716,100.2513463
G2	DDE พระจันทร์นาคมตั้งตองกำนันขาว 13.8262112,100.2618398
G3	เบลแคสกับไฮนเคบอติคนตา 7-11 13.8255504,100.2584909

แผนผัง ก่อนดับไฟ บริเวณ แยก รพ.สต.มหาสวัสดิ์ ที่เคอร์ 4 สฟ.พุทธมณฑล 2
* ช่างเนวระบบจำหน่าย นายธีรยุทธ อภิทธิธรรมวินิจ WBS I-63-I-PMN66.MS.1010 *
วันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น.

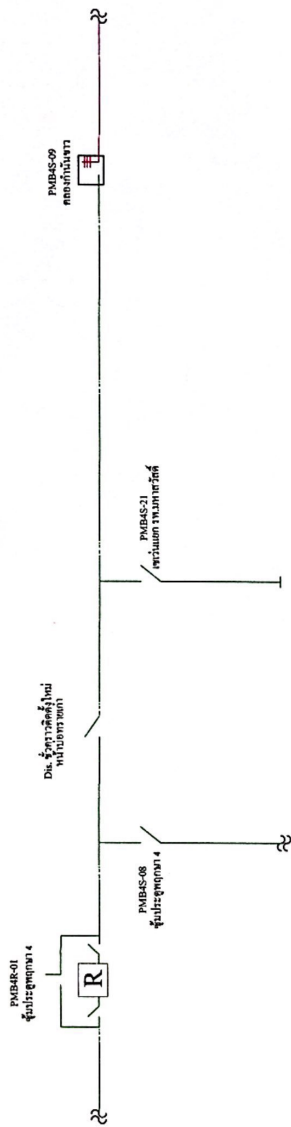

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานย้ายแนวระบบจำหน่ายให้ นายธีรยุทธิ์ อิทธิธรรมวินิจ (WBS I-๖๓-I-PMN๖๖.MS.๑๐๑๐).....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงานแวนอนน เทพนิมิตร-ลานตากฟ้า (ตั้งแต่คลองก้านันขาว - หน้าบ่อทรายเก่า)

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.จ่ายให้คืนเวลา ๑๗.๐๐ น.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขอุปสรรค) ชื่อ นายขจรเดช นิยมศิริ
ตำแหน่ง..... รจก.(ท) กฟอ.พุทธมณฑล เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๖๒-๑๕๙๓๕๖๑.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ...นายกิตติพงษ์ ..แก้วเรือง.....
ตำแหน่ง..... พชง.๕.ม.กส.กฟอ.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๙๒-๙๓๕๖๖๕๑.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว
.....ชุดงานผู้รับจ้างเหมา หจก.เอกชัย อิเล็กทริกส์

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)
ชื่อ ..นายปราโมทย์ บุญจรรย์.....ตำแหน่ง..... ช.ม.ป. เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้าชุดแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่๑..... G1 G2 G3 ผู้รับผิดชอบ..... ชุดแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ผ.ป.
จุดที่๒ ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๓.....
ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔..... ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(กส) ๑/๒๕๖๗ ลว. ๙ ม.ค. ๒๕๖๗ พร้อมแผนผัง Switching
 ไม่อนุมัติ เหตุผล
 อนุมัติ ตามบันทึกที่.....


๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๐๐๑/๒๕๖๗ ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... น.ส.จุฑาวรรณ ตูณาโป่ง นทท.(จ.ป.ว) ๕ กฟอ.พุทธมณฑล

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่แจ้ง เหตุผล.....
 แจ้ง จำนวน.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่..... **ไม่**

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....
 จัดประชุมวันที่..... ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗ สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม กฟอ.พุทธมณฑล
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม รจก.(ท) กฟอ.พทท., ผ.ม.ป., ช.ม.ป., จ.ป.ว., พชง.ควบคุมงาน, ผู้รับจ้างเหมา

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....
 จัดชี้แจงวันที่..... ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗ รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง ช.ม.ป., จ.ป.ว., พชง.ควบคุมงาน, ผู้รับจ้างเหมา

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

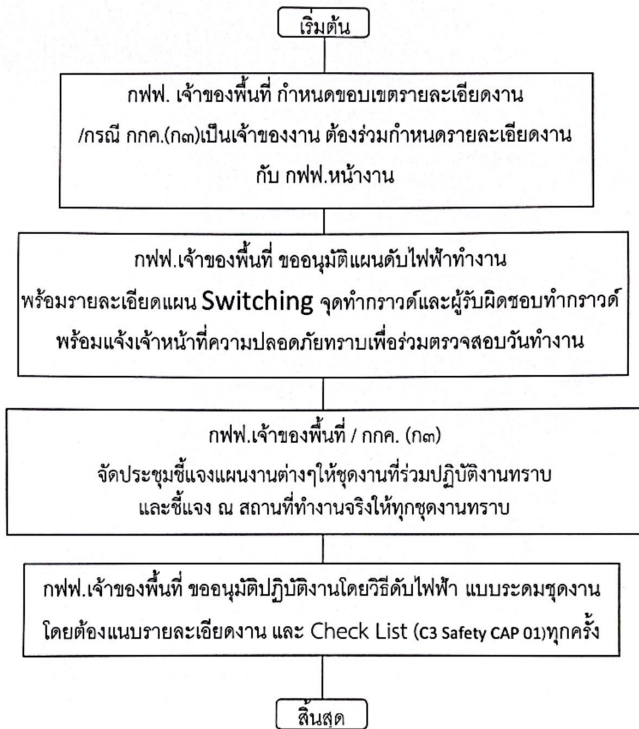



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟอ.พุทธมณฑล
เลขที่ ก.๓ พทท.(กส) ๑ /๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอตัดกระแสไฟฟ้า
เรียน ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

ถึง ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

ด้วยในวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ผกส.กฟอ.พทท. มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้า งานย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายธีรุตติ อธิธรรมวินิจ บริเวณสี่แยกไฟแดง รพ.ส.ต.มหาสวัสดิ์ ม.๔ ต.มหาสวัสดิ์ หมายเลขงาน WBS : I-b๓-I-PMN๖๖.MS.๑๐๑๐ งานที่ปฏิบัติคือรื้อถอนเสาพร้อมอุปกรณ์หัวเสา และรื้อถอนสายพร้อมพาดสาย ระยะทาง ๑.๐๙๒ วง-กม. โดยจะต้องมีการดับ/จ่ายกระแสไฟฟ้าด้าน แรงสูง แรงต่ำ (รายละเอียดตามผัง)

ทั้งนี้ ผกส.กฟอ.พุทธมณฑล ขอให้ ผบ.กฟอ.พทท. พิจารณาการดับกระแสไฟฟ้าในครั้งนี้ สามารถดำเนินการดับได้หรือไม่ เพื่อ ผกส.กฟอ.พทท. จะได้แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบ ผกส.กฟอ.พทท. ได้มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ แก้วเรือง พงจ.๕ ผกส.กฟอ.พทท. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๒ ๙๓๕ ๖๖๕๑ เป็นผู้ควบคุมงานและประสานงานในการดับกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายมานพ สาราจูจิตร)
พจ.๗ ผกส. ปฏิบัติงานแทน
ผ.กส.กฟอ.พุทธมณฑล

ผบ. , ผกส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผบ. ตรวจสอบและประกาศดับกระแสไฟฟ้า
- ผกส. ประสานงาน ผบ.ต่อไป

(นายขจรเดช นิยมศิริ)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

เรียน ผบ.ผ. ,
ผกส. ขอเปลี่ยนแปลงวันดับไปปฏิบัติงาน -
เป็นวันเสาร์ที่ 20 ม.ค. 2567 เวลา 09.00 -
17.00 น. ทั้งนี้ได้ประสานงานกับ ดจ.ม.(กก)
ไว้เบื้องต้นแล้ว

(นายปราโมทย์ บุญจทรัพย์)
ช.ผ.บ.กฟอ.พุทธมณฑล
12 ม.ค. 2567

แผนกก่อสร้าง ๑๕๙๕๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟอ.พุทธมณฑล

ถึง ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๐๐๖ /๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว. เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. แผนกก่อสร้าง กฟอ.พุทธมณฑล ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. เพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ ถนนเทพนิมิตร - ลานตากฟ้า (ช่วง แยกไฟแดง รพ.สศ.มหาสวัสดิ์) ซึ่งจะดำเนินการรื้อถอนปีกเสา พาดสายย้ายแนวระบบจำหน่ายที่ปักอยู่ในที่ดินของผู้ใช้ไฟ ระยะทาง ๑.๐๙๒ วงจร-กม. ด้วยวิธีข้างเหมา โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน, พื้นที่ดับไฟ, ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงาน นั้น ผ.บ.กฟอ.พุทธมณฑล จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาวรรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง นทน.(จป.ว) ๕ กฟอ.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงและปฏิบัติงานในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายชูเชษฐ์ อินแท่ง)

หม.มต.รักษาการแทน หม.ป.บ.กฟอ.พทท.

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายจรเด็จ นิยมศิริ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.พทท.

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร ๑๕๙๕๕