

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่..... ก.ต.ภจ.(ปบ.) ๐๑๓ / ๒๕๖๗

วันที่..... ๑๒.ม.ค. ๖๗

ชื่อผู้รับ..... นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณรัตน์

ตำแหน่ง..... อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง..... นายวิวัฒน์ มหาวรมย์

ตำแหน่ง..... ผจก.ภพจ.ภจ.

ด้วย..... กฟจ.ภจ. จะขอดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.พนมทวน...วงจร F๑๐...บริเวณ
สี่แยกวังสารภี ถึง SF๖ ร้านอาหารตะเกียง... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๑๐ สฟฟ.พนม.	๑๗ ม.ค. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๒.๐๐	ขอฟไลน์ดำเนินต่อเคเบิ้ลที่เบ็ด ไว้กลับคืนระบบ	จุดตัดเค สียแยกวังสารภี	SF๖ ร้านตะเกียง Kca๐๒s- ๑๕	นายสมปองกำจรกิตติคุณ ๐๘๑-๙๔๔๒๕๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์...ศรีวัฒนา ตำแหน่ง..... พชง.๖.....โทร
๐๙๕-๘๘๑๑๙๕๔ / ๐๓๔-๕๑๑๕๕๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.
กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(..... นายชัชชัย...เชิดชูสุวรรณ.....)

ตำแหน่ง..... รจก.(ท) รัชชภากรมทน ผจก.ภพจ.ภจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเคอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเคอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

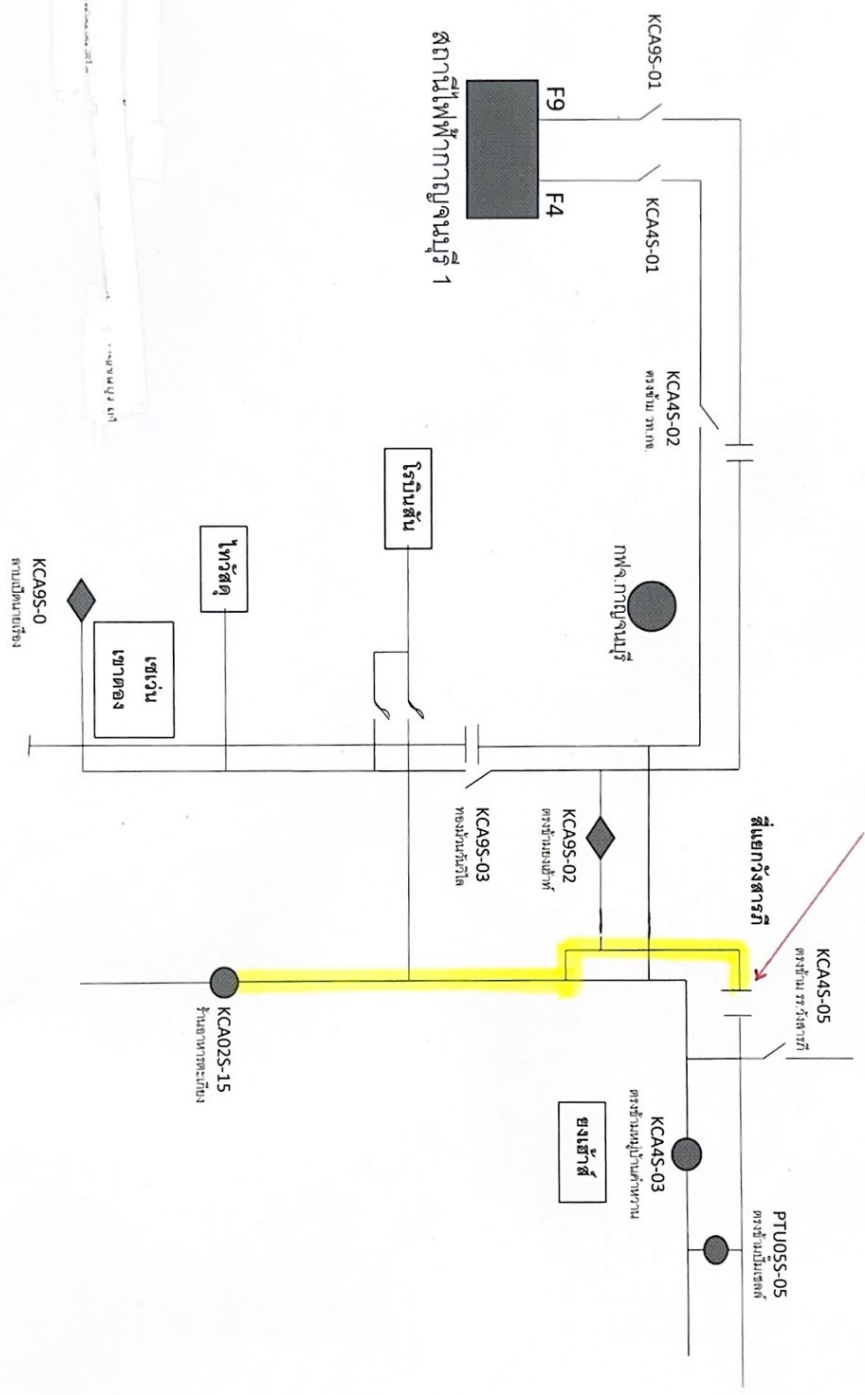

Hotline ปรึกษาทีม DDE

สถานีไฟฟ้าภาคภูมิบุรี 1

KCA9S-00
สถานีไฟฟ้าภาคภูมิบุรี

KCA02S-15
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

KCA4S-03
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

PTU05S-05
หม้อแปลง

KCA4S-05
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

KCA9S-03
หม้อแปลง

KCA9S-02
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

KCA4S-02
หม้อแปลง

หม้อแปลง

โรงปั่น

โรงปั่น

โรงปั่น

โรงปั่น

F9

F4

KCA9S-01

KCA4S-01