



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อท.(ปบ) ๗๘๒/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สุรินทร์

วันที่ ๑๙.ม.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อท.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง นทน.๙ รักษาการแทน ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงช่วงบ้านหนองแหน ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ (แรงดัน) ตามแผนผังสังเขป
แนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F3 UTV03	22 ก.พ.2567	08.30	16.30	ปป.ช่วงบ้านหนอง แหน ช่วงที่ 1 และช่วง ที่ 2 (แรงดัน)	บริเวณ R หนอง แหน UTV3R-01	DIS ชั่วคราว ก่อน ถึงสะพานข้าม คลอง พิกัด 14.427757, 99.899266	นายจกกล ไพธิกุล ชผ.ปบ.กฟอ.อุทอง โทร.๐๘๕- ๒๖๖๘๘๘๑๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกกล ไพธิกุล ตำแหน่ง ชผ.ปบ.....โทร๐๘๕-๒๖๖๘๘๘๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไพโรจน์ สุรินทร์)

ตำแหน่ง

นทน.๙ รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อท.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น


แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังงานดับไฟปรับปรุง ช่วงบ้านหนองแห่น ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2
(เร่งด่วน) ก่อนดับไฟ

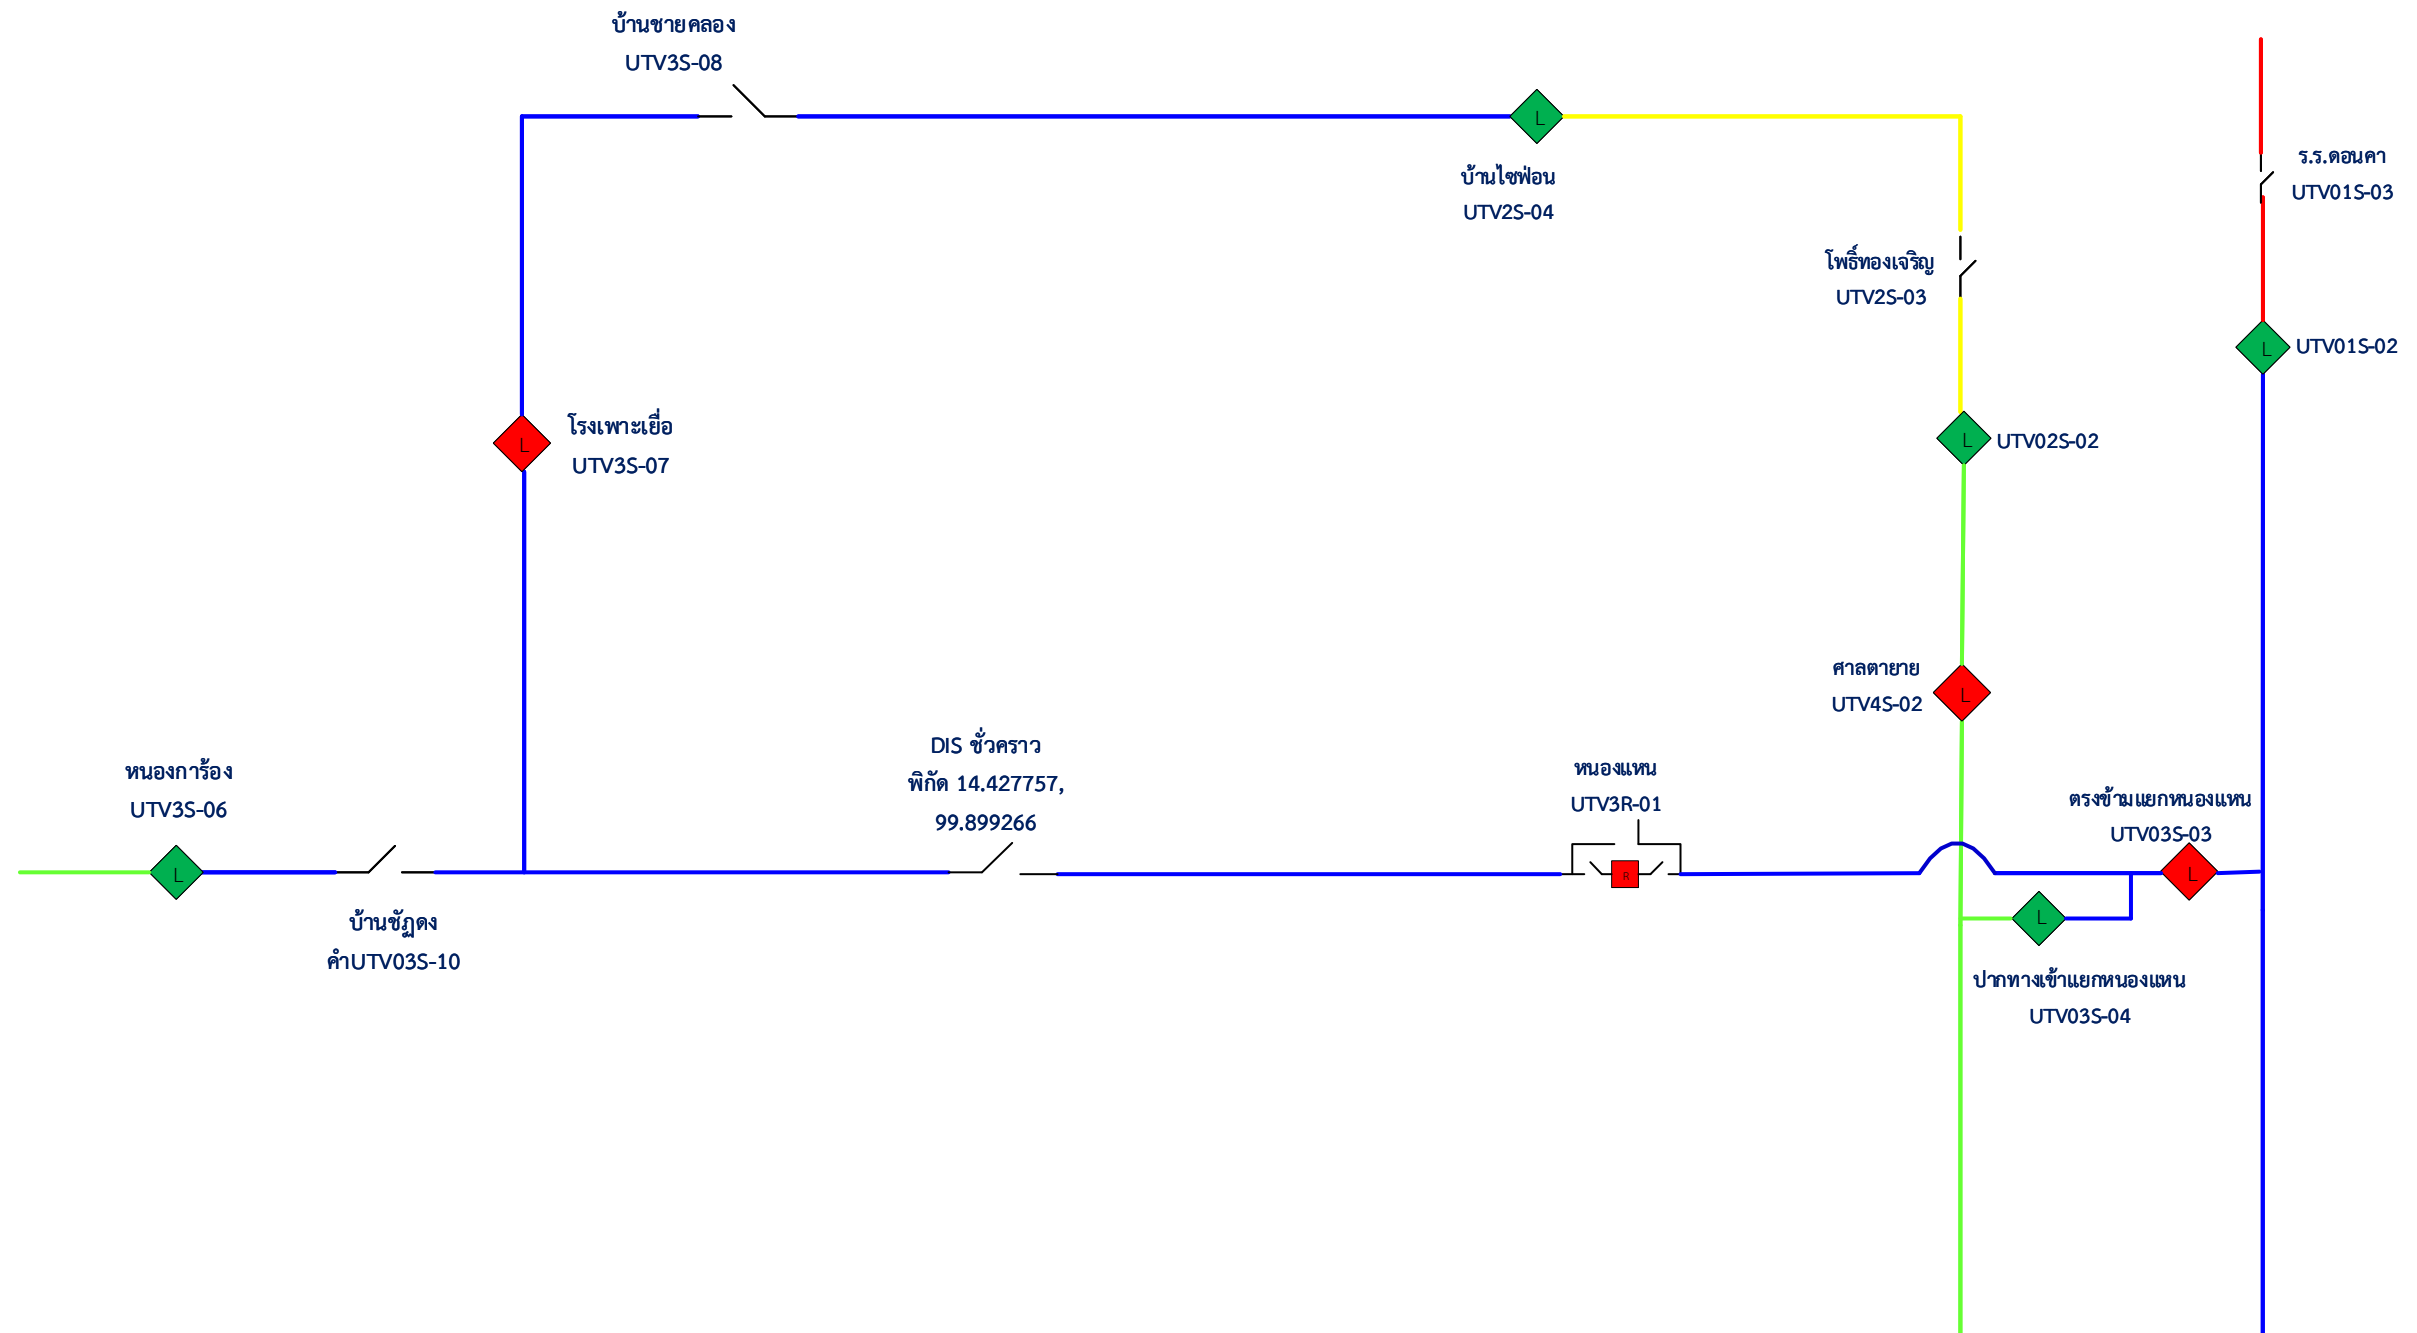

แผนผังงานดับไฟปรับปรุง ช่วงบ้านหนองแห่น ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2
(เร่งด่วน) หลังดับไฟ

