



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๑๑๐๒ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นวนัทธนันท์..พริษาสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แนบเนือ

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า ..อ.พุทธมณฑล จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เครือ สถานีไฟฟ้า ..ศาลายา
ตามแผนผังเชิงแบบ จำนวน ..๑ ..แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY๐๔	๘ ส.ค. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๑.๐๐	สับเปลี่ยน VT (SF๖) ตามหนังสือ ที่ ก.๓ กบข.(บอ)๙๖๔/๒๕๖๗ , ลว.๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗ **จุดซ่อมแซม ผบ.ปฏิบัติงาน ร่วมกับจุดขอทโลบ์กระเช้า สมุทรสาคร**	Open SLY04S-05	-	นายตรีณีย์ แก้วสมบัติ พงษ.๕ กฟส.พทท. ๐๘๗-๑๔๑๔๖๘๘
๒.	SLY๐๔	๘ ส.ค. ๖๗	๑๑.๐๐	๑๔.๐๐		Open SLY04S-03	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ตำแหน่ง ..ช.ผ.บ. โทร. ๐๙๐-๙๖๒๕๑๓๒ ..

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลยกเว้นนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลยกเว้นนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลยกเว้นนำแสง

(..นายมาโนช..แนบเนือ..)

ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังงานย้ายโหลด ๒๒ เควี สับเปลี่ยน VT (SF๖) SLY๔S-๐๓ และ SLY๔S-๐๔
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

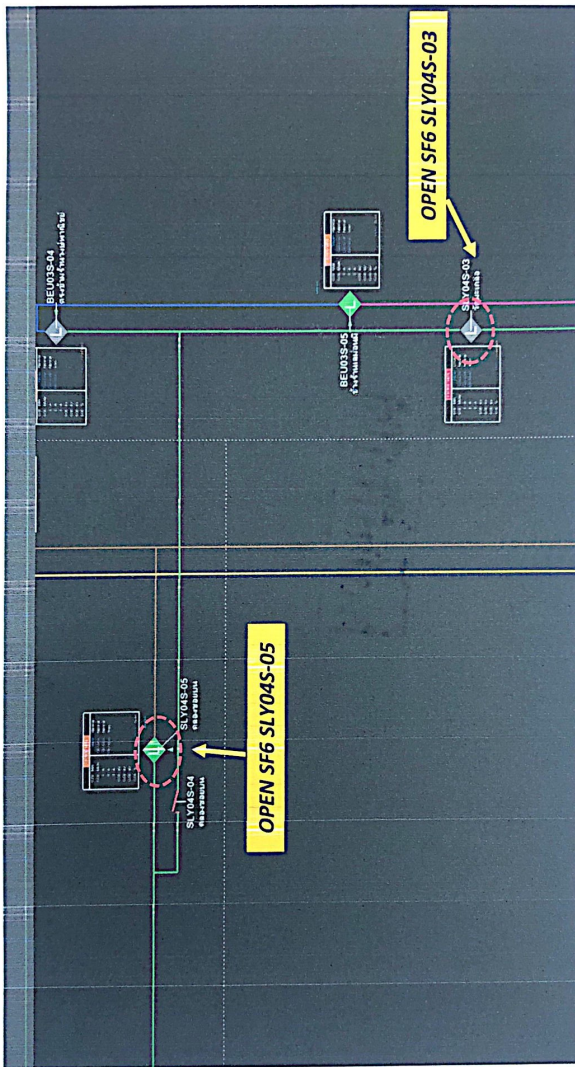



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบข.(ก๓)

ถึง กฟส.สพร., อมณ., พทช., กบฟ.(ก๓),
และคคลังพัสดุสามพราน

เลขที่ ก.๓ กบข.(บอ) ๙๖๔ /๒๕๖๗ วันที่

เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรอุปกรณ์ Voltage Transformer (VT) ๒๒KV สัญญาเลขที่ กบร.(ซท) ๐๐๘/๒๕๖๕
ผลิตภัณฑ์ ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า (รอบที่ ๑ ทดแทนกรณีไม่มีไฟเลี้ยงตู้ Control RCS)

เรียน ผจก.กฟส.สพร., อมณ., พทช., อ.ก.บฟ.(ก๓), และ ท.ค.พ.สามพราน

ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(บอ) ๖๙๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ กบข.(ก๓) ได้จัดสรร
อุปกรณ์ Voltage Transformer (VT) ๓ Phase ๒๒KV/๑๑๐-๒๒๐V RCS ๕๐๐VA รหัสพัสดุ ๑-๐๔-๐๐๗-๓๐๑๑
สัญญาเลขที่ กบร.(ซท) ๐๐๘/๒๕๖๕ ผลิตภัณฑ์ ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑๖ ชุด ให้คลังพัสดุสาม
พราน (ตามเอกสารแนบ) นั้น

กบข.(ก๓) ขอแจ้งจุดติดตั้งอุปกรณ์ RCS (รอบที่ ๑ ทดแทนกรณีไม่มีไฟเลี้ยงตู้ Control RCS)
เพื่อให้ส่วนเกี่ยวข้องเบิกอุปกรณ์ดังกล่าวไปปรับเปลี่ยนทดแทน Voltage Transformer (VT) ผลิตภัณฑ์ Young-hwa และ
ผลิตภัณฑ์อื่น รวม ๗ ชุด ดังนี้

ที่	รหัสสังกร	พื้นที่ กฟส.	GPS_Lat	GPS_Long	สถานที่ติดตั้ง
๑	SAB๐๔S-๐๒	สามพราน	๑๓.๗๔๐๒๓๘๔	๑๐๐.๒๒๘๑๘๘๗	สนามฟุตบอล ภาปร.
๒	SAB๐๕S-๑๔		๑๓.๗๒๖๑๑๒๔	๑๐๐.๒๐๓๙๐๙๔	ข้าง รง.สยามพลาสติก
๓	ONC๐๓S-๐๕	อ้อมน้อย	๑๓.๗๐๗๗๔๘	๑๐๐.๒๕๕๒๔๒	ตรงข้ามคอนทราย
๔	ONB๐๔S-๐๕		๑๓.๖๗๖๙๒๘๖	๑๐๐.๓๑๙๗๕๗๖	บึง ปตท. หนาวัดใหม่หนอง พระองค์
๕	SLY๐๔S-๐๓	4007071295	๑๓.๘๘๓๗๗๑๘	๑๐๐.๒๘๗๑๓๙๓	ก่อนวัดมะเกลือ
๖	SLY๐๔S-๐๕	4007071295 พุทธมณฑล	๑๓.๘๘๕๕๓๐๔	๑๐๐.๒๘๕๑๙๕๖	คลองข่อยบน
๗	SLY๐๘S-๐๘	4007071304	๑๓.๘๔๙๖๒๖๗	๑๐๐.๓๐๓๗๐๕๔	เขียงกงคลองโยง


PM4 ๑๒/๒
PM4 ๕/๒
PM4 ๕/๒

ดังนั้น กบข.(ก๓) ขอให้ กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเบิกอุปกรณ์ Voltage Transformer (VT)
ตามสัญญาดังกล่าว จากคลังพัสดุสามพราน เพื่อนำไปดำเนินการติดตั้งทดแทนตามจุดที่ กบข.(ก๓) ได้กำหนดไว้
ทั้งนี้ให้ กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง เปิดใบสั่งงานที่หมายเลขอุปกรณ์ VT หากไม่มีหมายเลขอุปกรณ์ที่ VT ให้เปิดที่อุปกรณ์
RCS แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เปิดใบสั่งงาน ZPM๒ ในกรณีติดตั้งทดแทน VT ผลิตภัณฑ์ Young-hwa ที่ชำรุดแล้ว เช่น
ระเบิดชำรุด, บุชชิงบิน/แตกหัก, น้ำมันรั่วซึม, ตัวถังบวม เป็นต้น

/๒.เปิดใบสั่งงาน.....

๒. เปิดใบสั่งงาน ZPM๔ ในกรณีติดตั้งทดแทน VT ผลิตรุ่น Young-hwa ก่อนการชำรุด เช่น ติดตั้งบนเสาแต่ไม่ได้เชื่อมใช้งาน VT หรือยกลงมาไว้ที่คลังพัสดุแล้ว โดยรูปคำอธิบายข้อความในใบสั่ง ตามรูปแบบดังนี้ "ติดตั้งทดแทน VT Young-hwa รหัสสั่งการ" ตัวอย่าง "ติดตั้งทดแทน VT Young-hwa DAA๐๔S-๐๓"
๓. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง ทำบันทึกแจ้งค่าใช้จ่ายตามจริงที่ใช้ในการดำเนินงานดังกล่าวทั้งหมด พร้อมระบุศูนย์ต้นทุนของ กฟฟ.หน่วยงาน มาที่ กษช.(ก๓) เพื่อรวบรวมขอโอนคืนงบประมาณจาก กบร. ให้ต่อไป
๔. VT ผลิตรุ่น Young-hwa เดิมที่มีการรื้อถอนลงมานั้น กษช.(ก๓) ขอความอนุเคราะห์คลังพัสดุสามพราน หาพื้นที่จัดเก็บไว้ก่อน และเผื่อระวังไม่ให้เกิดการโจรกรรมเนื่องจากพัสดุดังกล่าวต้องใช้ในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัทฯ ในระหว่างนี้ทาง กบร. จะเร่งดำเนินการหาสถานที่จัดเก็บต่อไป
๕. เมื่อ กฟฟ.หน่วยงาน ติดตั้งอุปกรณ์ VT และเชื่อมต่อสายด้านแรงสูง (PRIMARY VOLTAGE) เรียบร้อยแล้ว ให้ม้วนสายด้านออก (SECONDARY VOLTAGE) ไว้ด้านบน และคว่ำหัว Socket ลง **ไม่ต้องเสียบสายเข้าตู้** โดยมีลักษณะตัวอย่างดังภาพด้านล่าง (กษช.ก๓ จะเข้าดำเนินการเสียบสาย และเปิดใช้งานตู้ Control หลังได้รับแจ้งจาก กฟฟ.หน่วยงาน) เนื่องจากต้องแก้ไข Wiring สาย VT ในตู้ Control ใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับ VT ผลิตรุ่น Thai Development หรือแปลงไฟฟ้า

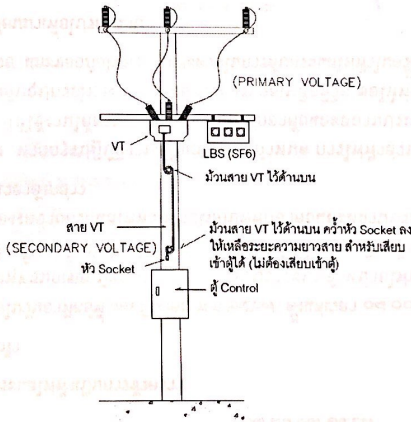

ภาพแสดงตัวอย่างการม้วนสาย VT ไว้ด้านบน

/๖.กรอกข้อมูล.....

๖. กรอกข้อมูลอุปกรณ์ใหม่ลงใน Template Google Sheet เพื่อขอเลขที่ Equipment Number และเลขรหัสทรัพย์สินต่อไป โดยได้แนบ QR Code Template Google Sheet และ คู่มือการกรอกข้อมูลมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วย ทั้งนี้ กบข.(ก๓) ได้มอบหมายให้ นายวิทยา สังข์กุล พงช.๗ ผบอ.กบข.(ก๓) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑๒๙๙๘๗๘๗ เป็นผู้ประสานงาน



Template Google Sheet



คู่มือการกรอกข้อมูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

อก.บข.(ก๓)

๓๐เม.ย.๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟผ.สค.(CEO), ผจก.กฟผ.นธ.(CEO),
เพื่อโปรดทราบ

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

อก.บข.(ก๓)

๓๐เม.ย.๒๕๖๗

แผนกบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
โทรศัพท์ ๐๓๔-๓๓๓๔๑๔๐ ต่อ ๑๐๖๑๕

รท.บข.		
ทศ.	มังกรดิ่ง	๓๐ เม.ย ๖๗
ชม./วศก.	วราภ 5	๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗