



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กฟส.กทบ.(ปบ.)- ๑๙๖ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนรุทมชัย เกษมณี

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน... ติดตั้ง SF6 แทน Dis KTB 06S-07 หลังวัดแคราย.....ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน.....=๒=.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๖ KTB	๒๘ ม.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ชุดงานก่อสร้าง กฟส.กทบ. ติดตั้ง SF๖ แทน Dis KTB๐๖S-๐๗ บริเวณหลังวัดแคราย	จุดปลด DDE หัวมุมโค้ง	จุดปลด DDE ช่วงเลย Dis KTB๐๖S-๐๗ ไปทางหลังวัด แคราย	นายพลศรัณย์ ธีรจันทร์ พงษ.๔ ผกส. โทร.๐๘๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) **ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน**

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายนพพร ชาวไชยศรี..... ตำแหน่ง หน.ปบ.กฟส.กทบ..... โทร.๐๘๗-๖๗๑๕๖๒๖.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายนรุทมชัย เกษมณี.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก.....(สถานีฯ)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนดับไฟ** บริเวณหลังวัดแคทราย ตำบลแคทราย
เพื่อให้ชุดงานก่อสร้างของ กฟส.กทบ. ติดตั้ง SF6 แทน Dis KTB06S-07 บริเวณหลังวัดแคทราย
ปฏิบัติงานวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (กรณีจำเป็นเร่งด่วน)

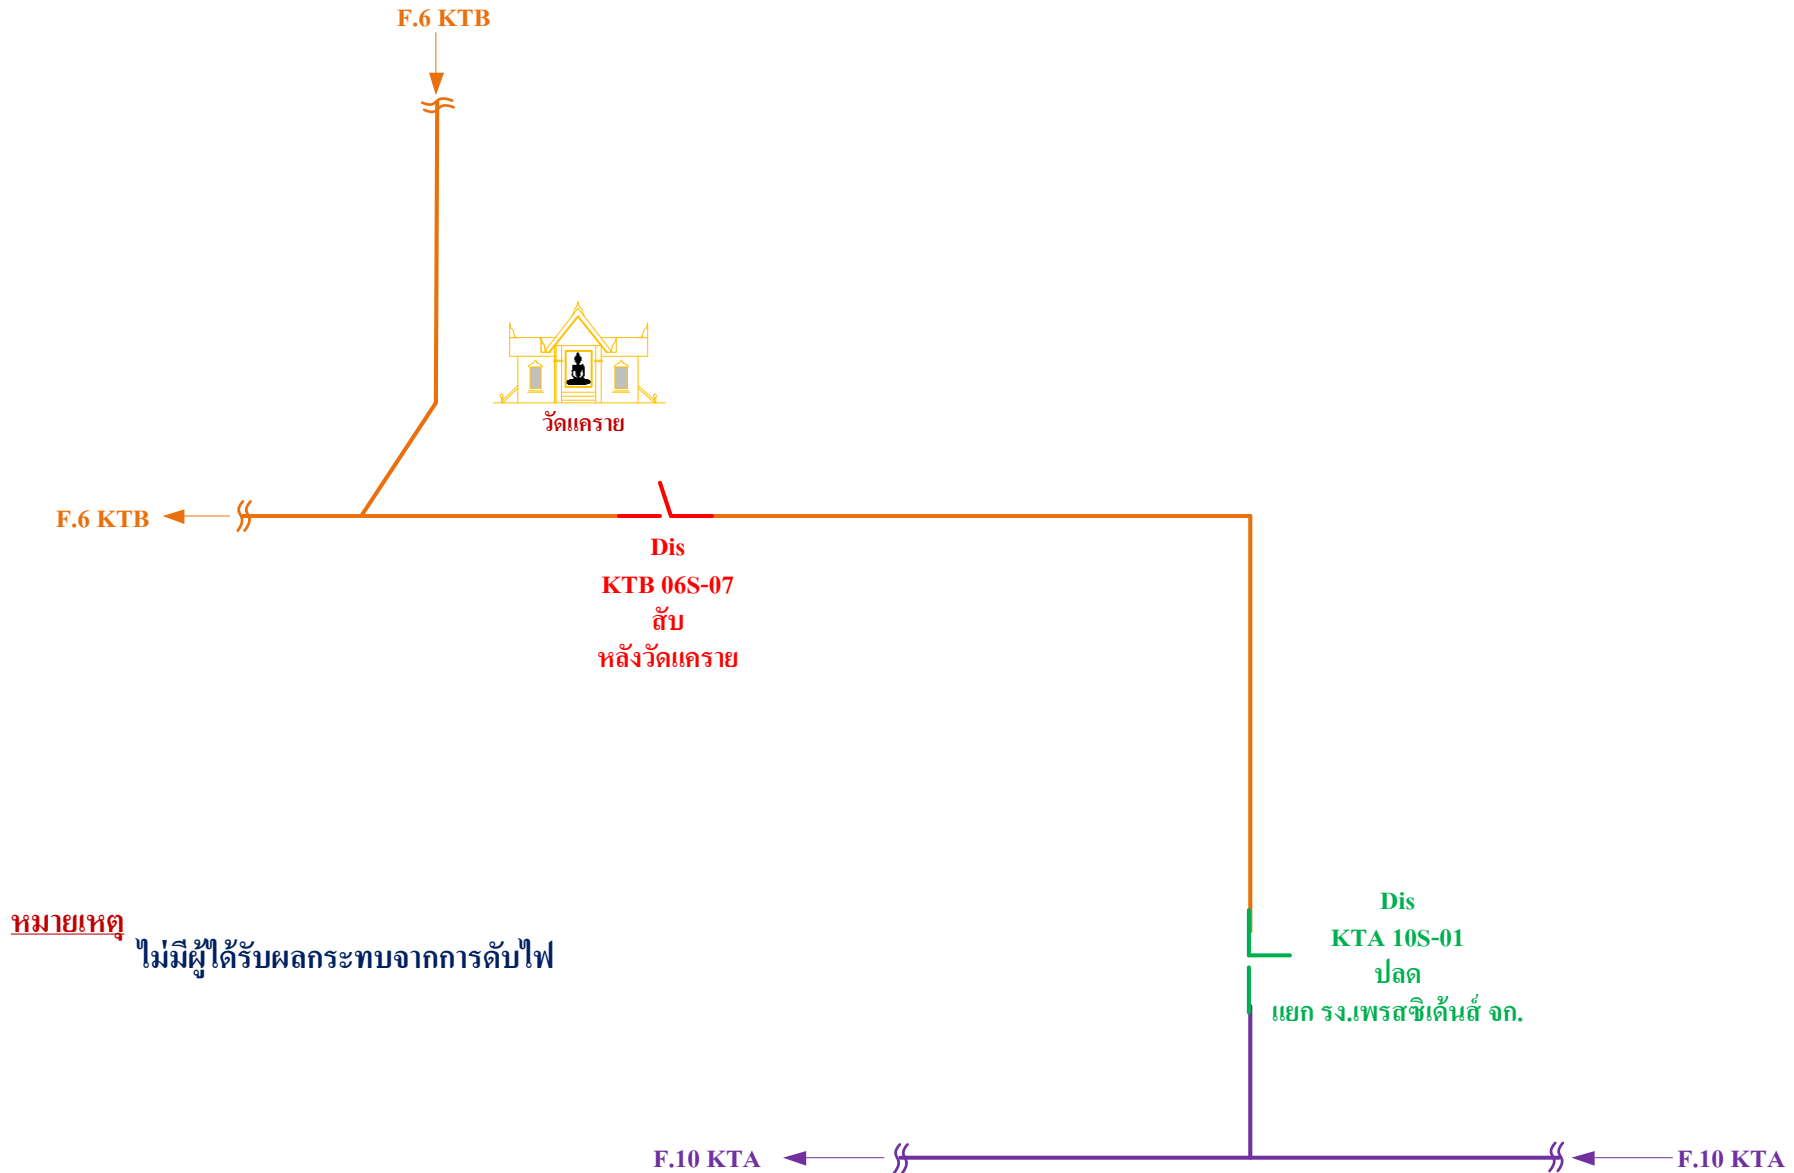

แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังดับไฟ** บริเวณหลังวัดแคราย ตำบลแคราย
 เพื่อให้ชุดงานก่อสร้างของ กฟส.กทบ. ติดตั้ง SF6 แทน Dis KTB06S-07 บริเวณหลังวัดแคราย
 ปฏิบัติงานวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (กรณีจำเป็นเร่งด่วน)

