



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กฟส.กทบ.(ปบ.)- ๑๙๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนรุทมชัย เกษมณี

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงานติดตั้ง SF6 แทน Dis KTB 07S-04 ปากซอยบ่อปลาตาเฉยตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน.....=๒=.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๗ KTB	๒๘ ม.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ชุดงานก่อสร้าง กฟส.กทบ. ติดตั้ง SF๖ แทน Dis KTB๐๗S-๐๔ บริเวณปากซอยบ่อปลา ตาเฉย	จุดปลด DDE ปากซอย	จุดปลด DDE ช่วงโค้งเลย Dis KTB๐๗S-๐๔	นายฐิติพล อุปแก้ว พชง.๖ ผกส. โทร.๐๙๗-๒๓๔๐๖๓๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) **ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน**

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง หม.ปบ.กฟส.กทบ. โทร.๐๘๗-๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนรุทมชัย เกษมณี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก.....(สถานีฯ)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนดับไฟ** บริเวณปากซอยบ่อปลาตาเฉย (กลางซอยเทพกาญจนา)
เพื่อให้ชุดงานก่อสร้างของ กฟส.กทบ. ติดตั้ง SF6 แทน Dis KTB07S-04 บริเวณปากซอยบ่อปลาตาเฉย
ปฏิบัติงานวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (กรณีจำเป็นเร่งด่วน)

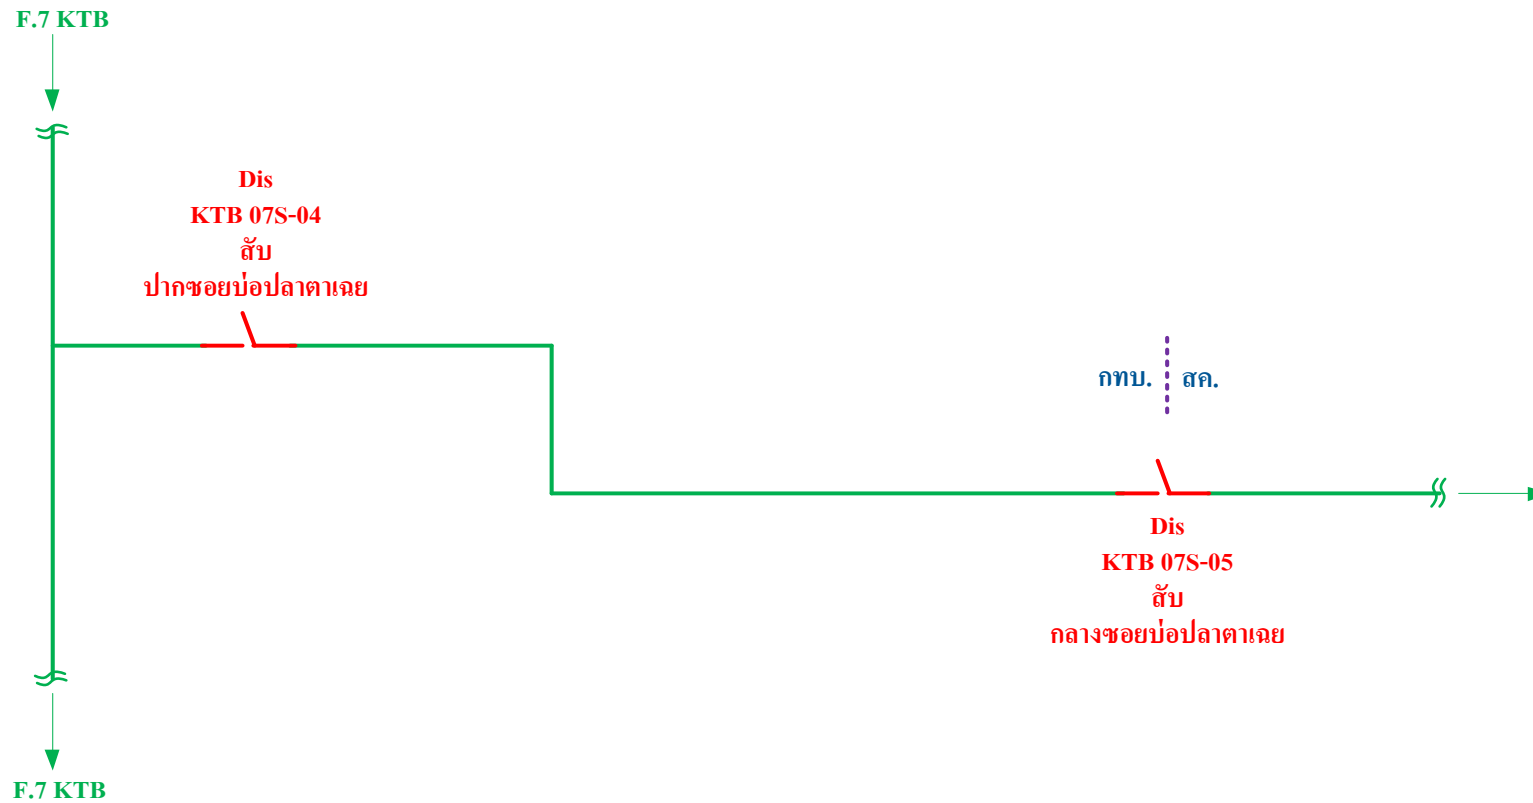

หมายเหตุ

ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังดับไฟ** บริเวณปากซอยบ่อปลาตาเฉย (กลางซอยเทพกาญจนา)
 เพื่อให้ชุดงานก่อสร้างของ กฟส.กทบ. ติดตั้ง SF6 แทน Dis KTB07S-04 บริเวณปากซอยบ่อปลาตาเฉย
 ปฏิบัติงานวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (กรณีจำเป็นเร่งด่วน)



หมายเหตุ ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ

