



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อท.(ปบ) ๓๔๖/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุททอง

ด้วยการไฟฟ้า อุททอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแก้ไขเสาเอนเอียงใกล้ลัม (แรงดัน) บริเวณ ปีม ป.เทียนชัย ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|-------------------------|--------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ๑. | F.6 (UTG), F.2 (UTG) | 26 ม.ค.2567 | 08.30 | 16.30 | แก้ไขเสาเอนเอียงใกล้ ลัม บริเวณ ปีม ป.เทียนชัย (แรงดัน) | จุดที่ 1.บริเวณ SF6.ตึก อำนวยการ UTG02S-02 จุดที่ 2.เบรคเกอร์ UTG06 | จุดที่ 1.บริเวณ DIS ป็นโอง UTG06S-11 จุดที่ 2.บริเวณ SF6. โรง ป็นโอง UTG06S-04 | นายจกกล โทธิกุล ชผ.ปบ.กฟอ.อุททอง โทร.๐๘๕-๒๖๖๘๘๘๑๘ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกกล โทธิกุล ตำแหน่ง ชผ.ปบ.....โทร๐๘๕-๒๖๖๘๘๘๑๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล.)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุททอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังงานดับไฟแก้ไขเสาเอนเอียงใกล้ลัม บริเวณ ปุ่ม ป.เทียนชัย
(เร่งด่วน) ก่อนดับไฟ

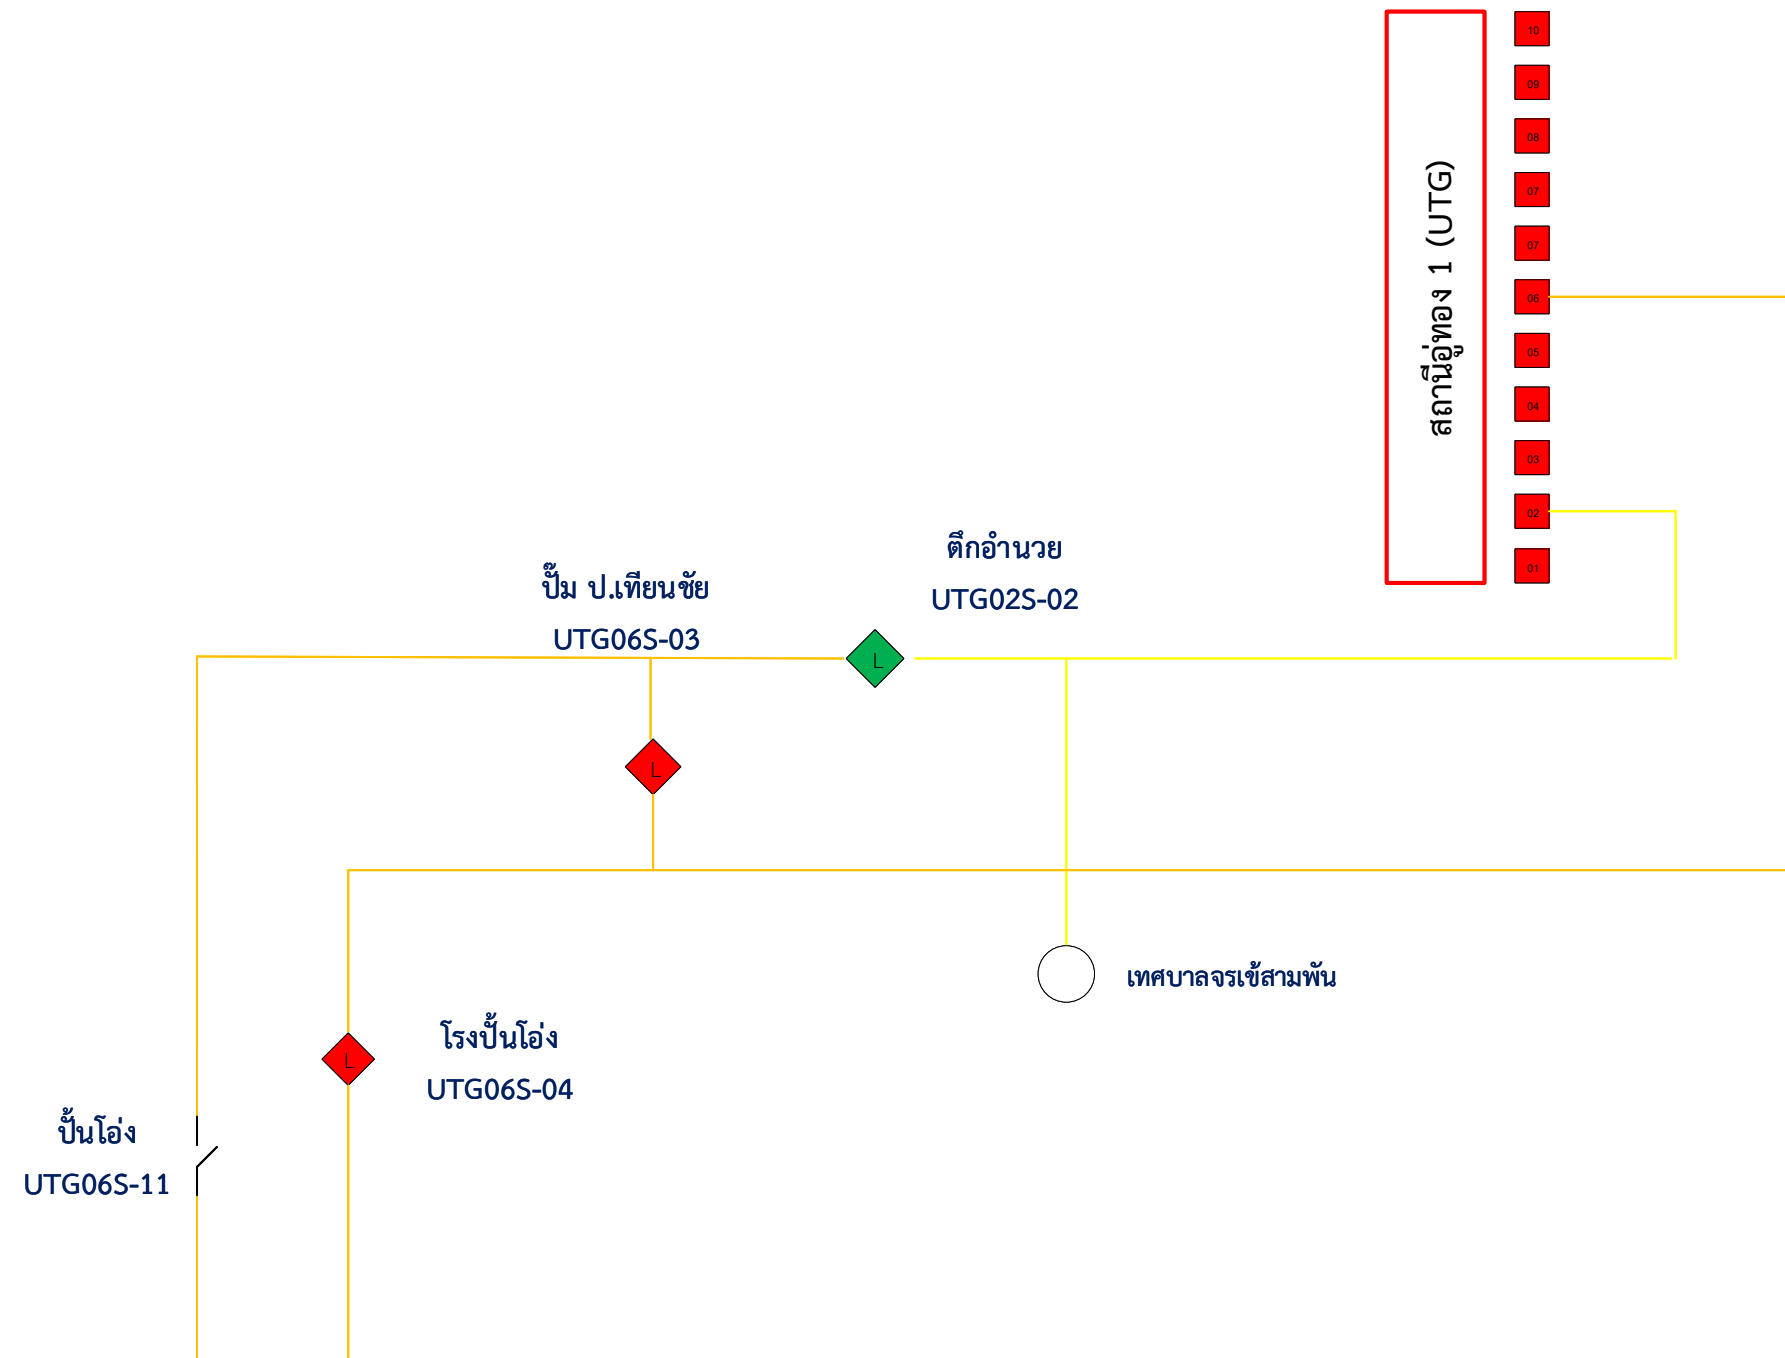

แผนผังงานดับไฟแก้ไขเสาเอนเอียงใกล้ลัม บริเวณ ปีม ป.เทียนชัย
(เร่งด่วน) หลังดับไฟ

