



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อท.(ปบ).๒๕๖๖/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง Recloser บริเวณโคกยายเกตุ (เร่งด่วน) ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F8 UTG08	25 ก.ค.2567	08.30	16.30	ติดตั้ง Recloser บริเวณ โคกยายเกตุ (เร่งด่วน)	SF6.UTG08S-05 โคกยายเกตุ พิกัด 14.3961661, 99.9492747	เทศบาลตำบลเจดีย์พิภักดิ์ 14.3848761, 99.9606845	นายจنگกล โปธิกุล ชม.ปบ.กฟอ.อุทอง โทร.๐๘๕-๒๖๖๘๘๘๑๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจنگกล โปธิกุล ตำแหน่ง ชม.ปบ.....โทร ๐๘๕-๒๖๖๘๘๘๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....  
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


แผนผังงานดับไฟ งานติดตั้ง Recloser  
บริเวณ โศกยายเกตุ  
ก่อนดับไฟ (เร่งด่วน)

ไปอุทอง

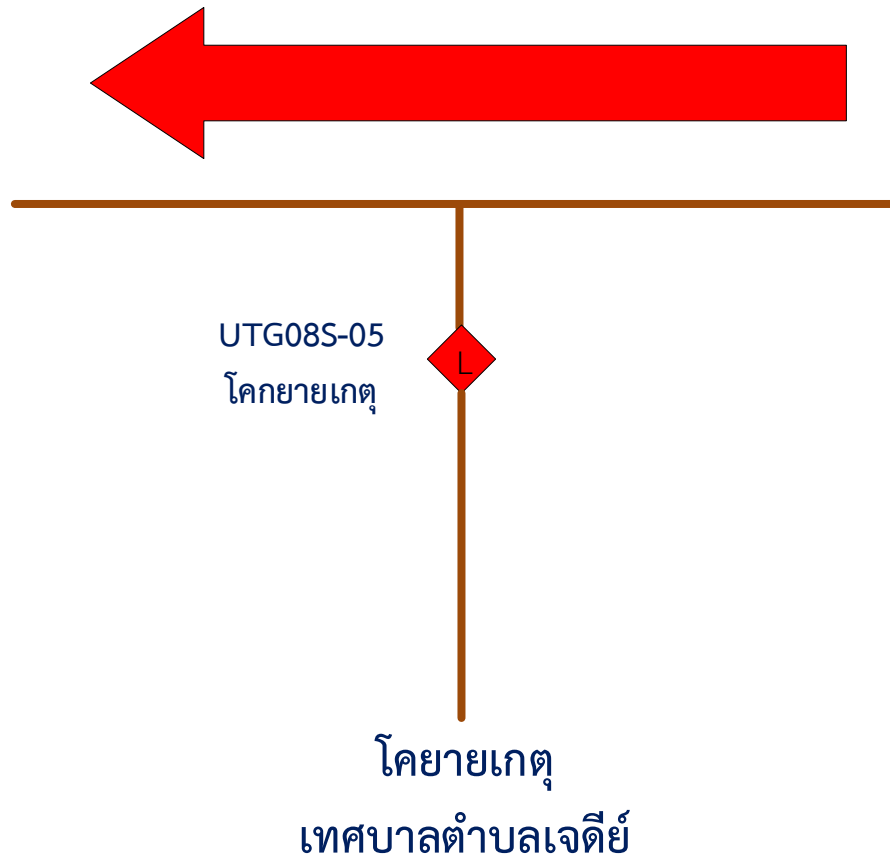

  
(นายจنگล โพธิกุล)  
ชผ.ปบ.กฟอ.อุทอง

แผนผังงานดับไฟ งานติดตั้ง Recloser  
บริเวณ โคนยายเกตุ  
หลังดับไฟ (เร่งด่วน)

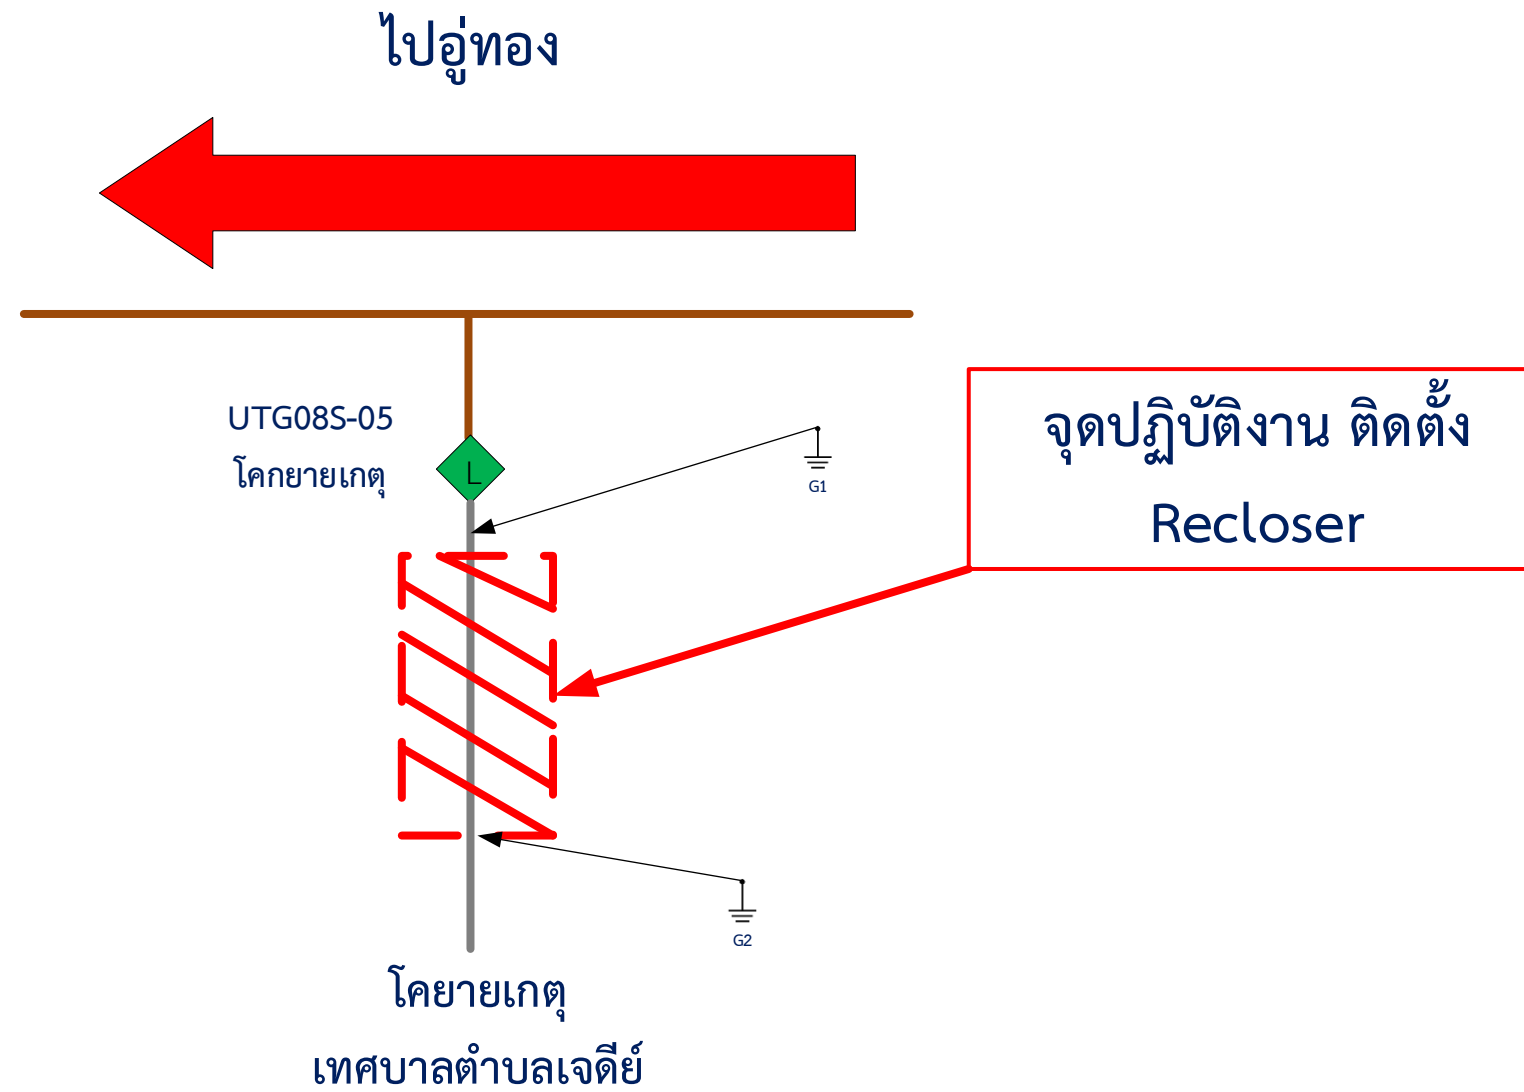

  
(นายจنگล โพธิกุล)  
ชม.ปบ.กฟอ.อุทอง