



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๑๒๒ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายพูนพงษ์ ภาหลง

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย ทิศเตอร์ ๓  
สถานีไฟฟ้า เดิมบางา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ทิศเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA๐๓	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับไฟปักเสา-พาดสายใหม่ บริเวณดิสชั่วคราวก่อนวัด หนองหินถึงดิสชั่วคราวหนอง ห้วยวัง	Dis ชั่วคราว ก่อนวัดหนอง หิน	Dis ชั่วคราว หนองห้วยวัง	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑๐ เครื่อง ๓๓๐. เหวือ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๕๐. ไร่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ตำแหน่ง พชช. โทร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๕๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายชัยวัฒน์ อ่ำสกุล...)

ตำแหน่ง ผ.ก.ป.กฟส.สข

รักษาการ ผ.จก.กฟส.สข

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ทิศเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ทิศเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

( )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก.

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น


แผนผังแนบ แผ่น

ผจฟ. (สถานี

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ปฏิบัติงานเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

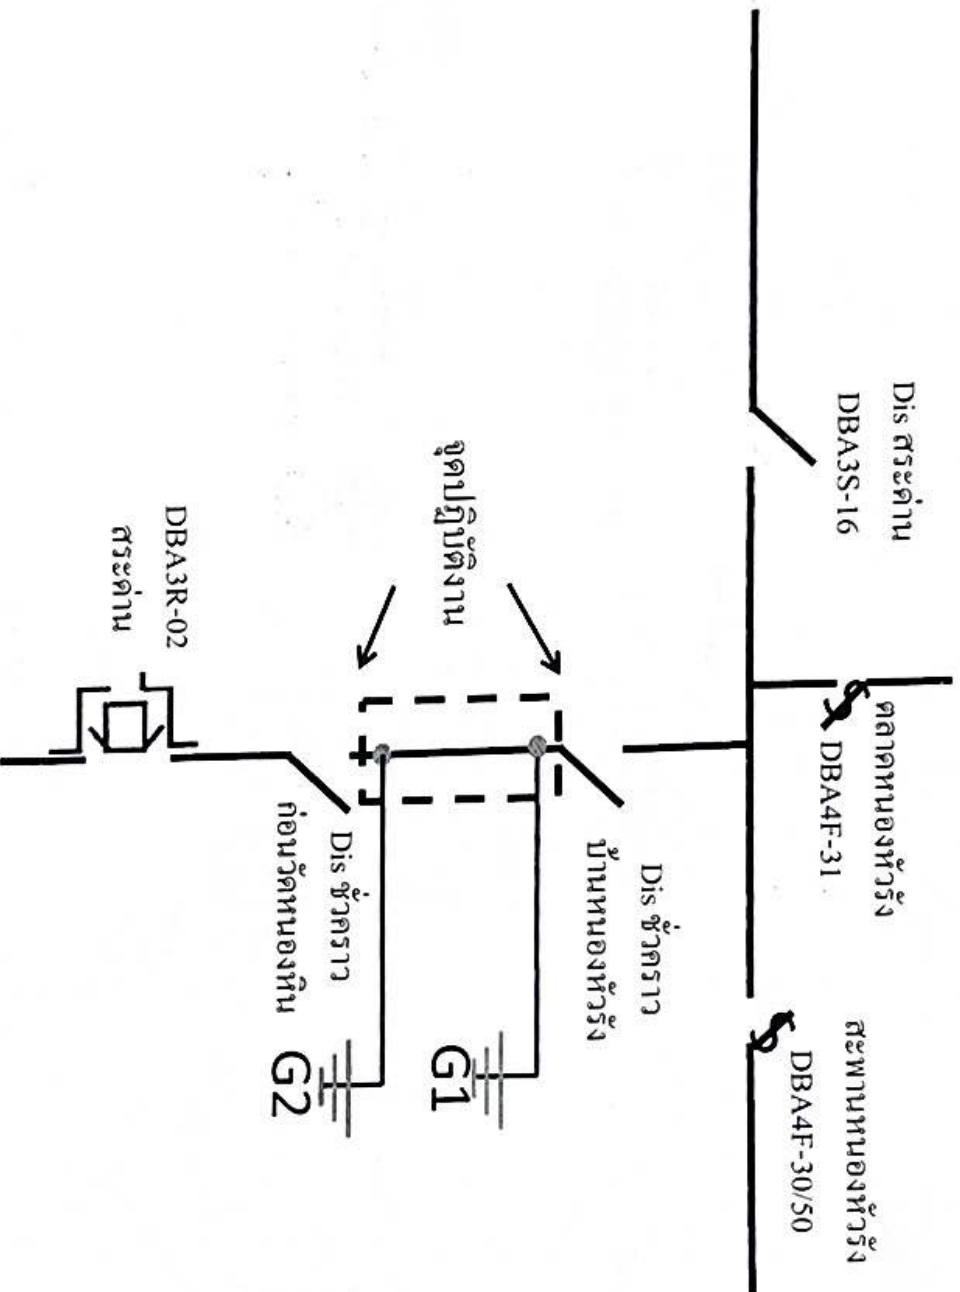

- G1 ช็อตกราวด์ นายปิ่นฉัตร เทพบุตร ความคุมงาน
- G2 ช็อตกราวด์ นายภูวนัย ทิมหอม ความคุมงาน