



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.คป.จ.(ก.ป.) ๘๓๖ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายวีรพจน์ เรืองเดชอังกูร์

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.ค.)
ตำแหน่ง หน.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.ศรีประจันต์

ด้วย กฟส.อ.ศรีประจันต์ จะขอตัดไฟฟัดเตอร์ ๕ สถานีศรีประจันต์บางส่วนเพื่อทำงานแก้ไขสายตกจากลูกถ้วย บริเวณสี่แยกเสี้ยนเมืองวังยาง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟัดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SPCo๕	๑๖ ส.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ทำงานแก้ไขสายตกจากลูกถ้วย	SPCo๕S-๑๑ เสี้ยนเมืองวังยาง	SPCo๕S-๑๒ คันคลองหนองจิก	นายวีรพจน์ เรืองเดช อังกูร์ โทร.๐๘๘- ๗๖๑๑๐๑๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หม้อแปลง กฟภ. ๕ เครื่อง.....หม้อแปลงผู้ใช้ไฟ ๑ เครื่อง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวสุพิชชา วรรณคาม.....ตำแหน่ง.....วศก.๕ ผกบ.กฟส.อ.ศรีประจันต์.....โทร. ๐๘๗-๕๕๑๖๑๘๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวีรพจน์ เรืองเดชอังกูร์..)

ตำแหน่ง.....หน.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.ศรีประจันต์.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟัดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟัดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนงานดับไฟ F5 เส้นเลี้ยงเมืองวังยางงานแก้ไขสายตกจากลูกถ้วย

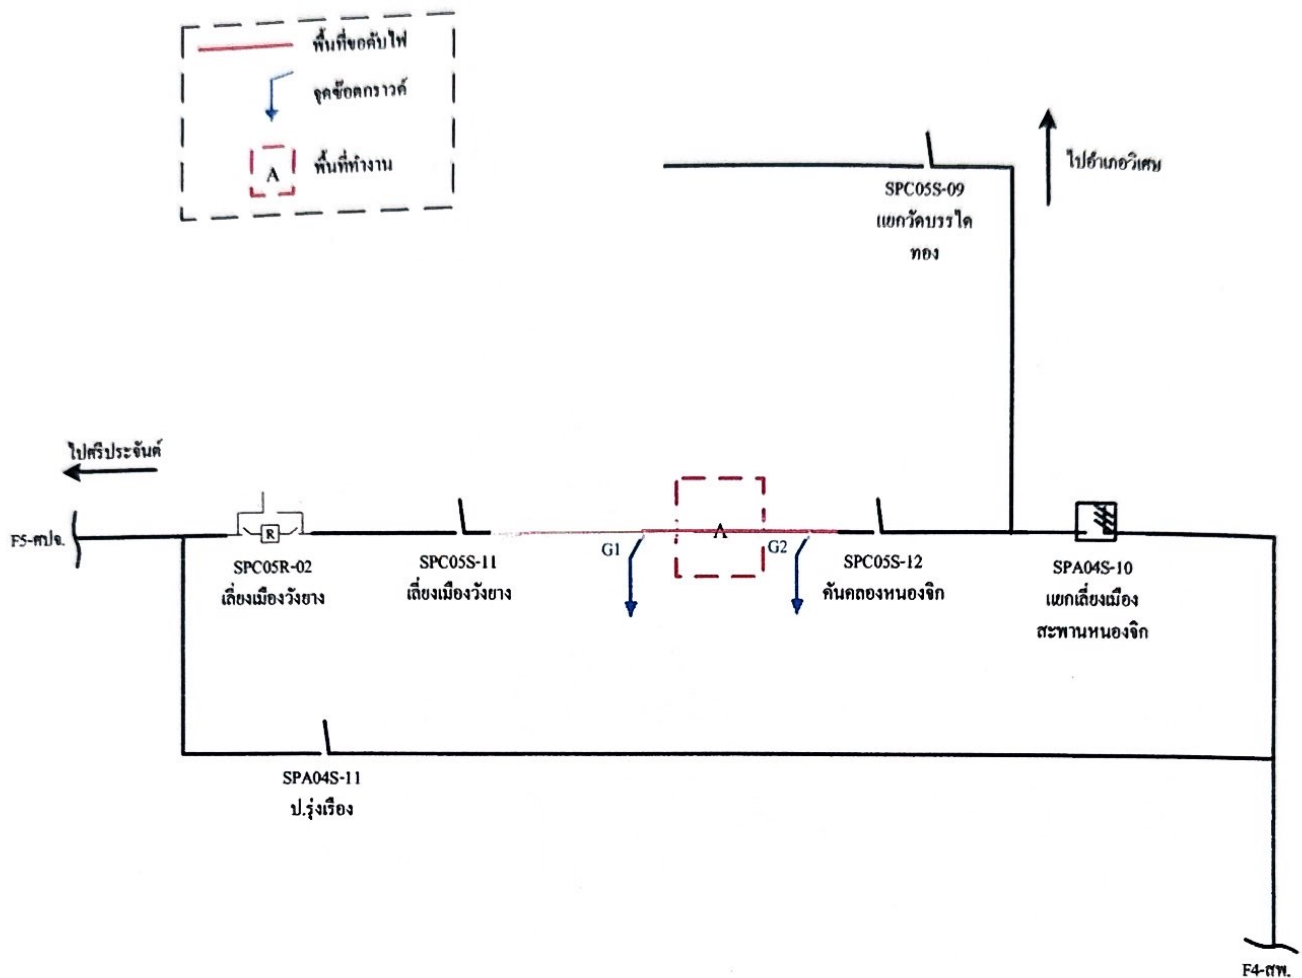

หมายเหตุ

ดับไฟ F5 เส้นเลี้ยงเมืองวังยางงานแก้ไขสายตกจากลูกถ้วย

1. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.
2. ชุดแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สปจ.ดำเนินการ CLOSE SPA04S-10 แยกเลี้ยงเมืองสะพานบ้านหนองจิก
3. ชุดแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สปจ.ดำเนินการปลด DIS SPC05S-11 เลี้ยงเมืองวังยาง และ SPC05S-12 คั่นคลองหนองจิก
4. ดับไฟจาก SPC05S-11 เลี้ยงเมืองวังยาง ถึง SPC05S-12 คั่นคลองหนองจิก