



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ๑๙๓ ถนนนนทบุรี /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธินันท์ พชรากุลรัตน์ ชล.

ชื่อผู้ส่ง นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.ศ.)

ตำแหน่ง ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอดำเนินการ

๑. เรื่องถอนสวิตซ์ในเม็ดบ้านหลักชัย DBA๐๔๘-๐๗ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าเข้าข่าย ตามแผนผังสังเขปแบบ ๑

๒. แก้ไขชุดร้อนสวิตซ์ในเม็ดเทศบาลซอย ๗ DAA๐๒๘-๑๐ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าเข้าข่าย ตามแผนผังสังเขปแบบ ๒

๓. แก้ไขชุดร้อน SF6 สามแยกหนองโอก LWA๐๓๙-๐๒ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าเข้าข่าย ตามแผนผังสังเขปแบบ ๓

เอกสารแนบจำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	LWA๐๓	๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	รื้อถอน-ต่อตง สวิตซ์ใบเม็ดบ้านหลักชัย DBA๐๔๘-๐๗ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าเข้าข่าย LWA๐๓	จุดตัด DDE บ้านหนองโสน ⁺ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าเข้าข่าย LWA๐๓	สวิตซ์ใบเม็ด ชั่วคราวบ้าน หลักชัย วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าเข้าข่าย LWA๐๓	นาย ศุภลักษณ์ วงศิริ
๒.	LWA๐๓	๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขชุดร้อน สวิตซ์ใบเม็ดเทศบาลซอย ๗ DAA๐๒๘-๑๐ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าเข้าข่าย LWA๐๓	สวิตซ์ใบเม็ด เทศบาลซอย ๗ DAA๐๒๘-๑๐ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าเข้าข่าย LWA๐๓	เปิดใบเม็ด	
๓	LWA๐๓	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขชุดร้อน SF6 สามแยกหนองโอก LWA๐๓๙-๐๒ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าเข้าข่าย LWA๐๓	SF6 สามแยก หนองโอก LWA๐๓๙-๐๒ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าเข้าข่าย LWA๐๓	เปิด SF6	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวนฤศรี ใจดี ตำแหน่ง อ.ก.ป.น. โทร ๐๘๖๖๖๘๕๑๕๕

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.ศ) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสง

(นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ)
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงนามระบบสารบายน้ำ
วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประธานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

ขั้นตอนการสวิชซิ่ง..... แผ่น
แผนผังแนว..... แผ่น
ผจพ.(สถานีฯ.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน พจก.....
อก.บษ.(ก.๓), อ ก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงชื่อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ແຜ່ນທີ່ ๑


ແຜ່ນຜົງ Single line Diagram ແສດພື້ນທີ່ດັບໄປ

ເພື່ອດໍາເນີນກາຮັກຮອດອນ-ຕ່ອຕຮງ ສວິຕື່ບີມືດບ້ານຫລືຂະຍ DBA04S-07 ວັຈຣີຟີດເທໂຣ ລ ສະນິເລາງຈັງ LWA03
ວັນທີ ທ ໄກສ ພ.ກ. ໄກຂ່ວຍ ຕັ້ງແຕ່ ວລາ ๐๙.๓๐-១.៣០ ນ.

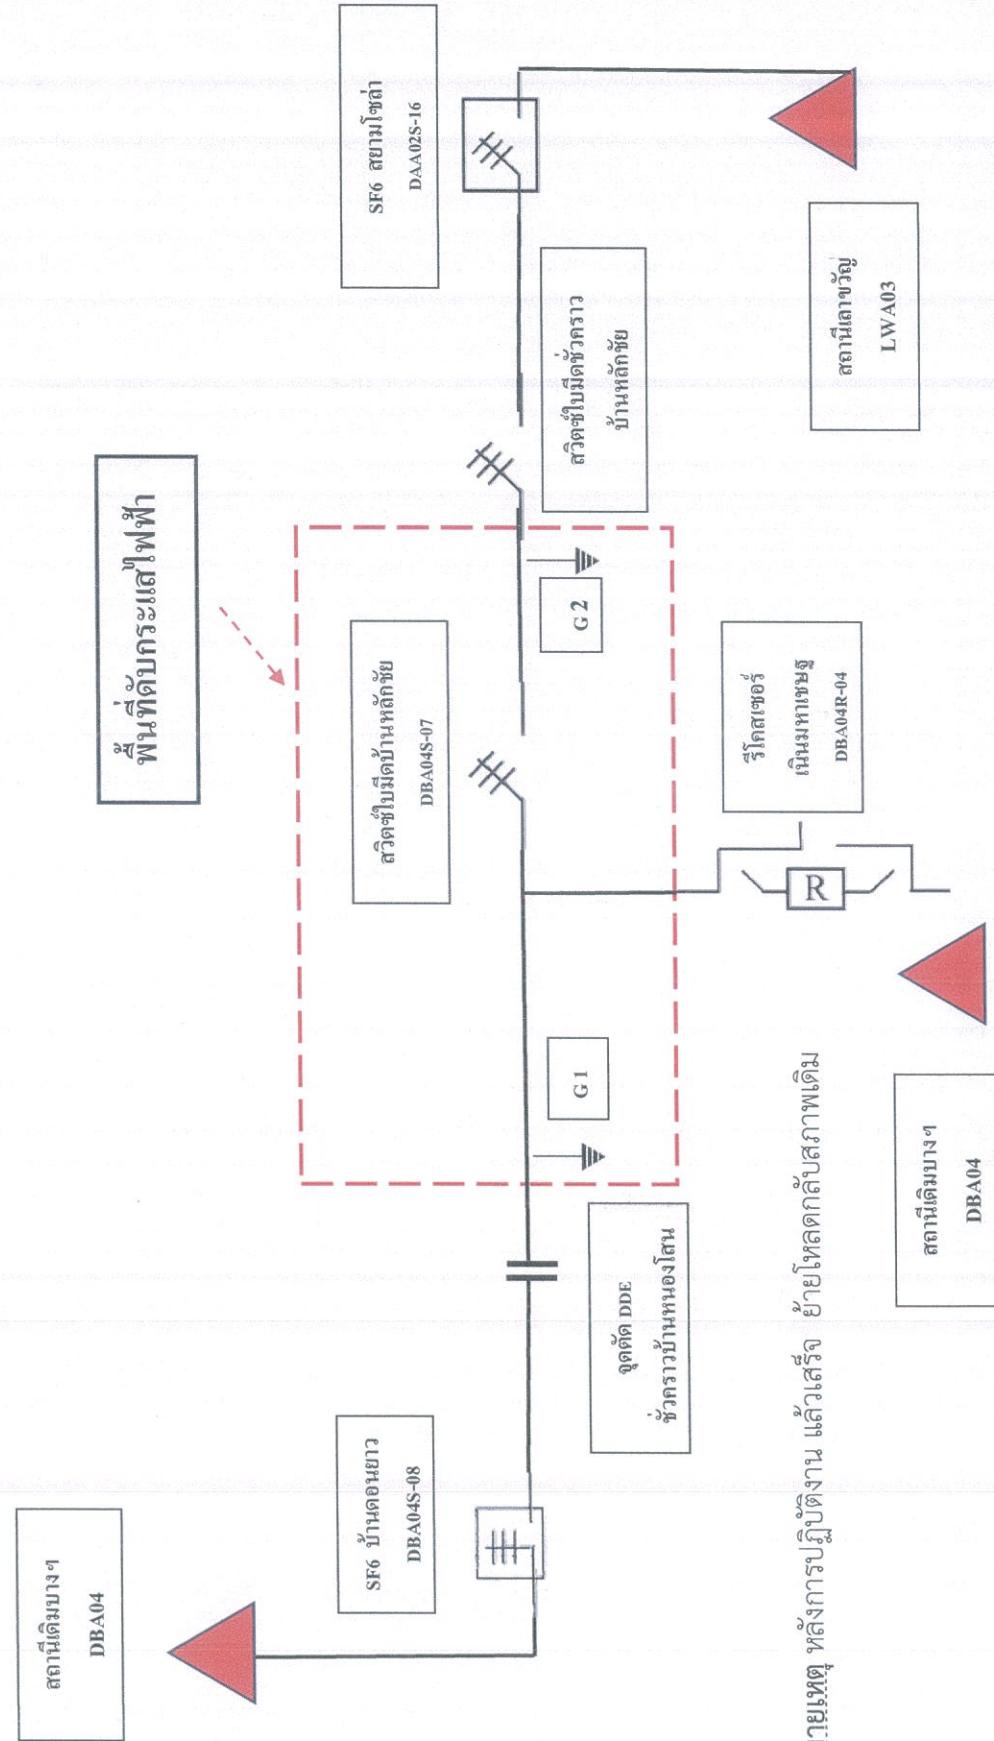

แผนผัง Single Line Diagram และพื้นที่ดับไฟ

เพื่อดำเนินการแก้ไขจุดร้อน ศริวัตถุใบมีเดทศบานลซอย ๗ DAA0105-๑๐ วงจรไฟเดอร์ ๓ สถานีเลาชัวญ LWA03
รุ่นพรมหัสบดี ที่ กํา พ.ค. ๑๔๑๖๗๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

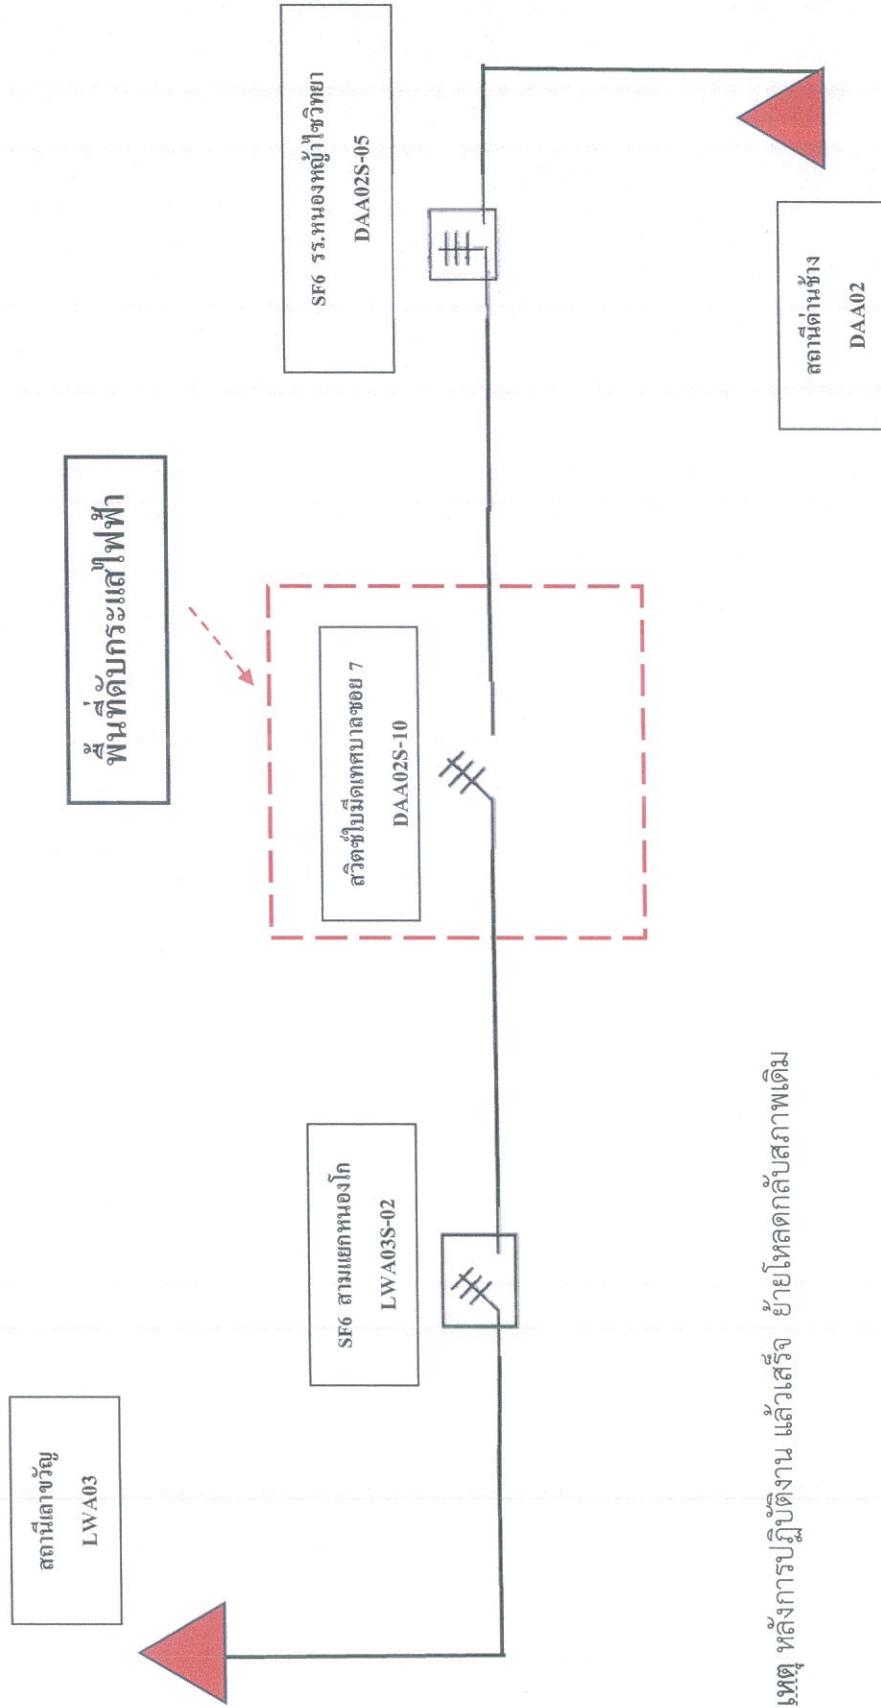


หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน เหล่าเสร็จ ย้ายโภคถังสูบสูบเพิ่ม

ແຜນຟ້າ ๓

ແຜນຟ້າ Single Line Diagram ແສດງພື້ນທີ່ດັບປຸພ

ເພື່ອດຳເນີນກາຮແກ້ໃບຈຸດຮອນ SF₆ ສາມແຍກຫນອອິກ LWA03S-02 ວົງຈົກທີ່ ຄະຫຼາດ ຕັ້ງແຕ່ວລາ ๐๔.๓.๐-๑.๓.๐ ນ.

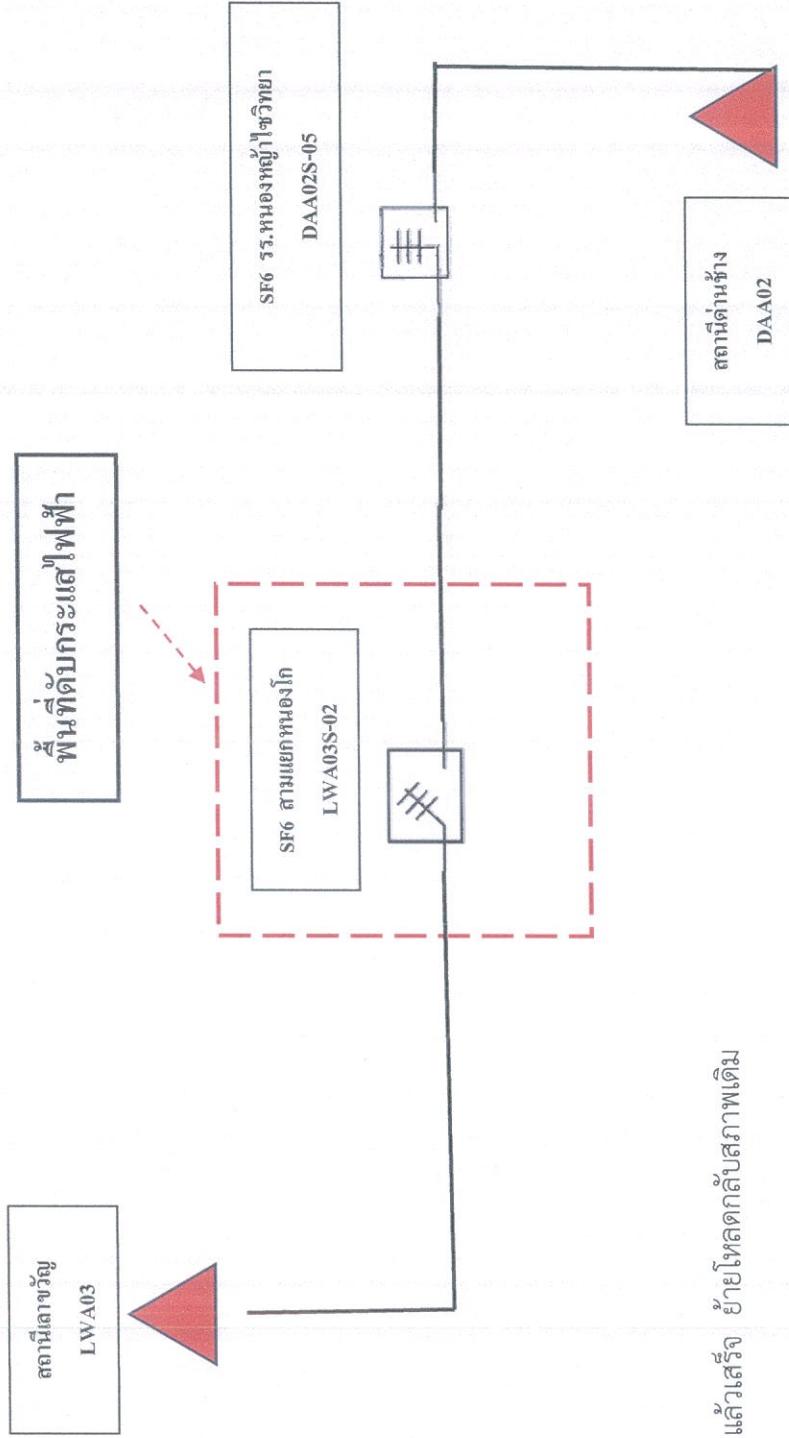

ຂໍ້ມາຢູ່ນ້ອງ ຫລື ຂໍ້ມາກາຮປົງຕົງ ແນວເສັງ ຢ້າຍໂພ້ລດກັບສົກາພົດມ