



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-


วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่.. ๒๙ มิ.ย.๖๗ ... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ โค้งสะพานเลี้ยวเมืองสามเหลี่ยม(ฝั่งบึงเอสโซ่) และฝั่งตรงข้ามบริเวณแยกสถานีวิทยุ เพื่อรื้อถอน,ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูงข้ามถนน สถานีสุพรรณบุรี ๒ ช่วงที่๓ โดยมีรายละเอียดวงจรฟีดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ ฟีดเดอร์ ๔ สถานีฯ สุพรรณบุรี ๒ ตั้งแต่บริเวณ DISชั่วคราวสะพานลอยสามเหลี่ยม- DDEจุดA บ้างบางจาก ฟีดเดอร์ ๘ สถานีฯ ดอนเจดีย์ ตั้งแต่บริเวณ DOA๐๘S-๐๙ (disบ้านสามเหลี่ยม) - DDEจุดB แยกสถานีวิทยุ

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ เดชาวัต คงเจริญ ตำแหน่ง พชง.๖ ผจก.กฟจ.สพ โทร ๐๖๑-๘๒๖ ๓๓๘๑ เป็นผู้ควบคุมงานและให้ นายวรพล สุทธิไกร ตำแหน่ง ทผ.กส.กฟจ.สพ โทร ๐๙๘-๒๗๕ ๓๖๔๐ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟ เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

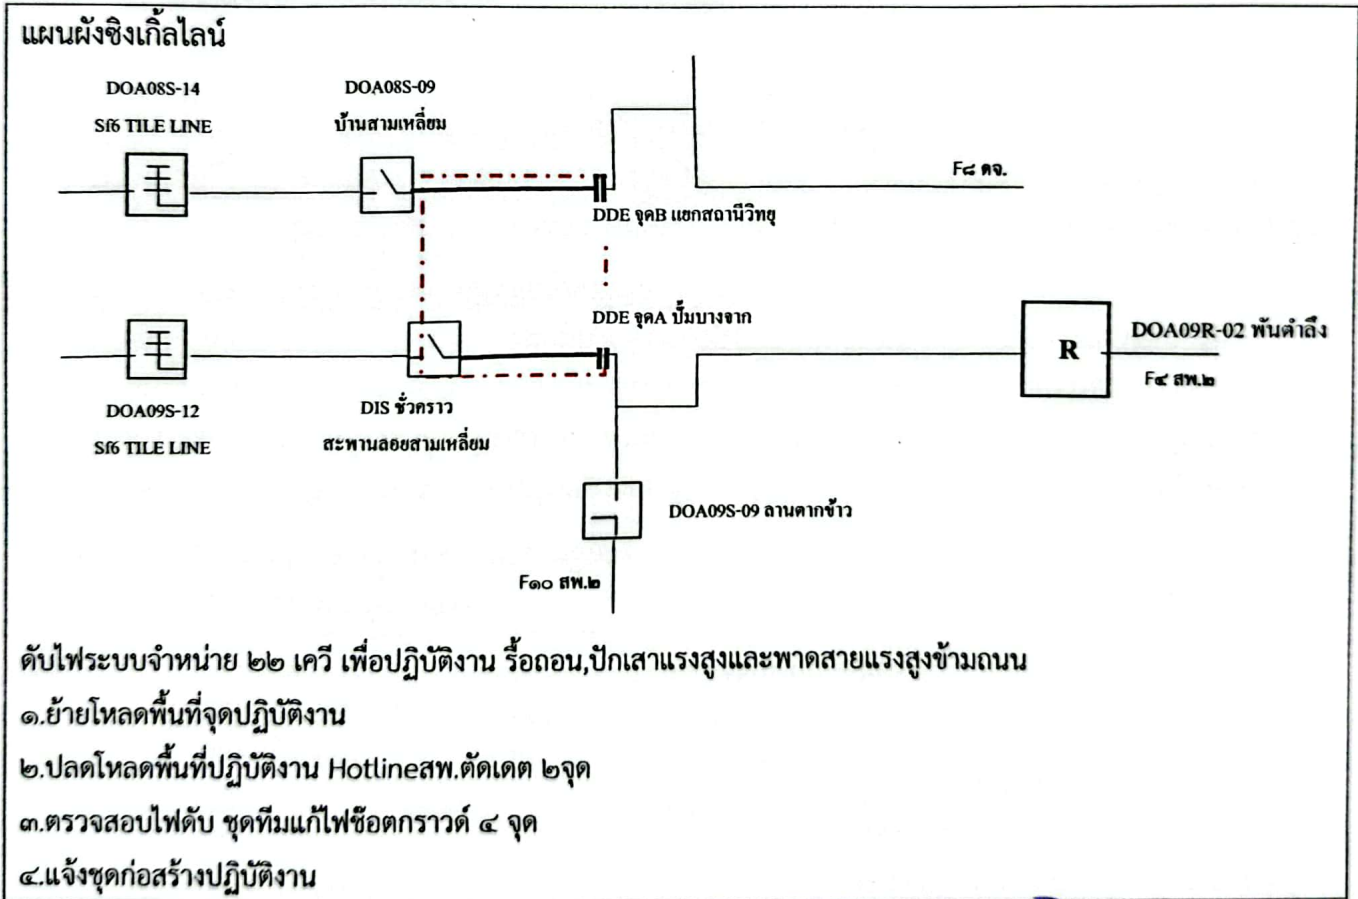

- ดับไฟระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอน,ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูงข้ามถนน
- ๑.ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
 - ๒.ปลดโหลดพื้นที่ปฏิบัติงาน Hotlineสพ.ตัดเคด ๒จุด
 - ๓.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไฟช็อตกราวด์ ๔ จุด
 - ๔.แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

อ.อ.

(นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย)
พชง.๕(สช.) ผบ.กฟจ.สพ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดช ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรีเซ็ต RECLOSER และดำเนินการติดตั้ง SF๖ แทน ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๔ สพ.๒	๒๙/๐๖/๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาพาดสายแรงสูงข้าม ถนน สพ.๒ ช่วงที่ ๓ บริเวณ ถนนเลี้ยวเมืองบ้านสามเหลี่ยม	Dis ชั่วคราว สะพานลอย สามเหลี่ยม	DDEจุดA หน้า บึงบางจาก	โทร.๐๖๑-๘๒๖๓๓๘๑ นายเดชาวัต คงเจริญ
๒	๔ สพ.๒	๑๗/๑๒/๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาพาดสายแรงสูงข้าม ถนน สพ.๒ ช่วงที่ ๓ บริเวณ ถนนเลี้ยวเมืองบ้านสามเหลี่ยม	DIS บ้าน สามเหลี่ยม doao๘s-๐๘	DDE จุดB แยกสถานีวิทยุ	โทร.๐๖๑-๘๒๖๓๓๘๑ นายเดชาวัต คงเจริญ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลงเฉพาะไลน์ ๗ เครื่อง และในระบบPEA ๑ เครื่อง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย ตำแหน่ง พ.ชง.๕ (สข.) โทร ๐๙๕-๕๘๔ ๙๗๙๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดช.....)

ตำแหน่ง..... ร.จก.(ท.) กฟจ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บ.บ.(ก.๓),..... อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ