



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรีดอง RECLOSER และดำเนินการติดตั้ง SF๖ แทน ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๘ คจ.	๓๐/๐๗/๖๗	๑๐.๐๐	๑๑.๐๐	เชื่อมเตตแรงสูง ต้นDDE	DOA๐๘S-๐๓ เลียงเมืองโพธิ์ท่าทราย	DEE แยกบ้านบึง	โทร.๐๙ ๑๖๐๙ ๑๐๙๓ นายทศพล สังข์ทอง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ...ทจก.ทรัพย์นสงทอง.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอิสรา...เอื้อประเสริฐชัย...ตำแหน่ง พงษ.๕ (สข.)...โทร ๐๙๕-๔๘๔-๙๗๙๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา...)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท.)กฟจ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓),.....อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)- ๑๓๕๓ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.


ด้วยในวันที่.. ๓๐ ก.ค.๖๗ ... ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ  
เลี้ยงเมืองโพธิ์ท่าทราย เพื่อเชื่อมเคตแรงสูงต้นDDE แยกบ้านบึง

โดยมีรายละเอียดวงจรฟีดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ๘ สถานีฯ คอนเจ็คต์ ตั้งแต่บริเวณ DOA๐๘S-๐๓ (disเลี้ยงเมืองโพธิ์ท่าทราย) - DDEแยกบ้านบึง

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ ทศพล สังข์ทอง ตำแหน่ง พชง.๖ ผบ.กฟจ.สพ โทร ๐๙ ๑๖๐๙ ๑๐๙๓  
เป็นผู้ควบคุมงานและให้นายพิบูล ปานขำ ตำแหน่ง ขผ.ปบ.สพ. โทร ๐๙ ๘๒๗๕ ๓๖๔๐ เป็นผู้ประสานงานการ ดับไฟ  
เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

**แผนผังเชิงเส้น**

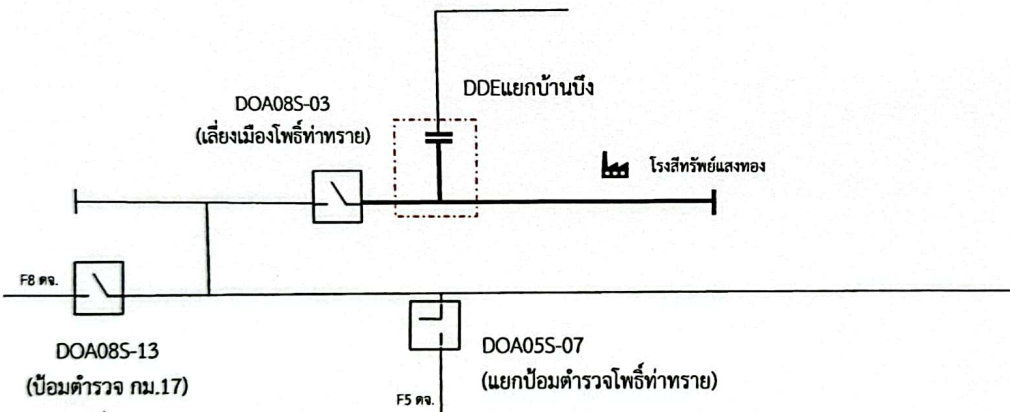

ดับไฟระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน เชื่อมเคตแรงสูงต้นDDE แยกบ้านบึง

- ๑.ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหลดพื้นที่ปฏิบัติงาน
- ๓.แจ้งทีมงานHotline ปฏิบัติงานได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

( นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา )  
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

อีสง

( นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย )  
พชง.๕(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐