



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๗..... วันที่.....๓๑.กรกฎาคม.๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทพันธ์ พิชิตสุวรรณชล..... ตำแหน่ง.....อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา..... ตำแหน่ง.....รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนและปักเสาไฟฟ้าแรงสูง หน้าหมู่บ้านการเคหะอยู่ยา ตามแผนผัง
 สังเขปนแบบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๔ สฟ.๒	๐๘/๐๘/๖๗	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	รื้อถอน ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง หน้าการเคหะอยู่ยา	DEEจุดA การเคหะอยู่ยา	SF๖ชั่วคราว หนองหม้อแกง	โทร.๐๘๑-๔๘๑ ๕๔๑๓ นายธนกฤต พวงดอกไม้
๒	๔ คจ.	๐๘/๐๘/๖๗	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	รื้อถอน ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง หน้าการเคหะอยู่ยา	Disสะพานเสียงเมือง DOA๐๔S-๐๒	SF๖บีมบางจาก DOA๐๔S-๐๓	โทร.๐๘๑-๔๘๑ ๕๔๑๓ นายธนกฤต พวงดอกไม้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมดแปลงไฟทางหลวง ๑. เครื่อง... หมดแปลงในระบบจำหน่ายขนาด ๓๐kVA ๑. เครื่อง
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย ตำแหน่ง พชง.๕ (สข.) โทร. ๐๙ ๕๔๘๔ ๙๗๙๗
 พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท.) กฟจ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
 เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียน ผจก.....
 อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น
 แผนผังแนบ.....แผ่น
 ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.


ด้วยในวันที่.. ๘ ส.ค.๖๗ ... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ หน้าหมู่บ้านการเคหะสุพรรณบุรี (อยู่ยา) เพื่อรื้อถอนและปักเสาแรงสูง โดยมีรายละเอียดวงจรฟีดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ๔ สถานีฯ สุพรรณบุรี ๒ ตั้งแต่บริเวณ DEE จุดA การเคหะอยู่ยา ถึง SF๖ชั่วคราวหนองหม้อแกง

ฟีดเดอร์ ๙ สถานีฯ ดอนเจดีย์ ตั้งแต่บริเวณ Disสะพานเลี้ยวเมืองDOA๐๙-๐๒ ถึง SF๖บับบางจาก(DOA๐๙S-๐๓)

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายธนกฤต พวงดอกไม้ ชม.ผกส.กฟจ.สพ โทร ๐๘ ๑๙๘๑ ๕๙๑๓ เป็นผู้ควบคุมงานและให้ นายวรพล สุทธิกร ตำแหน่ง ผ.กส.กฟจ.สพ โทร ๐๙ ๘๒๗๕ ๓๖๔๐ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟ เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเกิ้ลไลน์

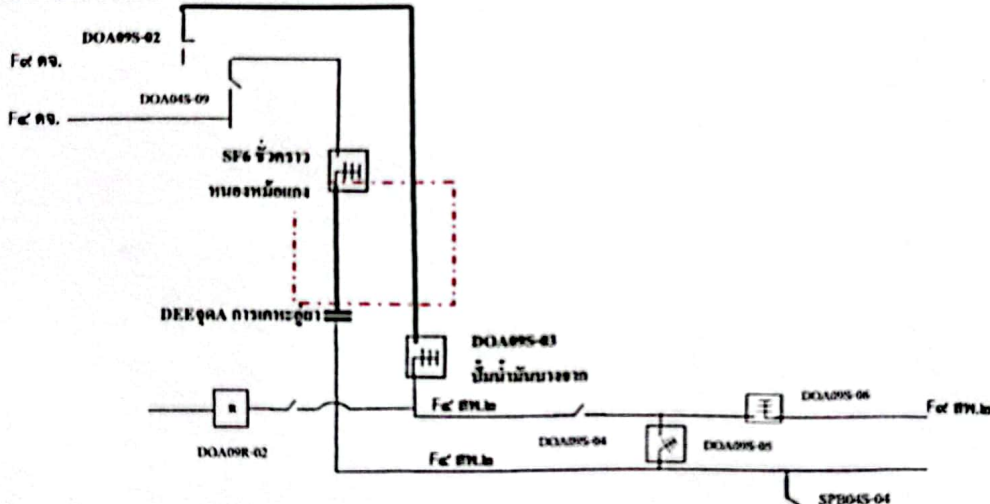

ดับไฟระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอน,ปักเสาแรงสูงหน้าหมู่บ้านการเคหะอยู่ยา

- ๑.ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหลดพื้นที่ปฏิบัติงาน Hotlineสพ.ตัดเคต ๑จุด
- ๓.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อผิดพลาด ๔ จุด
- ๔.แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)

รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

วิฑู

(นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย)

พชง.๕(สช.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐