



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๗

วันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชด

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงสถานีสุพรรณบุรี ๑ เนื่องจากติดขัดการก่อสร้าง ถนนหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๕๕๗ บริเวณหน้า โรงน้ำแข็งไอยรา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๕ สพ.๑	5 / 7 / ๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงหน้าโรงน้ำแข็งไอยรา	DIS อุวัลลภ SPA๐๕S-๐๒	DEEจุดA วงจรบน	นายสิทธิพร เพ็ญศิลป์ โทร.๐๙๐ ๗๓๐ ๓๘๖๓
๒.	๙ สพ.๒	5 / 7 / ๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงหน้าโรงน้ำแข็งไอยรา	Sf๖ ชั่วคราว ไอยรา	DEEจุดB วงจรล่าง	นายสิทธิพร เพ็ญศิลป์ โทร.๐๙๐ ๗๓๐ ๓๘๖๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ทจก.ไอยรา(โรงน้ำแข็ง)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย ตำแหน่ง พทง.๕ (สข.) โทร. ๐๙๕-๔๘๔-๙๗๙๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-


วันที่ 19 มิ.ย ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่.. 5 ก.ค. ๖๗ ... ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณหน้า
โรงน้ำแข็งไอยรา เพื่อรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากเสาไฟฟ้าแรงสูงติดขัดการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข
๓๕๕๗ โดยมีรายละเอียดพิศเคอร์ ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
พิศเคอร์ ๕ สถานี สุพรรณบุรี๑ ตั้งแต่บริเวณ DISอุวัลถ (SPA๐๕S-๐๒) ถึง DDEจุด A วงจรบน
พิศเคอร์ ๙ สถานี สุพรรณบุรี๑ ตั้งแต่บริเวณ SF๖ ชั่วคราวไอยรา ถึง DDEจุด B วงจรล่าง

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายสิทธิพร เพ็ญศิลป์ ตำแหน่ง พชง.๕ ผบ.กฟจ.สพ โทร๐๙๐-๗๓๐ ๓๘๖๓
เป็นผู้ควบคุมงานและให้ นายพิบูล ปานขำ ตำแหน่ง ขผ.ปบ.สพ โทร ๐๙๘-๒๗๕ ๓๖๔๐ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟ
เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

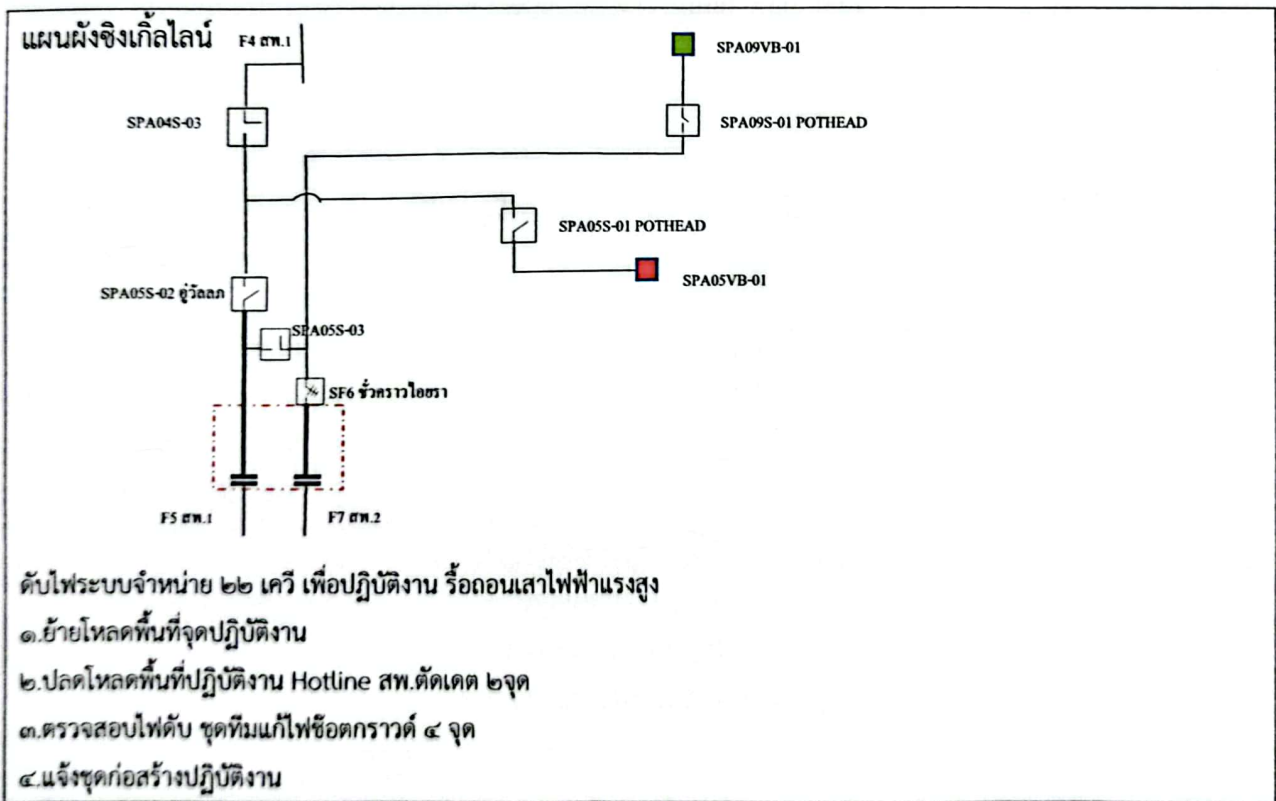

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย)
พชง.๕(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.



เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (จำนวน ๑ ต้น) ติดขัดการก่อสร้างที่ กม.๐+๐๐๒ ด้านซ้ายทาง