



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชด

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ รื้อถอนสับเปลี่ยนอุปกรณ์ จากDisเป็นSF๖ แผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๗ สฟ.๒	๑๕/๓/๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	รื้อถอนDis SPA๐๕S-๐๖ เปลี่ยนเป็นSF๖	SPA๐๕S-๐๖	SPA๐๕S-๐๖	โทร.๐๘๑-๘๘๑๕๕๑๓ นายธนฤต พวงดอกไม้
๒.	๑๐ สฟ.๒	๑/๔/๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	รื้อถอนDisชั่วคราววัดสาม นาค เปลี่ยนเป็นSF๖	Disชั่วคราววัด สามนาค	Disชั่วคราววัด สามนาค	โทร.๐๘๑-๖๐๘๑๐๕๓ นายทศพล สังข์ทอง
๓.	๑๐ สฟ.๒	๒/๔/๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	รื้อถอนDisบ้านดอนโก SPB๑๐S-๐๖ เปลี่ยนเป็นSF๖	SPB๑๐S-๐๖	SPB๑๐S-๐๖	โทร.๐๘๑-๖๐๘๑๐๕๓ นายทศพล สังข์ทอง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พงษ.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป ลงความลงและแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๕...เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี...เพื่อ...สับเปลี่ยนDisเป็นSF๖ สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ติดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเตอร์ ..๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี๒... ตั้งแต่บริเวณ ...โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี SPA๐๙S-๐๖

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายธนภฤต พวงดอกไม้ ชผ.กส.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ..๐๙๑-๙๘๑๕๔๑๓.. เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง หน.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.....๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐.. เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

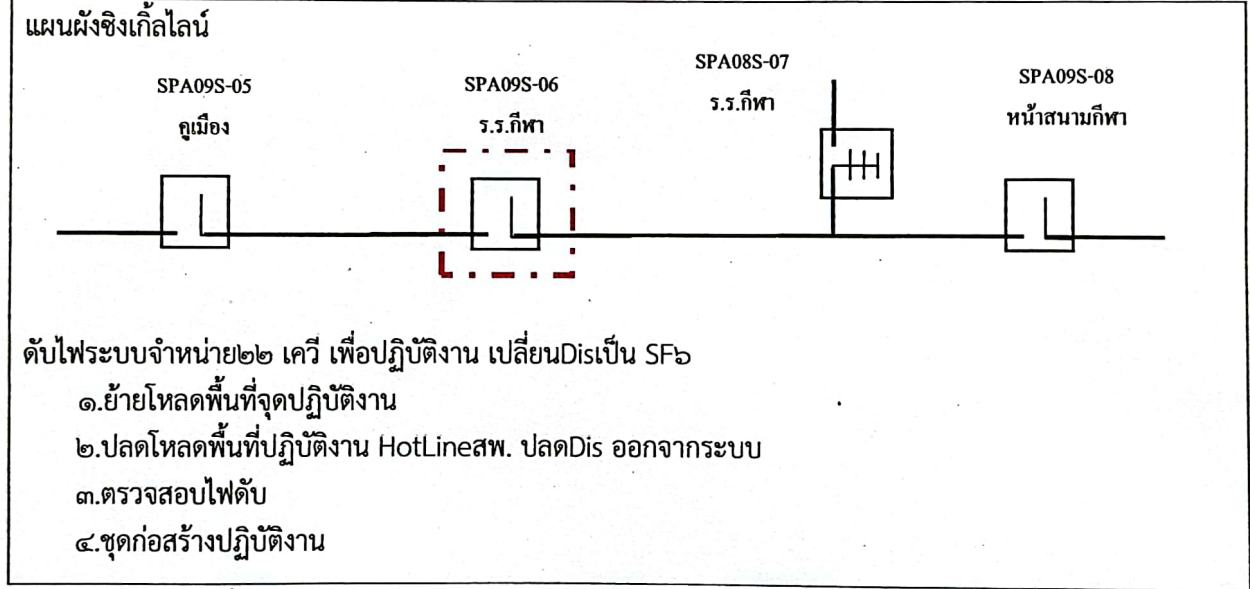

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

Ok

(นายธนกร สุวรรณประทีป)
พงง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผปบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑...เดือน...เมษายน...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... Disชั่วคราวหน้าวัดสามนาค...เพื่อ...สับเปลี่ยนDisเป็นSF๖ สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดพีดีเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดีเคอร์ ..๑๐.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี๒... ตั้งแต่บริเวณ ...Disชั่วคราวหน้าวัดสามนาค

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายทศพล สังข์ทอง พชง.ผปบ.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ...๐๖๑-๔๙๑๗๑๓๔.. เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายพิบูล ปานขำ ..ตำแหน่ง ชผ.ปบ.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.....๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕.. เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

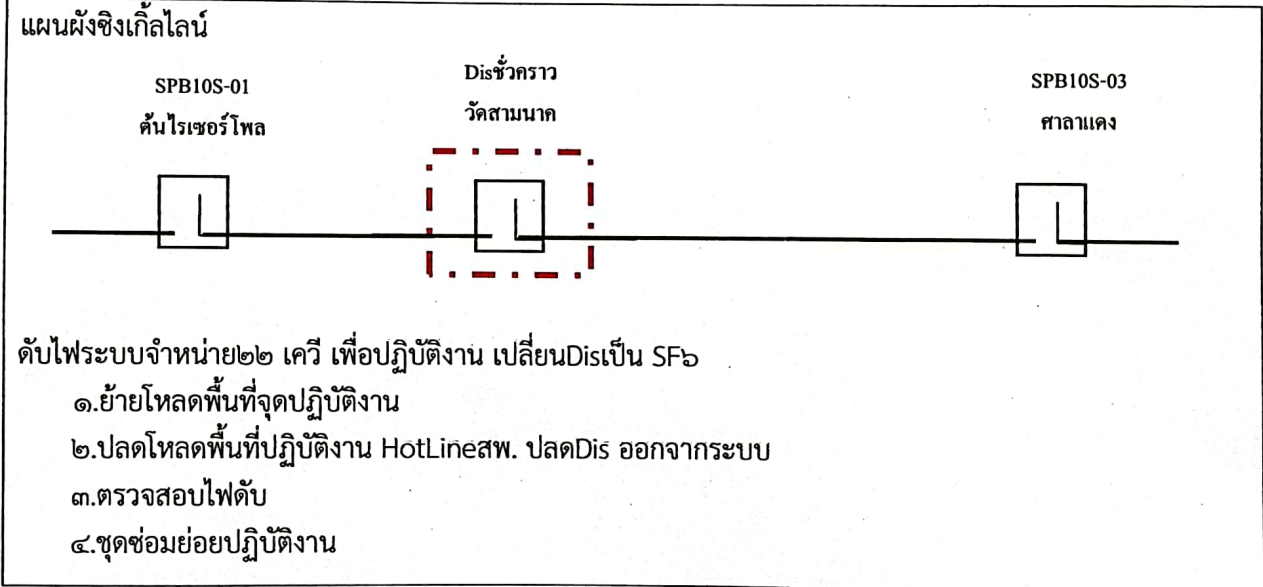

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.) ผปบ.กฟจ.สพ.

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒...เดือน...เมษายน...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... Disบ้านดอนโกSPB๑๐S-๐๖(BAM๐๒S-๑๗รหัสเดิม)...เพื่อ...สับเปลี่ยนDisเป็นSF๖ สถานีสุพรรณบุรี๒... โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้


พีดเคอร์ ..๑๐.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี๒... ตั้งแต่บริเวณ ...Disบ้านดอนโกSPB๑๐S-๐๖(BAM๐๒S-๑๗รหัสเดิม)

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายทศพล สังข์ทอง พชง.ผบ.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ...๐๖๑-๔๔๑๗๑๓๔..

เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายพิบูล ปานขำ ..ตำแหน่ง ชผ.ปบ.กฟจ.สพ.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.....๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕..

เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

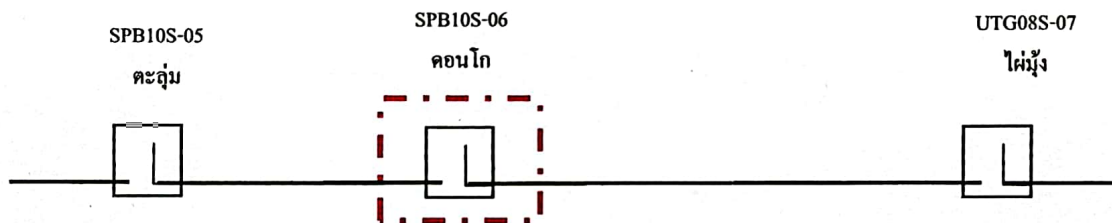

ดับไฟระบบจำหน่าย๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนDisเป็น SF๖

- ๑.ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหลดพื้นที่ปฏิบัติงาน HotLineสพ. ปลดDis ออกจากระบบ
- ๓.ตรวจสอบไฟดับ
- ๔.ชุดซ่อมย่อยปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักระเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐