



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

13 ม.ค. 68

เลขที่ ภ.๓.ดจค.(กป.) ๑๖๓ ๒๕๖๗ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์ ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.ดจค.

ด้วยการไฟฟ้า ภฟส.ดอนเจดีย์ จะขอย้ายโหนดเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายโหนดเพื่อรองรับงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ปิด
 เดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า ดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA ๐๑ DOA ๐๓	๑๖ ม.ค. ๖๘	๑๕.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหนดเพื่อรองรับงาน อนุสรณ์ดอนเจดีย์	สามแยก ร้าน เฟอร์นิเจอร์		นายธณชัย แสงทองค์ ๐๘๔-๗๕๘๔๓๘๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการย้ายโหนด ชื่อ นายธณชัย แสงทองค์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๔-๗๕๘๔๓๘๔

พื้นที่ ที่ขอย้ายโหนดปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.ดจค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ย้ายโหนดตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ DOA1 จาก - ถึง -
 ในวันที่ 16 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 024/2568
 อนุมัติให้ย้ายโหนดตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อรุณพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบรณชัย แสงทองค์

อนุสรณ์
 (นายอนุสรณ์ อรุณพงษ์)
 ๖๐๖. ๕ ๖๗๖ ๖๗๖๖.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ภฟส.๑๑๐

อภ.บช.(ก.๓), อภ.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๑ แผ่น
 แผนผังแนบ ๒ แผ่น



ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

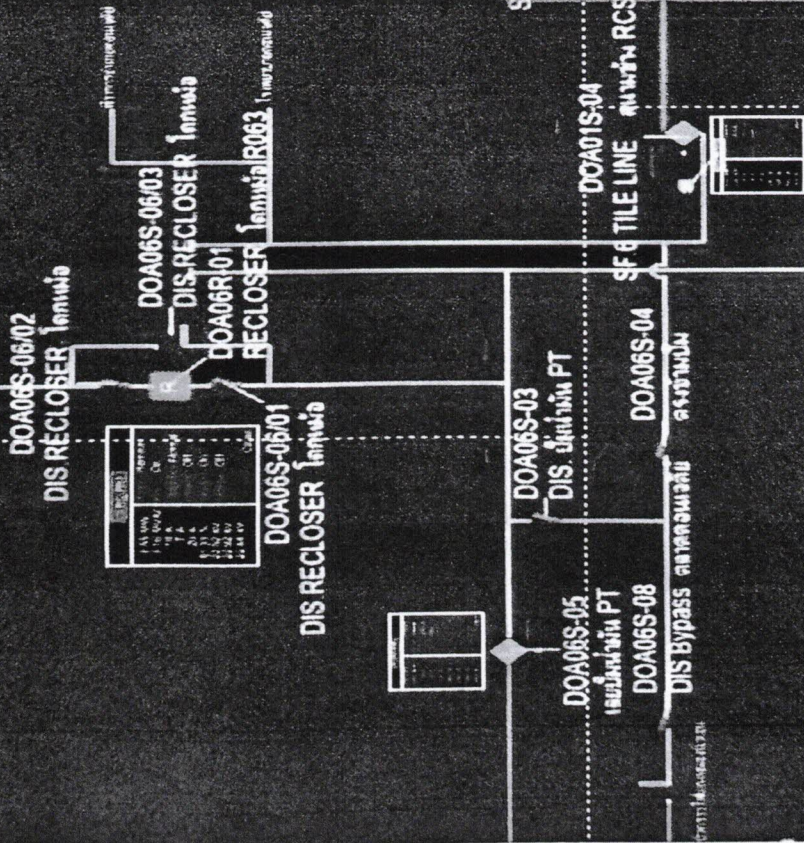
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ลตโหลต DOA01 (งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ม.ค. 68	เวลา 15.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดจ.	งานที่ทำ ลตโหลต DOA01	ตามใบขอปฏิบัติงาน 024/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 26 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 26 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
3	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
4	- ย้ายโหลต DOA01 ไปปรับไฟจาก DOA03						
5	DOA01S-06	ปลด	สับ		รถดจ.-		DIS ก่อนสนง.กฟส.ดจ.(ข้ามถนน)
6	DOA01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลตบัสเตอร์)		รถดจ.-		DIS หน้าอ.ดอนเจดีย์
7	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
8	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
9	แจ้งกฟส.ดอนเจดีย์รับทราบ						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching (16ม.ค.68)%%%%%%%%%%						
1	หลังจากกฟส.ดอนเจดีย์พร้อมย้ายโหลตกลับคืนตามปกติ(งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์เสร็จ)						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
3	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
4	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
5	- ย้ายโหลต DOA01 ไปปรับไฟจาก DOA03						
6	DOA01S-05	ปลด	สับ		รถดจ.-		DIS หน้าอ.ดอนเจดีย์
7	DOA01S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลตบัสเตอร์)		รถดจ.-		DIS ก่อนสนง.กฟส.ดจ.(ข้ามถนน)
8	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
9	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						

ก่อนทำ

ส่ง.จจ.



open

close

หลังทำ

ส่ง.จ.

