



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) 001/2568

ชื่อผู้รับ นายทัศนัย พิชิตสุวรรณโชค

ชื่อผู้ส่ง นายพุดชงค์ กาหลง

Switching Deadline

9 ม.ค. 68

วันที่ - 2 ม.ค. 2568

ตำแหน่ง อก.บป.(ก.3)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 2 สถานีไฟฟ้า
สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA2 XCA06	9 ม.ค. 2568	08.30 น.	17.00 น.	ตัดไฟขาดสายติดอุปกรณ์	DIS ชั่วคราว บ้านดอนมดดำ	DIS ชั่วคราว ใต้สายส่ง E-GAT OPEN	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 2 เครื่อง 60 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 100 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชผ.กป โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

3.1 เริ่มต้น 14.722742, 100.132827

3.2 สิ้นสุด 14.725005, 100.139407

(นายพุดชงค์ กาหลง)
ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.บป.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ XCA6 Dis.หนองมดดำ ถึง Dis.ใต้โรงส่ง E-GAT

ในวันที่ 9 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 43/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

ออกกฤษฎีกา

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อรรถประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

(นายอนุสรณ์ อรรถประพันธ์)
๑๓๓. 5๓๓๓ นพ.๑๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ๓๐

.....อก.บช.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

ผจก. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ XCA06 บริเวณ DIS ชค.ดอนมดดำ - DIS ชค.ใต้สายส่ง EGAT				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ม.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	ดับไฟพาดสายติดตั้งอุปกรณ์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	43/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	3 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นางสาวสุภัสษา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
3	- ดับไฟเวลา 08.30 น.						
4	ตรวจสอบ DIS.ชค.ใต้สายส่ง EGAT ให้เปิดวงจรรอกไว้ทั้งสามเฟส "OPEN"						
5	DIS ชค. XCA06	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS บ้านดอนมดดำ
6	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สามชุกรับทราบ						
7	แจ้งกฟส.สามชุก Test ไฟ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งกฟส.สามชุก Test ไฟ Short Ground จุด G2						
9	แจ้งกฟส.สามชุกลงรายละเอียด WE SAFE ก่อนปฏิบัติ						
10	แจ้งกฟส.สามชุกปฏิบัติงานได้						
11	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
12	หลังจากกฟส.สามชุกปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
13	แจ้งกฟส.สามชุกปลด Short Ground จุด G1 ออก						
14	แจ้งกฟส.สามชุกปลด Short Ground จุด G2 ออก						
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
16	XCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		-
17	- จ่ายไฟ						
18	DIS ชค. XCA06	ปลด	สับ		สข.		ใต้ไลน์สายส่ง EGAT
19	XCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

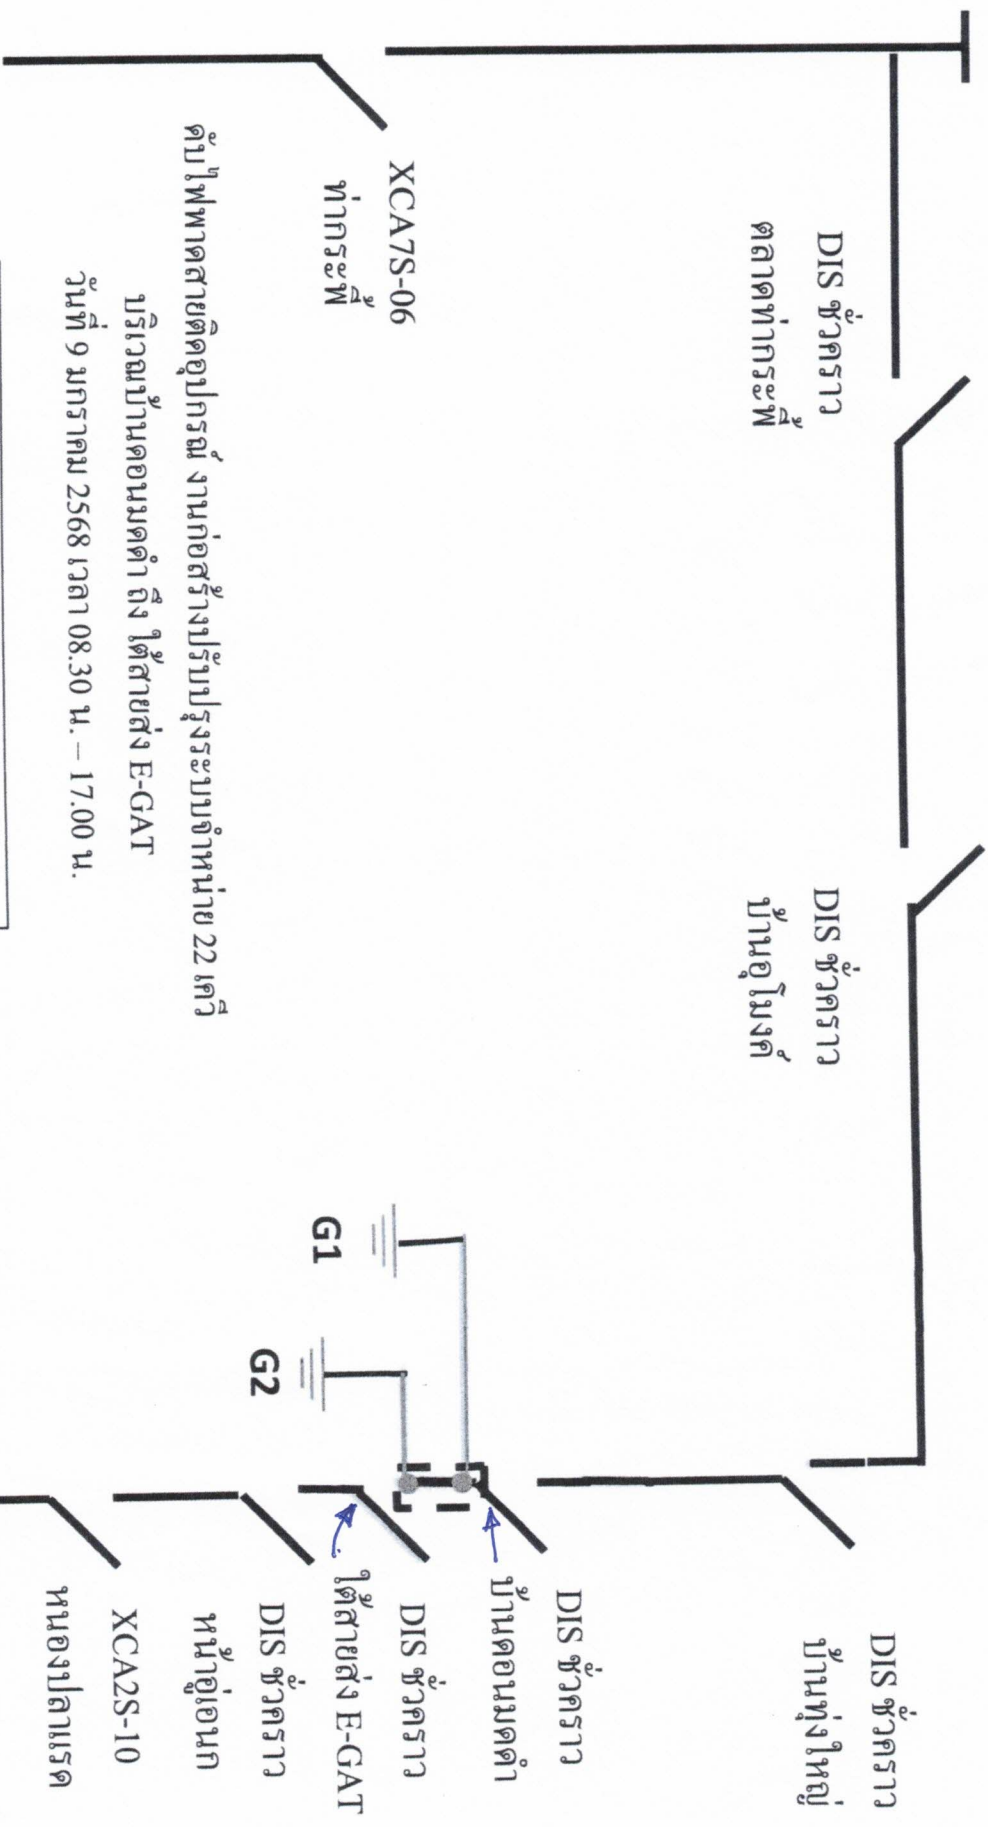

คืบไฟฟ้าตติชูปกรณํ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี

บริเวณบ้านคอนมตคำ ถึง ใต้สายส่ง E-GAT

วันที่ 9 มกราคม 2568 เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

ผู้ช้ชอตกรราวคู้จุด G1
 นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.กฟส.สามชุก
 ผู้ช้ชอตกรราวคู้จุด G2
 นาย บัณณทัต เทพบุตร พชง.5 ผกป.กฟส.สามชุก