



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 725/2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

18/07/67

วันที่ 17 ก.ค. 2567
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี เพื่อให้ชุดงานบริษัท ศรีชลธร จำกัด ทดสอบ LBS ระบบ ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|-----------------|--------------|-------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 1. | สายส่ง 115 เควี | 19 ก.ค. 67 | 08.30 น. | 16.30 น. | ทดสอบ LBS ระบบ ๑๑๕ เควี บ้านหนองกระทุ่ม | DBA 1YS-03 เป็ดนายเอี่ยม | DAA1YB-01 สถานี ด่านช้าง | นายอำนวยการ กิตติโพธิ์นันท์ วศก.9 ทรย.(ก3) 086-2691259 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศก.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.868986... Long: ...99.842119.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.86938... Long: ... 99.84566.....

ลงชื่อ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115 KV. จาก DBA 1YS-03 ถึง DAA1YB-01
ในวันที่ 19 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1000/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันต์ ราษฎร์รัมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์

(นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล)
080.4 1166 นพ.ดพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. นพ. ดบ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิ่ง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

แผนผัง Single-line Diagram แสดงพื้นที่ขอตัดไฟสายส่ง 115 เควี เพื่อให้บริษัท ศรีชลธร จำกัด ทดสอบ LBS ระบบ 115 เควี
สายส่ง 115 เควีตั้งแต่ DBA1YS-03 โหลดเบรคเปิดนายเข้ม ถึง DAA1YB-01 สถานีด้านข้าง

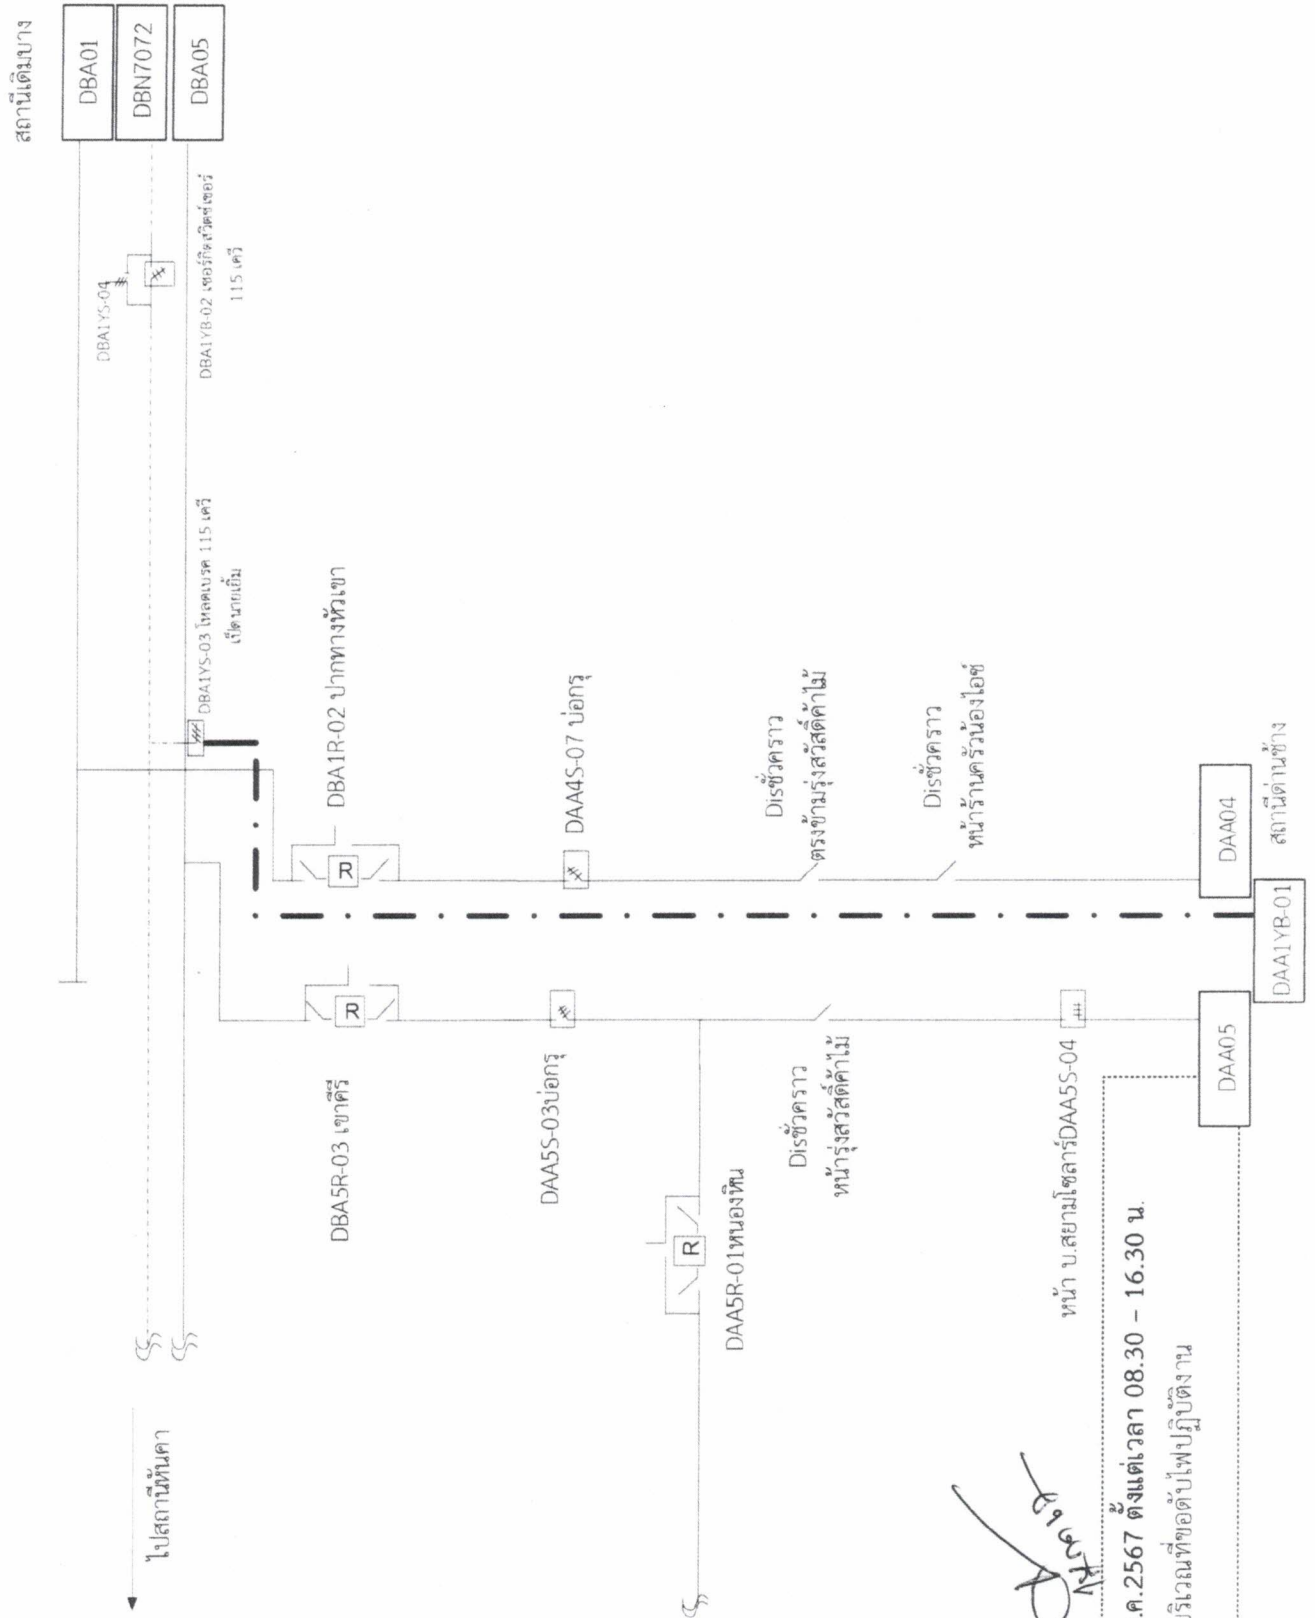

(Handwritten signature)

1. วันศุกร์ที่ 19 ก.ค.2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน