



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๓
ชื่อผู้รับ นายถวัลย์ วงษ์พันธุ์ทอง
ชื่อผู้ส่ง นายฉลอง ไทสิทธิ์ทอง

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟ.จ.สพ.

Switching Deadline

26 7 64

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน พาดสายแรงสูงระบบ๒๒เควี เลขร้านนารีสโมสร สถานีสุพรรณบุรี๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วันเดือนปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สท.	9/08/64	08.00	17.00	พาดสายแรงสูงระบบ22เควี เลขร้านนารีสโมสร	DDE ร.จ.ก./ ก.๓.๕.	Dis SPA07S- 06 ห้องเข็นฯ	โทร.๐๘๕-๒๙๐๔๐๔๑ นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายฉนวนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พ.จ. (ส.ท.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายฉลอง ไทสิทธิ์ทอง

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟ.จ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1. พิดเคอร์ 9PA07 จาก DDE ร.จ.ก.ที่ 2 Dis SPA07S-06. ห้องเข็นฯ.
ในวันที่ 9 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1008
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฉนวนกร สุวรรณประทีป ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย. อนุสรณ์ สุวรรณประทีป

21 7 64

นาย. อนุสรณ์ สุวรรณประทีป
ร.จ.ก.(ท.) กฟ.จ.สพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ร.จ.ก. (ก.๓)

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DDE สนามกีฬา 2 - DIS SPA07S-06 ห้องเย็น				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ส.ค. 64	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1004/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	21 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
4	แจ้ง กฟจ.สพ.ทำการไลน์โหลดบริเวณจุดที่ทำงานออกทั้งหมด						
5	เมื่อ กฟจ.สพ.ทำการไลน์โหลดบริเวณจุดที่ทำงานออกทั้งหมดแล้วเสร็จ						
6	แจ้ง Hotline ทำการตัด DDE บริเวณสนามกีฬา 2 ออกทั้ง 3 เฟสได้						
7	แจ้ง Hotline ทำการตัด DDE บริเวณสนามกีฬา 2 ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
8	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
9	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G3						
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมทราบ						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
13	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
14	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
17	แจ้งหน่วยงานปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
18	แจ้งหน่วยงานปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
19	แจ้งหน่วยงานปลดช็อตกราวด์ จุด G3						
20	แจ้ง Hotline ทำการเชื่อม DDE บริเวณสนามกีฬา 2 เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
21	แจ้ง Hotline ทำการเชื่อม DDE บริเวณสนามกีฬา 2 เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
22	แจ้ง กฟจ.สพ.ทำการเอาโหลดบริเวณจุดที่ทำงานเข้าทั้งหมด						
23	เมื่อ กฟจ.สพ.ทำการเอาโหลดบริเวณจุดที่ทำงานเข้าทั้งหมดแล้วเสร็จ						
24	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
25	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

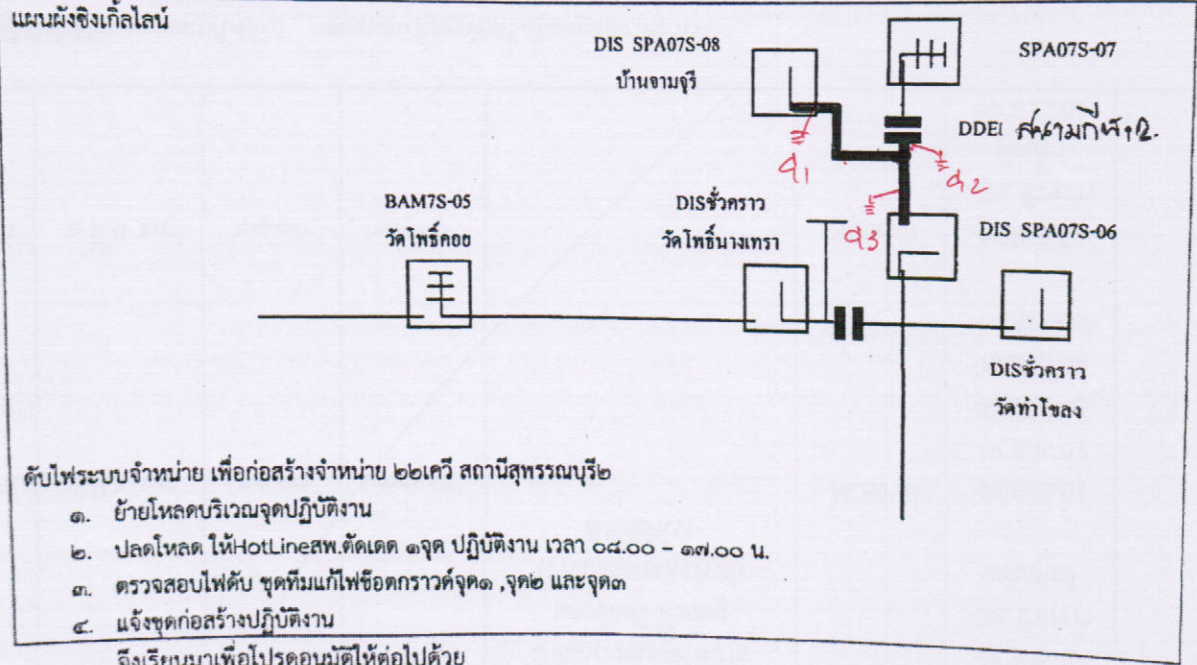
ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ด้วยในวันที่...๑๕...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๔... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... DDEI สหกรณ์ ๒ - Dis SPA07S-06 เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี
สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเดอร์ ..๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ..DDEI สหกรณ์ ๒ - Dis SPA07S-06 เพื่อ...

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
..๐๘๕-๒๙๐๔๐๔๑..เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง หน.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..
๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด



อนุมัติ

(นายฉลอง โพธิ์ทอง)
รจก.(ท.)กฟจ.สพ.

ทศพร
(นายทศพร สังข์ทอง)
พชง.๕(ปฟ.)ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๘๘๕๕, ๑๘๘๖๐