



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ ๒ ส.ค. ๖๔

เลขที่ ก.๓.พทท.(กบ) ๑๑๖๘/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายพัฒนา หงษ์อินทร์

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.พุทธมณฑล


ด้วยการไฟฟ้า สาขา อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีจ่ายไฟ ศาลายา ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน	
๑	๕	๕ ส.ค. ๖๔	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายแนวแรงสูงเพื่อขยายถนน	SLY 04S-01	SLY 04S-03	นายชัชวาล เจริญเชื้อ
๒	๑๐	๕ ส.ค. ๖๔	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายแนวแรงสูงเพื่อขยายถนน	SLY 10S-01	DIS ช.ค.ตรง ข้าม ร.ร. กาญจนา	โทร๐๘-๖๓๒๒๒๗๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑๑๐

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพลกฤต นรรมย์วิเศษ ตำแหน่ง ผ.ผ.ก.ป.โทร. ๐๘-๓๐๑๙๗๘๙๐

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายพัฒนา หงษ์อินทร์)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.พทท.


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SLY04 จาก SLY04S-01 ถึง SLY04S-03
ในวันที่ 5 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1010/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SLY10 จาก SLY10S-01 ถึง DIS ช.ค.ตรงข้าม ร.ร.กาญจนา
ในวันที่ 5 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1010/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย  ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพลกฤต นรรมย์วิเศษ


(นายพัฒนา หงษ์อินทร์)
๑๐ ก. ๗ ๒๕๖๔ พ.ศ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. กฟส.๒ พทท.


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๒ (๐๘๖.๐๑/๒๕๖๐) (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

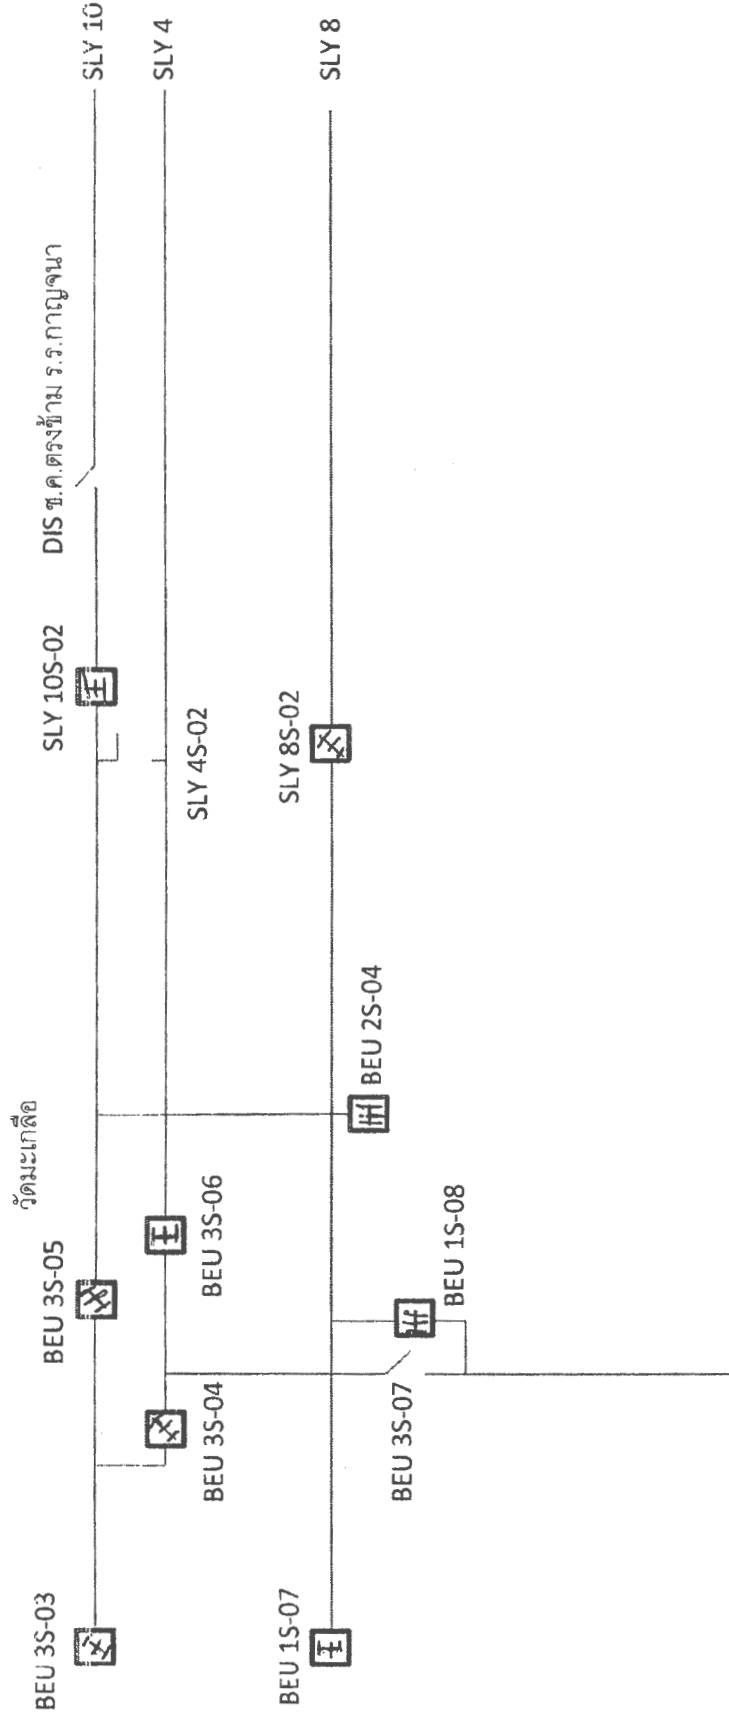
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ถนนศาลายา-บางเลน				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ส.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทท.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1010/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	26 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายสุภสวัสต์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	
3	SLY04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY	-	LOAD = 4.0 MW
4	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	
5	SLY08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY	-	LOAD = 2.88 MW
6	SLY10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY	-	LOAD = 1.88 MW
7	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU	-	
8	BEU03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BEU	-	LOAD = 0.2 MW
9	- ย้ายโหลด SLY04 ไปจ่ายไฟจาก SLY08						
10	SLY08S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		พทท.		SF6 คลองซอยบน (บน)
11	SLY04VB-01	สับ	ปลด		SLY	-	
12	SLY04S-01	สับ	ปลด		พทท.		DIS POT HEAD F.4
13	- ย้ายโหลด SLY10 ไปจ่ายไฟจาก BEU03						
14	BEU03S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		พทท.		SF6 ตรงข้ามร้านเลม่อนมี
15	SLY10VB-01	สับ	ปลด		SLY	-	
16	SLY10S-01	สับ	ปลด		พทท.		DIS POT HEAD F.10
17	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
18	Dis.ชค. SLY10	สับ	ปลด, (ในลจขส.๒๐๕)		พทท.		DIS ตรงข้ามร.ร. กาญจนา
19	SLY04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทท.		SF6 วัดมะเกลือ
20	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
25	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	-
26	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	-
27	SLY08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY	-	-
28	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	BEU03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BEU	-	-
30	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
31	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
32	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
33	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
34	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
35	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
36	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
37	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
38	SLY08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY	-	-
39	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU	-	-
40	BEU03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BEU	-	-
41	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
42	Dis.ชค. SLY10	ปลด	สับ		พทท.	DIS	ตรงข้ามร.ร. กาญจนนา
43	SLY04S-03	ปลด	สับ		พทท.	SF6	วัดมะเกลือ
44	- ย้ายโหลด SLY04 ไปจ่ายไฟจาก SLY08						
45	SLY04S-01	ปลด	สับ		พทท.	DIS	POT HEAD F.4
46	SLY04VB-01	ปลด	สับคง "OFF" Auto Reclose		SLY	-	
47	SLY08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทท.	SF6	คลองซอยบน (บน)
48	- ย้ายโหลด SLY10 ไปจ่ายไฟจาก BEU03						
49	SLY10S-01	ปลด	สับ		พทท.	DIS	POT HEAD F.10
50	SLY10VB-01	ปลด	สับคง "OFF" Auto Reclose		SLY	-	
51	BEU03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทท.	SF6	ตรงข้ามร้านเลม่อนมี
52	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	
53	SLY04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY	-	
54	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	
55	SLY08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY	-	-
56	SLY10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY	-	-
57	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU	-	-
58	BEU03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BEU	-	-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

ผังการจ่ายไฟฟ้าเตเตอร์ ๔,๑๐ สถานีจ่ายไฟศาลายา



ผังการดับไฟฟ้เตเตอร์ ๔.๑๐ สถานีจ่ายไฟศาลายา

