



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.สค.๒(บพ) /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราชสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ แป้นเขียว

Switching Deadline

26 ก.ค. 67

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.๒(บพว)

ด้วย กฟส.สค.๒(บพว) ขอตัดไฟ วงจรที่ ๐๔ และ ๐๗ สถานีสมุทรสาคร ๕ เพื่อย้ายแนวระบบจำหน่ายให้กรมทางหลวง ก่อสร้างสะพานคลองนิคม ๒ ริม ถ.พระราม ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SME๐๔	๒๘ ก.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวระบบจำหน่ายให้ กรมทางหลวงก่อสร้าง สะพานคลองนิคม ๒ ริม ถ.พระราม ๒	Dis ชั่วคราว ปศท.นาโคก	SME๐๔S-๐๕ ชนแดน สมุทรสงคราม	นายเจชา คงพุกา ตำแหน่ง พชง.๗ โทรศัพท์ ๐๘๓-๔๒๘๘๓๕๖
๒.	SME๐๗				*** กรณีเร่งด่วน ***	Dis ชั่วคราว ร้านขายแมคโคร	SME๐๗S-๐๗ ชนแดน สมุทรสงคราม	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) สนามแข่งรถเทพนคร, ขอยโกตี, ปิมน้ำมัน ปศท.นาโคก, ปิมน้ำมันเอสโซ่, ปิมน้ำมันพีที

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรณุนันต์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ชผ.บ.บ. โทร. ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

เรียน ผจก.กฟภ.สมุทรสาคร
เพื่อโปรดทราบ

(นายสุเทพ แป้นเขียว)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.๒(บพว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SME4 จาก Dis ชั่วคราว ปศท.นาโคก ถึง SMEU1-05
ในวันที่ 28 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1014/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SME7 จาก Dis ชั่วคราว ร้านขายแมคโคร ถึง SME7S-07
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณ อรุณพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พว อรรณุนันต์ บัวสงค์

(นายอรุณ อรุณพันธ์)
๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๒(บพว)

อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บ.บ.(ก3)

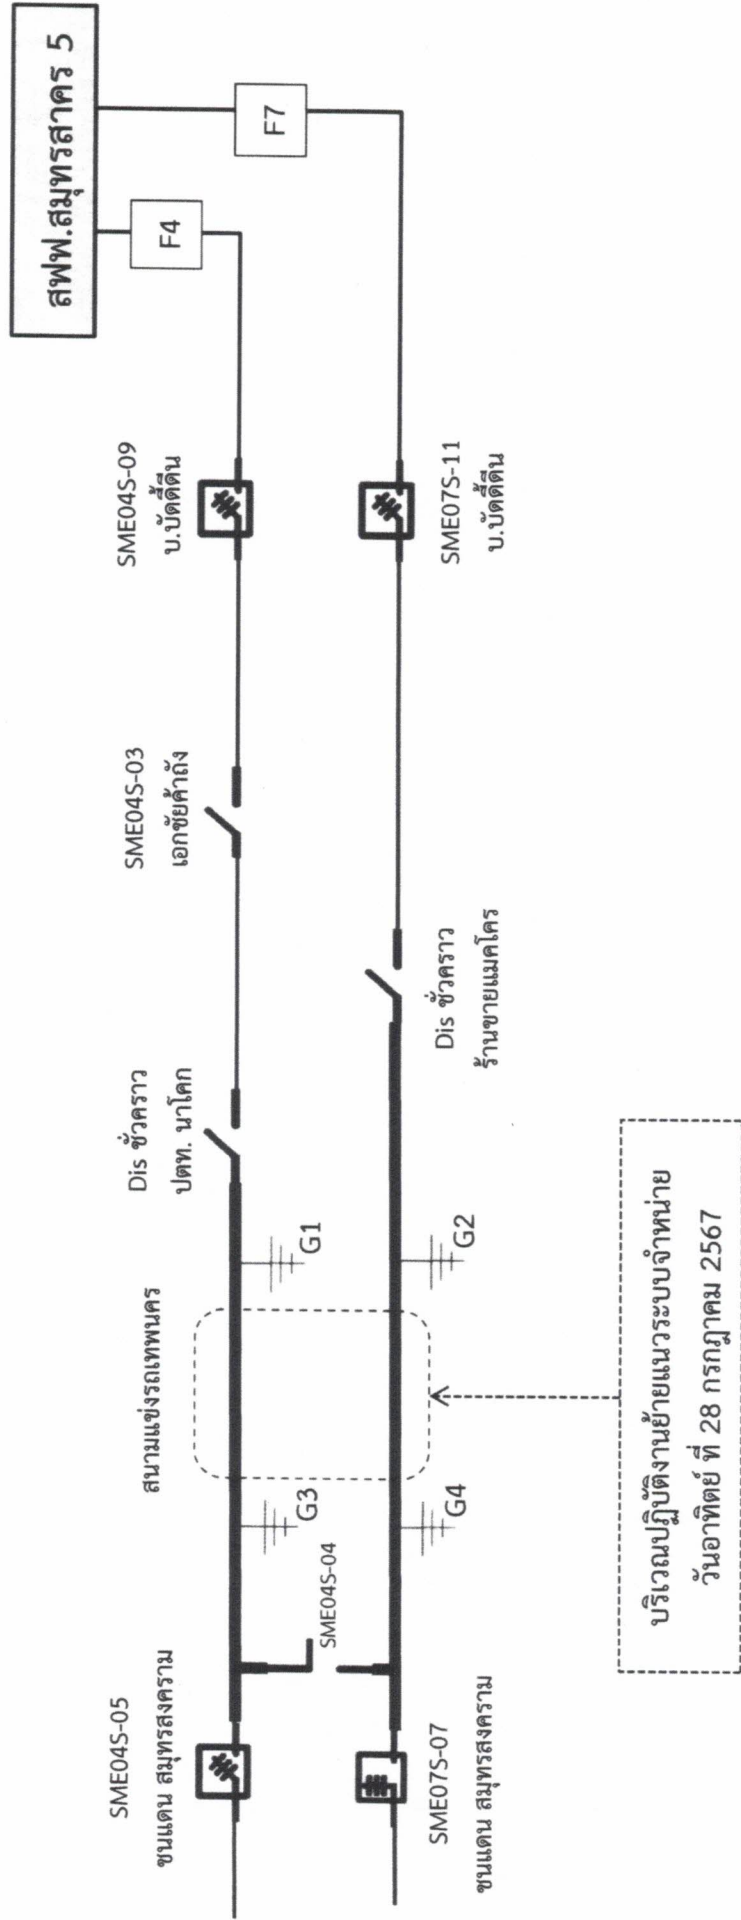
หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ SME04,SME07 บริเวณ DIS.ร้านขายแมคโคร,DIS.ปตท.นาโคก - SF6 ชนแดนป.เกลือ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ก.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค2.(บพว.)	งานที่ทำ	ย้ายแนวแรงสูงให้กรมทางหลวง			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1014/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์				วันที่	19 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	19 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	19 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายชนิด,นายวรรณพงษ์,นายมนช 2. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 3. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SME04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
3	SME07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
4	- ดับไฟ เวลา 08.00 น.						
5	ตรวจสอบ SME07S-07 ให้ปลดโชว์"OFF" พร้อมล๊อคคาน					บพว.	SF6 ชนแดนป.เกลือ(ล่าง)
6	ตรวจสอบ SME04S-05 ให้ปลดโชว์"OFF" พร้อมล๊อคคาน					บพว.	SF6 ชนแดนป.เกลือ(บน)
7	DIS.ไลน์SME04	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		บพว.		ชค.ป้อมปตท.นาโคก(บน)
8	DIS.ไลน์SME07	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		บพว.		ชค.ร้านขายแมคโคร(ล่าง)
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สค.2(บพว.)รับทราบ						
10	แจ้งกฟส.สค.2(บพว.) Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งกฟส.สค.2(บพว.) Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งกฟส.สค.2(บพว.) Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G3						
13	แจ้งกฟส.สค.2(บพว.) Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G4						
14	แจ้งกฟส.สค.2(บพว.)ลงรายละเอียดใน Wesafe ก่อนปฏิบัติงาน						
15	แจ้งกฟส.สค.2(บพว.)ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
16	SME04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
17	SME07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
18	หลังจากกฟส.สค.2(บพว.)ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
19	แจ้งกฟส.สค.2(บพว.)ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
20	แจ้งกฟส.สค.2(บพว.)ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
21	แจ้งกฟส.สค.2(บพว.)ทำการปลด Short Ground จุด G3 ออก						
22	แจ้งกฟส.สค.2(บพว.)ทำการปลด Short Ground จุด G4 ออก						
23	แจ้งกฟส.สค.2(บพว.)ลงรายละเอียดใน Wesafe ก่อนทำการจ่ายไฟ						
24	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
25	SME04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	SME07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME			
27	- จ่ายไฟ							
28	DIS.ไลน์SME04	ปลด	สับ		บพว.		DIS	ชค.ป้อมตท.นาโคก(บน)
29	DIS.ไลน์SME07	ปลด	สับ		บพว.		DIS	ชค.ร้านขายแมคโคร(ล่าง)
30	SME04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME			
31	SME07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME			
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ที่ดับไฟพร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน



เส้นที่บแสดงพื้นที่ดับไฟ

ตำแหน่งจุด Short Ground