

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.คณ.(ปว) 32 /2568
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 9 ม.ค. 2568
 ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก3)
 ตำแหน่ง ร.จ.ด.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.กฟส.ค.น.

ด้วย กฟอ.เดิมนวนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ บ.บริษัทแอนโซด์ เพาเวอร์ จำกัด ปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA 01	26 ม.ค. 68	08.30 น.	17.00 น.	พาดสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณแยกนางบวช-สพฟ.ตบ.	DBA1S-01 หน้า สพฟ.ตบ.	DBA1S-16 ป้อมตำรวจนางบวช	นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท์ ว.ค.ก.9 กรย. (ก3) 086-2691259
	DBA 05	26 ม.ค. 68	08.30 น.	17.00 น.		DBA5S-01 หน้า สพฟ.ตบ.	ดิสชั่วคราวข้ามถนนแยกนางบวช ถึง ดิสชั่วคราวแยกวัดเขาชั้น	
	DBA 06	26 ม.ค. 68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-01 หน้า สพฟ.ตบ.	DBA6S-03 หน้าขนส่งเดิมบางนางบวช	
๕.	DBA 01	2 ก.พ. 68	08.30 น.	17.00 น.		DBA1S-01 หน้า สพฟ.ตบ.	DBA1S-16 ป้อมตำรวจนางบวช	
	DBA 05	2 ก.พ. 68	08.30 น.	17.00 น.		DBA5S-01 หน้า สพฟ.ตบ.	ดิสชั่วคราวข้ามถนนแยกนางบวช ถึง DBA5S-02แยกนางบวช	
	DBA 06	2 ก.พ. 68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-01 หน้า สพฟ.ตบ.	DBA6S-02 โรงกลึงนางบวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ช.ผ.ป.น โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.กร.ส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.810169... Long: ...100.118359.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.831561... Long: ... 100.113688.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จ.ด.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.กฟส.ค.น.

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ DBA15 จาก DBA15,65-01 ถึง DBA15-16 65-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(นาย.....)
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์.....

แผนผังแนบ.....

ผจฟ. (สถานี DBA)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DBA01,05,06 บริเวณหน้าสถานีฯเดิมบางฯ - สามแยกนางบวช					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ม.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	26 ม.ค. 68	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตบ.	งานที่ท่า	พาดสายส่ง 115 kv.	ตามใบขอปฏิบัติงาน 101/2568		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	19 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.ลพบุรี		
3	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศ.ลพบุรี		
4	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA		
5	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
6	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.นนฯ		
7	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.นนฯ		
8	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
9	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
10	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
11	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
12	- ย้ายโหลด DBA04 ไปจ่ายจาก XCA02						
13	DBA03S-09	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 บ้านยายอวน
14	DBA04S-05	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6 สะพานขาว
15	- ย้ายโหลด DBA05,06 ไปจ่ายจาก HKA06						
16	DBA05S-33	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 หน้าโรงแรม พีเอสเฮาส์
17	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
18	DBA05S-04	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 ช้างขนส่ง
19	DBA06S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6 หน้าขนส่งเดิมบาง (บน)
20	DIS.ชค.DB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS แยกวัดเขาชั้น (ล่าง)
21	DBA05S-06	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หลังป้อมตำรวจเขาพระ
22	- ย้ายโหลด DBA01 ไปจ่ายจาก DBA05						
23	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 ร.ร.ธรรมโชติ
24	DBA01S-16	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6 ป้อมตำรวจนางบวช
25	- ย้ายโหลด DBA05 ไปจ่ายจาก DBA04						
26	DBA0BVB-03	ปลด	สับ		DBA		CB 22 kv.ขนานเมนบัส
27	DBA04S-02	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 สามแยกนางบวช
28	DIS.ชค.DB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS สามแยกนางบวช (ข้ามถนน)
29	DBA0BVB-03	สับ	ปลด		DBA		CB 22 kv.ขนานเมนบัส
30	- ดับไฟเวลา 08.30 น.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	DBA01VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB	DBA01
32	DBA05VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB	DBA05
33	DBA06VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB	DBA06
34	DBA01S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.1
35	DBA05S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.5
36	DBA06S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.6
37	แจ้งกฟส.ดบ.ตรวจสอบ SF6 DBA02S-02 รั่วซึมตามบวชอยู่สถานะ "OFF" ให้"ล็อกคาน"							
38	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ดบ.รับทราบ							
39	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
40	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
41	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
42	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4							
43	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5							
44	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6							
45	แจ้งกฟส.ดบ.ลงใน Wesafe ก่อนปฏิบัติงาน							
46	แจ้งกฟส.ดบ.ปฏิบัติงานได้							
47	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศ.นนฯ			
48	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศ.นนฯ			
49	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
50	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA			
51	XCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA			
52	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศ.ลพบุรี			
53	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศ.ลพบุรี			
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
54	หลังจากกฟส.ดบ.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
55	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G1 ออก							
56	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G2 ออก							
57	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G3 ออก							
58	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G4 ออก							
59	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G5 ออก							
60	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G6 ออก							
61	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตซ์							
62	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.นนฯ			
63	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.นนฯ			
64	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
65	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.ลพบุรี			
66	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศ.ลพบุรี			
67	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA			
68	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA			
69	- จ่ายไฟ							


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
70	DBA01S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	POT HEAD F.1
71	DBA05S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	POT HEAD F.5
72	DBA06S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	POT HEAD F.6
73	DBA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		CB	DBA01
74	DBA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		CB	DBA05
75	DBA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		CB	DBA06
76	แจ้งกฟส.ดบ.ปลดล๊อคคาน SF6 DBA02S-02 ร้านตัดผมนางบวชออก							
77	- ย้ายโหลด DBA05 กลับคืนจาก DBA04							
78	DBA0BVB-03	ปลด	สับ		DBA		CB	22 KV.ขนานเมนบัส
79	DIS.ชค. DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	สามแยกนางบวช (ข้ามถนน)
80	DBA04S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6	สามแยกนางบวช
81	DBA0BVB-03	สับ	ปลด		DBA		CB	22 KV.ขนานเมนบัส
82	- ย้ายโหลด DBA04 กลับคืนจาก XCA02							
83	DBA04S-05	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6	สะพานขาว
84	DBA03S-09	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6	บ้านยายอวน
85	- ย้ายโหลด DBA01 กลับคืนจาก DBA05							
86	DBA01S-16	ปลด	สับ		ดบ.		SF6	ป้อมตำรวจนางบวช
87	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	ร.ร.ธรรมโชติ
88	- ย้ายโหลด DBA05,06 กลับคืนจาก HKA06							
89	DBA05S-06	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	หลังป้อมตำรวจเขาพระ
90	DIS.ชค. DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	แยกวัดเขาขึ้น (ล่าง)
91	DBA06S-03	ปลด	สับ		ดบ.		SF6	หน้าขนส่งเดิมบาง (บน)
92	DBA05S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6	ข้างขนส่ง
93	DBA05S-33	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6	หน้าโรงแรม พีเอสเอส
94	DBA05S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6	โรงสีบุญเจริญ
95	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
96	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
97	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
98	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
99	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
100	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
101	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศ.ลพบุรี			
102	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศ.ลพบุรี			
103	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA			
104	XCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA			
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

แผนผัง Single line Diagram : สดงพื้นที่ตำบลโพธิ์ทอง ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี

วงจร DBA01 บริเวณ DBA5S-01 หน้า สฟฟ.ตบ.ถึง Dis ชั่วคราวข้ามถนนแยกนางบวช Dis ชั่วคราวแยกวัดเขาชัน

วงจร DBA05 บริเวณ DBA5S-01 หน้า สฟฟ.ตบ.ถึง Dis ชั่วคราวข้ามถนนแยกนางบวช Dis ชั่วคราวแยกวัดเขาชัน

วงจร DBA06 บริเวณ DBA6S-01 หน้า สฟฟ.ตบ.ถึง DBA6S-03 หน้า สดง.ขง.ส่งเดิมบางนางบวช

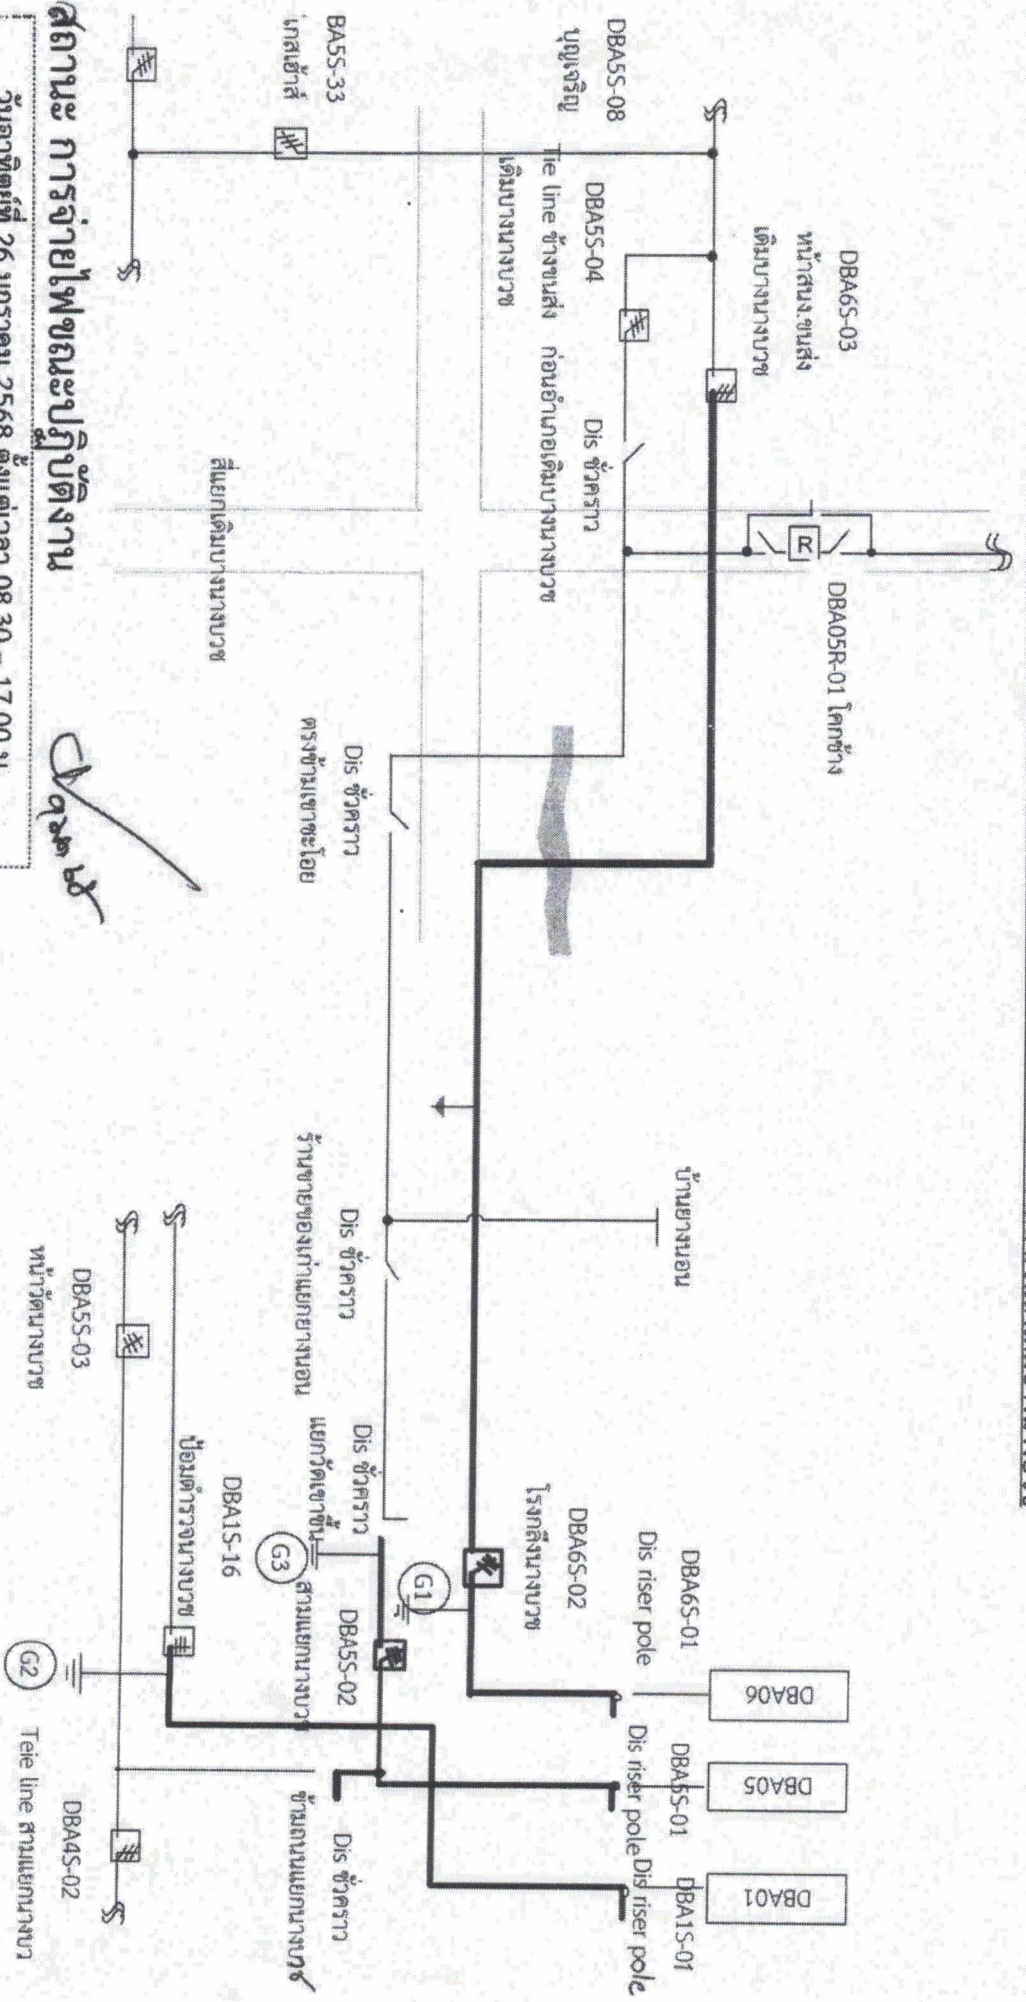

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

(Handwritten signature)

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

ต่อไปเพื่อให้ บริษัทขอนแก่นไซ พาวเวอร์ จำกัด ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี

หมายเหตุ - บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน