








หน้าที 1 จาก 1  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านดอนยาว ถึง บ้านดอนไร่						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ก.ค. 66	ระหว่าง	09.00	น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตัดต้นไม้ ล้มกอไฟ			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1021/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง				วันที่	1 กรกฎาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	1 กรกฎาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	1 กรกฎาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายจิราวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ SF6 DBA04S-31 บ้านดอนไร่ อยู่สถานะ Open พร้อมล็อกคาน						
3	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing		สข.		R บ้านดอนยาว
4	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
5	DBA04R-03	สับ	ปลด		สข.		R บ้านดอนยาว
6	sw.load DBA4R-03	สับ	ปลด		สข.		R บ้านดอนยาว
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</u>							
12	เมื่อผู้ควบคุมปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
13	- พร้อมจ่ายไฟ						
14	sw.load DBA4R-03	ปลด	สับ		สข.		R บ้านดอนยาว
15	DBA04R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สข.		R บ้านดอนยาว
16	DBA04R-03	Nonreclosing	Normal		สข.		R บ้านดอนยาว
<u>สิ้นสุด Switching</u>							



ปฏิบัติงานตัดต้นไม้, ล้มกอไม้ 7-9 กอ วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

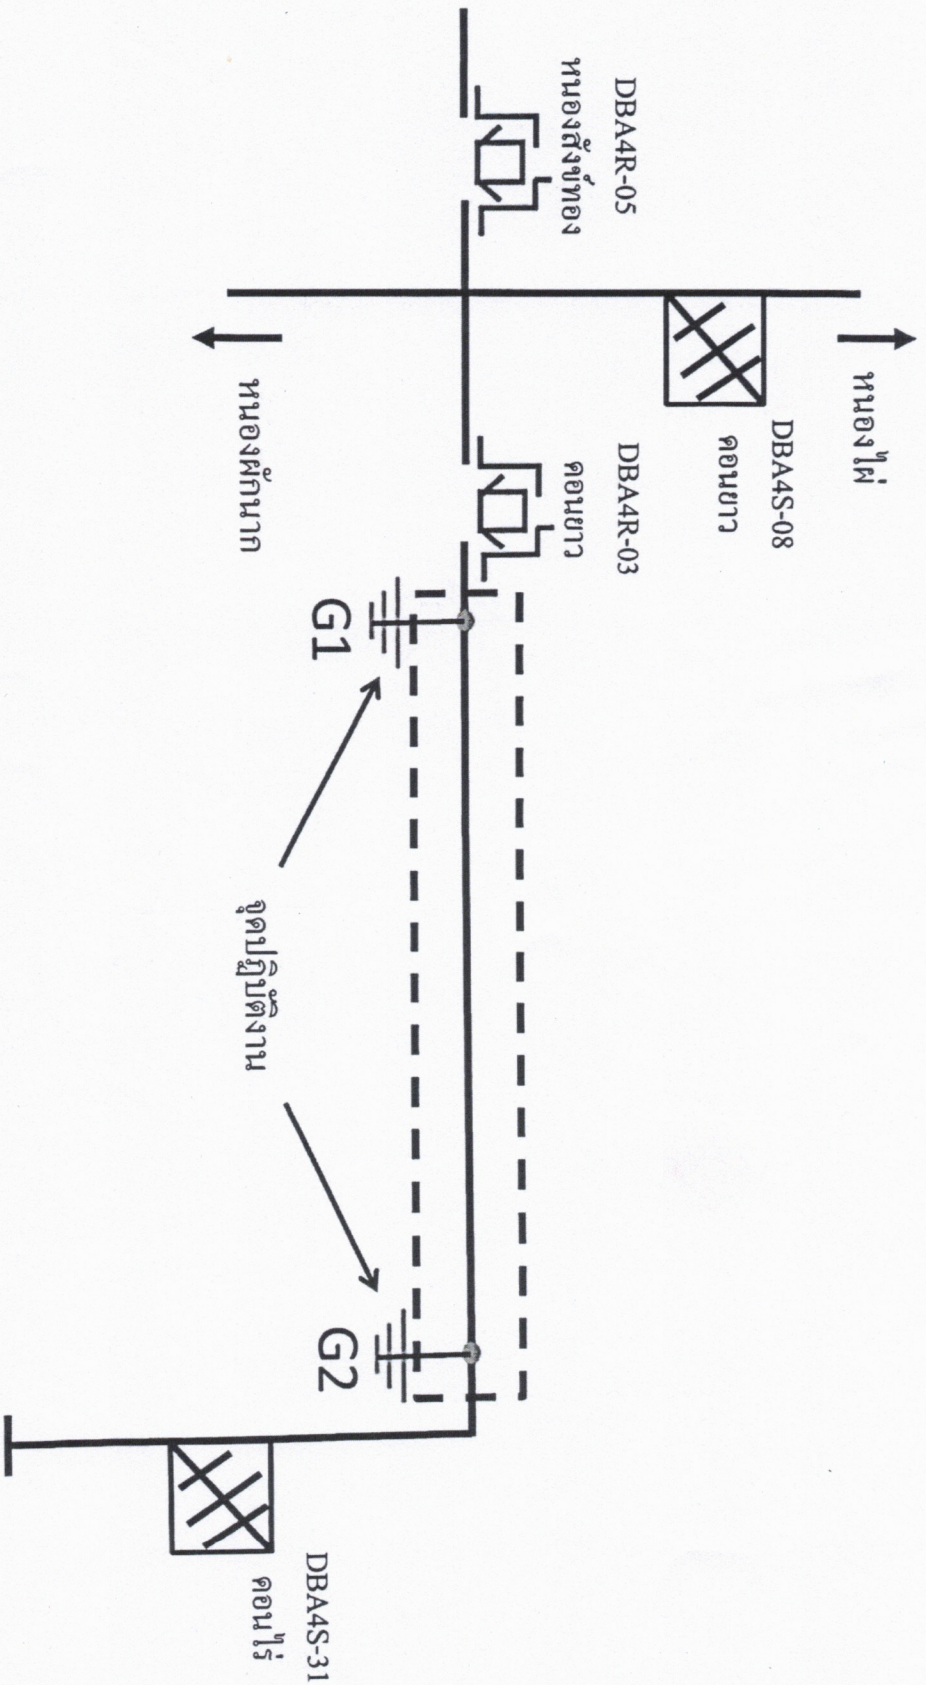

G1 ซ้อคกราวต์ โดยชุดเก็บไฟ นาย ฐิติพงษ์ เสมเพชร ควบคุมงาน  
G2 ซ้อคกราวต์ โดยชุดซ่อมย่อย นาย ภูวนัย ทิมหอม ควบคุมงาน