



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ๖๓.๓ ศปจ.(กป.)- ๘๓๖ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ศรีประจันต์.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสารองรับการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง หลัง DIS ชั่วคราวตลาดนัดบ้าน หมู่ที่ ๑ ต.วังน้ำซำ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SPC05 หลัง DIS ชั่วคราวตลาดนัดบ้านไร่	๑๑ ส.ค.๒๕๖๔	๐๘.๓๐น.	๑๖.๓๐น.	ปักเสารองรับการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงเป็นสายเคเบิล SAC ๑๘๕ ต.มม.	DIS ชั่วคราวตลาดนัดบ้านไร่	DIS ชั่วคราวบ้านคลองบาง	นายจิระยุทธ อาจศิริ โทร.๐๘๗-๑๕๗-๗๘๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....มีโหลดผู้ใช้ไฟ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิระยุทธ อาจศิริ ตำแหน่ง ผ.ก.บ.กฟส.ศรีประจันต์ โทร. ๐๘๗-๑๕๗-๗๘๐๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี.)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ SPC05 จาก ม.ว.ต.ต.น.ท.ไร่ ไร่ ๕๑.๑.๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1022/64
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกดิ์สิทธิ์ วัฒนพราน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจิระยุทธ อาจศิริ
๙ ก.อ. ๖๔

รทพร วัฒนพราน
(๐๐๓.๙ แทน น.ว.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. สก.ค.ค.ค.

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๕ แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

ผจพ. - (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.น.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ตลาดนัดบ้านไร่ - บ้านคลองบาง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ส.ค. 64	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศปจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่ายวงจร SPC05 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1022/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 5 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
3	SPC03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.	SCADA	R รง.สุพรรณพืดส์แวย์
4	SPC05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.		R บ้านดอนปรู
5	- ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPC03						
6	SPC03S-13	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS ดอนกระทือ
7	DIS ชค. SPC05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS บ้านคลองบาง
8	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
9	DIS ชค. SPC05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS ตลาดนัดบ้านไร่
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
13	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
14	SPC03R-01	Nonreclosing	Normal		ศปจ.	SCADA	R รง.สุพรรณพืดส์แวย์
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
16	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
19	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
20	SPC03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.	SCADA	R รง.สุพรรณพืดส์แวย์
21	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	DIS ชค. SPC05	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS ตลาดนัดบ้านไร่
23	- ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนกลับจาก SPC03						
24	DIS ชค. SPC05	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS บ้านคลองบาง
25	SPC03S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS ดอนกระทือ
26	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SPC03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศปจ.	SCADA	R รง.สุพรรณพิวตส์แวนร์
28	SPC05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศปจ.		R บ้านดอนปฐู
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผังเชิงเกิ้ลไลน์

ดับไฟเพื่อปกเสไฟฟ้าแรงสูงรองรับการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง

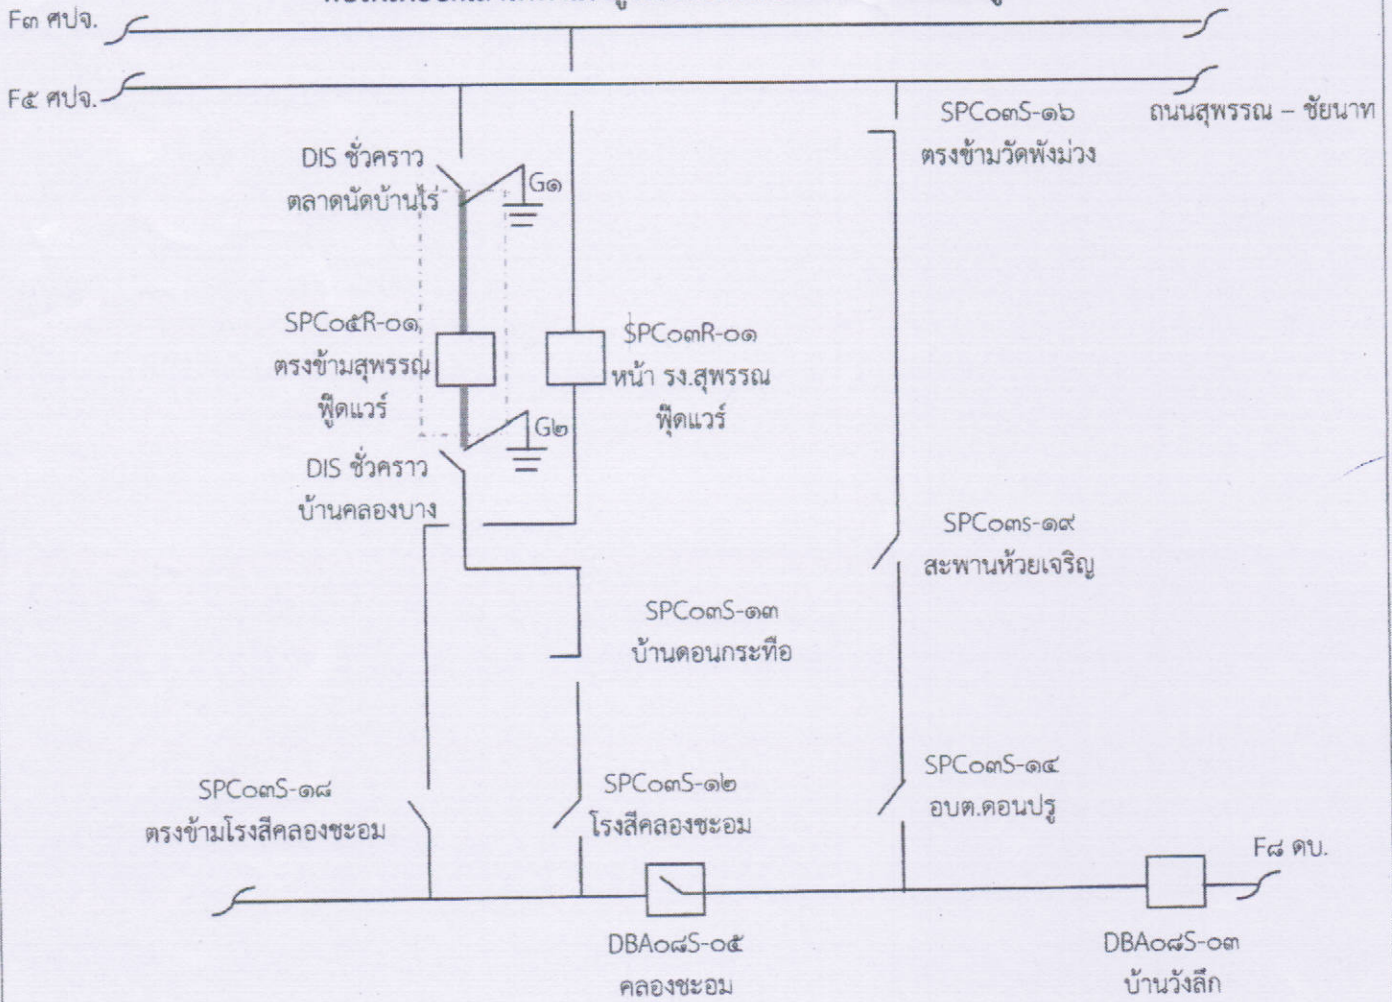

หมายเหตุ

๑. ดับไฟเพื่อปกเสไฟฟ้าแรงสูงรองรับการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงเป็นสายเคเบิล ๑๘๕ SAC
๒. วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เสไฟฟ้าแรงสูงจำนวน ๙ ต้น
๓. จ่าย DIS SPC๐๓S-๑๓ บ้านดอนกระเทียม
๔. ปลดปลด DIS ชั่วคราวบ้านคลองบาง
๕. ปลดรีโคลสเซอร์ SPC๐๕R-๐๑ ตรงข้ามโรงงานสุพรรณพิศแวร์
๖. ปลด DIS ชั่วคราวตลาตันด์บ้านไร่
๗. จั้ม ซ็อตกราวด์ G๑ , G๒
๘. รื้อถอนรีโคลสเซอร์ไปไว้เสาต้นใหม่ เสร็จไม่ทัน
๙. งานแล้วเสร็จ
๑๐. ปลด ซ็อตกราวด์ G๑ , G๒
๑๑. จ่าย DIS ชั่วคราวตลาตันด์บ้านไร่
๑๒. จ่าย Switch bypass Recloser
๑๓. จ่าย DIS ชั่วคราวบ้านไฟบาง
๑๔. ปลด DIS SPC๐๓S-๑๓ บ้านดอนกระเทียม
๑๕. เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน