



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ภ.ต.อท.(ปน).๒๘๐๐/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพิทพันธ์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ..๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก๓)  
ตำแหน่ง ..ผจก.กฟอ.อุททอง

# Switching Deadline

24/07/67

ด้วยการไฟฟ้า อุททอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง Recloser บริเวณโคกยายเกตุ (แรงดัน) ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F8 UTG08	25 ก.ค.2567	08.30	16.30	ติดตั้ง Recloser บริเวณ โคกยาย เกตุ (แรงดัน)	SF6.UTG08S-05 โคกยายเกตุ พิกัด14.3961661, 99.9492747	เทศบาลตำบลเจดีย์ พิกัด 14.3848761, 99.9606845	นายจกมล โพธิกุล ชม.ปบ.กฟอ.อุททอง โทร.๐๘๕-๒๖๖๘๘๘๑๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายจกมล โพธิกุล ตำแหน่ง ชม.ปน.....โทร ๐๘๕-๒๖๖๘๘๘๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟอ.อุททอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG8 จาก UTG8S-05 ถึง สดโลน  
ในวันที่ 25 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1026/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โงกษพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจกมล โพธิกุล  
19 ก.ค. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟอ. อุท.  
อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

(นายจกมล โพธิกุล)  
ผจก. กฟอ. อุท.  
ชั้นตอนการสวิชชิง..... 1 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... 2 ..... แผ่น  
ผจก..... (สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก๓)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

บริเวณโคกยายเกตุ

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณโคกยายเกตุ						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ก.ค. 67	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.อทง.	งานที่ทำ	ติดตั้ง Recloser			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1026/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	20 กรกฎาคม 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 กรกฎาคม 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 กรกฎาคม 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : ติดตั้ง Recloser ใหม่ บริเวณโคกยายเกตุ						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
4	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
5	UTG08S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อทง.	SF6	โคกยายเกตุ
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, ข้อตกลงจุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, ข้อตกลงจุด G2						
8	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
9	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
10	UTG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
11	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
12	ตรวจสอบ Recloser ติดตั้งใหม่						
13	1. ไขมิตด้าน Source อยู่สถานะ "สับ" ทั้ง 3 เฟส (จ่ายไฟเลี้ยง Recloser)						
14	2. ไขมิตด้าน Load อยู่สถานะ "ปลด" ทั้ง 3 เฟส						
15	3. Sw. Bypass อยู่สถานะ "ปลด" ทั้ง 3 เฟส						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุด G2						
18	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
19	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
20	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
21	UTG08S-05	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		อทง.	SF6	โคกยายเกตุ
22	Sw. Bypass	ปลด	สับ		อทง.	DIS	Recloser ติดตั้งใหม่ โคกยายเกตุ
23	UTG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

# แผนผังงานดับไฟ งานติดตั้ง Recloser

บริเวณ โศกยายเกตุ

ก่อนดับไฟ (เร่งด่วน)

ไปผู้ทอง

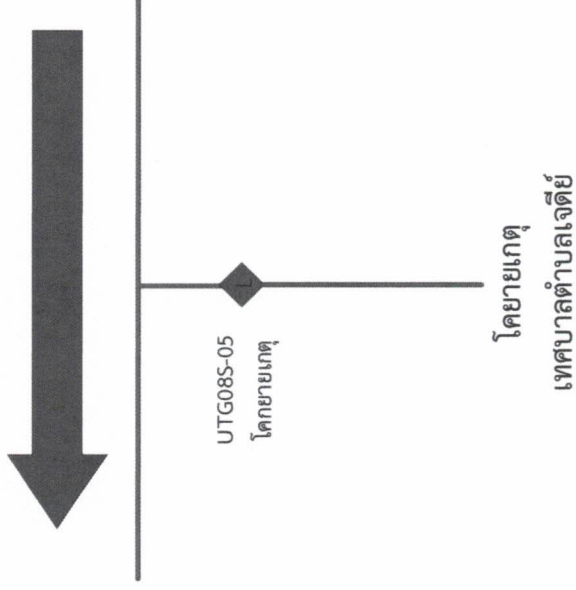


  
(นายจنگกล โพธิ์กุล)  
ชม.ปบ.กฟอ.อุทอง


# แผนผังงานดับไฟ งานติดตั้ง Recloser

บริเวณ โศกยายเกตุ

หลังดับไฟ (เร่งด่วน)

ไปอยู่ทอง

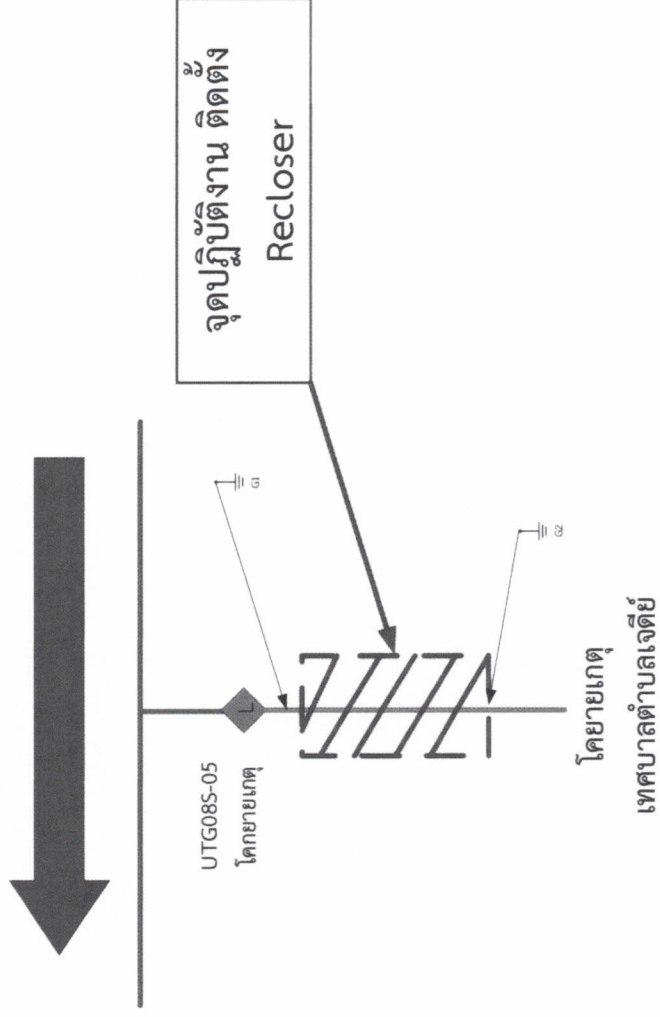

  
(นายจنگกล โพธิ์กุล)  
ชม.ปบ.กฟอ.อยู่ทอง