



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดจ.(กบ.)- ๗๗/๓/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ Dis ชั่วคราว วัดโพธาราม ถึง Dis ชั่วคราว ก่อนสามแยกผู้ใหญ่เสม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	1	15 ส.ค. 64	09.00 น.	16.00 น.	ปรับปรุง ๓ วัดโพธาราม ถึง ก่อนสามแยกผู้ใหญ่เสม	Disวัดโพธาราม	Dis ชั่วคราว ก่อนสามแยกผู้ใหญ่เสม	นายอาคม แจ่มสว่าง ๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณวัดโพธาราม,สามแยกผู้ใหญ่เสม

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอาคม แจ่มสว่าง ตำแหน่ง ผ.ก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์ โทร.๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

  
(นายไพรัช พุ่มวงศ์) 4 ส.ค. 64  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ DCA 1 จาก Dis วัดโพธาราม ถึง Dis ๐๓ ก่อนสามแยกผู้ใหญ่เสม  
ในวันที่ 15 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1095  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย สนิท มนต์

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอาคม แจ่มสว่าง

  
(นายสนิทร มนต์) ๑๐ ส.ค. ๖๔  
๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑


สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟอ. ดอนเจดีย์

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี) -  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

  
(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ วัดโพธาราม - DIS.ชั่วคราวก่อนสามแยก ผญ.เสม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ส.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1035/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 6 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 6 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายพิชชา,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
กฟส.ดจ. ขอย้ายโหลด วันที่ 14 ส.ค.2564 (ขั้นตอนที่ 7 - 10 )							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนทำการ Switching						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
3	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
4	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
5	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		
6	- ย้ายโหลด DOA01 บางส่วน บ้านรางผักกระเฉด ไปจ่ายจาก SPC02						
7	DOA01S-08	ปลด	สับ		รถดจ-	SCADA	SF6 บ้านดงกระเซา
8	DOA01S-13	ปลด	สับ		รถดจ-		DIS ข้างโรงสีรัตนพัฒนา
9	DIS.ไลน์ DOA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถดจ-		DIS ก่อนสามแยกผญ.เสม
10	DOA01S-08	สับ	ปลด		รถดจ-	SCADA	SF6 บ้านดงกระเซา
11	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
12	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
13	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		
14	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
15	วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เมื่อพร้อมดับไฟเวลา09.00น.						
16	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
17	DIS.ไลน์ DOA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถดจ-		DIS วัดโพธาราม
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ดอนเจดีย์รับทราบ						
19	แจ้งกฟส.ดอนเจดีย์ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
20	แจ้งกฟส.ดอนเจดีย์ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
21	แจ้งกฟส.ดอนเจดีย์ ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
22	DIS.ไลน์ DOA01	ปลด	สับ		รถดจ-		DIS วัดโพธาราม
23	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
24	หลังจากกฟส.ดอนเจดีย์ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
25	แจ้งกฟส.ดอนเจดีย์ ทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
26	แจ้งกฟส.ดอนเจดีย์ ทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนทำการ Switching						
28	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
29	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
30	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
31	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		
32	- จ่ายไฟไลน์ DOA01						
33	DIS.ไลน์ DOA01	ปลด	สับ		รถดจ-		DIS วัดโพธาราม
34	- ย้ายโหลด DOA01 กลับคืนจาก SPC02						
35	DOA01S-08	ปลด	สับ		รถดจ-	SCADA	SF6 บ้านดงกระเซา
36	DIS.ไลน์ DOA01	ปลด	สับ		รถดจ-		DIS ก่อนสามแยกผญ.เสม
37	DOA01S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถดจ-		DIS ข้างโรงสีธนพัฒน์
38	DOA01S-08	สับ	ปลด		รถดจ-	SCADA	SF6 บ้านดงกระเซา
39	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
40	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
41	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		
42	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
***** สิ้นสุด Switching *****							


# ผังก่อนดับไฟ

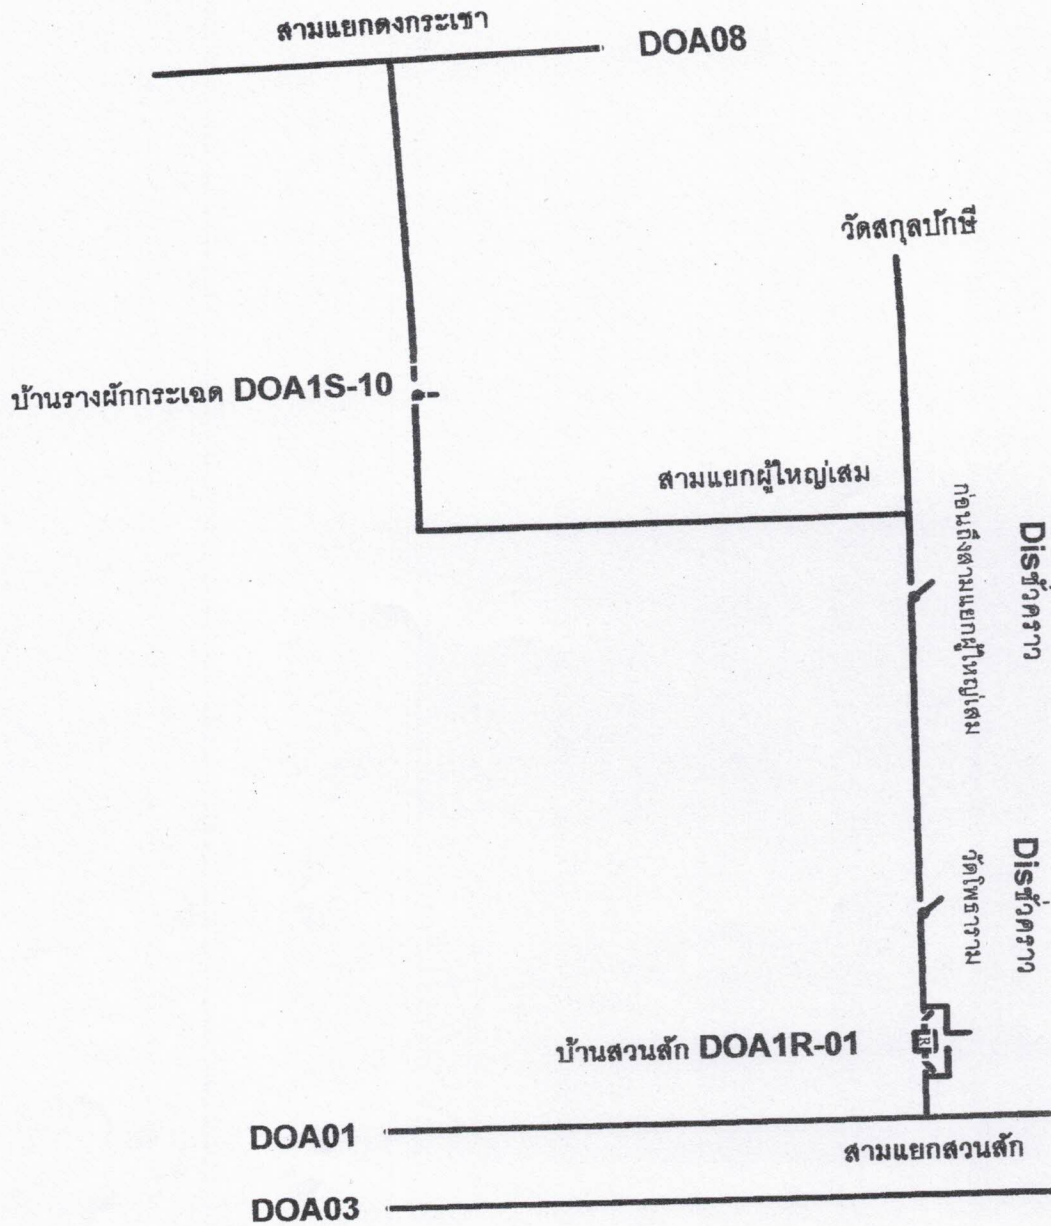

กฟส.อ.ดอนเจดีย์ ภาค 3 เขต 3	<h2 style="margin: 0;">การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</h2>	ใช้แทนแบบ..... ถูกแทนโดยแบบ..... เขียนเสร็จวันที่..... แก้ไขวันที่..... มิติเป็น.....เมตร..... มาตราส่วน..... แบบเลขที่..... แผ่นที่    ๑๕๖๖๖๖    แผ่น
ผู้เขียน นายอุดม แจ้งสว่าง ผู้สำรวจ นายอุดม แจ้งสว่าง หัวหน้าแผนก..... วิศวกร..... ผู้จัดการ..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการเขต..... รองผู้ว่าการ.....	แผนผัง Switching	กฟส.ตจ.บริเวณDisชั่วคราววัดโพธาราม-Disชั่วคราวก่อนแยกผญ.เสม

# ผังหลังดับไฟ

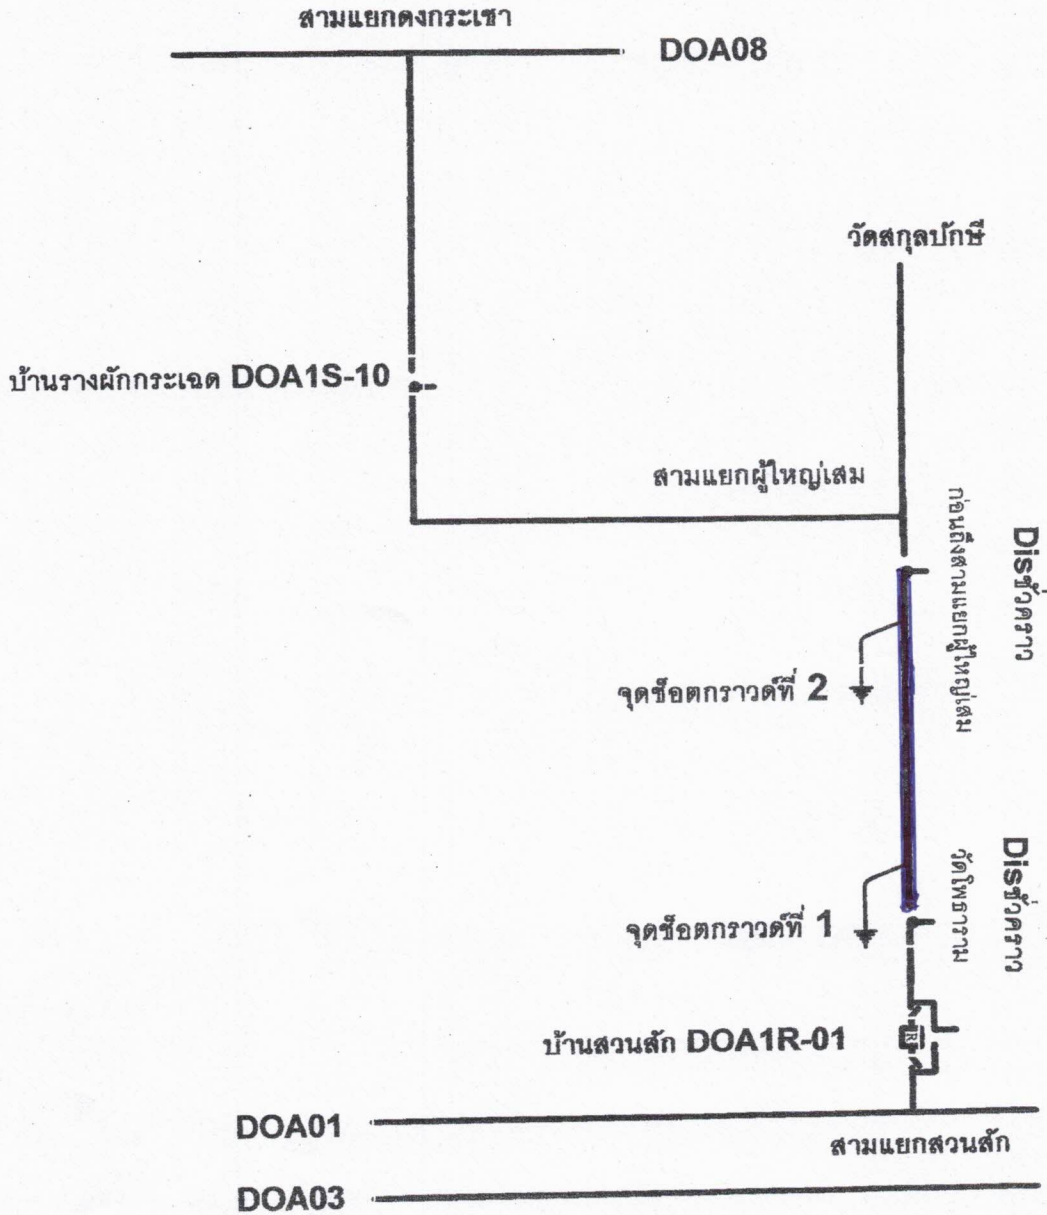

กฟส.อ.ดอนเจดีย์ ภาค 3 เขต 3	 <b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b>	ใช้แทนแบบ..... ถูกแทนโดยแบบ..... เขียนเสร็จวันที่..... แก้แบบวันที่.....
ผู้เขียน นายอาคม แจ่มสว่าง ผู้สำรวจ นายอาคม แจ่มสว่าง หัวหน้าแผนก..... วิศวกร..... ผู้จัดการ..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการเขต..... รองผู้ว่าการ.....	แผนผัง Switching  กฟส.ตจ.บริเวณ Dis'วัดโพธาราม-Dis'วัดศรป่าก่อนแยกผญ.เสม	มิติเป็น.....เมตร..... มาตรฐาน..... แบบเลขที่..... แผ่นที่.....ของจำนวน.....แผ่น