



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
วันที่ 18 ส.ค. 64

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กท.คทข.(ปน) ๕๘๘ /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายควีน.ทยตทหยาด

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม


ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สิ้นสุดคร. ตามแผนผังสั่งเซป  
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SXA๓	๒๒ ส.ค.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	แก้ไขสายแรงสูงใกล้ อาคาร	DISชั่วคราว ประตูน้ำวัดบ้าน โคก	SXA๓S-๐๙ SMF๖S-๐๘ SMF๙S-๑๕	นายไพบุลย์ รอมยอด เบอร์โทร ๐๘๑- ๔๕๐๙๓๗๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณปากซอยสนามฟุตบอล วัดบ้านโคก

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรเสาศาสตร์ สงวนพันธ์ุ ตำแหน่ง ผ.ส. ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๘๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.กร.ส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
(นายควีน.ทยตทหยาด)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปน.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SXA03 จาก DIS ชั่วคราวประตูน้ำวัดบ้านโคก ถึง SXA3S-๐9, SMF6S-08, SMF9S-15  
ในวันที่ 22 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1039/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย ยุนทอง ฉำเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สรเสาศาสตร์ สงวนพันธ์ุ

  
(นาย ฉำเงิน ฉำเงิน)  
วอ.ก. 5 มม. นว. อว.


สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟฟ. ๑๓๖  
อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี...)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปน.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากซอยสนามฟุตบอล วัดบ้านโคก				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ส.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.คกช.	งานที่ทำ	แก้ไขสายแรงสูงใกล้อาคาร	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1039/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	12 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
3	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- LOAD 3.3 MW
4	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- LOAD 5.1 MW
5	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
6	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		LOAD 3.3 MW
7	ย้ายโหลด SXA 3 บางส่วนไปจ่ายจาก SMF 1						
8	SMF05S-09	ปลด	สับ		คกช.		SF6 ก่อนปากซอยศูนย์วิทยาศาสตร์
9	SMF01S-14	ปลด	สับ		คกช.		SF6 ก่อนถึงศาลหลักกม.ที่ 7
10	SXA03S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS วัดบ้านโคก
11	SMF05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกช.		SF6 ก่อนปากซอยศูนย์วิทยาศาสตร์
12	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
13	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ประตูน้ำวัดบ้านโคก
14	แจ้งช่าง กฟภ.คกช. ตรวจสอบ SF6 รหัส SMF09S-13 หน้าวัดบ้านโคก ให้อยู่ตำแหน่ง OFF และให้ ล็อคคาน						
15	แจ้งพื้นที่เพื่อให้นักงานรับทราบ						
16	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
17	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
18	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G3						
19	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G4						
20	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
21	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
23	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
24	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		

สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า

25	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
26	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
27	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
28	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
29	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
30	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
31	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
32	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
33	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G3						
34	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G4						
35	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
36	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		คกข.		DIS ประตุน้ำวัดบ้านโคก
37	ย้ายโหลด SXA 3 บางส่วนกลับจาก SMF 1						
38	SMF05S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกข.		SF6 ก่อนปากซอยศูนย์วิทยาศาสตร์
39	SXA03S-09	ปลด	สับ		คกข.		DIS วัดบ้านโคก
40	SMF01S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 ก่อนถึงศาลหลักกม.ที่ 7
41	SMF05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 ก่อนปากซอยศูนย์วิทยาศาสตร์
42	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
43	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
44	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
45	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
46	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		

สิ้นสุด Switching

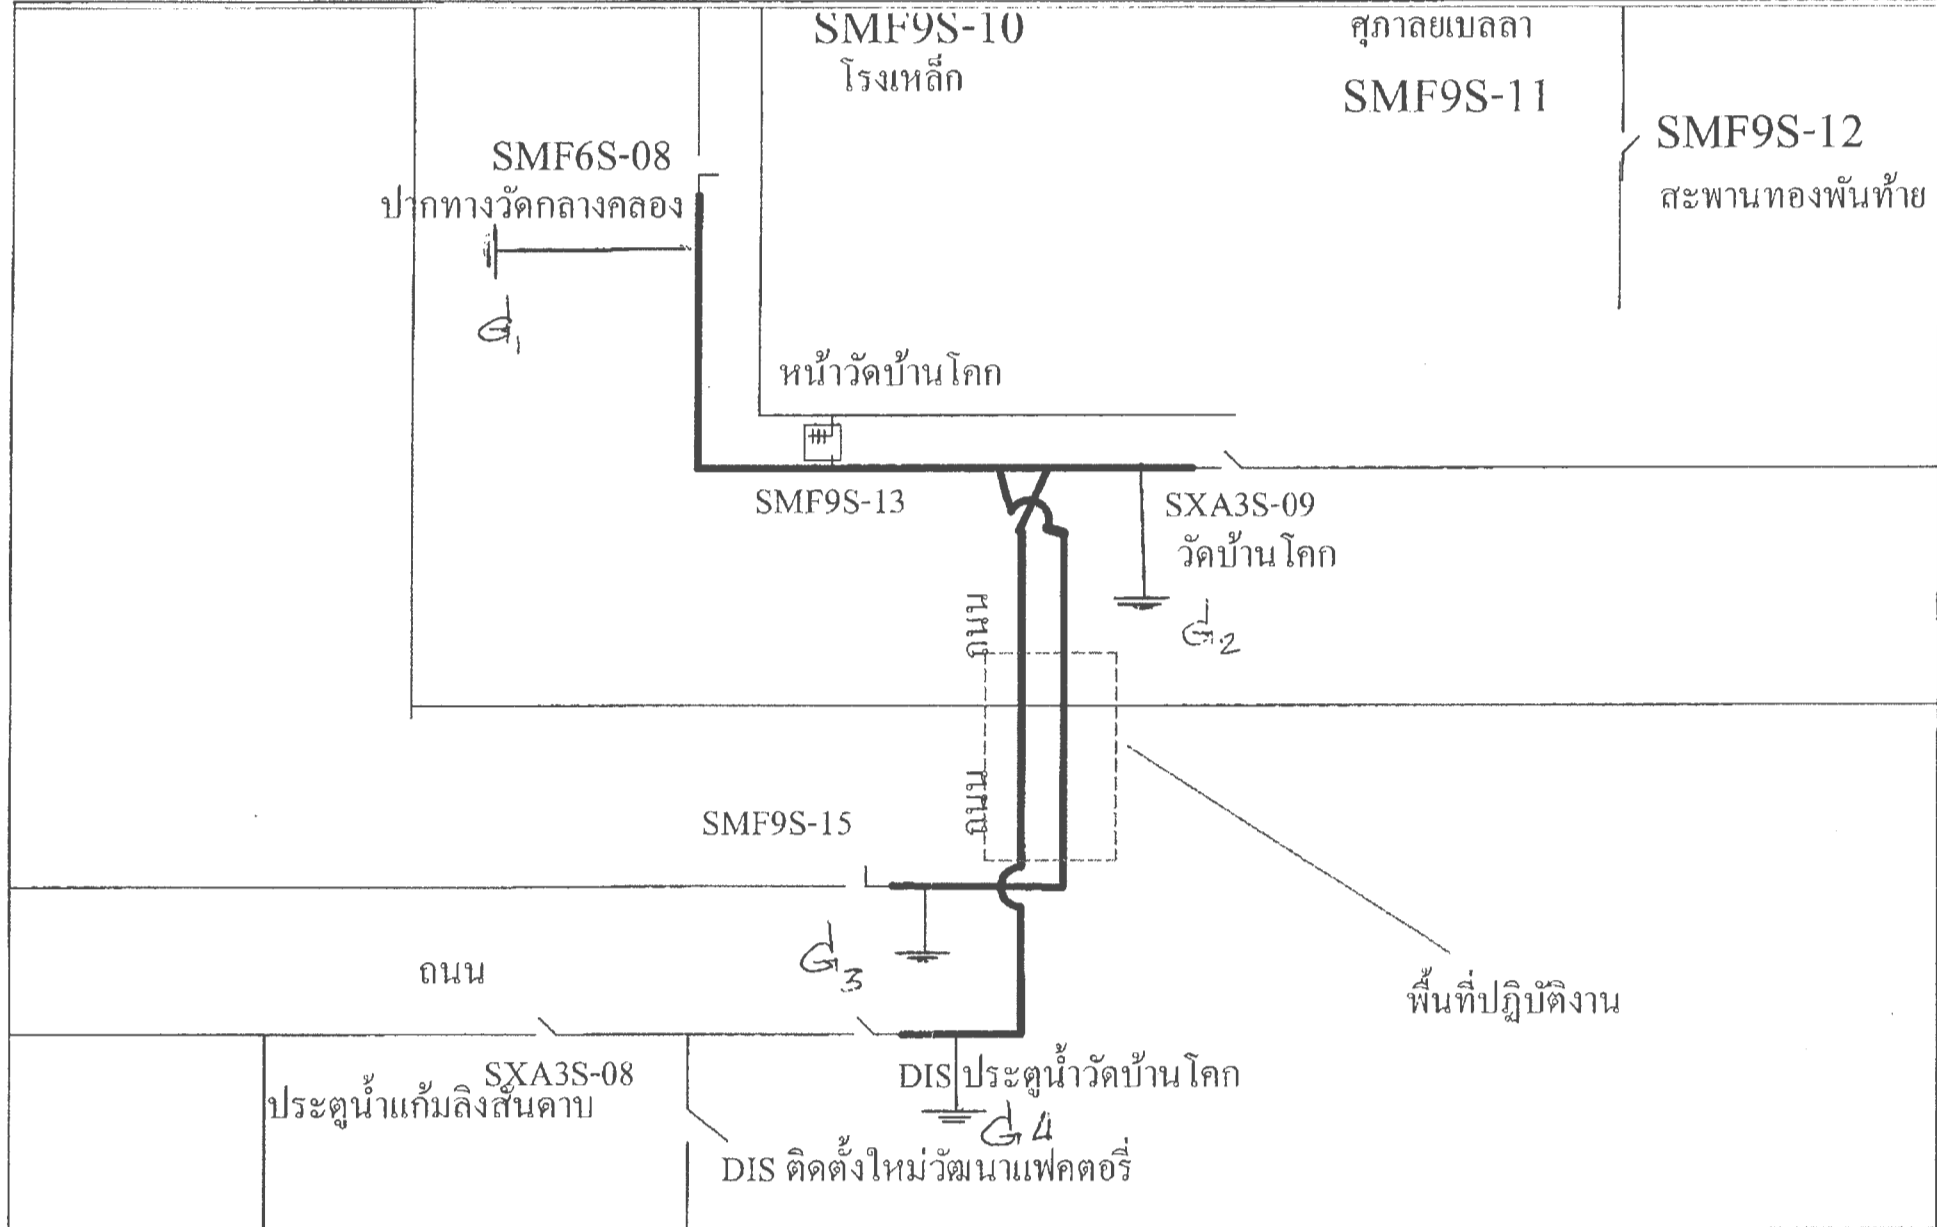

SXA3S-08  
 ประตุน้ำแก้มลิงสินค้าบ

DIS ประตุน้ำวัดบ้าน โศก  
 DIS ติดตั้งใหม่พัฒนาเฟลคตอรี

หน่วยงาน/สาขา วิศวกร วิศวกร วิศวกร วิศวกร วิศวกร	<b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b> ผู้ทำการ กษาปิง อินทร แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ก.3)	วิศวกร วิศวกร วิศวกร วิศวกร วิศวกร
---	---	--