



Switching Deadline  
วันที่ 12 ส.ค. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ.)1386/2564      วันที่ 9 ส.ค. 2564  
 ชื่อผู้รับ นายฉกพรรษ วงษ์พันธ์ุทอง      ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)  
 ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ นารุงศรี      ตำแหน่ง รจก(ช) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วยการไฟฟ้า ผู้ดูแลเดินงานหลวง จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุง ระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีไฟฟ้า เวิมวงหลวง  
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA05	วันศุกร์ที่ 13 ส.ค.64	08.00 น.	12.00น.	สับเปลี่ยนโหลดเบรก สวิตช์ SF6 DBA55-09			ประชุม พลายโกล โทร 081-880-1029

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ  
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประชุม พลายโกล ตำแหน่ง หนช. โทร 081-880-1209 15155  
 พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ ททท. (หากมีโอกาสชำรุด ททท.กรอ.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)  
 1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายวนภูมิ นารุงศรี)  
 ตำแหน่ง รจก(ช) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.



สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ) กฟภ.3  
 เรียง อก.ปบ.(ก.3)

คคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ DBA05 จาก - ถึง -  
 ในวันที่ 13 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1049 / 64  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย วนภูมิ นารุงศรี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายประชุม พลายโกล  
 (นายประชุม พลายโกล) หนช. โทร. 081-880-1209

สำหรับผู้อนุมัติ  
 ก.3 กปบ.(คฟ.)      จำนวนสายซึ่ง 2 เส้น  
 เรียง ผจก.กฟอ.ดบ.      แผนผังแนบ 4 แผน  
 อก.วว.(ก.3)  
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th  
 ผจก. - (สถานี) -  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
 ควบคุม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ SF6 DBA5S-09 รพ.เดิมบางฯ				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ส.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ตบ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน SF6 DBA5S-09	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1049/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	10 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายถนอมศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุริ, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

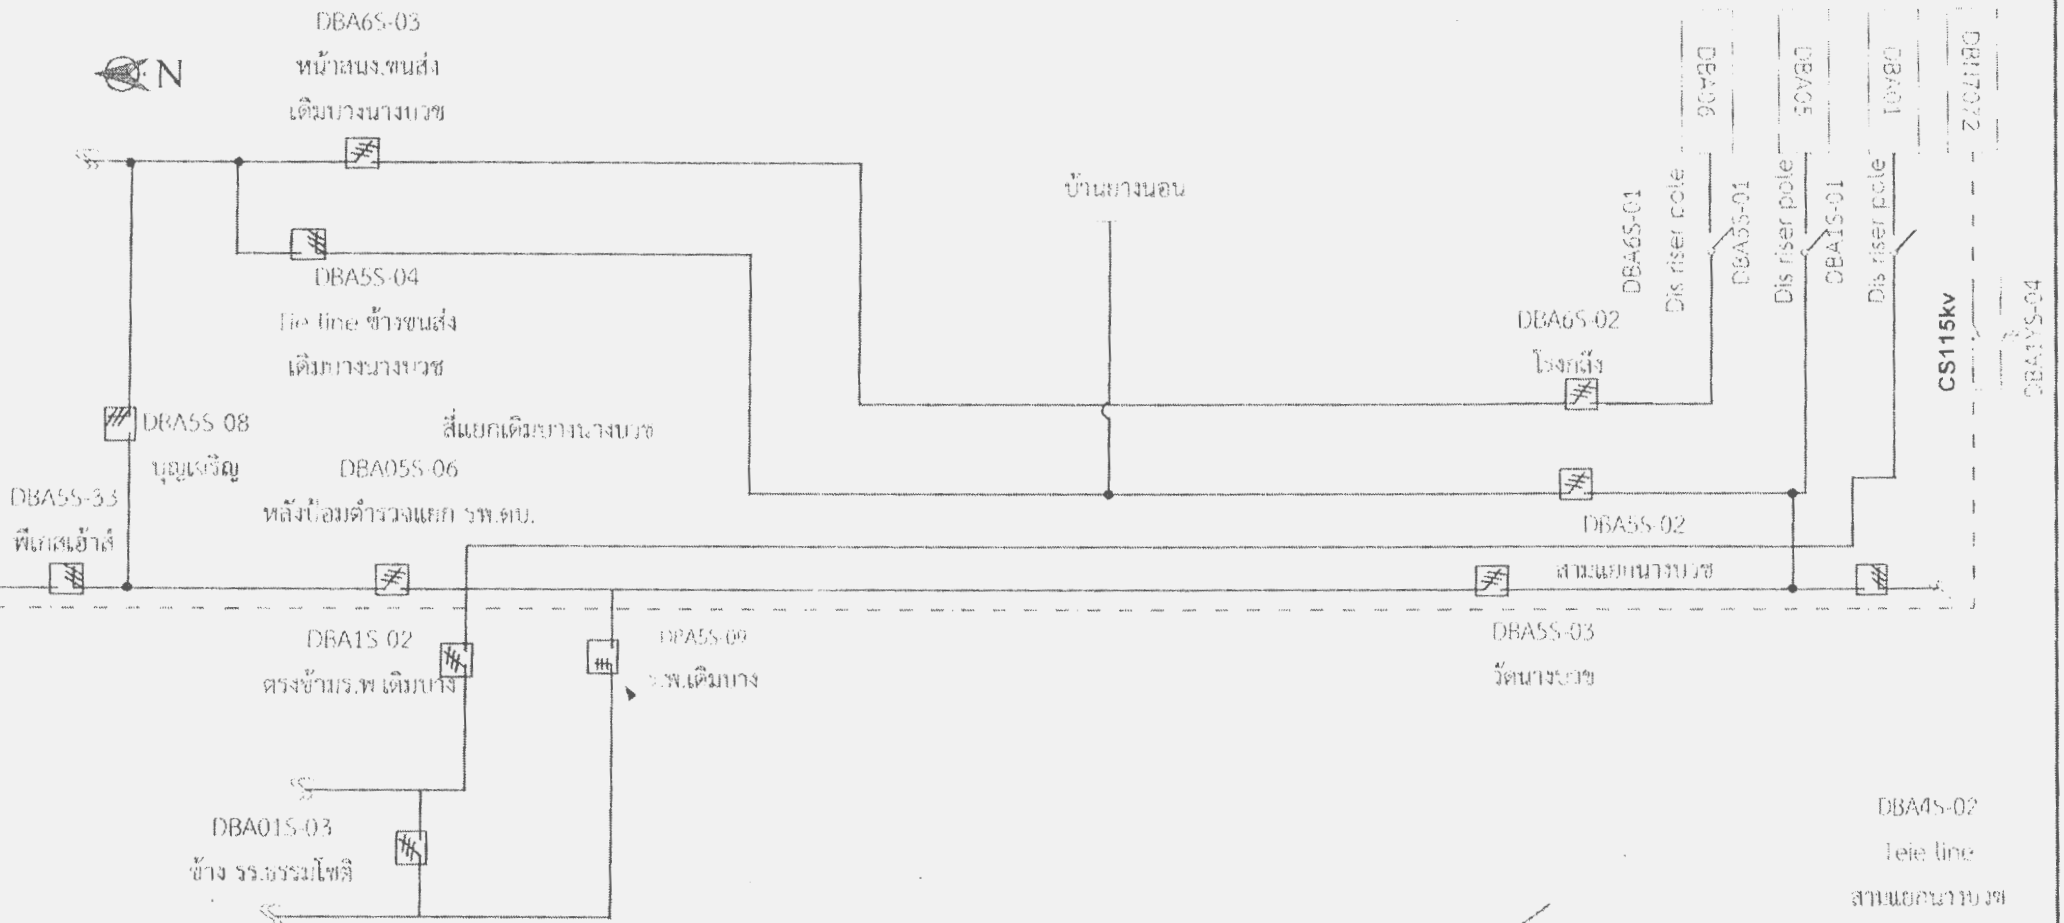
ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.	-	
3	DBA-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.	-	
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
5	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
6	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA01						
7	DBA01S-03	ปลด	สับ		รถ ตบ.	SCADA	รร.ธรรมโชติ
8	DBA05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ตบ.	SF6	รพ.เดิมบางฯ
9	- แจ้ง HL. กระเช้าสุพรรณบุรีเปลี่ยน SF6 DBA5S-09 ได้						
10	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.	-	
11	DBA-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.	-	
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.	-	
14	DBA-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.	-	
15	- ตรวจสอบ SF6 DBA5S-09 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN ล็อคคาน						
16	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA01						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
17	DBA05S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ ดบ.		SF6	รพ. เดิมบางฯ
18	DBA01S-03	สับ	ปลด		รถ ดบ.	SCADA	SF6	รร.ธรรมโชติ
19	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		-	
20	DBA-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		-	
21	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	
22	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานสับเปลี่ยนโหลดเบรกสวิตช์ SF6 DBA05S-09 หน้า รพ.เดิมบางฯ

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.



1. วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ดับไฟปฏิบัติงานสับเปลี่ยนโหลดเบรกสวิตช์ SF6 ชำรุด  
หมายเหตุ ใช้ชุดฮอตไลน์กระเช้าสุพรรณบุรี ปฏิบัติงาน

9. 2564

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน