

## Switching Deadline

19 ก.ค. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๒๗๐๕/๒๕๖๖  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณนิล  
 ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่  
 ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.๔  
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMD๓YB-๐๑	<del>๒๒ ก.ค. ๖๖</del> 24 ก.ค. 66	๐๘.๓๐ น. *พิธีกร 14/7/66	๑๖.๓๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ KV รหัส SMD๓YB-๐๑ เพื่อตรวจสอบ เนื่องจากน้ำมัน Hydraulic ในชุด Mechanism รั่วซึม	ดำเนินการปลด CB ๑๑๕ KV รหัส SMD๓YB-๐๑ พร้อมใบมีดหัวท้าย กบส.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ดีลอด ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง ร.ก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
 เรียงน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SMD3YB จาก SMD3YS-02 ถึง SMD3YS-03  
 ในวันที่ 22 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1057/66  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย รศพร ธนฉัตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พนพล ดีลอด  
 9 ก.ค. 66

รศพร ธนฉัตรกิจ  
 ( พนพล ดีลอด )  
 วศก.๗ ปฏิบัติงานแทน น.ค.๑

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1 ..... แผ่น  
 แผนผังแนบ..... - ..... แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี รศพร ๓๐๕ 4)  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
 เรียงน ผจก. กฟผ.๓๐.  
 อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)  
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

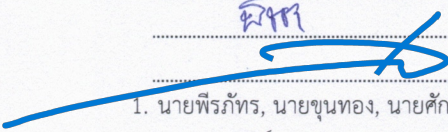
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 4 (SMD03YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22-ก.ค.-66	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ	ซ่อมน้ำมัน Hydraulic รั่วซึม ตามใบขอปฏิบัติงาน 1057/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันดิเกษตรกิจ		วันที่ 9 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ SME02YB-02,03, SME03YB-02,03, SME04YB-02,03 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
2	KTE02YB-01	Auto	Manual		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	BAL03YB-01	Auto	Manual		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SMD02YB-01	Auto	Manual		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SMD03YB-01	Auto	Manual		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SME02YB-02,03	Auto	Manual		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	Open loop						
8	KTE02YB-01	สับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SMD03YB-01	สับ	ปลด		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SMD03YS-02	สับ	ปลด		SMD		- ไบมีด 115 เควี
11	SMD03YS-03	สับ	ปลด		SMD		- ไบมีด 115 เควี
12	แจ้งให้ กษช.(ก.3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
13	แจ้งให้ กษช.(ก.3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
14	BAL03YB-01	Manual	Auto		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SMD02YB-01	Manual	Auto		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SME02YB-02,03	Manual	Auto		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อ กษช.(ก.3) ดำเนินการแล้วเสร็จ ขอย้ายโหลดคืน						
18	BAL03YB-01	Auto	Manual		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SMD02YB-01	Auto	Manual		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SME02YB-02,03	Auto	Manual		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SMD03YS-02	ปลด	สับ		SMD		- ไบมีด 115 เควี
22	SMD03YS-03	ปลด	สับ		SMD		- ไบมีด 115 เควี
23	SMD03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	KTE02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	KTE02YB-01	Manual	Auto		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	BAL03YB-01	Manual	Auto		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	SMD02YB-01	Manual	Auto		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	SMD03YB-01	Manual	Auto		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	SME02YB-02,03	Manual	Auto		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							