



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline  
11 ก.ค. 64

เลขที่ ก.ต.สพ.ร.(ปบ.) 02885  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงศ์พันทา  
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ชาติวัฒน์นันท์

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ย้ายแนวเสาแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OVI ๐๑	๑๑ ส.ค.๖๔	๐๘.๐๐	๑๔.๐๐	ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง	OVI๑S-๑๑	Disชั่วคราวเชิงสะพานข้ามแม่น้ำ	นายวัลลภ สุวรรณศรี ๐๘๙-๘๘๔๖๒๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....เชิงสะพานข้ามแม่น้ำวัดไร่ขิง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พงษ.ต. โทร. ๐๘๙-๘๘๔๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....  
(นายวิฑูรย์ชาติวัฒน์นันท์)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ OVI๑1 จาก OVI1S-11 ถึง DIS ชั่วคราว เชิงสะพานวัดไร่ขิง  
ในวันที่ 11 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1059

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย รศทพ ธนดิเรกธรรมกิจ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายวัลลภ สุวรรณศรี  
10 ก.ค. 64

รศทพ ธนดิเรกธรรมกิจ  
(๐๙ ก. ๗ กกน นว. อพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. สามพราน.  
อ.ก.บช.(ก.๓) อ.ก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	สะพานวัดไร่ขิง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11-ส.ค.-64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	14.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1059/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายสถาพร	ตันติเกษตรกิจ	วันที่	10 สิงหาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 สิงหาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 สิงหาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย						

1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
2	OYI01VB-01	Auto	Manual		OYI		-
3	OYI09VB-01	Auto	Manual		OYI		-
4	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	SAB03VB-01	Auto	Manual		SAB		-
6	ย้ายโหลด OYI01 บางส่วน ไปรับไฟจาก SAB03						
7	OYI01S-12	ปลด	สับ		สพร.		SF6 โค้งอย่างวัลย์
8	OYI09S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ปุ่ม ปตท.
9	OYI01S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชุ่มประตูดวัดไร่ขิง
10	OYI09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ปุ่ม ปตท.
11	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
12	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS เชิงสะพานฝั่งวัดไร่ขิง
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.สพร.ทราบ						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
16	แจ้งกพอ.สพร. ปฏิบัติงานได้						
17	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
18	OYI01VB-01	Manual	Auto		OYI		-
19	OYI09VB-01	Manual	Auto		OYI		-
20	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	SAB03VB-01	Manual	Auto		SAB		-
สิ้นสุด Switching							
22	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
23	OYI01VB-01	Auto	Manual		OYI		-
24	OYI09VB-01	Auto	Manual		OYI		-
25	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
26	SAB03VB-01	Auto	Manual		SAB		-
27	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
28	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	Dis ชั่วคราว	ปลด	ลับ		นช.		DIS เชิงสะพานฝั่งวัดไร่ขิง
30	ย้ายโหลด OYI01 บางส่วน กลับคืนจาก SAB03						
31	OYI09S-03	ปลด	ลับ		สพร.		SF6 ปีม ปรตท.
32	OYI01S-11	ปลด	ลับ		สพร.		DIS ชุมประตูดวัดไร่ขิง
33	OYI09S-03	ลับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ปีม ปรตท.
34	OYI01S-12	ลับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 โค้งอู่ช่างวัลย์
35	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
36	OYI01VB-01	Manual	Auto		OYI		- -
37	OYI09VB-01	Manual	Auto		OYI		- -
38	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
39	SAB03VB-01	Manual	Auto		SAB		- -
สิ้นสุด Switching							

งานดับเพลิงครั้งที่ 11 สิงหาคม 2564 บริเวณวัดไร่ขิง ๒๗๕ แนววัดไร่ขิง

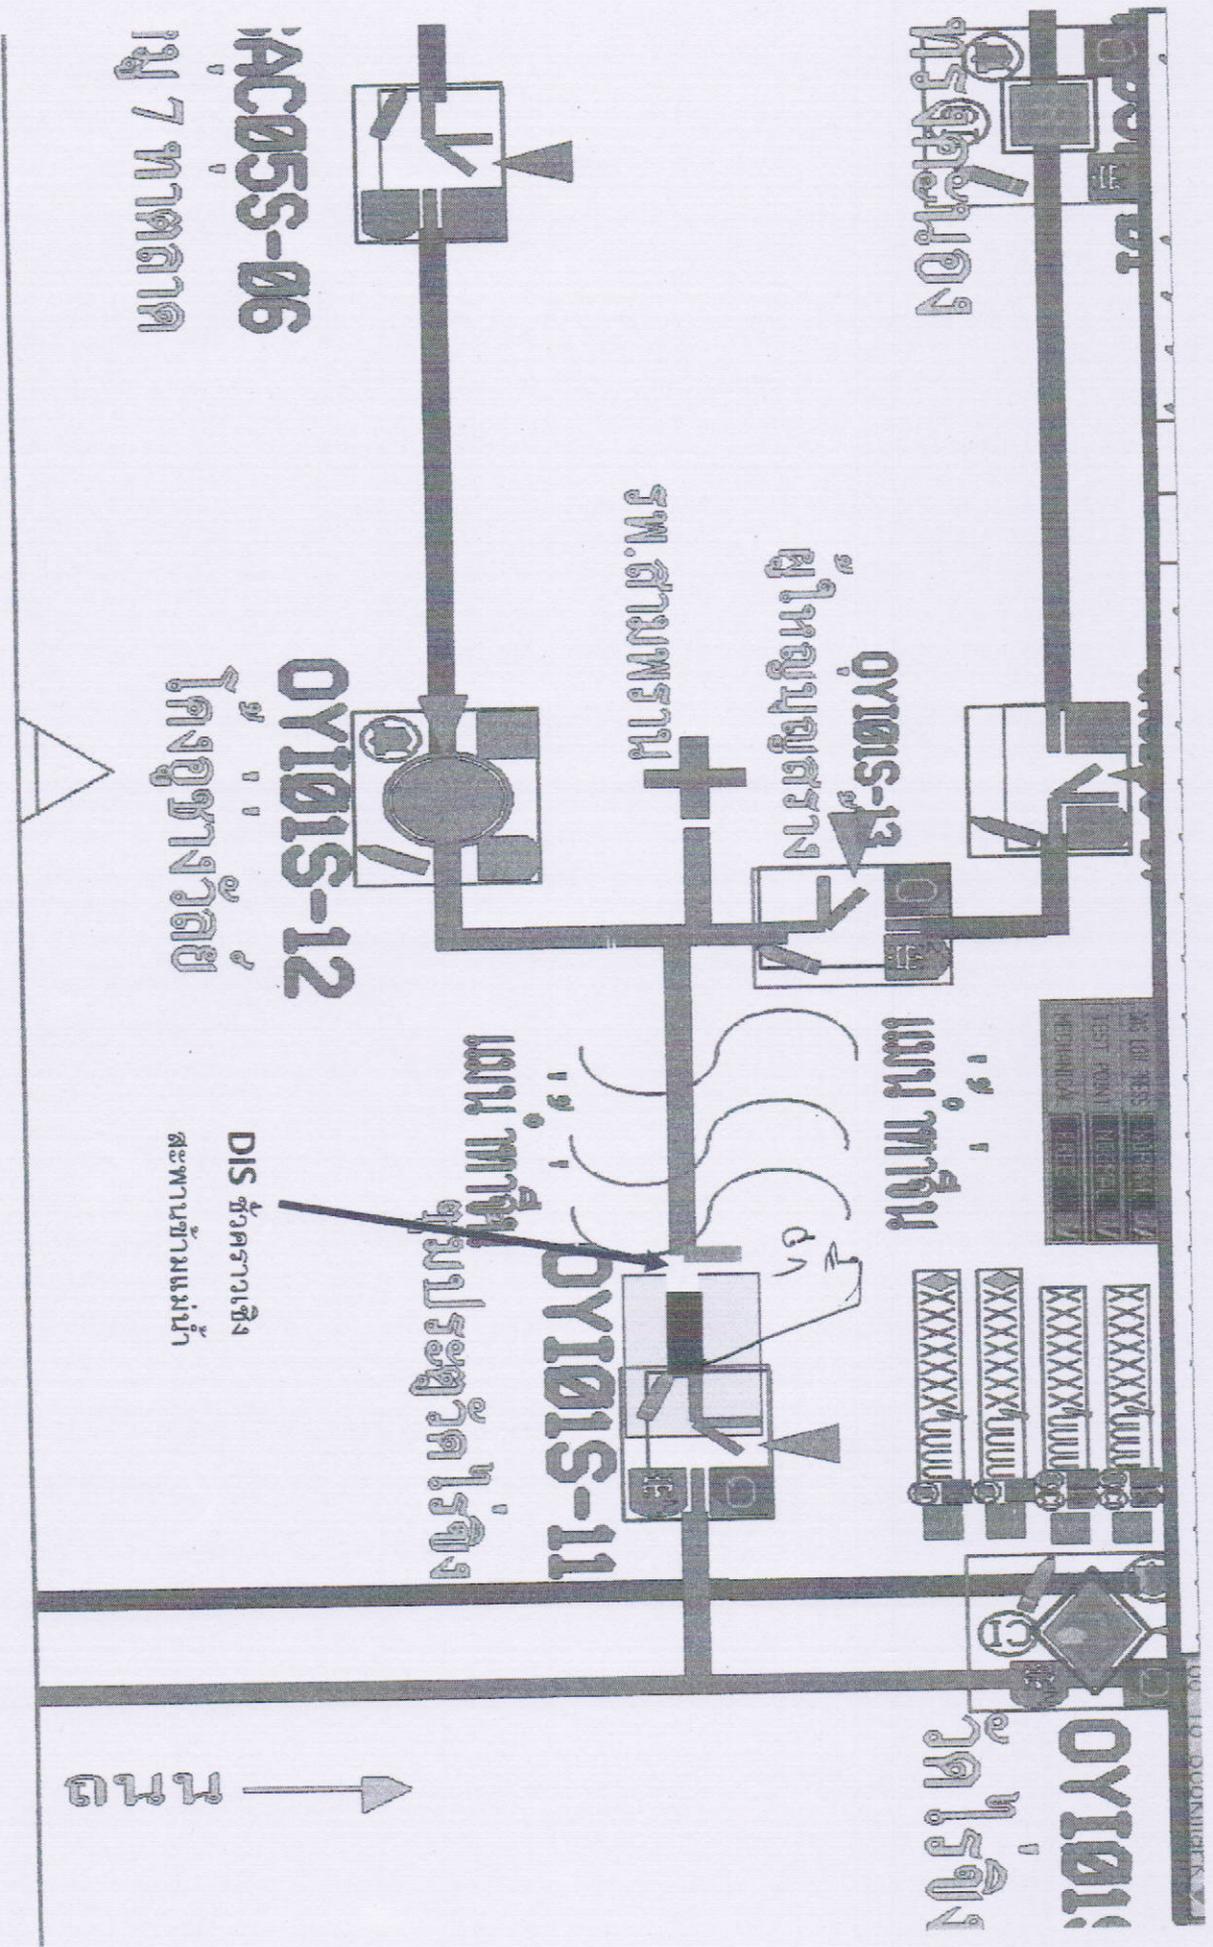

หนง