



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ตน.(ปบ) 676/2566
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

Switching Deadline

17 ก.ค. 66

วันที่ 7 ก.ค. 2566
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติก่อสร้างก่อสร้างไลน์ชั่วคราวระหว่างวงจร DBA 02 กับ DBA 07 หน้า สฟ.เดิมบางนางบวช ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง 115 เควี	20 ก.ค.66	08.00 น.	17.00 น.	ก่อสร้าง/พาดสาย ไลน์ชั่วคราว หน้าสถานีเดิมบางนางบวช	จุดปลดเดดหน้า สถานีเดิมบาง DBA2S-01 DBA3S-01 DBA4S-01	DBA1YS-04 และ CSW 115 Kv DBA1YB-02 Dis ชั่วคราวร้านบุษบา DBA3S-02 บางแอก Dis ชั่วคราวเต็นรถนางบวช	นายศันรินทร์ แก้วปานกัน 080-9634693

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 2 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ขพ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 15 ที จาก กฟอ.เดิมบางนางบวช ถึง DBA14B-02, DBA14S-04
ในวันที่ 20 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1062/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ DBA2, 3, 4S-01 จาก DBA2, 3, 4S-01 ถึง DIS ต.บ้านบุษบา, DBA3S-02
ในวันที่ 20 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ DIS ต. บ้านบุษบา

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนช ทนชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ศรี

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.ดบ., กฟส.ก๓, กฟค.นบช.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจพ. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DBA02, DBA03 และ DBA04 บริเวณหน้าสถานีฯเดิมบางนางบัว					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ก่อสร้าง พาดไลน์ชั่วคราว		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1062/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	11 กรกฎาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 กรกฎาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 กรกฎาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายจิรวุฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมน โทงย้อย (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		
3	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
5	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
6	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
7	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
8	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
9	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
10	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	หนองผักนาก
11	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
12	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	-
13	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟน.3	-	-
14	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟน.3	-	-
15	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปรับจาก KHA06						
16	DBA05S-07	ปลด	สับ		ดบ.	SF6	แหลมข่อย
17	DBA05S-06	สับ	ปลด		ดบ.	SF6	หลังป้อมตำรวจเขาพระ
18	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปรับจาก DBA01						
19	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	โรงเรียนธรรมโชติ
20	DBA05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SF6	วัดนางบัว
21	- ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปรับจาก DAA02						
22	DAA02S-16	ปลด	สับ		นญช.	SCADA	หน้าบ.สยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี1
23	DBA04R-06	สับ	ปลด		สช.	R	หนองผักนาก
24	- ย้ายโหลด DBA02, DBA03 และ DBA04 บางส่วนไปรับจาก DBA05						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	DBA04S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.		SF6	สามแยกนางบวช
26	DBA04VB-01	สับ	ปลด		DBA		-	
27	DBA03S-04	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6	หมอจรัญ
28	DBA03VB-01	สับ	ปลด		DBA		-	
29	DBA02S-06	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6	ตรงข้าม สนง.สามชุก
30	DBA02VB-01	สับ	ปลด		DBA		-	
31	DBA02S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.2
32	DBA03S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.3
33	DBA04S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.4
34	ย้ายโหลด ระบบ 115 kV สถานีห้วยคทา (กพน.3) และผู้ใช้ไฟ 115 kV โรงสีธนากรรวมผล 999 จำกัด และ บ.ตะวันออกแดง 1999 จำกัด							
35	ไปรับไฟจากสถานีชัชยนาท							
36	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW	แยกเดิมบางฯ
37	CNA03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กพน.3		CB	115 kV
38	DBA01YB-02	สับ	ปลด ล็อคคาน		ดบ.		CSW	แยกเดิมบางฯ
39	CNA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กพน.3		CB	115 kV
40	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 kV DAA01YB-01 อยู่สถานะ OPEN							
41	ตรวจสอบ Air Break Switch รหัส DBA01YS-04 อยู่สถานะปลดพร้อมล็อคคาน							
42	ตรวจสอบ DBA02S-02 รัานตัดผมนางบวช อยู่ในสถานะ Open+Lock คาน							
43	- เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.							
44	DIS ชั่วคราว DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS	รัานบุษบา
45	DIS ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS	เต็นท์รถนางบวช
46	DBA03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS	บางแอก
47	แจ้งขอทไลน์กระเช้า 115 เควี ปลดสายส่งหน้าสถานีเดิมบางนางบวชออกทั้งสามเฟส							
48	หลังจากขอทไลน์กระเช้า 115 เควี ปลดสายส่งหน้าสถานีเดิมบางนางบวชออกทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ							
49	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ							
50	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1							
51	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2							
52	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3							
53	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4							
54	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5							
55	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6							
56	เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ							
57	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้							
58	DBN-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT			
59	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
60	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
61	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
62	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
63	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
64	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
65	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กพน.3		-	-
66	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กพน.3		-	-
*** ลีนสุด Switching ช่วงเช้า ***								
67	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ							
68	DBN-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT			
69	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
70	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
71	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
72	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
73	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-	-
74	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	-
75	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กพน.3		-	-
76	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กพน.3		-	-
77	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1							
78	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2							
79	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3							
80	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4							
81	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G5							
82	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G6							
83	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
84	แจ้งขอทไลน์กระเช้า 115 เควี เชื่อมสายส่งหน้าสถานีเดิมบางนางบวชเข้าทั้งสามเฟส							
85	หลังจากขอทไลน์กระเช้า 115 เควี เชื่อมสายส่งหน้าสถานีเดิมบางนางบวชเข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ							
86	DBA03S-02	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	บางแอก
87	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	เต็นท์รถนางบวช
88	DIS ชั่วคราว DBA02	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	ร้านบุษบา
89	- ย้ายโหลด DBA02, DBA03 และ DBA04 บางส่วนกลับจาก DBA05							
90	DBA02S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	POT HEAD F.2
91	DBA03S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	POT HEAD F.3
92	DBA04S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	POT HEAD F.4
93	DBA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ	
94	DBA02S-06	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	ตรงข้าม สนง.สามชุก
95	DBA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		-	
96	DBA03S-04	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	หมอมจรัญ
97	DBA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		-	
98	DBA04S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6	สามแยกนางบวช
99	- ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนกลับจาก DAA02							
100	DBA04R-06	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สช.		R	หนองผักนาก
101	DAA02S-16	สับ	ปลด		นญช.	SCADA	SF6	หน้าบ.สยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี1
102	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA01							
103	DBA05S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6	วัดนางบวช
104	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	โรงเรียนธรรมโชติ
105	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก KHA06							
106	DBA05S-06	ปลด	สับ		ดบ.		SF6	หลังป้อมตำรวจเขาพระ
107	DBA05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6	แหลมข่อย
108	ย้ายโหลด ระบบ 115 kV สถานีฯ หันคา (กพน.3) และผู้ใช้ไฟ 115 kV โรงสีธนากรรวมผล 999 จำกัด และ บ.ตะวันออกแดง 1999 จำกัด							
109	กลับคืนจากสถานีฯ ชัยนาท							
110	DBA01YB-02	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		ดบ.		CSW	แยกเดิมบางฯ
111	CNA03YB-01	สับ	ปลด		กพน.3		CB	115 kV
112	DBN-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT			
113	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		CWS	แยกเดิมบางฯ
114	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
115	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
116	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
117	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
118	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
119	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
120	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
121	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
122	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
123	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R	หนองผักนาก
124	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กพน.3		-	-
125	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กพน.3		-	-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								


แผนผัง Single line แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นชั่วคราวระหว่างวงจร DBA02 กับ วงจร DBA07 หน้า สฟพ.ตบ.

สายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ จุดปลดตดหน้า สฟพ.ตบ. ถึง CSW DBA1YB-02 และ DBA1YS-04

วงจร DBA02 บริเวณ DIS DBA2S-01 หน้า สฟพ.ตบ. ถึง Dis ชั่วคราวบ้านบางแวก

วงจร DBA03 บริเวณ DIS DBA3S-01 หน้า สฟพ.ตบ. ถึง DIS DBA3S-02 บ้านบางแวก

วงจร DBA04 บริเวณ DIS DBA04S-01 หน้า สฟพ.ตบ. ถึง DIS ชั่วคราวเต็นท์รถบางวงษ์

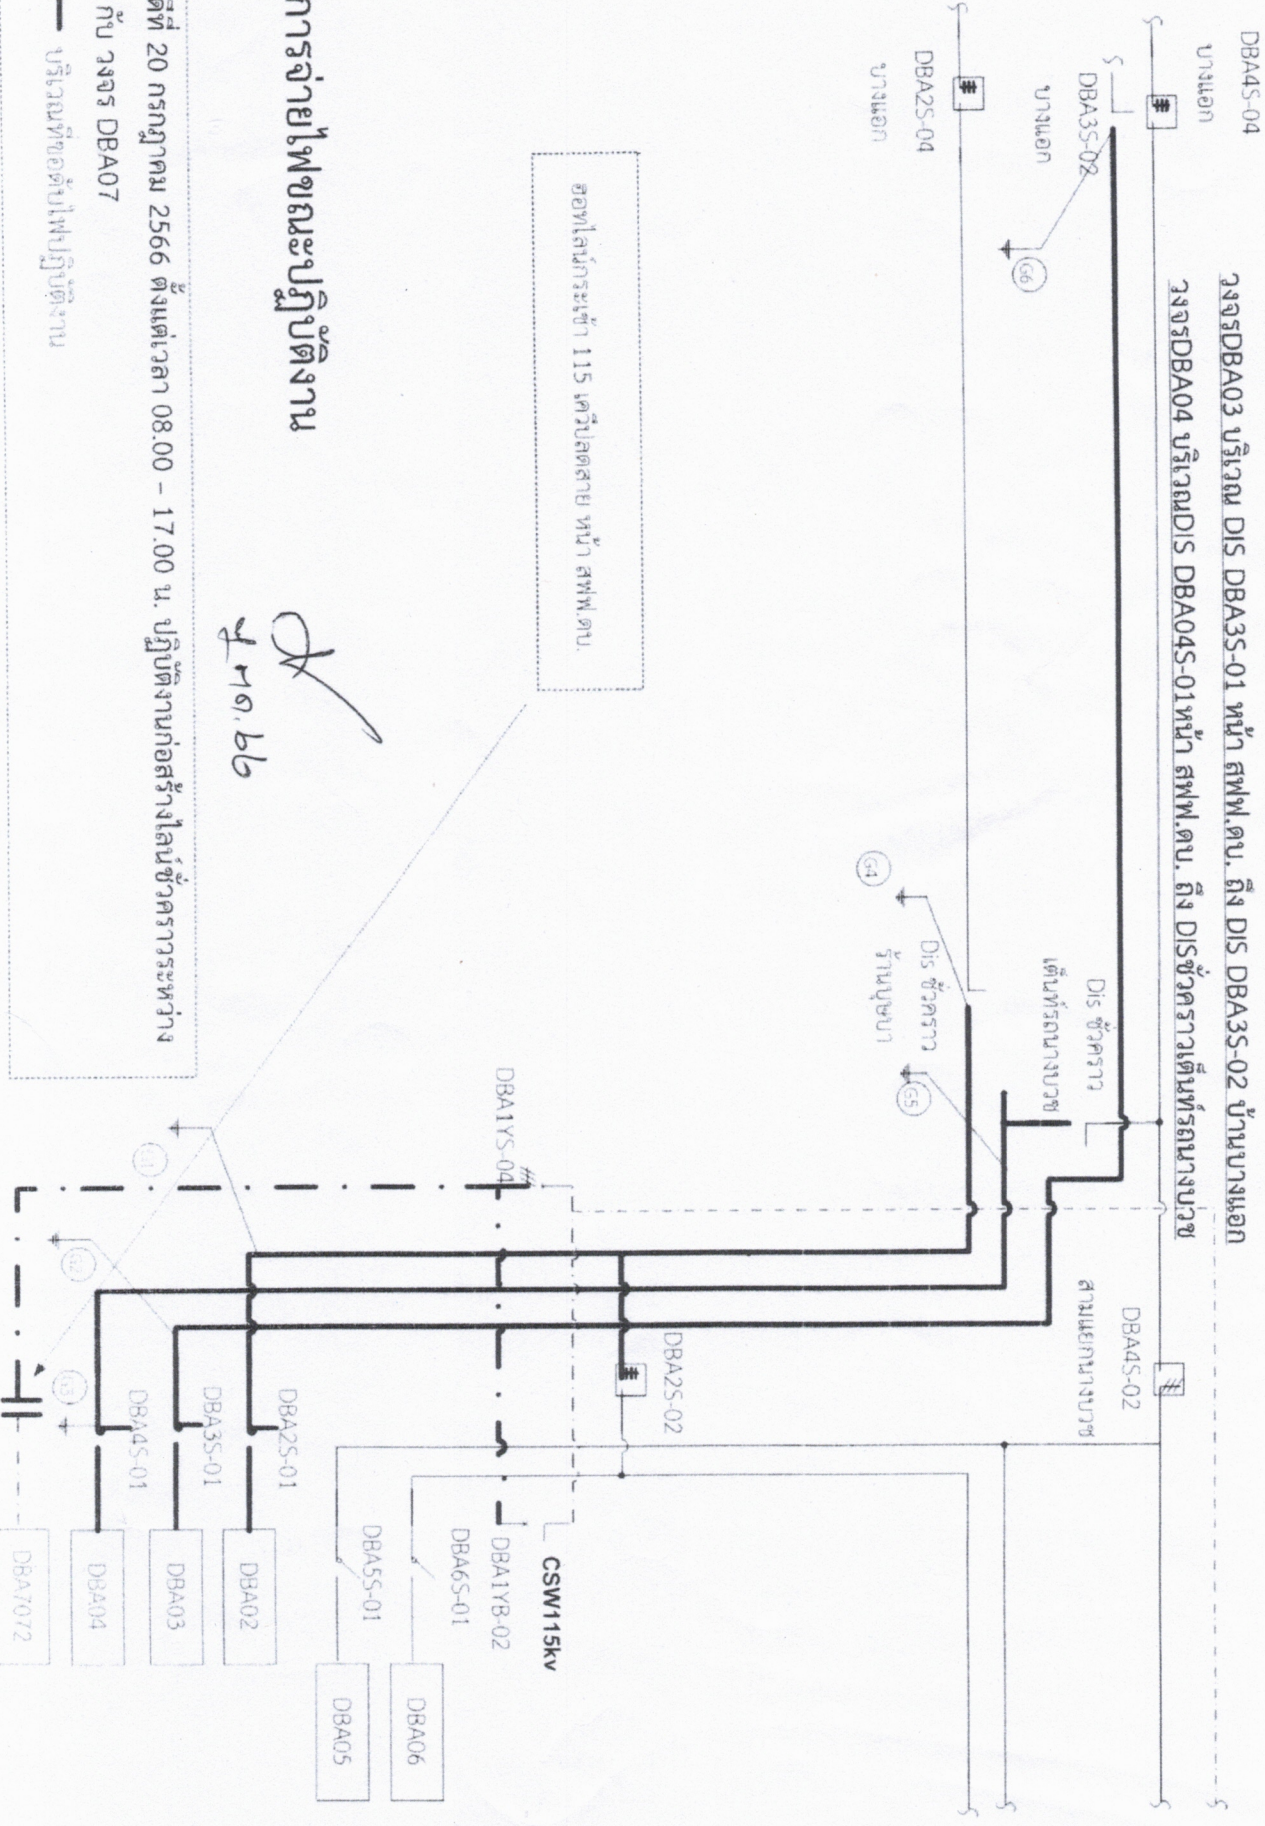

ขอใบสมัครเข้า 115 เควีปลดสาย หน้า สฟพ.ตบ.

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

[Handwritten signature]
y.k.s.b.l

1. วัณพทที่สับที่ 20 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นชั่วคราวระหว่าง วงจร DBA02 กับ วงจร DBA07
- หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน