



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ กพส.(ปบ) ๒๐๖๕
ชื่อผู้รับ นายถึกพงษ์ วงษ์พันธ์ุ
ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

Switching Deadline

16 ส.ค. 64

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน รจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า.....อ.กำแพงแสน.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน CT แบ่งคน พัดเตอร์ ๓,๙ สถานีไฟฟ้า ก.กำแพงแสน ตามแผนผังเชิงแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พัดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA03	20 ส.ค. 64	09.30 น.	13.30 น.	สับเปลี่ยน CT แบ่งคน บ้านทะเลบก	KSA35-17 ตรงข้ามวัดทะเลบก	KSA35-19 ทะเลบก	นายพลเดช เกิดเดช พช.๗ ผผด. 09.3
๒	KSA09	20 ส.ค. 64	09.30 น.	13.30 น.		จุดตัด DDE	KSA95-12 ทะเลบก	
๓							KSA03R-03 ท่าเสา	
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายถึกพงษ์ วงษ์พันธ์ุ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๑-๙๙๙๙๙๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓
เวียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พัดเตอร์ KSA3 จาก KSA35-17 ถึง KSA35-19
ในวันที่ 20 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 13.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1063
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 2 พัดเตอร์ KSA9 จาก Point DDE ถึง KSA95-12, KSA3R-03
ในวันที่ 20 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 13.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ 1063

14 ส.ค. 64

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เวียน ผจก. กฟอ. กพส.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านทะเลบก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ส.ค. 64	เวลา	09.30 น.	ถึง	13.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.กพส.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน CT แบ่งแดน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1063/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	15 สิงหาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 สิงหาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 สิงหาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายฤกษ์ศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์, นายสุธี 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

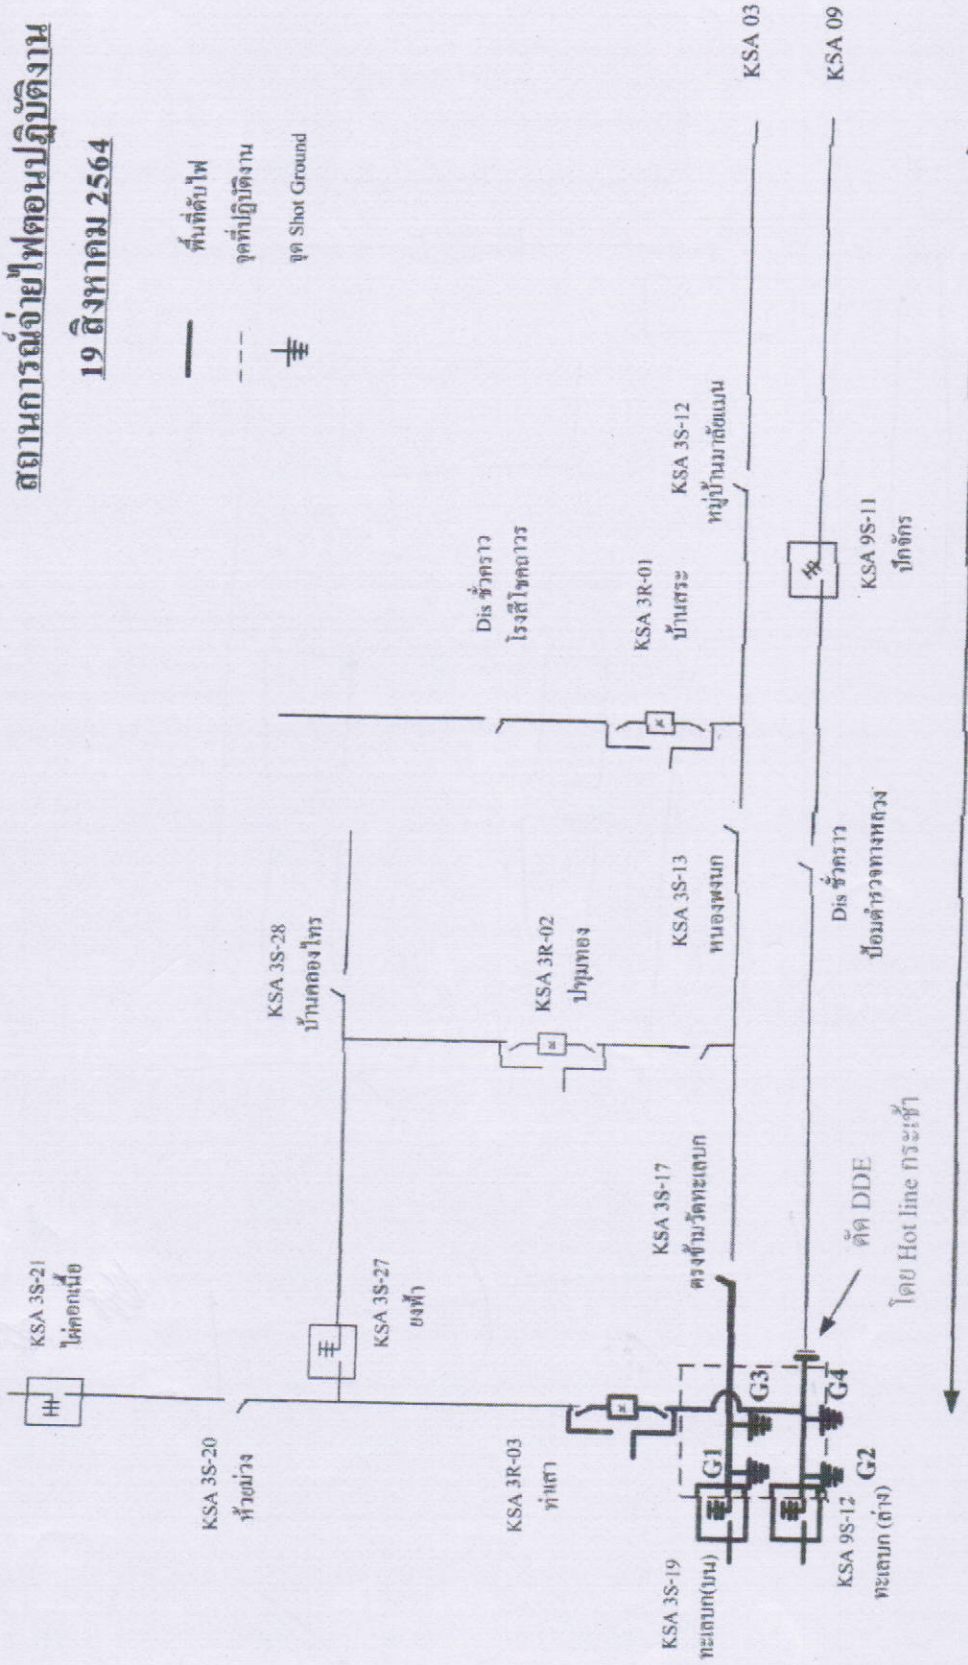
ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
5	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
6	KSA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R ปทุมทอง
7	KSA03R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R บ้านท่าเสา
8	ย้ายโหนดวงจร KSA09 (บางส่วน) ไปรับไฟจาก KSA03						
9	KSA03S-27	ปลด	สับ		กพส.		SF6 บ.ยังฟ้า
10	KSA03R-03	สับ	ปลด		กพส.		R บ้านท่าเสา
11	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load ของ Recloser KSA03R-03 (ท่าเสา) ออกทั้ง 3 เฟส						
12	แจ้งให้ทำการตรวจสอบ SF6 KSA09S-12 (บ้านท่าเสาวงจรล่าง), KSA03S-19 (บ้านท่าเสาวงจรบน) ให้อยู่ในตำแหน่ง ปลด และทำการล๊อคคาบ						
13	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.30 น.						
14	KSA03S-17	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ตรงข้ามวัดทะเลบก
15	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการไลน์โหนดหม้อแปลงในไลน์ KSA09 บริเวณจุดตัดเด็ดจนถึง SF6 KSA09S-12 ออก						
16	เมื่อทำการไลน์โหนดหม้อแปลงในไลน์ KSA09 บริเวณจุดตัดเด็ดจนถึง SF6 KSA09S-12 แล้วเสร็จ						
17	แจ้งชุด Hotline ให้ทำการตัดเด็ด จุด A ในไลน์ KSA09 ได้						
18	เมื่อชุด Hotline ให้ทำการตัดเด็ด จุด A ในไลน์ KSA09 แล้วเสร็จ						
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G4						
24	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
25	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
26	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
27	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
28	KSA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R ปทุมทอง
30	แจ้งผู้ควบคุมงานแจ้งชุดงานปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
31	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
32	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
33	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
34	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G3						
35	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G4						
36	แจ้งชุด Hotline ให้ทำการจี้มเตด จุด A ในไลน์ KSA09 ได้						
37	เมื่อชุด Hotline ให้ทำการจี้มเตด จุด A ในไลน์ KSA09 แล้วเสร็จ						
38	KSA03S-17	ปลด	สับ		กพส.		DIS ตรงข้ามวัดทะเลบก
39	ย้ายโหลตวงจร KSA09 (บางส่วน) กลับจาก KSA03						
40	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการสับไบมิตด้านด้าน Source และด้าน Load ของ Recloser Recloser KSA03R-03 (ท่าเสา) เข้าทั้ง 3 เฟส						
41	KSA03R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		กพส.		R บ้านท่าเสา
42	KSA03S-27	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กพส.		SF6 บ.ย่งฟ้า
43	แจ้งให้ทำการปลดล๊อคคาน SF6 KSA09S-12 (บ้านท่าเสาวงจรถ่าง) ,KSA03S-19 (บ้านท่าเสาวงจรถบ)						
44	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
45	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
46	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
47	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
48	KSA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R ปทุมทอง
49	KSA03R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R บ้านท่าเสา
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

สถานการณ์จ่ายไฟฟ้าตอนปฏิบัติงาน

19 สิงหาคม 2564

- พื้นที่ดับไฟ
- - - จุดที่ปฏิบัติงาน
- ⚡ จุด Shot Ground



ไปสุพรรณ

ไปกำแพงแสน