



การไฟฟ้านครหลวง

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 ดบ.(ปบ) 677/2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 7 ก.ค. 2566

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติก่อสร้างก่อสร้างไลน์ชั่วคราวระหว่างวงจร DBA 02 กับ DBA 07 หน้า สฟฟ.เดิมบางนางบวช ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
DBA 02	25 ก.ค.66	08.00 น.	17.00 น.	ติดตั้งสวิตซ์ตัดตอน	DBA2S-01	Dis ชั่วคราวร้านบุชบา	นายศักรินทร์
DBA 03	25 ก.ค.66	08.00 น.	17.00 น.	งานก่อสร้างไลน์	DBA3S-01	DBA3S-02 บางแอก	แก้วปานกัน
DBA 04	25 ก.ค.66	08.00 น.	17.00 น.	ชั่วคราว หน้าสถานีเดิมบางนางบวช	DBA4S-01	Dis ชั่วคราวเดินรถนางบวช	080-9634693

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 2 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

DBA2S-01

Dis ๔๑. ร้านบุชบา

DBA3S-01

DBA3S-02 บางแอก

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ DBA2334 จาก DBA4S-01 ถึง Dis ๕๑. เดินรถนางบวช

ในวันที่ 25 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1063/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิรัชชัย แก้วสมนึก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย วรวิทย์ ศรีศักดิ์

(นาย วิรัชชัย แก้วสมนึก )

จตจ. 5 ๒๓๓ ๒๒. คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ดบ., กฟผ. ลพ., กฟผ. นนทบุรี

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

ผจก. (สถานี - )


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

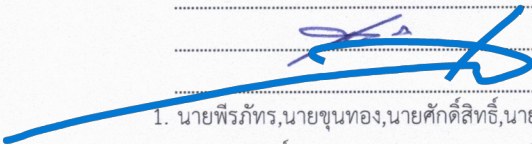1. สถานที่ทำงาน	DBA02, DBA03 และ DBA04 บริเวณบ้านบางแกก		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.ดบ.	งานที่ทำ	ติดตั้งสวิตซ์ตัดตอน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1063/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช, นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร, นายจิรวัดน์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- Load 2.5 MW
4	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- Load 0.8 MW
5	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- Load 3.1 MW
6	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- Load 3.6 MW
7	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
8	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- Load 4.2 MW
9	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
10	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- Load 3.3 MW
11	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R หนองผักนาก
12	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปรับจาก HKA06						
13	DBA05S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 แหลมข้อย
14	DBA05S-06	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หลังป้อมตำรวจเขาพระ
15	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปรับจาก DBA01						
16	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
17	DBA05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 วัดนางบวช
18	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปรับจาก DAA02						
19	DAA02S-16	ปลด	สับ		นญช.	SCADA	SF6 หน้าบ.สยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี1
20	DBA04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 บ้านดอนยาว
21	ย้ายโหลด DBA02, DBA03 และ DBA04 บางส่วนไปรับจาก DBA05						
22	DBA04S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.		SF6 สามแยกนางบวช
23	DBA04VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
24	DBA03S-04	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 หมอจรัญ
25	DBA03VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
26	DBA02S-06	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก
27	DBA02VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
28	DBA02S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.2


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	DBA03S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.3
30	DBA04S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.4
31	ตรวจสอบ DBA02S-02 ร้านตัดผมนางบวช อยู่ในสถานะ Open+Lock คาน						
32	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
33	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ร้านบุษบา
34	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS เต็นท์รถนางบวช
35	DBA03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS บางแอก
36	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
37	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
38	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
39	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
40	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
41	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
42	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6						
43	เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
44	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
45	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
46	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
47	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
48	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
49	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
50	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
51	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R หนองผักนาก
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
52	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
53	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
54	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
55	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
56	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
57	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
58	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
59	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R หนองผักนาก
60	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
61	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
62	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
63	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
64	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G5						
65	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G6						
66	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	DBA03S-02	ปลด	สับ		ดบ.		DIS บางแอก
68	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ดบ.		DIS เต็มที่รถนางบวช
69	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ดบ.		DIS รั้นบุงบา
70	ย้ายโหนด DBA02, DBA03 และ DBA04 บางส่วนกลับจาก DBA05						
71	DBA02S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS POT HEAD F.2
72	DBA03S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS POT HEAD F.3
73	DBA04S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS POT HEAD F.4
74	DBA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		-
75	DBA02S-06	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก
76	DBA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		-
77	DBA03S-04	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 หมอจรัญ
78	DBA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		-
79	DBA04S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 สามแยกนางบวช
80	ย้ายโหนด DBA03 บางส่วนกลับจาก DAA02						
81	DBA04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.		SF6 บ้านดอนยาว
82	DAA02S-16	สับ	ปลด		นญช.	SCADA	SF6 หน้าบ.สยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี1
83	ย้ายโหนด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA01						
84	DBA05S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 วัดนางบวช
85	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
86	ย้ายโหนด DBA05 บางส่วนกลับจาก HKA06						
87	DBA05S-06	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 หลังป้อมตำรวจเขาพระ
88	DBA05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 แหลมซอย
89	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
90	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
91	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
92	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
93	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
94	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
95	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
96	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
97	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
98	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R หนองผักนาก
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผัง Single line แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงานติดตั้งสวิตช์ตัดตอนงานก่อสร้าง DBA02 กับ วงจร DBA07  
วงจรDBA02 บริเวณ DIS DBA2S-01 หน้า สฟ.ตบ. ถึง Dis ชั่วคราวบ้านบุชบา

วงจรDBA03 บริเวณ DIS DBA3S-01 หน้า สฟ.ตบ. ถึง DIS DBA3S-02 บ้านบางแอก

วงจรDBA04 บริเวณ DIS DBA4S-01 หน้า สฟ.ตบ. ถึง DISชั่วคราวเดินที่ถนนบางซื่อ

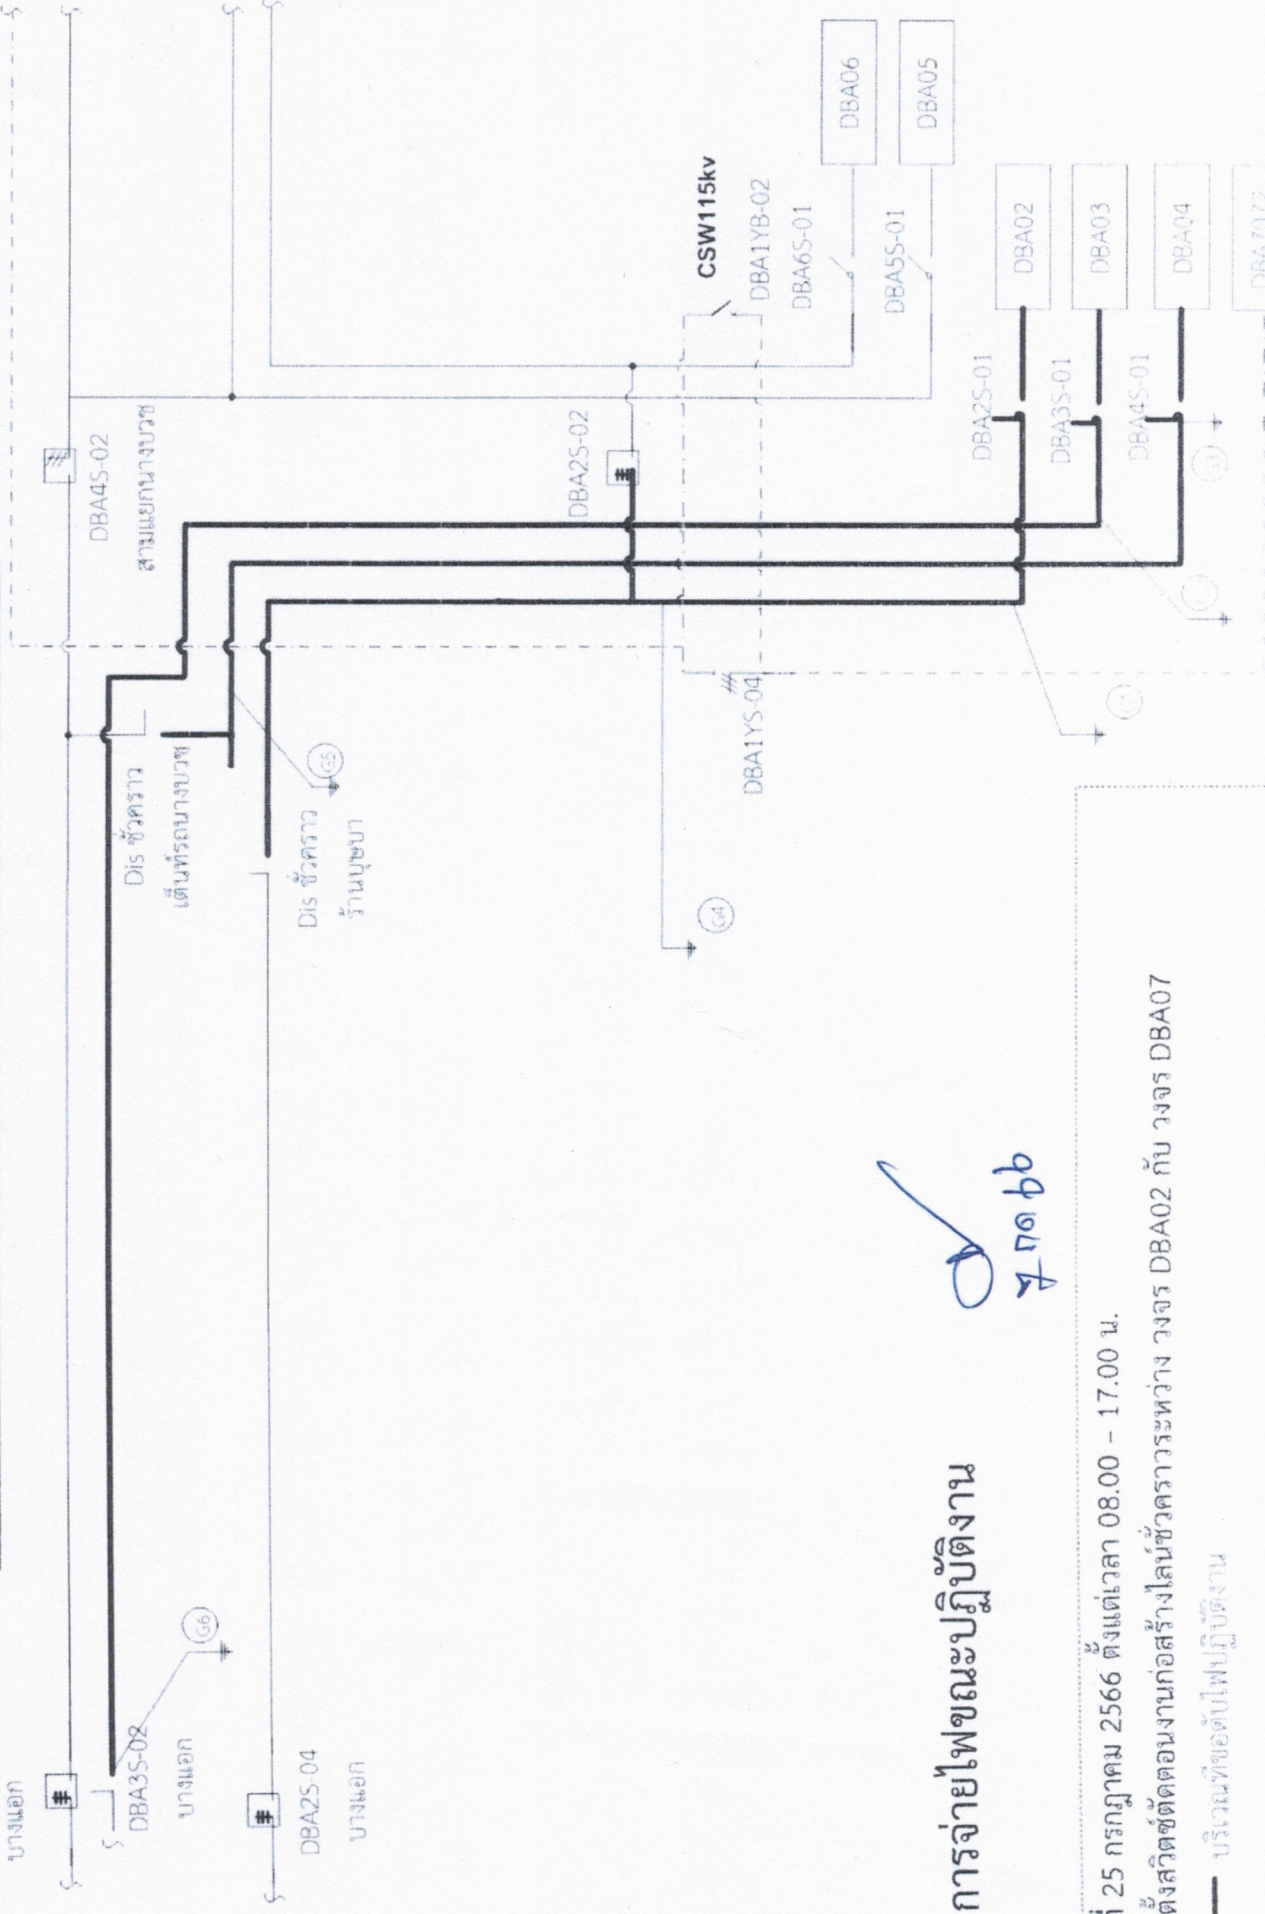


### สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

*(Handwritten signature)*  
๗๗๑๖๖

1. วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.  
ปฏิบัติงานติดตั้งสวิตช์ตัดตอนงานก่อสร้าง วงจร DBA02 กับ วงจร DBA07  
หมายเหตุ --- บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

Go To FAULT Total Loads 1522.0 Go To Bookmark

Throw Over	ATS 115 kV				ATS 22 kV		Semi FISR		Bus Transfer															
DAA SMI	SPO THS	BAM PTU	DTM	SU	SMDO4	BEA	BOP	DAA	EKA	KTD	KTE	NFU	NPV	ONB	OND	OYL	FMB	SLY	SMD	SME	SMF	SMG	SMI	SXA
SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO	SCLO
NORMAL	FAILED	FAILED	FAILED	NORMAL	NORMAL	FAILED	FAILED	NORMAL	FAILED	NORMAL	NORMAL	FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	FAILED	NORMAL	NORMAL	NORMAL	FAILED	FAILED	FAILED

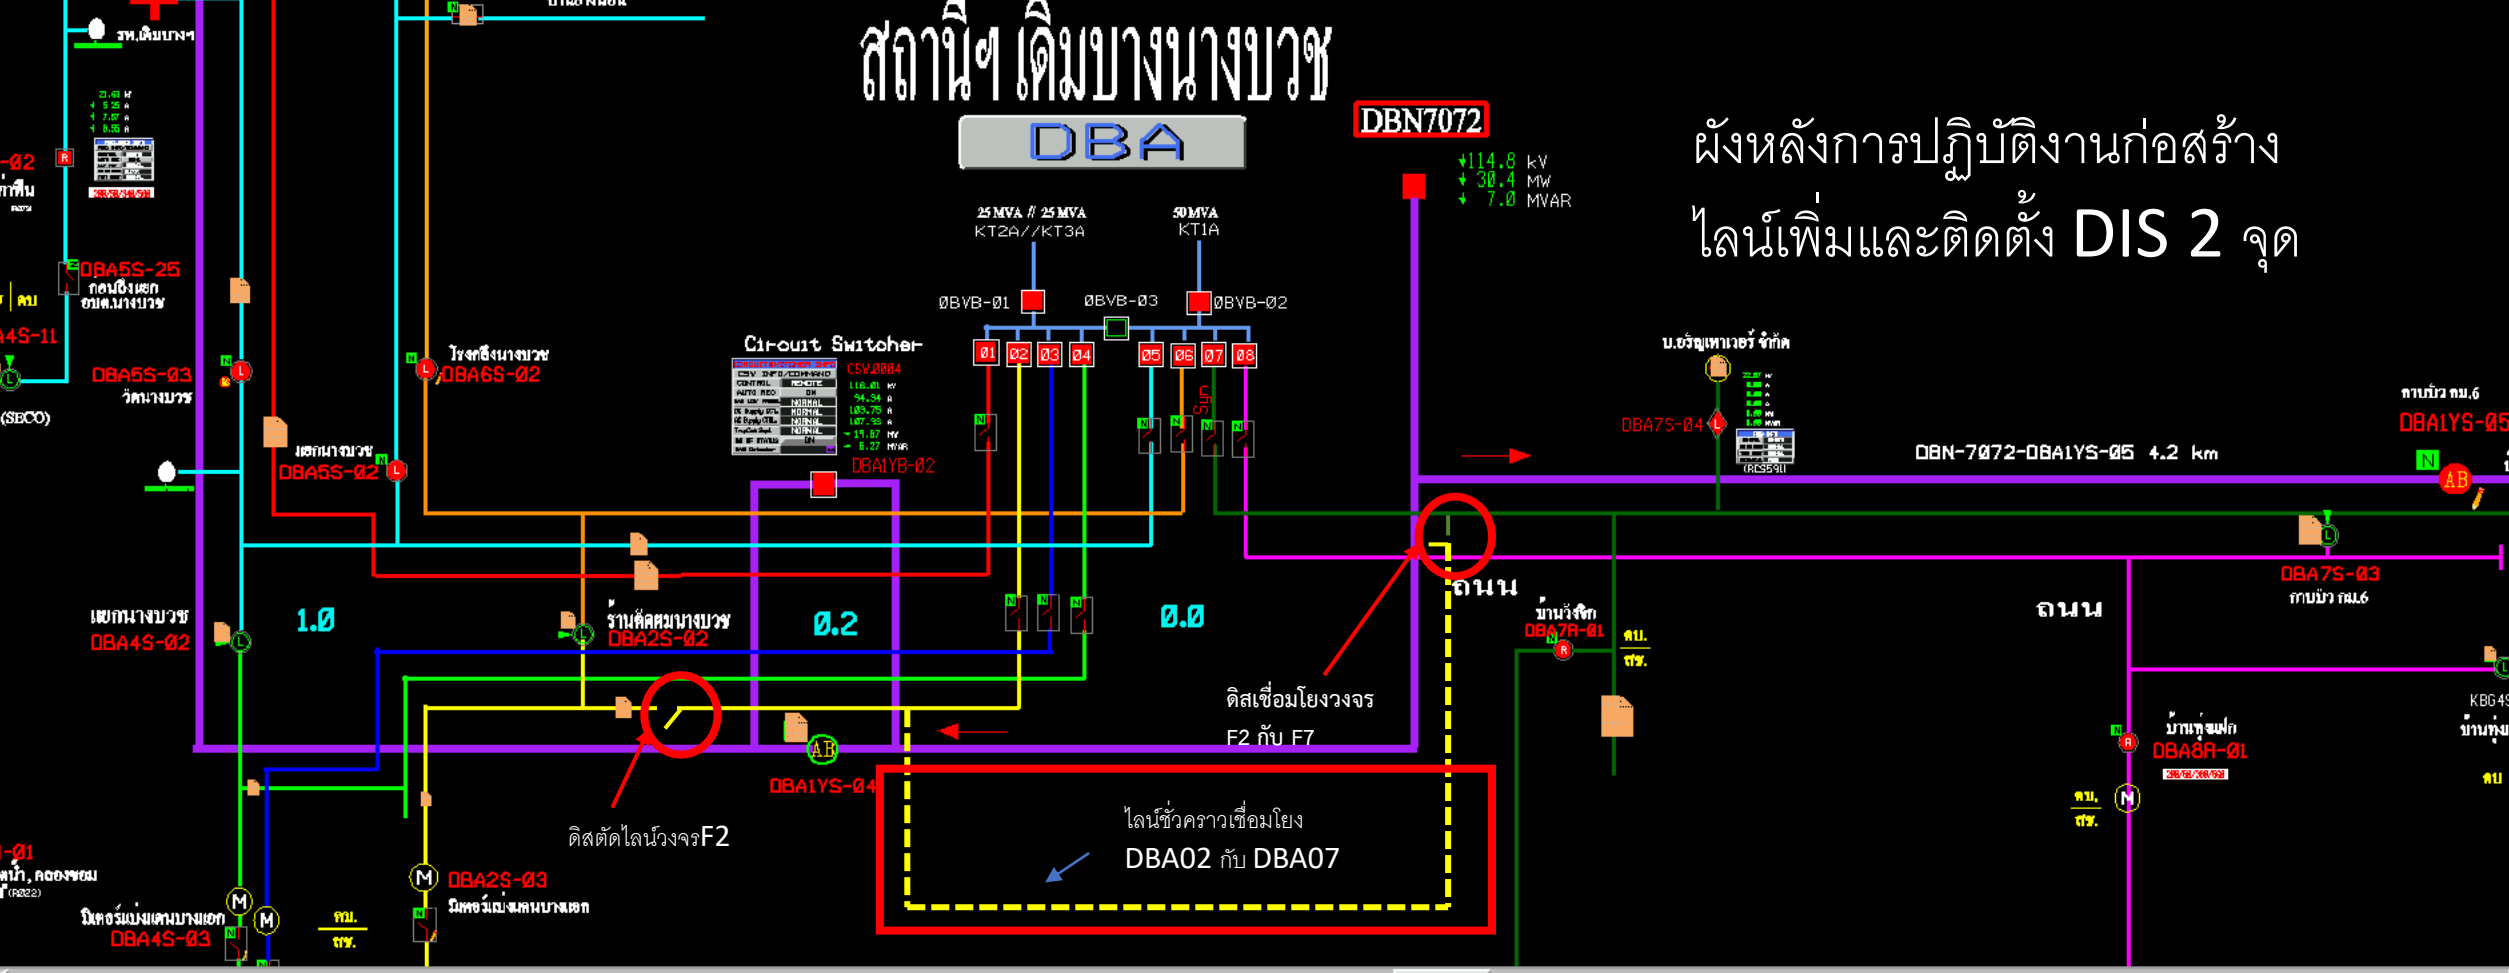

# สถานี เดิมบางนาบว

## DBA

ผังหลังการปฏิบัติงานก่อสร้าง  
ไลน์เพิ่มและติดตั้ง DIS 2 จุด

ไลน์ชั่วคราวเชื่อมโยง  
DBA02 กับ DBA07

ติดตั้งไลน์วงจร F2

ดิสเชื่อมโยงวงจร  
F2 กับ F7